

**Қазақстан Республикасы Су ресурстары
және ирригация Министрлігі**



**"Қазақстан Республикасы Су
ресурстары және ирригация министрлігі
Су шаруашылығы комитетінің Су
ресурстарын пайдалануды реттеу және
қорғау жөніндегі Жайық-Каспий
бассейндік инспекциясы"
республикалық мемлекеттік мекемесі**

Атырау Қ.Ә., Атырау қ., Абай көшесі, № 10А
үй

**Министерство водных ресурсов и
иригации Республики Казахстан
республиканское государственное
учреждение "Жайык-Каспийская
бассейновая инспекция по
регулированию использования и
охране водных ресурсов Комитета
водного хозяйства Министерства
водных ресурсов и иригации
Республики Казахстан"**

Атырау Г.А., г.Атырау, улица Абая, дом № 10
А

Номер: KZ12VTE00200766

Вторая категория разрешений

Серия: Кас.Илек (поверхностные воды)

Разрешение четвертого класса

Разрешение на специальное водопользование

Вид специального водопользования: забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса..

(в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года)

Цель специального водопользования: выработка тепловой энергии

Условия специального водопользования указаны в приложении к настоящему разрешению на специальное водопользование.

Выдано: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром", 951040000069, 030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, район Астана, улица М.Маметовой, дом № 4А

(полное наименование физического или юридического лица, ИИН/БИН, адрес физического и юридического лица)

Орган выдавший разрешение: республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и иригации Республики Казахстан"

Дата выдачи разрешения: 16.11.2023 г.

Срок действия разрешения: 31.12.2025 г.

И.о руководителя инспекции

Сулейменов Турлан Бергалиевич



**Приложение к разрешению на специальное водопользование
№KZ12VTE00200766 Серия Кас.Илек (поверхностные воды) от 16.11.2023 года**


Условия специального водопользования

1. Специальное водопользование разрешается при соблюдении следующих условий (указывается отдельно для каждого вида специального водопользования):


Вид специального водопользования забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса.

Расчетные объемы водопотребления с 01.12.2023г. по 31.12.2023г. - 252,346 тыс.м3; 2024 - 2025 годы - 2971,174 тыс.м3;

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Код моря-реки	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
					1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	поверхностный водозабор водохранилище на р. Ойсыл Кара, на 2024 - 2025 годы	водохранилище наливное – 40	-	-	-	-	-	-	-	BT	-	2971,174 тыс.м3
2	поверхностный водозабор водохранилище на р. Ойсыл Кара, на 2023 год	водохранилище наливное – 40	-	-	-	-	-	-	-	BT	-	252,346 тыс.м3

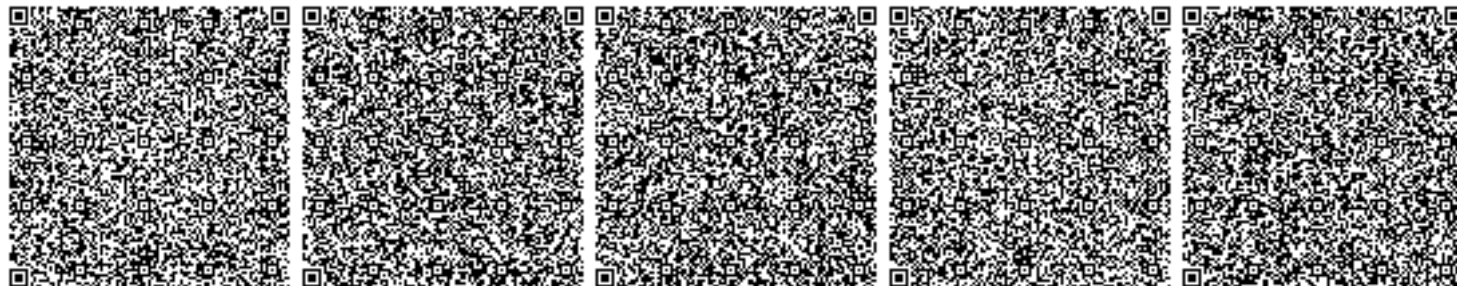


Расчетные объемы годового водозабора по месяцам												Обеспеченность годовых объемов			Вид использования	
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	95%	75%	50%	Код	Объем
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
252,346	227,925	252,347	244,206	252,347	244,206	252,347	252,346	244,206	252,346	244,206	252,346	-	-	-	ПР – Производстве нные	2971,174 тыс.м3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,346	-	-	-	ПР – Производстве нные	252,346 тыс.м3

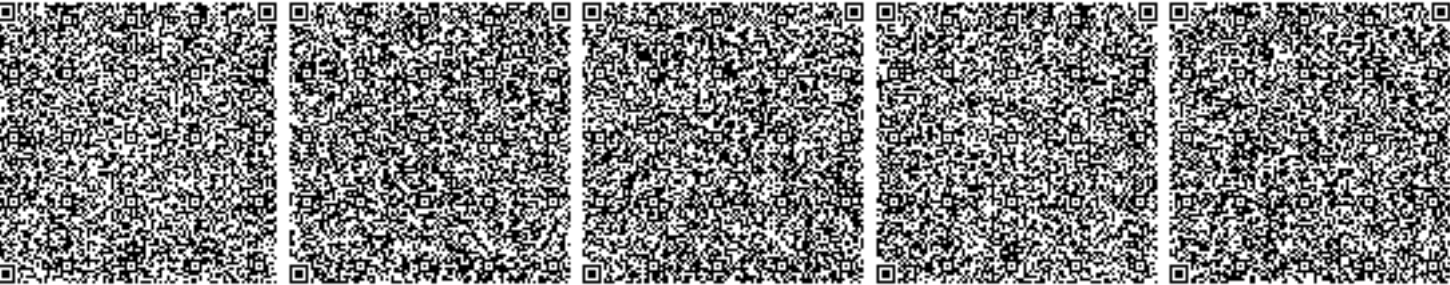

Расчетные объемы водоотведения

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Водохозяйственный участок	Код моря-реки	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
						1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	поверхностный водозабор водохранилище на р. Ойсыл Кара	водохранилище наливное – 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

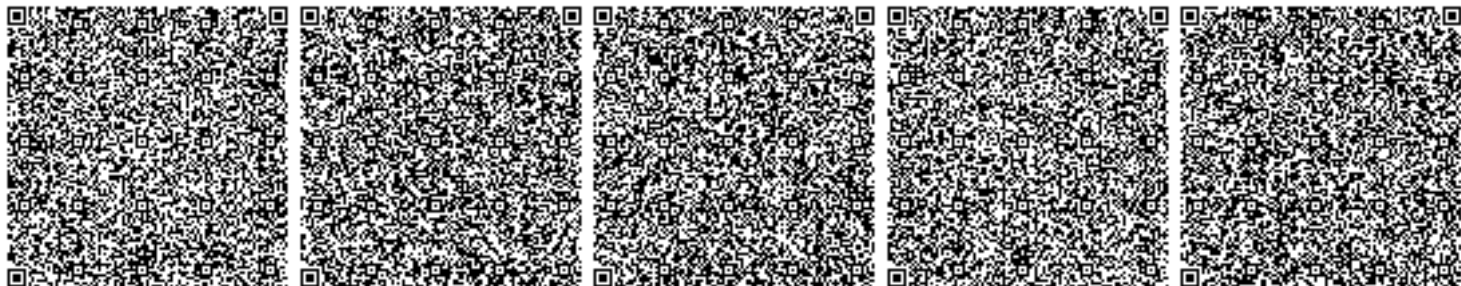

Расчетный годовой объем водоотведения по месяцам												Загрязненные		Нормативн о-чистые (без очистки)	Нормативн о -очищенны е
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Без очистки	Недостаточн о очищенных		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Дополнительные требования к условиям водопользования, связанные с технологической схемой эксплуатации объекта в соответствии со статьей 72 Водного кодекса Республики Казахстан . Дополнительные требования к условиям водопользования, связанные с технологической схемой эксплуатации объекта в соответствии со статьей 72 Водного кодекса Республики Казахстан - выполнять все требования ст.69, 72, 110 и 111 Водного кодекса РК ; - установить класс плотин с целью определения критерии отнесения плотин к декларируемым в соответствии «Правила, определяющие критерии отнесения плотин к декларируемым» приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 декабря 2015 года №19-2/1054; -запрещается эксплуатация подпорных гидротехнических сооружений, соответствующих критериям отнесения плотин к декларируемым, утвержденным уполномоченным органом, без декларирования их безопасности; -бережно относиться к водным объектам и водохозяйственным сооружениям, не допускать нанесения им вреда и не допускать разрушения русел и берегов водоемов, гидротехнических и других сооружений; - не допускать переполнение водохранилищ; - организовать в период половодья круглосуточное дежурство на водохранилище; - ежедневно предоставлять в Жайык-Каспийской БИ (адрес: г.Актобе, ул.Ибатов 53А) сведения по наполнению водохранилищам, а в остальное время еженедельно в среду; - немедленно сообщать в территориальные органы уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы области обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования, а также принимать меры по предотвращению вреда водным объектам; - вести контроль за качественным составом вод водохранилищ; - разработать и утвердить правила эксплуатации водохозяйственного сооружения (водохранилища) (ст.110 п.4 Водного кодекса РК); - учет воды ежедневно вести по прибору учета вод с заполнением «Журнала учета водопотребления» по формам согласно приложениям, 1,2 к правилам первичного учета вод(ПУВ) утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства РК от 30 марта 2015года №19/1-274. - ежеквартально в срок до 10 числа первого месяца следующего за отчетным кварталом предоставлять в Жайык-Каспийской БИ (адрес: г.Актобе, ул.Ибатов 53А или на эл.почту caspi@ecogeo@gov.kz. тел.8 (7122)327496/326909) сведения, полученные в результате первичного учета вод (ПУВ), согласно приложения 4 к ПУВ, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства РК от 30.03.2015г. №19-1/274; - до 10 января представлять годовой отчет по форме 2ТП (водхоз) в Жайык-Каспийской БВИ (адрес: г. Актобе, ул.Ибатов 53А, тел: 8 (7132) 55-40-76); - ежеквартально до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом согласовать отчет по форме 860.00 и 860.01; - в соответствии статьи 566-572 Налогового Кодекса внести в бюджет плату за пользование поверхностными водными ресурсами за фактический объем использованной воды; - при несоблюдении водопользователем условий и требований , установленных водным законодательством Республики Казахстан , право специального водопользования прекращается путём отзыва разрешений.

3. Условия использования водных объектов, находящихся на территории, подпадающей под действие законодательства Республики Казахстан по изучению и использованию недр при согласовании условий специального водопользования.



