

Протокол общественных слушаний для «Проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных вод ливневой канализации ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» на 2025–2034 гг.», в том числе ПУО, ПЭК, ППМ»

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Аппарат акима района «Байқоңыр» города Астаны».

2. Предмет общественных слушаний: Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных вод ливневой канализации ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» на 2025–2034 гг.», в том числе ПУО, ПЭК, ППМ.

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания: сайт «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и сохранении ресурсов»; ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны ".

4. Местонахождение намечаемой деятельности: город Астана.

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: город Астана.

6. Реквизиты и контактные данные инициатора: ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астаны». Адрес: РК, 010000, г. Астана, Жетиген, 24. БИН 100240018496. Контактные данные: тел: +7 707 648 0922.

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: ТОО «Бәткеш». Адрес: 010000, г. Астана, ул. Б. Майлина 19, 5 этаж, 502 каб. Контактные данные: тел: +77771001345, +7 701 599 4117, эл. адрес: batkesh@mail.ru.

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): г. Астана, ул. Отырар, 5, здание аппарата акима района Байқоңыр г. Астаны, каб. 102, актовый зал. 21/07//2025 15:00 ч.

Дата, время начала регистрации участников: 21/07/2025 15:00 ч.

Время начала общественных слушаний: 15:10 ч.

Точный адрес места проведения слушаний: г. Астана, ул. Отырар, 5, здание аппарата акима района Байқоңыр г. Астаны, каб. 102, актовый зал.

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) в информационной системе НБД СОС и ПР: <https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings/ShowDetails/25038>.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны",

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний: «новая газета Казахстан» № 25 (954) от 19.06 и эфирная справка «радиостанция NS» от 17.06.2025 г.

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявлений по адресам:

- доска объявлений акимата района Байқоңыр по адресу: ул. Отырар 5;
- доска объявлений ЖК Дуэт по адресу: район Байқоңыр, ул. Малика Габдуллина 19;
- доски объявления, остановки районов: Сарыарка, Есиль, Нура, Алматы, Сарайшык. Фотоматериалы прилагаются к данному протоколу.

12. Решения участников общественных слушаний:

За - 26, против – _____, воздержались - _____.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

За - 26, против – _____, воздержались - _____.

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

инженер-эколог ТОО «Баткеш» - Абилгазина М. Б.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Тема доклада: Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных вод ливневой канализации ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» на 2025–2034 гг.», в том числе ПУО, ПЭК, ППМ. Кол-во страниц – 6 (на казахском и русском языках). Слайды – 17 страниц (на казахском и русском языках).

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний» - представлен в приложении 1.

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Антоев М.К. и.о. ген. МТО Анперате акимия
района Байғоңыр Дата: 22.07.2025 г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Жігізсіма Мәдір Баторханов, инженер-жары ТОО "Бәткен"
Дата: 22.07.2025 г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Приложение 1. Сводная таблица предложений и замечаний

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Партия Байтак, Оразалинов Ержан Елюбаевич: 1) Объясните, вот на стр. 5 у вас написано «золоотвал», золоотвал это что? 2) И че за стоки там собираются?	Абилгазина Молдир, инженер-эколог: 1) Это название площадки, находится в районе золоотвала, поэтому так наименовали; 2) Проект сам разработан для ливневых стоков, очищаются талые, дождевые воды, это все очищается, схему очистки мы только что продемонстрировали, и сбрасывается в водный объект. Т. е., это не канализационные сточные воды.	Снято
2	Партия Байтак, Оразалинов Ержан Елюбаевич: 1) Замазученный грунт 15 тонн откуда взят? 2) И че 15 тонн хотите сказать? Вы понимаете, что какой это объем 15 тонн? 3) Нет, ну вы смотрите, вы же сами не меняете масло, сами не заправляете, и вот вопрос, 15 тонн откуда взялось? Заправки, на заправке заправляетесь, у вас топливо раздатчика нету, ремонт не делаете. 4) Хорошо, тогда, где НДС? Цеха, сварочный пост, вам необходимо разработать и согласовать проект НДС. 5) А почему тогда не пишете об этом? Почему не выложили это в проекте? В НБД, что у вас такие, такие моменты есть. Вы могли в пояснительной записке или в нетехническом резюме об этом указать. У вас этого нету, соответственно возникают вопросы по выбросам.	Абилгазина Молдир, инженер-эколог: 1) У предприятия имеется спецтехника, при замене масла образуется замазученный грунт; Ебдильманова Алия, представитель ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»: 2) У нас много автотранспорта. Абилгазина Молдир, инженер-эколог: 3) Предприятие обслуживает всю Астану, спецтехники очень много, также мы только что озвучивали сколько автотранспорта на балансе. Батырбек Хамитбекович, представитель ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»: 4) На предприятии имеются цеха по ремонту автотранспортных средств. Абилгазина Молдир, инженер-эколог: 5) Цеха у нас находятся на балансе арендодателя, предприятие работает там на основании договора аренды, за эмиссии отвечает арендодатель, поэтому проект НДС у нас тут не представлен. 6) Мы не нормировали НДС, но мы в протоколе отразим это ответом на ваш вопрос.	На балансе ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» не имеется источников выбросов, так как работают на договоре аренды. Снято

3	Партия Байтак, Оразалинов Ержан Елюбаевич: 1) Открываем пожалуйста НДС, откройте содержание, у вас НДС заканчивается на стр. 173, а у вас в проекте всего лишь идет, заканчивается проект на приложении, на стр. 144, вы ни одного приложения не выставили. Где остальные 33 страницы? Куда вы их дели? Где ваши 29 страниц? 2) Смотрите, либо мы отменяем слушания согласно п. 23, пп.3, либо переносим на 5 рабочих дней. Т. е., они все документы, которые они съели, они должны представить общественности. 3) Нет дайте мне председателя, Медет, я не отменяю общественные слушания согласно п. 23, я говорю перенести, давайте в связи с несоответствием информацией, в течение 5 рабочих дней они будут проводить обратно, пусть представят нам эти документы.	Абилгазина Молдир, инженер-эколог: 1) У нас в приложении представлены только лицензия ТОО «Баткеш» и решение об определении категории. У нас нету этих 29 страниц, возможно была опечатка, в проекте мы исправим содержание. 2) Мы содержание приведем в соответствие, у нас в приложении только лицензия и решение об определении категории. Я не думаю, что общественности очень интересны эти документы. Также мы можем вам лично показать что у нас представлено в приложении и подано на экспертизу. Беккожина Жанар, инженер-эколог ТОО «Баткеш»: 3) В п. 23 указано, что, если несоответствие представленных документов на сайте с НБД с докладом. У нас доклад соответствует с представленными документами на сайте. Это не повод переносить слушания на другую дату.	Снято
4	Партия Байтак, Оразалинов Ержан Елюбаевич: 1) Меня честно сказать не устраивает то что сбросы делают в этот канал. Почему? Потому что он воняет, цветет. 2) Во-вторых, они говорят про ПЭК, давайте откроем ПЭК. Я в ПЭК по воде ничего не увидел, где у вас мероприятия по воде? 3) Вот вы пишете замеры сточных вод раз/квартал правильно? Вот вы озвучили в докладе 500 метров выше сброса, 500 метров ниже сброса, в вашем ПЭК-е не написано, 500 метров выше сброса, 500 метров ниже сброса. Это все расписать надо. 4) Страницу 16 открыл, где? 5) Аа, все, кешіріңіз, увидел.	Абилгазина Молдир, инженер-эколог: 1) Какой именно канал скажите пожалуйста? 2) У нас ПЭК разработан согласно инструкции. Где здесь прописывать мероприятия, может вы нам подскажите? У нас в таблице все отражено, контроль на водном объекте. 3) Если посмотрите таблицу в ПЭК от 16-й страницы и далее, у меня там расписано, 500 м. выше сброса, 500 м. ниже сброса; 4) Таблица график мониторинга воздействия на водный объект.	Снято
5	Партия Байтак, Оразалинов Ержан Елюбаевич: 1) Потом вопрос, почему нельзя сбрасывать эти воды в центральную канализацию?	Алтаев Медет, председатель общественных слушаний, главный специалист аппарата акима района Байконыр: 1) Эти стоки, Ереке, не предусмотрены для хоз. фекальной канализации, так как объем хоз. фекальной канализации изначально строились только для МЖК. Получается при талых водах вся хоз. фекалка может стать на подпоре, тем самым жизнедеятельности населения вредить.	Снято

6	Партия Байтак, Оразалинов Ержан Елюбаевич: 1) Теперь смотрите, 1 раз/квартал мерят да, вот этот канал воняет постоянно. <i>Ответ на вопрос председателя:</i> Ну, куда вот они сбросы делают, в речку там вот. <i>Продолжение первого вопроса:</i> Ну вот все ваши, где вы замеры делаете, по вашим выпускам, сколько там у вас, 17 да? Где население может ознакомиться с этим? На сайте природопользования города Астаны куда-то туда можете выкладывать? Нет, зачем я буду им писать. Ладно в протокол тогда напишите, чтобы замеры вот эти да, они выставляли на сайте управления природных ресурсов или где там, чтобы население могло ознакомиться. Ответ на пояснение Батырбека Хамитбековича: НБД, это закрытый сайт.	Алтаев Медет, председатель общественных слушаний, главный специалист аппарата акима района Байконыр: 1) Вы не могли бы подсказать точно какой канал? 2) Ереке, вы можете обратиться письменно именно в ТОО «Баткеш», либо ГКП на ПХВ «Elorda Eco System», они вам точно дадут ответы. Батырбек Хамитбекович, представитель ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»: Оно на сайте вышло же уже, на сайте, который ПЭК принимают.	Предложение
7	Партия Байтак, Оразалинов Ержан Елюбаевич: 1) События, что будем делать с приложениями НДС? 2) А где вот эти лицензии, вот это все, разрешительная документация? Ну отправьте мне, я все посмотрю. Если будут замечания, письменно отправлю вам. Мой телефон есть, ватсап есть, пусть отправят.	Абилгазина Молдир, инженер-эколог: Пункт, на который вы ссылаетесь, там написано несоответствие представленных документов НБД с докладом. У нас доклад полностью соответствуют с представленными документами на сайте. Также проект соответствует с проектом, который сейчас на экспертизе. Также вы можете приехать к нам в Elorda и мы вам полностью покажем все. Я не думаю, что для общественности важно наша лицензия и определении категории, что у нас 2-я категория. Насчет опечаток страниц я это все исправлю, в протокол занесу.	Снято

8	Департамент сан. Эпид контроля Астаны, Альсия Абилевна: 1) Скажите пожалуйста, Вы знаете да, что если вы производите производственный контроль, от действующих очистных сооружений ливневых вод, они не обеспечивают ПДС, правильно? Потому что она предусматривает очистку мусора и плюс нефтепродуктов. Но учитывая, что город растет, площадка сбора у вас увеличивается и характер стоков у вас тоже меняется. Химические вещества присутствуют и микробиология. Вы написали, что увеличится количество очистных сооружений, мы неоднократно и писали, чтобы вы изменили технологию очистки ливневых вод. Потому что у вас там не только ливневые воды, у вас там поверхностный сток, на данной площадке какие предприятия расположены, а какие от них идут сбросы, потому что качество воды Есиль, оно из года в год ухудшается. Если положительные результаты были 30–40 %, то в этом году по 90–100 % и как бы возможное влияние оказывает ливневые стоки, потому что все ваши 15 выбросов осуществляются как в реку Акбулак, так и в реку Сарыбулак и плюс в Есиль. Вот в ваших планах мероприятий вы не указали до 34 года, вы нигде не указали, вы написали, что результаты производственного контроля, но при этом случаи производственный контроль результат какой будет вы не написали, что вы будете делать если у вас, микробиология будет положительная и плюс у вас будет химия положительная. Поэтому в плане мероприятий тоже надо указать, предусмотреть технологию.	Ебдильманова Алия, представитель ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»: 1) Ну от предприятий в основном бытовые стоки же уходят в канализацию. Микробиология же это к бытовым стокам относятся. Талые воды и дождевые это же поверхностные стоки. Батырбек Хамитбекович, представитель ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»: 1) В данный момент щас наши очистные сооружения являются второй категорией. Для перевода в первую категорию это еще пока не предусмотрено. Для проведения дополнительных исследований мы сейчас проводим шум, вибрацию, это для СЭС, микробиологию мы в дальнейшем будем предусматривать. Но во всяком случаи, канализационные сточные воду у нас не принимаются. Мероприятия, которые проводятся на мероприятии для исключения загрязнения, это: очистка арыков, очистка ливневки, все очистки мероприятия, которые мы проводим мы выкладываем в соцсети, в тикток, на канале в Facebook. Такие меры у нас предпринимаются. Также в дополнении поясняем: 1. Предприятие ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» в период с 2022-2025 годы были проведены следующие виды работ: промывка коллекторов, очищены колодцы и дожде приёмных решеток, произведена пропарка труб, очищено лотково-арычных сетей, ремонт поврежденных лотков и решеток, установлено водопропускные трубы, выполнены работы по покосу сорной растительности и очищены приемные карты на 15 очистных сооружениях, откачено и перекачено 965 376 м3 воды, вывезено 11 734,32 тонн ила, произведена замена вышедших из строя и установка насосного оборудования, устранены проблемные участки, осмотрены колодцы и выявлены и устранены несанкционированные санкции. Все вышеперечисленные работы выкладываются в соцсетях на каналах ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Дополнением прилагаем пояснительную записку по программе «функционирование системы водоснабжения и водоотведения» к данному протоколу.	Снято
---	---	---	-------

Приложение 2. Лист регистрации

Приложение
Қосымша

Регистрационный лист участников общественных слушаний по проекту «Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных вод ливневой канализации города Астаны находящихся на балансе ГКП на ПХВ «Elorda Eсо System», (в том числе ПУО, ПЭК, ППМ)»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника / Қатысушының аты-жөні	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)/ Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)	Контактный номер телефона/ Байланыс телефон нөмірі	Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)/ Қатысу форматы (жеке немесе конференц- байланыс арқылы)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)/ Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
	Евгеньевич А.К.	интересованной	87740771169	очно	
		«Elorda Eсо System»			
	Абдиев Т.О.	сов.инициатор, Elorda Eсо System» ТОО	87077109208	очно	
	Мекенов А.С.	инициатор	87029993173	очно	
	Росмаев Ф.Е.	инициатор	87015602149	очно	
	Алгеберген А.А.	инициатор	87012276872	очно	
	Нурмаханбетов А.М.	инициатор	87081055967	очно	
	Мананова Т.Д.	директор ТОО «Тотекс»	83015884112	очно	
	Баймуратов О.М.	инициатор	8701531500	очно	
	Бужинский Ч.Р.	местный житель	+77472770638	очно	
	Бердигалиев Дарын Серик	инициатор	+77761878612	очно	
	Антонов А.А.	инициатор	+77019328939	очно	
	Саманжолбеков Д.Т.	инициатор	87759380639	очно	

[illegible]



**Два дня
в июне:**

страницы 15—19

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ И ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА БЫЛ НЕ ТОЛЬКО
ДНЕМ НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА СССР,
НО И ДАТОЙ, КОГДА РУХНУЛ
ПОЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН СТАЛИНА,
ПОД КОТОРЫЙ ОН ЛОМАЛ СТРАНУ
ПРЕДЫДУЩИЕ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ.

А 6 ИЮНЯ 1944 ГОДА ВОЙСКА НАШИХ
СОЮЗНИКОВ ШТУРМОМ ЗАХВАТИЛИ
ПЛАЦДАРМ В НОРМАНДИИ.
МЫ ВСЕ ПОМНИМ, НИЗКИЙ ПОКЛОН
ГЕРОЯМ И ОТДЕЛЬНО ВОЕНКОРУ
РОБЕРТУ КАПЕ

16+





г. Астана

Июнь 2025 г.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата
города Астаны»

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим ТОО «NS Радио Астана» подтверждает, что в эфире радиостанции «NS» по г. Астана 17 июня 2025 г. была размещена информация о проведении общественных слушаниях, общим количеством 8 (восемь) выходов, на казахском и русском языках, следующего содержания:

Астана қаласы әкімдігінің "Elorda Eco System" ШЖҚ МКК «2025–2034 жылдарға арналған нөсерлі кәріз тазарту құрылыстары кешендерінен ластаушы заттардың нормативтік рұқсат етілетін төгінділері жобасы, соның ішінде ҚББ, ӨЭББ, ҚОҚЖ» бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулар 21.07.2025 ж., сағат 15:00-де Астана қаласы, Отырар көшесі, 5, Байқоңыр ауданы әкімінің аппараты ғимараты, 102-кабинет, мәжіліс залында өтеді.

Zoom платформасы арқылы онлайн қоғамдық тыңдауларға қосылу сілтемесін мына телефон нөмірлері арқылы алуға болады: +7777 100 1345; +7 701 599 4117.

Жоба бойынша құжаттамамен танысуға арналған сілтемелер: <https://ndbecology.gov.kz/> және <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr>

Жоспарланып отырған қызмет, қоғамдық тыңдауларды өткізу және оған қатысты құжаттардың көшірмелеріне сұраныс бойынша қосымша ақпаратты мына байланыс деректері арқылы алуға болады: batkesh@mail.ru, тел: +77771001345, +7 701 599 4117.

Ескертулер мен ұсыныстар жергілікті атқарушы органның uoosip@astana.kz электрондық поштасына және <https://ndbecology.gov.kz/> сайты арқылы қабылданады.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астаны» сообщает, что, проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту: «Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных водливневой канализации ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» на 2025–2034 гг.», в том числе ПУО, ПЭК, ППМ.

Общественные слушания будут проводиться 21.07.2025 г. в 15:00 по адресу: г. Астана, ул. Отырар, 5, здание аппарата акима района Байқоңыр г. Астаны, каб. 102, актовый зал;

Срок проведения открытого собрания продлевается до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний.

Ссылку на подключение к общественным слушаниям в онлайн-режиме на платформе zoom можно получить по номерам: +7777 100 1345; +7 701 599 4117.

Документация по проекту для ознакомления размещена на сайтах <https://ndbecology.gov.kz/> и <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr>.


Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запроса копий документов, относящихся к намечаемой деятельности, можно получить по эл. адресу и тел.: batkesh@mail.ru, тел: +77771001345, +7 701 599 4117.

Замечания и предложения принимаются по электронному адресу местного исполнительного органа: uoosip@astana.kz и на сайте <https://ndbecology.gov.kz/>.


Директор
ТОО «NS Радио Астана»



Искакова З.

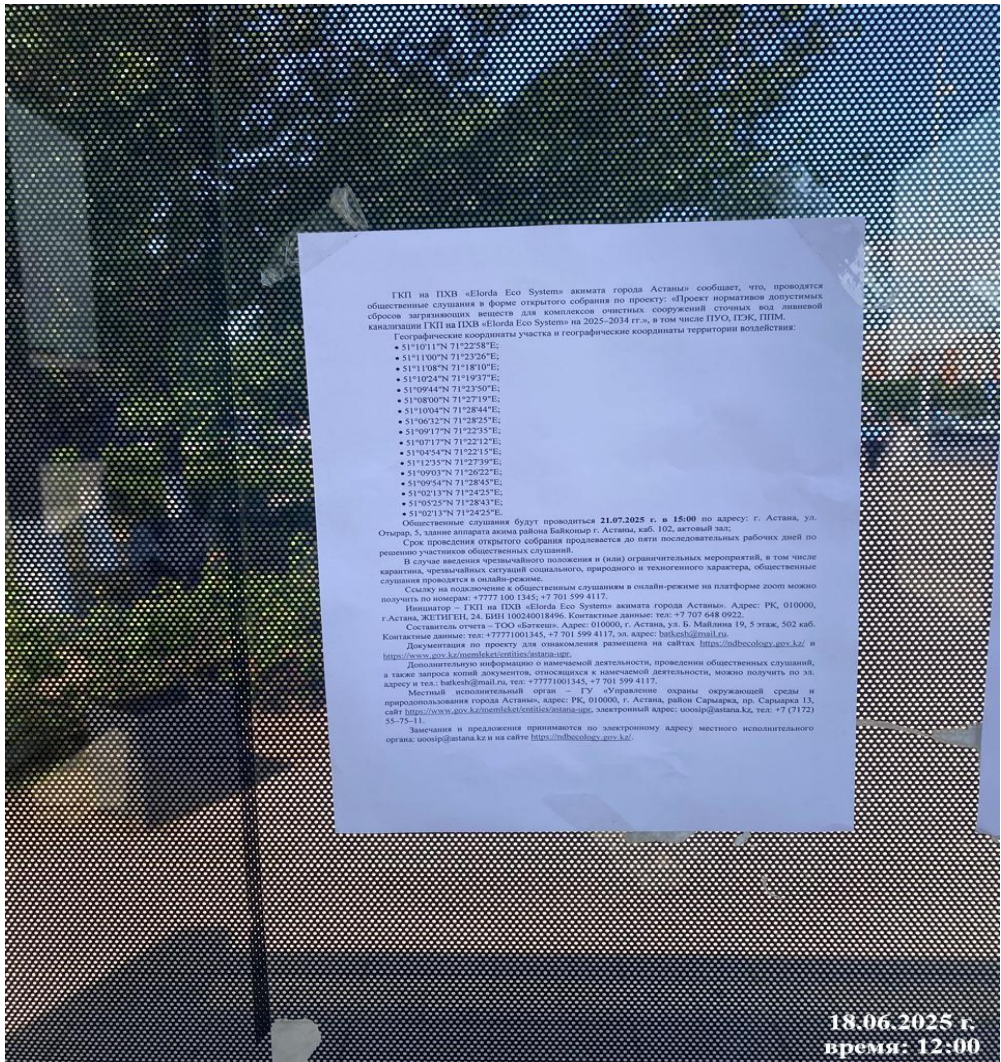

18.06.2025 г.
время: 12:00

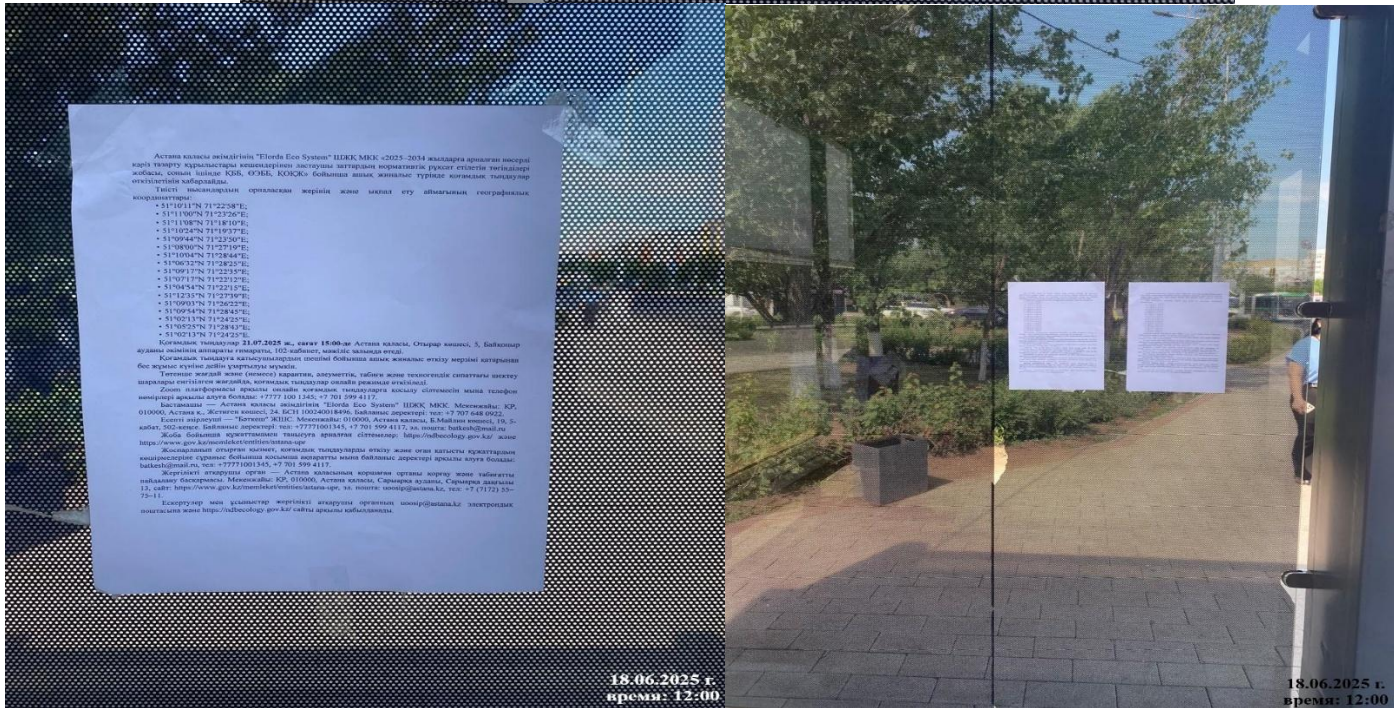

18.06.2025 г.
время: 12:00

18.06.2025 г.
время: 12:00



18.06.2025 г.
время: 12:00

непогодительской опасности для жизни людей со стороны и вблизи (прилегающей) по выделению лес, вступающая в брак, из-за увеличения территории и подтверждающих документов: отнюдь не менее 15 (пятнадцать) рабочих дней, с даты (при предоставлении отчета) рассмотрения заявления, - государственной услуги, направляется уведомлением в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в течение 1 (одного) минут

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги

ГКУ на ПКВ «Elena Eco System» г. Астана сообщает, что, проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту: «Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных вод канализационной ГКУ на ПКВ «Elena Eco System» на 2025-2034 гг.», в том числе ПУО, ПЭО, ПИМ.

Географические координаты участка и географические координаты территории воздействия:

- 51°10'11"N 71°23'38"E
- 51°11'00"N 71°23'26"E
- 51°11'08"N 71°18'10"E
- 51°10'24"N 71°18'37"E
- 51°09'44"N 71°23'50"E
- 51°09'00"N 71°27'10"E
- 51°10'04"N 71°28'44"E
- 51°06'32"N 71°28'23"E
- 51°09'17"N 71°22'35"E
- 51°07'17"N 71°22'12"E
- 51°04'54"N 71°22'15"E
- 51°12'35"N 71°27'39"E
- 51°09'03"N 71°06'02"E
- 51°09'54"N 71°28'45"E
- 51°02'13"N 71°24'23"E
- 51°05'25"N 71°24'43"E
- 51°02'13"N 71°24'25"E

Общественные слушания будут проводиться 21.07.2025 г. в 14:00 по адресу: г. Астана, ул. Отырар, 5, здание аппарата акима района Байконур г. Астана, каб. 102, актовый зал.

Срок проведения открытого собрания продлевается до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний.

В случае наличия чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.

Ссылку на подключение к общественным слушаниям в онлайн-режиме на платформе zoom можно получить по номерам: +7777 100 1345; +7 701 599 4117.



Навигатор - ГКУ на ПКВ «Elena Eco System» г. Астана. Адрес: РК, 010000, г. Астана, ЖЕТИЕН, 24. БИН 100240018496. Контактные данные: тел: +7 707 648 0922.




Составитель отчета - ТОО «Биткеш». Адрес: 010000, г. Астана, ул. Б. Майлина 19, 5 этаж, 502 каб. Контактные данные: тел: +77771001345; +7 701 599 4117; на адрес: bakke@baitke.kz и https://nd.becology.gov.kz/ и <https://nd.becology.gov.kz/>.



Дополнительную информацию о намеченной деятельности, проведения общественных слушаний, а также запросов копий документов, относящихся к намеченной деятельности, можно получить по за. Местный исполнительный орган - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» адрес: РК 010000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка 13, 54-72-11.

Замечания и предложения принимаются по электронному адресу местного исполнительного органа: ucsoir@astana.kz и на сайте <https://nd.becology.gov.kz/>.



18.06.2025 г.
время: 12:00



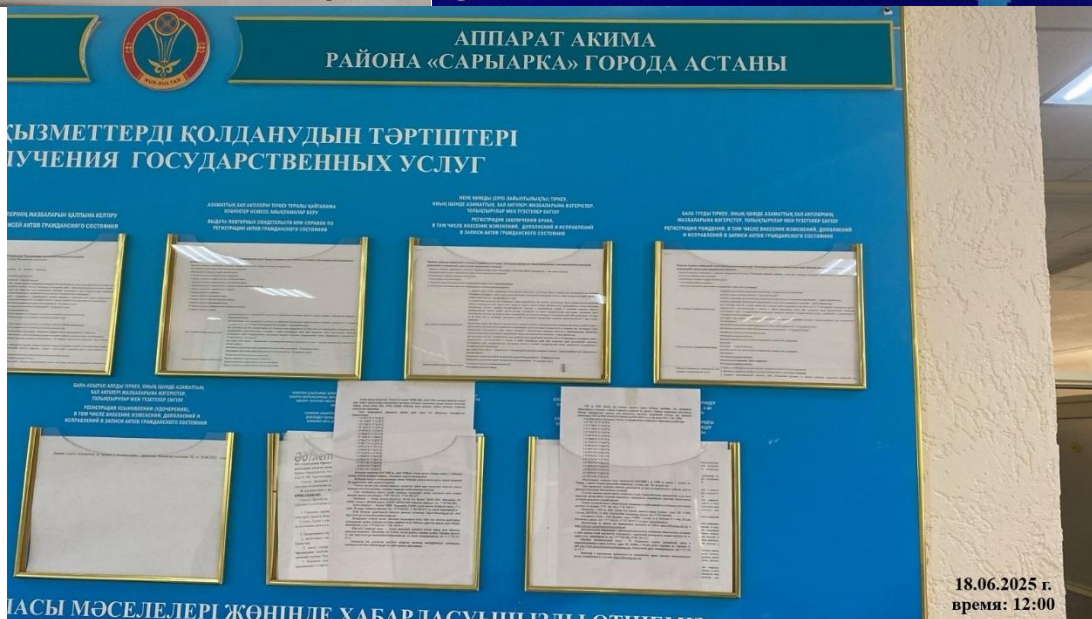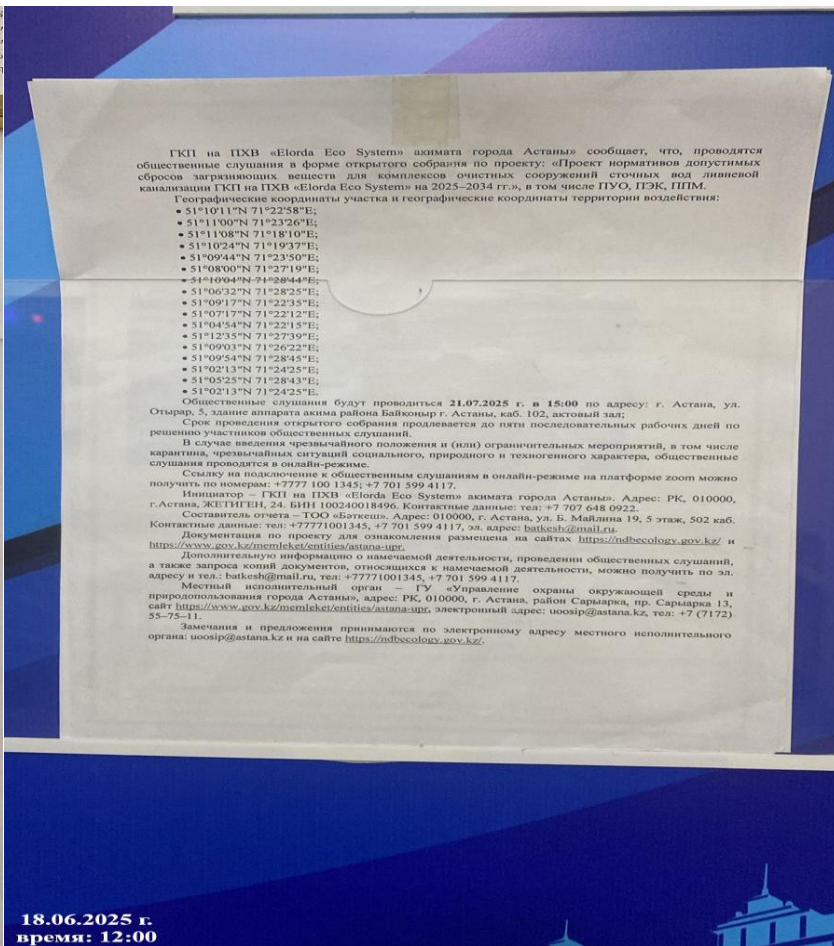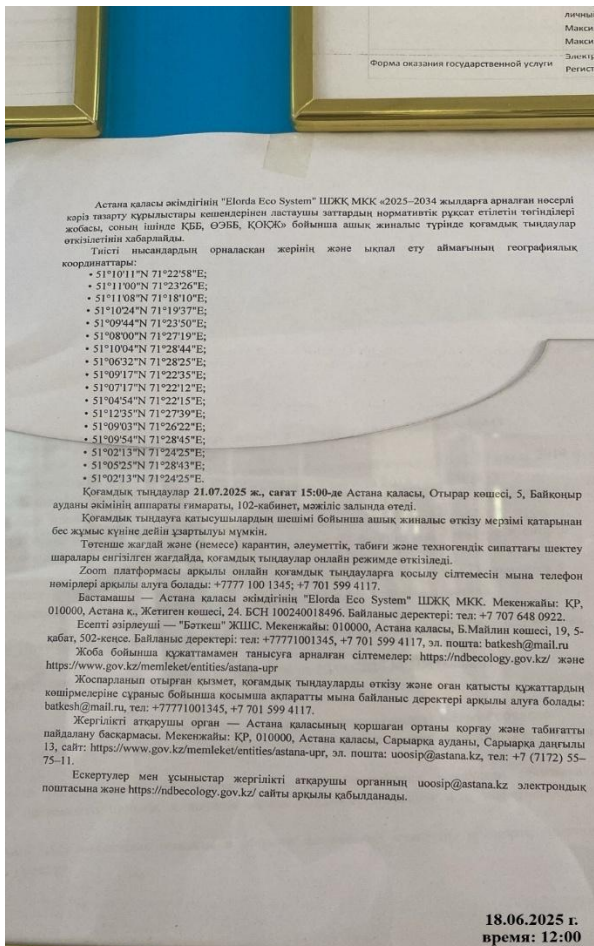

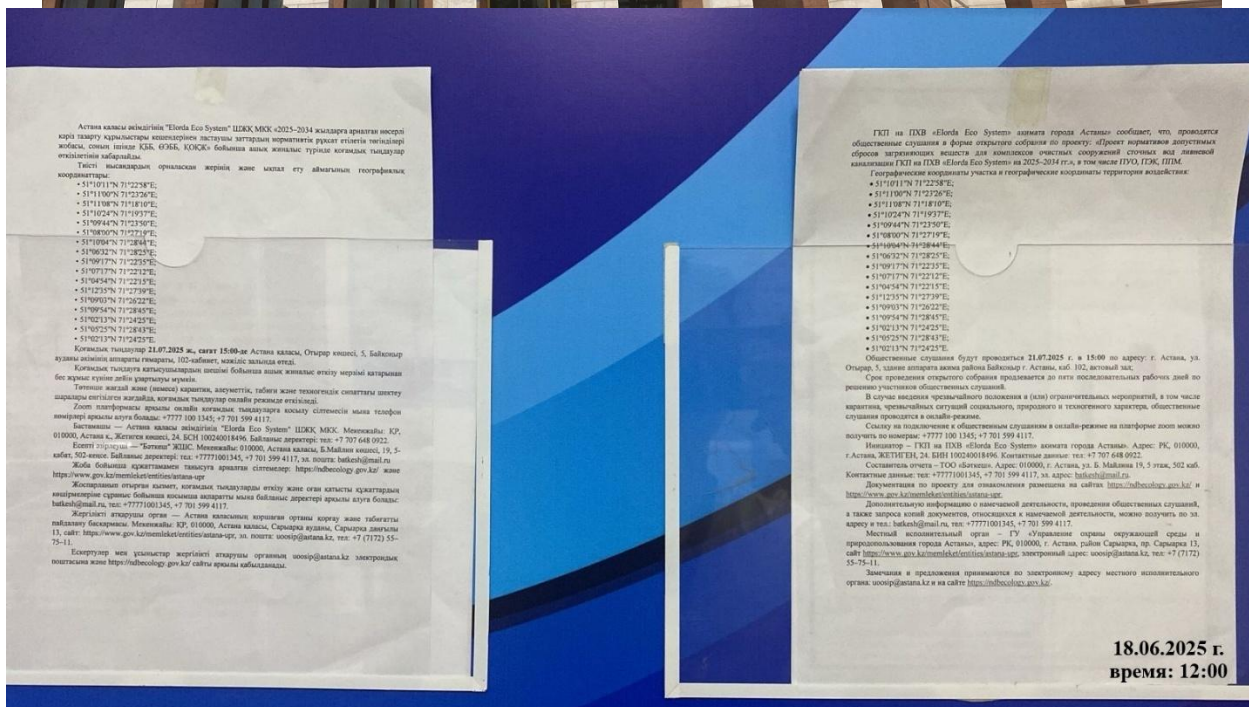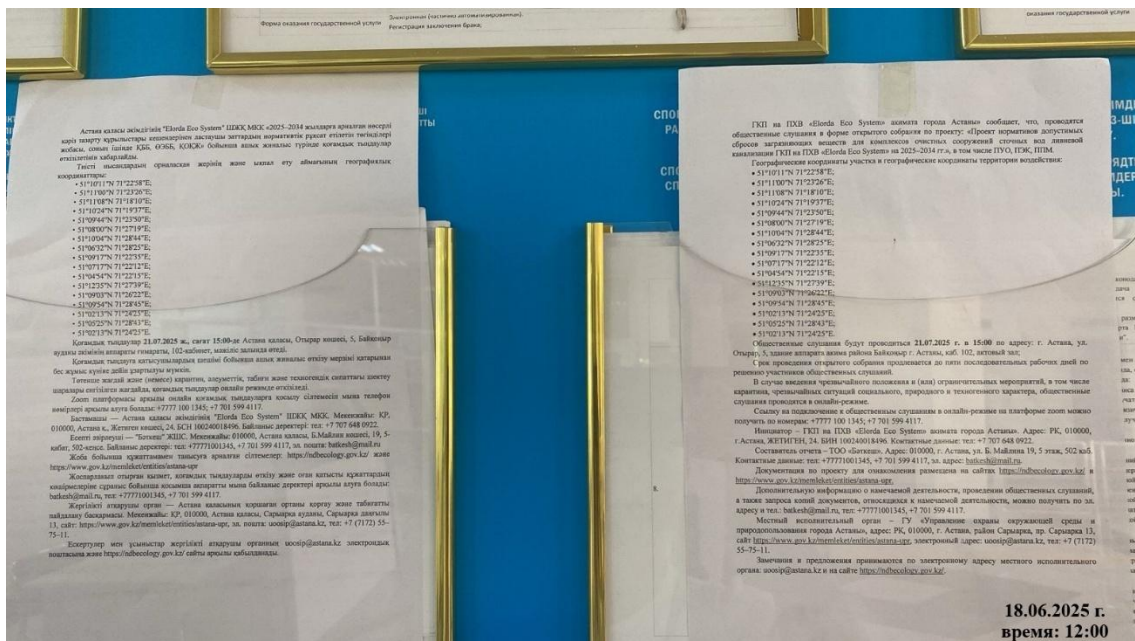

[illegible]



ТАЛЫҚ 1424 (қоңырау шалу тегін)
орлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған
ғанға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынш

Сыйбәләс жәмһорлық туралы хабарлау – әрбір азаматтың ісі
Егер сіз кәсіпкәру, бәуушлықтың куәсі болсаңыз бізге хабарлаңыз




Предупреждение коррупции – дело каждого гражданина
Если вы стали свидетелем правонарушения, сообщите нам



[illegible]

Astoria kəndəyi əslişirinin Ələm şoninləri yandır

[illegible]

18.06.2025 г.
время: 12:00

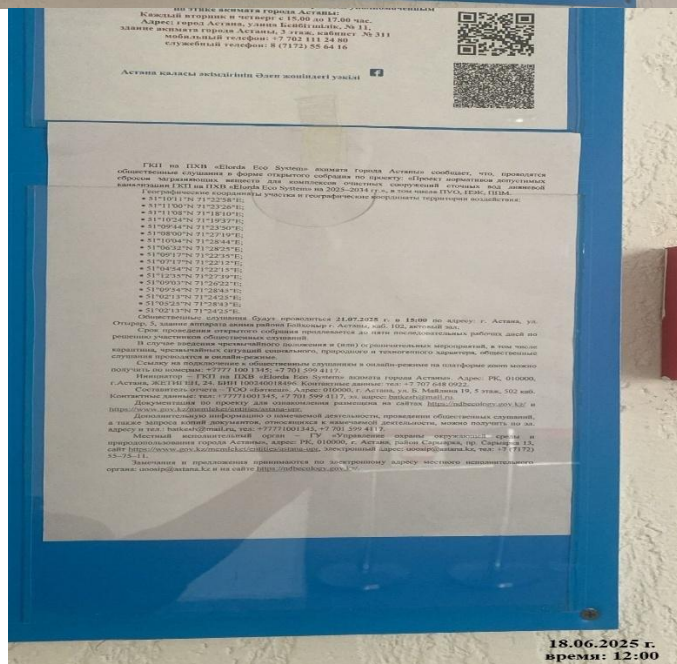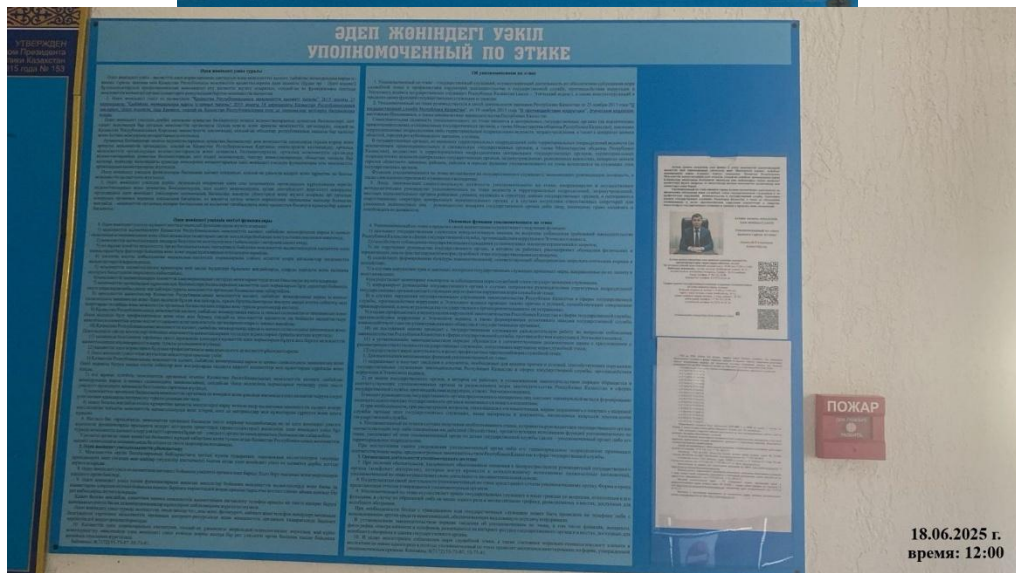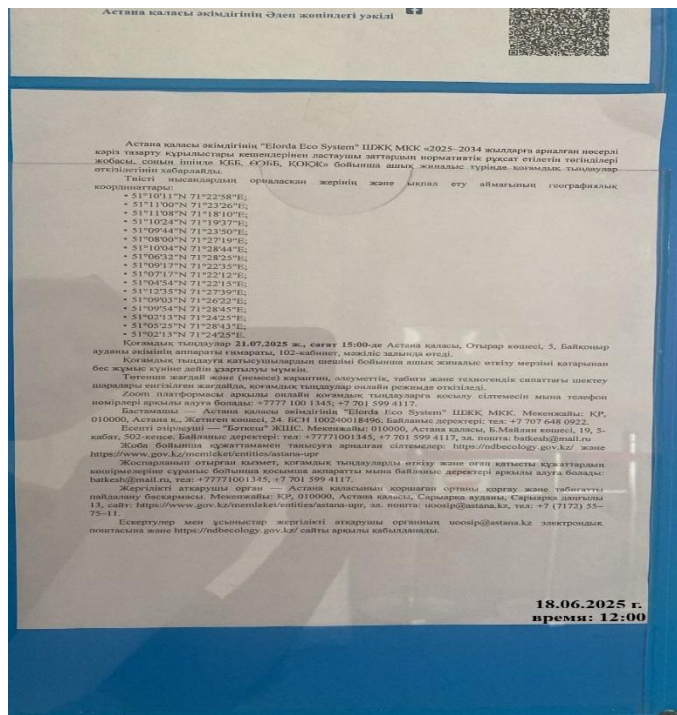

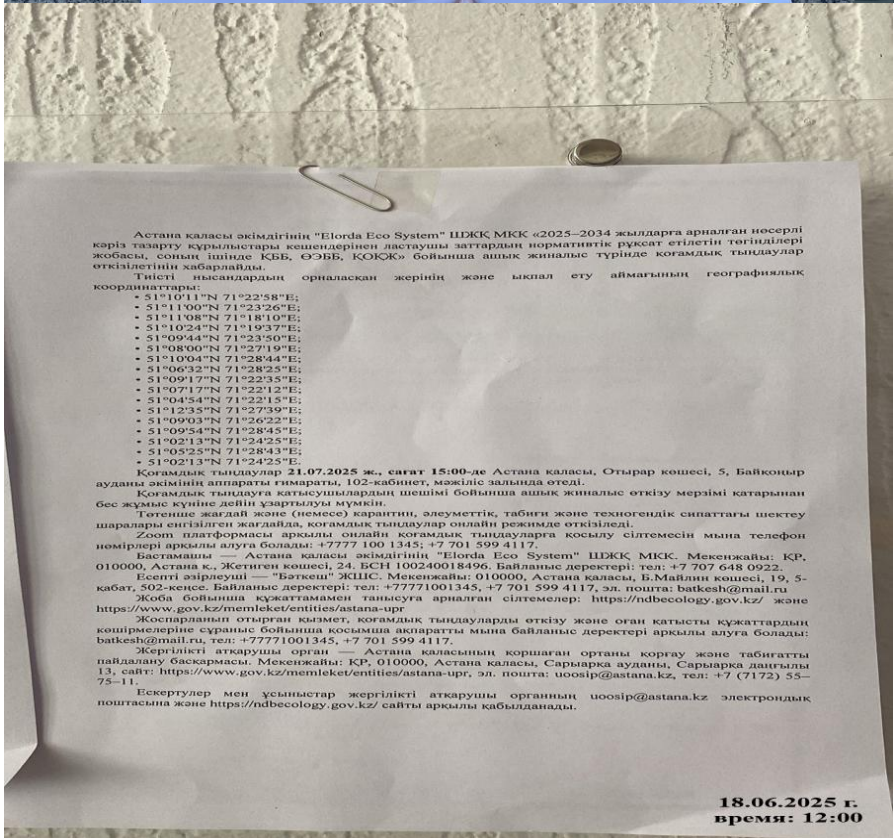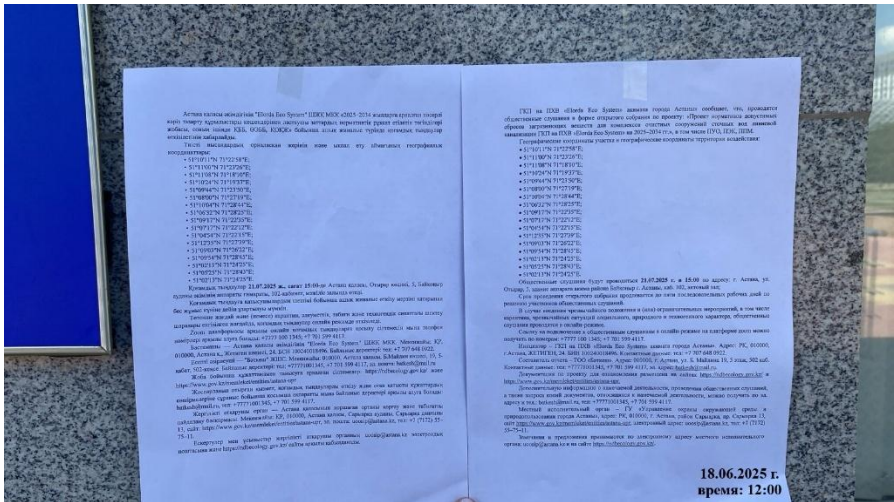

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астаны» сообщает, что, проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту: «Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных водливневой канализации ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» на 2025–2034 гг.», в том числе ПУО, ПЭК, ППМ.

Географические координаты участка и географические координаты территории воздействия:

- 51°10'11"N 71°22'58"E;
- 51°11'00"N 71°23'26"E;
- 51°11'08"N 71°18'10"E;
- 51°10'24"N 71°19'37"E;
- 51°09'44"N 71°23'50"E;
- 51°08'00"N 71°27'19"E;
- 51°10'04"N 71°28'44"E;
- 51°06'32"N 71°28'25"E;
- 51°09'17"N 71°22'35"E;
- 51°07'17"N 71°22'12"E;
- 51°04'54"N 71°22'15"E;
- 51°12'35"N 71°27'39"E;
- 51°09'03"N 71°26'22"E;
- 51°09'54"N 71°28'45"E;
- 51°02'13"N 71°24'25"E;
- 51°05'25"N 71°28'43"E;
- 51°02'13"N 71°24'25"E.

Общественные слушания будут проводиться **21.07.2025 г. в 15:00** по адресу: г. Астана, ул. Отырар, 5, здание аппарата акима района Байқоңыр г. Астана, каб. 102, актовй зал;

Срок проведения открытого собрания продлевается до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.

Ссылку на подключение к общественным слушаниям в онлайн-режиме на платформе zoom можно получить по номерам: +7777 100 1345; +7 701 599 4117.

Инициатор – ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астаны». Адрес: РК, 010000, г. Астана, ЖЕТИГЕН, 24, БИН 100240018496. Контактные данные: тел: +7 707 648 0922.

Составитель отчета – ТОО «Бәткеш». Адрес: 010000, г. Астана, ул. Б. Майлина 19, 5 этаж, 502 каб. Контактные данные: тел: +77771001345, +7 701 599 4117, эл. адрес: batkesh@mail.ru.



Документация по проекту для ознакомления размещена на сайтах <https://ndbecology.gov.kz/> и <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr>.

Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запроса копий документов, относящихся к намечаемой деятельности, можно получить по эл. адресу и тел.: batkesh@mail.ru, тел: +77771001345, +7 701 599 4117.

Местный исполнительный орган – ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», адрес: РК, 010000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка 13, сайт <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr>, электронный адрес: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55–75–11.

Замечания и предложения принимаются по электронному адресу местного исполнительного органа: uoosip@astana.kz и на сайте <https://ndbecology.gov.kz/>.

18.06.2025 г.
время: 12:00

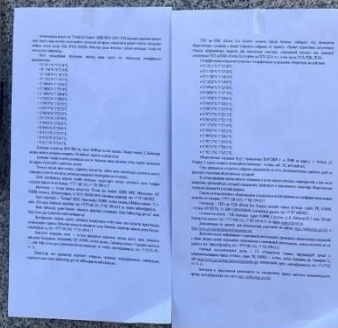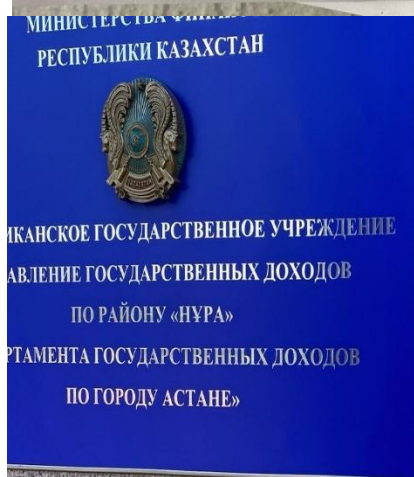

18.06.2025 г.
время: 12:00



вет о проведении общественных слушаний по проекту «Войсковая часть 68665» для котельных расположенных по адресу: ул. Байконурская, 13, г. Астана, на период эксплуатации для РГУ «Войсковая часть 68665». Проектная документация утверждена 04.11.2024 г. по 08.11.2024 г. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на официальном портале (https://ecoportal.kz/) для предоставления замечаний и предложений по обсуждаемому проекту принимаются до 18.00 часов 18.06.2025 г.

Астана қаласы әкімдігінің "Elorda Eco System" ЦДЖК МКК «2025–2034 жылдарға арналған нәсірді қорықтар құрылыстары кеңестерінен бастаушы заттардың нормативтік рұқсат етілетін тегінділері жобасы, соның ішінде ҚББ, ӘББ, ҚОЖС бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетін хабарланды.

Тіпті нысандардың орналасқан жерінің және ықпал ету аймағының географиялық координаттары:

- 51°10'11"N 71°22'58"E;
- 51°11'00"N 71°23'26"E;
- 51°11'08"N 71°18'10"E;
- 51°10'24"N 71°19'37"E;
- 51°09'44"N 71°23'50"E;
- 51°08'00"N 71°27'19"E;
- 51°10'04"N 71°28'44"E;
- 51°06'32"N 71°28'25"E;
- 51°09'17"N 71°22'35"E;
- 51°07'17"N 71°22'12"E;
- 51°04'54"N 71°22'15"E;
- 51°12'35"N 71°27'39"E;
- 51°09'03"N 71°26'22"E;
- 51°09'54"N 71°28'45"E;
- 51°02'13"N 71°24'25"E;
- 51°05'25"N 71°28'43"E;
- 51°02'13"N 71°24'25"E;

Қоғамдық тыңдаулар 21.07.2025 ж., сағат 15:00-де Астана қаласы, Отырар көшесі, 5, Байқоныр ауданы әкімінің аппараты ғимараты, 102-кабинет, мәжіліс залында өтеді.

Қоғамдық тыңдауға қатысушылардың шешімі бойынша ашық жиналыс өткізу мерзімі қатарынан бес жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін.

Төтенше жағдай және (немесе) карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы шектеу шаралары енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі.

Zoom платформасы арқылы онлайн қоғамдық тыңдауларға қосылу сілтемесін мына телефон нөмірлері арқылы алуға болады: +7777 100 1345; +7 701 599 4117.

Бастамашы — Астана қаласы әкімдігінің "Elorda Eco System" ЦДЖК МКК. Мекеңжайы: ҚР, 010000, Астана қ., Жетісу көшесі, 24. БСН 100240018496. Байланыс деректері: тел: +7 707 648 0922.

Басқарушы — "Бәткен" ЖШС. Мекеңжайы: 010000, Астана қаласы, Б.Майлин көшесі, 19, 5-қабат, 502-көне. Байланыс деректері: тел: +77771001345, +7 701 599 4117, эл. пошта: batken@mail.ru

Жоспардың отырып қызмет, қоғамдық тыңдауларды өткізу және оған қатысты құжаттардың көшірмелерін сұраныс бойынша қосымша апаратын мына байланыс деректері арқылы алуға болады: batken@mail.ru, тел: +77771001345, +7 701 599 4117.

Жергілікті атқарушы орган — Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы. Мекеңжайы: ҚР, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы 13, сайт: https://www.gov.kz/nmemleket/entities/astana-urp, эл. пошта: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55-75-11.

Ескертулер мен ұсыныстар жергілікті атқарушы органның uoosip@astana.kz электрондық поштасына және https://ndbecology.gov.kz/ сайты арқылы қабылданады.

нашаулы мекемелері, мекемелері: ҚР, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы 13, сайт: https://www.gov.kz/nmemleket/entities/astana-urp, эл. пошта: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55-75-11.

Ескертулер мен ұсыныстар жергілікті атқарушы органның uoosip@astana.kz электрондық поштасына және https://ndbecology.gov.kz/ сайты арқылы қабылданады.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» аймағына Астана қаласы, Отырар көшесі, 5, Байқоныр ауданы, 102-кабинет, мәжіліс залында өтеді.

Общественные слушания в форме открытого собрания по проекту: «Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных вод линейной канализации ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» на 2025–2034 гг., в том числе ПУО, ПЭК, ЦПМ.

Географические координаты участка и географические координаты территории воздействия:

- 51°10'11"N 71°22'58"E;
- 51°11'00"N 71°23'26"E;
- 51°11'08"N 71°18'10"E;
- 51°10'24"N 71°19'37"E;
- 51°09'44"N 71°23'50"E;
- 51°08'00"N 71°27'19"E;
- 51°10'04"N 71°28'44"E;
- 51°06'32"N 71°28'25"E;
- 51°09'17"N 71°22'35"E;
- 51°07'17"N 71°22'12"E;
- 51°04'54"N 71°22'15"E;
- 51°12'35"N 71°27'39"E;
- 51°09'03"N 71°26'22"E;
- 51°09'54"N 71°28'45"E;
- 51°02'13"N 71°24'25"E;
- 51°05'25"N 71°28'43"E;
- 51°02'13"N 71°24'25"E;

Общественные слушания будут проводиться 21.07.2025 г. в 15:00 по адресу: г. Астана, ул. Отырар, 5, здание аппарата акима района Байқоныр г. Астана, каб. 102, актовый зал.

Срок проведения открытого собрания продлевается до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний.

В случае наличия чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.

Ссылка на подключение к общественным слушаниям в онлайн-режиме на платформе zoom можно получить по номерам: +7777 100 1345; +7 701 599 4117.

Инициатор — ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астана. Адрес: РК, 010000, г. Астана, ЖЕТИСУ, 24. БСН 100240018496. Контактные данные: тел: +7 707 648 0922.

Составитель отчета — ТОО «Бәткен». Адрес: РК, 010000, г. Астана, ул. Б. Майлин 19, 5 этаж, 502 каб. Контактные данные: тел: +77771001345, +7 701 599 4117, эл. адрес: batken@mail.ru.

Документация по проекту для ознакомления размещена на сайте https://ndbecology.gov.kz/ и https://www.gov.kz/nmemleket/entities/astana-urp.

Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запрос оной документации, относящейся к намечаемой деятельности, можно получить по эл. адресу и тел: batken@mail.ru, тел: +77771001345, +7 701 599 4117.

Местный исполнительный орган — ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана», адрес: РК, 010000, г. Астана, район Сарыарқа, пр. Сарыарқа 13, сайт https://www.gov.kz/nmemleket/entities/astana-urp, электронный адрес: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55-75-11.

Замечания и предложения принимаются по электронной почте местного исполнительного органа: uoosip@astana.kz и на сайте https://ndbecology.gov.kz/.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» 04.11.2024 г. по 08.11.2024 г. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на официальном портале (https://ecoportal.kz/) для предоставления замечаний и предложений по обсуждаемому проекту принимаются до 18.00 часов 18.06.2025 г.

Астана қаласы әкімдігінің "Elorda Eco System" ЦДЖК МКК «2025–2034 жылдарға арналған нәсірді қорықтар құрылыстары кеңестерінен бастаушы заттардың нормативтік рұқсат етілетін тегінділері жобасы, соның ішінде ҚББ, ӘББ, ҚОЖС бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетін хабарланды.

Тіпті нысандардың орналасқан жерінің және ықпал ету аймағының географиялық координаттары:

- 51°10'11"N 71°22'58"E;
- 51°11'00"N 71°23'26"E;
- 51°11'08"N 71°18'10"E;
- 51°10'24"N 71°19'37"E;
- 51°09'44"N 71°23'50"E;
- 51°08'00"N 71°27'19"E;
- 51°10'04"N 71°28'44"E;
- 51°06'32"N 71°28'25"E;
- 51°09'17"N 71°22'35"E;
- 51°07'17"N 71°22'12"E;
- 51°04'54"N 71°22'15"E;
- 51°12'35"N 71°27'39"E;
- 51°09'03"N 71°26'22"E;
- 51°09'54"N 71°28'45"E;
- 51°02'13"N 71°24'25"E;
- 51°05'25"N 71°28'43"E;
- 51°02'13"N 71°24'25"E;

Қоғамдық тыңдаулар 21.07.2025 ж., сағат 15:00-де Астана қаласы, Отырар көшесі, 5, Байқоныр ауданы әкімінің аппараты ғимараты, 102-кабинет, мәжіліс залында өтеді.

Қоғамдық тыңдауға қатысушылардың шешімі бойынша ашық жиналыс өткізу мерзімі қатарынан бес жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін.

Төтенше жағдай және (немесе) карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы шектеу шаралары енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі.

Zoom платформасы арқылы онлайн қоғамдық тыңдауларға қосылу сілтемесін мына телефон нөмірлері арқылы алуға болады: +7777 100 1345; +7 701 599 4117.

Бастамашы — Астана қаласы әкімдігінің "Elorda Eco System" ЦДЖК МКК. Мекеңжайы: ҚР, 010000, Астана қ., Жетісу көшесі, 24. БСН 100240018496. Байланыс деректері: тел: +7 707 648 0922.

Басқарушы — "Бәткен" ЖШС. Мекеңжайы: 010000, Астана қаласы, Б.Майлин көшесі, 19, 5-қабат, 502-көне. Байланыс деректері: тел: +77771001345, +7 701 599 4117, эл. пошта: batken@mail.ru

Жоспардың отырып қызмет, қоғамдық тыңдауларды өткізу және оған қатысты құжаттардың көшірмелерін сұраныс бойынша қосымша апаратын мына байланыс деректері арқылы алуға болады: batken@mail.ru, тел: +77771001345, +7 701 599 4117.

Жергілікті атқарушы орган — Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы. Мекеңжайы: ҚР, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы 13, сайт: https://www.gov.kz/nmemleket/entities/astana-urp, эл. пошта: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55-75-11.


Ескертулер мен ұсыныстар жергілікті атқарушы органның uoosip@astana.kz электрондық поштасына және https://ndbecology.gov.kz/ сайты арқылы қабылданады.

18.06.2025 г.
время: 12:00


18.06.2025 г.
время: 12:00



18.06.2025 г.
время: 12:00

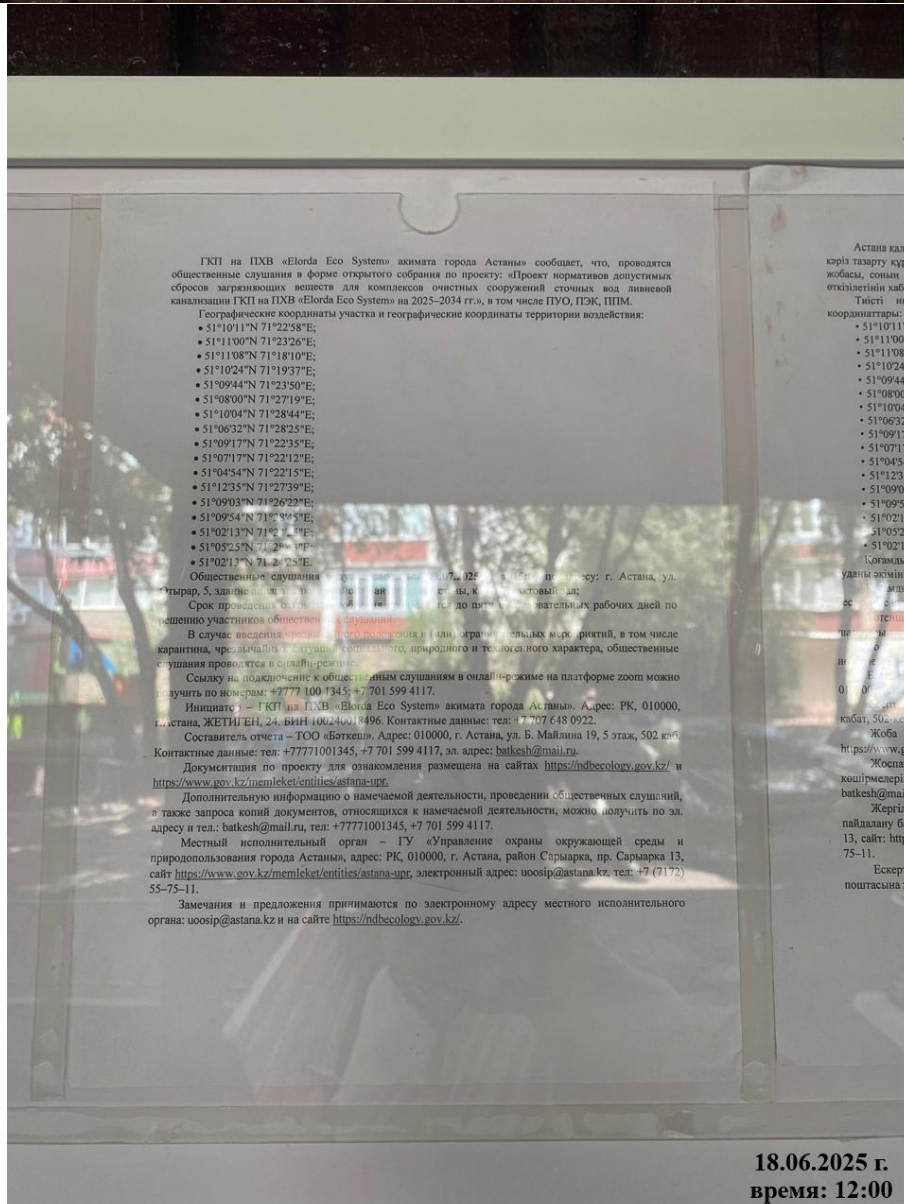


18.06.2025 г.
время: 12:00

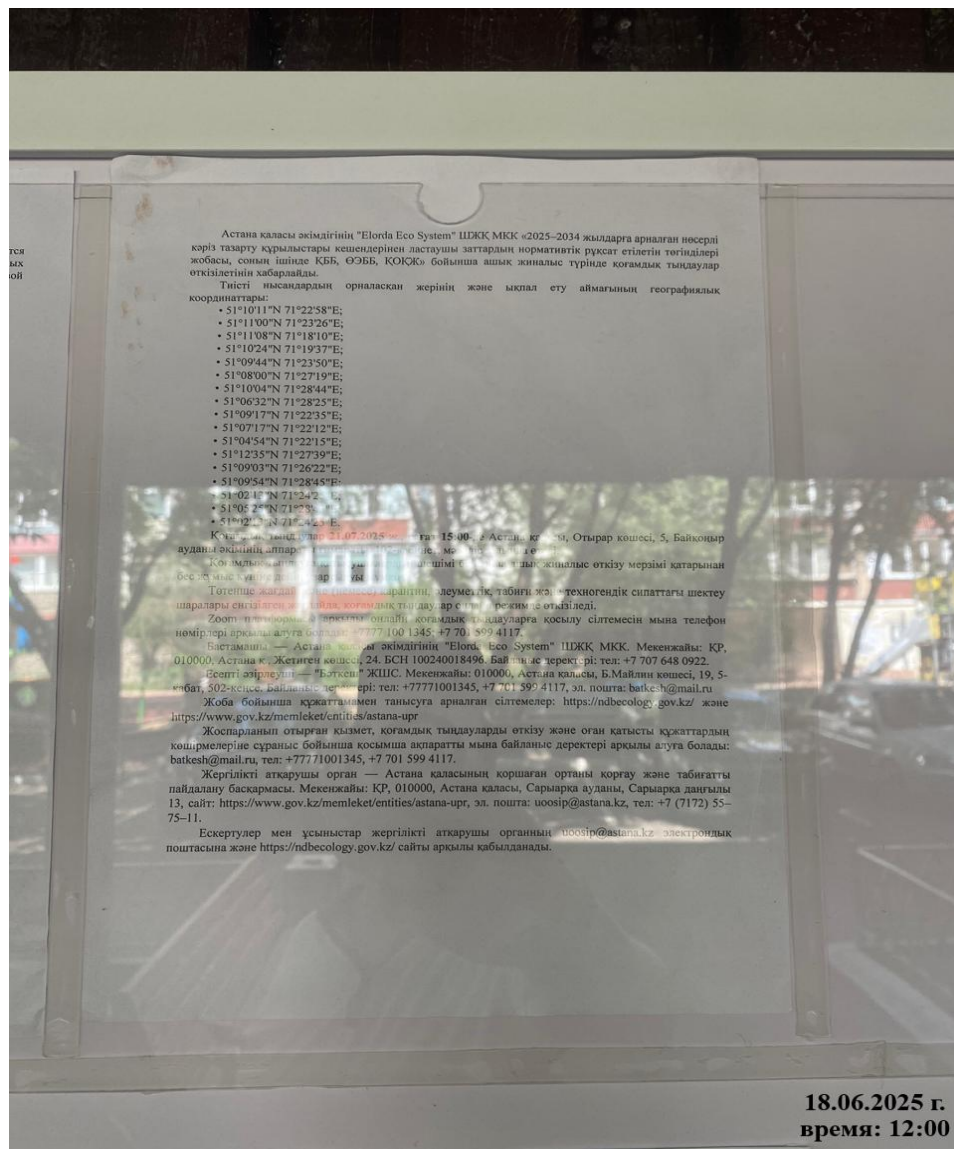

18.06.2025 г.
время: 12:00



18.06.2025 г.
время: 12:00

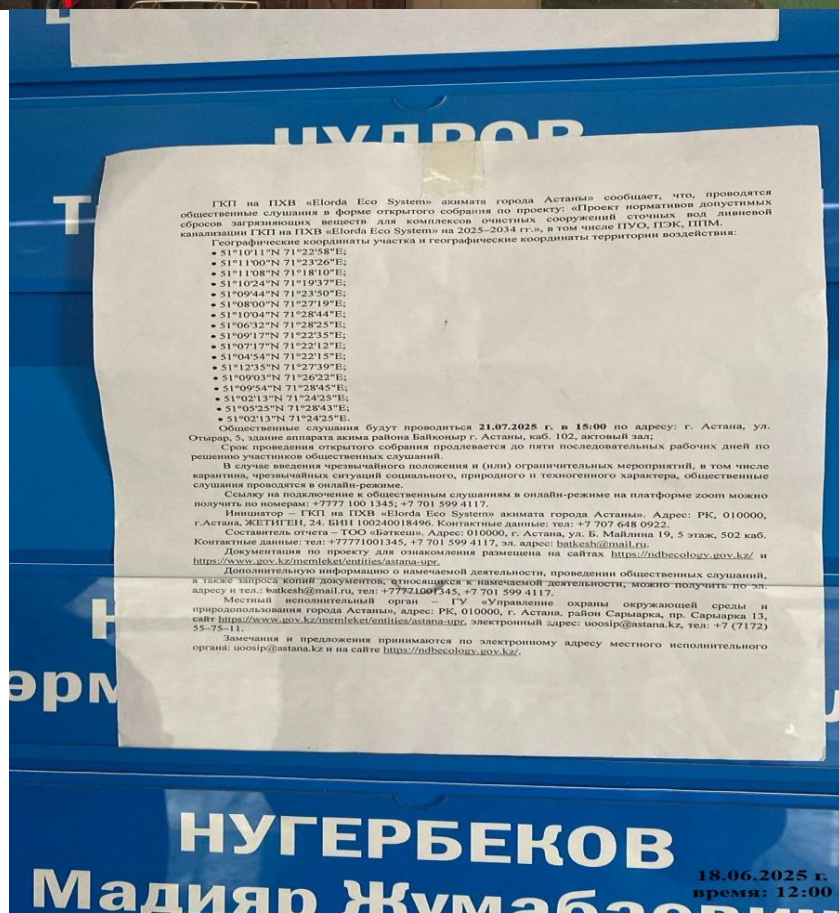

АКИМА ТАҒЫМ

Аты-жөні

Астана қаласы әкімдігінің "Elosta Eco System" ШЖҚ МКҚ «2025–2034 жылдарға арналған инсерті қарғ тазарту құрылыстары кеңендерінен ластаушы заттардың нормативтік рұқсат етістің тегісіндері жабды, сонан ішінде ҚБ, ҚЗБ, ҚЖҚ» бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайам.

Тікелей басқарудың орналасқан жерінің және мқол ету аймағының географиялық координаттары:

- 51°10'11"N 71°22'58"E;
- 51°11'00"N 71°22'26"E;
- 51°11'08"N 71°18'10"E;
- 51°10'25"N 71°19'37"E;
- 51°09'44"N 71°23'50"E;
- 51°09'00"N 71°27'10"E;
- 51°10'04"N 71°28'44"E;
- 51°09'32"N 71°28'25"E;
- 51°09'17"N 71°22'35"E;
- 51°07'17"N 71°22'12"E;
- 51°04'54"N 71°22'15"E;
- 51°12'35"N 71°27'39"E;
- 51°09'03"N 71°26'22"E;
- 51°09'54"N 71°28'45"E;
- 51°02'13"N 71°24'37"E;
- 51°05'25"N 71°28'43"E;
- 51°02'13"N 71°24'23"E;

Қоғамдық тыңдаулар 21.07.2025 ж., сағат 15:00-де Астана қаласы, Отырар көшесі, 5, Байқоңыр ауданы әкімінің аппараты (сыйраты, 102-кабинет, мәжіліс залында өтеді.

Қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ішінде) бойынша ашық жиналыс өткізу мерімі қатарынан бес жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін.

Тегінше жағдай және (немесе) қаржының, әлеуметтік, табиғи және темогендік сипаттағы шектеу шаралары енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі.

Зооп платформасы арқылы онлайн қоғамдық тыңдауларға қосылу сілтемесін мына телефон номері арқылы алуға болады: +7777 100 1345; +7 701 599 4117.

Бастамашы — Астана қаласы әкімдігінің "Elosta Eco System" ШЖҚ МКҚ. Мекенжайы: ҚР, 010000, Астана қ., Жетісін көшесі, 24. БСН 100240018496. Байланыс деректері: тел: +7 707 648 0922.

Есепті айрысуші — "Бәткен" ЖШС. Мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Б.Майлин көшесі, 19, 5-қабат, 502-көне. Байланыс деректері: тел: +77771001345, +7 701 599 4117, эл. пошта: batkesh@mail.ru

Жоба бойынша қыраттамен танысуға арналған сілтемелер: <https://ndbecology.gov.kz/> және <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr>

Жоспарының отырып қызмет, қоғамдық тыңдауларды өткізу және оған қатысты құжаттардың көпшіліктерін қарауы, бойынша қосымша ақпаратты мына байланыс деректері арқылы алуға болады: batkesh@mail.ru — тел: +77771001345, +7 701 599 4117.

Жергілікті атқарушы орган — Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы. Мекенжайы: ҚР, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы 13, саят: <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr>, эл. пошта: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55–75–11.

Ескертулер мен ұсыныстар жергілікті атқарушы органның uoosip@astana.kz электрондық поштасына және <https://ndbecology.gov.kz/> сайты арқылы қабылданады.

18.06.2025 г.
время: 12:00

АСТАНА ҚАЛАСЫ «ЕСІЛ» АУДАНЫ ӘКІМІ АППАРАТЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ			
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН АППАРАТА АКИМА РАЙОНА «ЕСИЛЬ» ГОРОДА АСТАНЫ			
Лауазымы	Аты-жөні	Байланыс телефоны	Қабылдау уақыты
«Есіл» ауданының әкімі	Дәрісхан Серікұлы	55-75-42	Бейсенбі Сағ.: 16:00 - 18:00
«Есіл» ауданы әкімінің орынбасары	Мадияр Жумабаевич	55-75-95	Дүйсенбі Сағ.: 16:00 - 18:00
«Есіл» ауданы әкімінің орынбасары	Бектас Бектасов	55-75-70	Сейсенбі Сағ.: 16:00 - 18:00
«Есіл» ауданы әкімінің орынбасары	Тимур Мухамбетович	55-69-91	Жұма Сағ.: 16:00 - 18:00
Должность	Контактный телефон	Время приема	
Акима района «Есиль»	Дәрісхан Серікұлы	55-75-42	Четверг 16:00 – 18:00 час.
Заместитель акима	НУГЕРБЕКОВ	55-75-95	Понедельник


18.06.2025 г.
время: 12:00

АСТАНА ҚАЛАСЫ «ЕСІЛ» АУДАНЫ ӘКІМІ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ			
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН АППАРАТА АКИМА РАЙОНА «ЕСИЛЬ» ГОРОДА АСТАНЫ			
Лауазымы	Аты-жөні	Байланыс телефоны	Қабылдау уақыты
«Есіл» ауданының әкімі	Дәрісхан Серікұлы	55-75-42	Бейсенбі Сағ.: 16:00 - 18:00
«Есіл» ауданы әкімінің орынбасары	Мадияр Жумабаевич	55-75-95	Дүйсенбі Сағ.: 16:00 - 18:00
«Есіл» ауданы әкімінің орынбасары	Бектас Бектасов	55-75-70	Сейсенбі Сағ.: 16:00 - 18:00
«Есіл» ауданы әкімінің орынбасары	Тимур Мухамбетович	55-69-91	Жұма Сағ.: 16:00 - 18:00
Должность	Контактный телефон	Время приема	
Акима района «Есиль»	Дәрісхан Серікұлы	55-75-42	Четверг 16:00 – 18:00 час.
Заместитель акима	НУГЕРБЕКОВ	55-75-95	Понедельник
Заместитель акима	Мадияр Жумабаевич	55-75-95	Дүйсенбі
Заместитель акима	АЛДАУОВ Бақытжан Серікұлы	55-75-95	Дүйсенбі
Заместитель акима	ЧУДРОВ Тимур Мухамбетович	55-69-91	Жұма

18.06.2025 г.
время: 12:00



18.06.2025 г.
время: 12:00

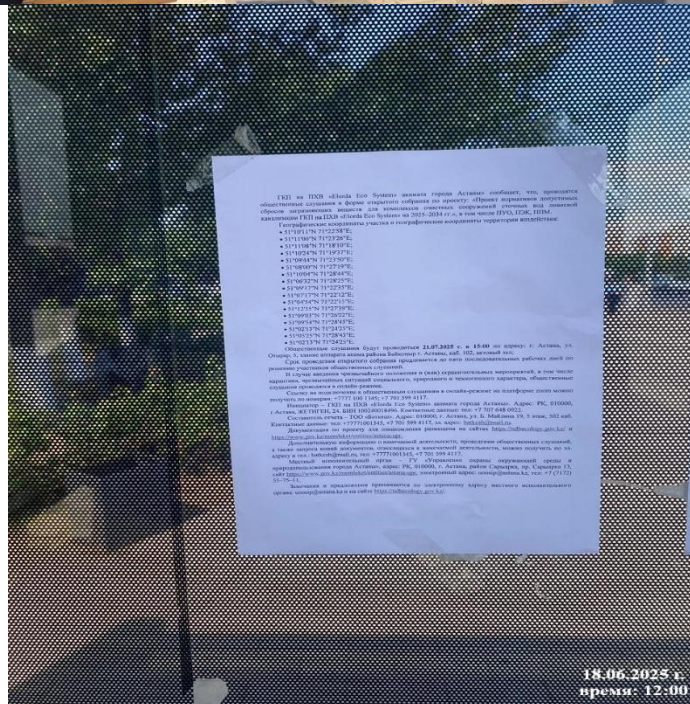

18.06.2025 г.
время: 12:00

Приложение 4. Презентация, доклад
Доклад к проекту нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных вод ливневой канализации города Астаны находящихся на балансе ГКП на ПХВ «Elorda Eco System», (в том числе ПУО, ПЭК, ППМ)

Общие сведения:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Elorda Eco System" расположено по адресу: г. Астаны, ул. Жетиген, 24.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» обслуживает площадки очистных сооружений ливневых вод в г. Астаны.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» начала свою деятельность 5 июня 2020 года. Предприятие занимается обслуживанием системы ливневой канализации города Астаны.

В штате предприятия - 330 человек: инженеры, слесари, рабочие. В парке техники имеются две каналопромывочные машины, три илососа, 56 единицы техники (вакуумные машины, манипулятор, экскаваторы, трактора-насосы), 32 единицы мотопомп.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» приняло на обслуживание площадки очистных сооружений ливневых вод:

1. Выпуск I-1 ОС ПМК 6 - Косшыгулулы 17/2;
2. Выпуск I-2 ОС Молдагулова - пересечение улиц Музтау и Алии Молдагуловой;
3. Выпуск I-3 ОС Бейсекова – ул. Чингиза Айтматова 52к;
4. Выпуск I-4 ОС Ак-Булак – ул. Елим-ай 10;
5. Выпуск II-1 ОС Жагалау - район Есиль, ул. Е-31;
6. Выпуск II-3 ОС Мынжылдык – ул. К. Аманжолова 11/9;
7. Выпуск III- 1 ОС Коктал 1 - ул. Басыкара батыра 7;
8. Выпуск III- 2 ОС Дом престарелых - район Сарыарка, ул. Аккорган;
9. Выпуск III- 4 ОС 31 - район Есиль, ул. Е-57;
10. Выпуск V-2 - ОС Золоотвал - ул. С366;
11. Выпуск I-6 ОС Шакарима - район Алматы, ул. Пушкина 20а;
12. Выпуск – Локальные очистные под М2 – ул. Макатаева;
13. Выпуск VI-1 ОС Можайского;
14. Выпуск – Очистные сооружения Кенесары - границы улиц Кенесары, Сейфуллина, Сарыарка, Кумисбекова;
15. Выпуск – Очистные сооружения Ташенова, адрес Ташенова 22а;
16. II-6 Тельмана, район Есиль, пересечение улиц Е-565 и Е-546
17. II-7 Пригородный, район Есиль, улица Е687;

Информация по расположению объектов:

1. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул. Косшығұлұлы- выпуск I-1 ПМК 6, адрес Косшыгулулы 17/2; Район стока охватывает территорию, прилегающую к пр. Тлендиева на участке от путепровода через железную дорогу до р. Сарыбулак, включая территорию технопарка, в квадрате улиц Косшыгулулы – С409. С Южной стороны расположена школа-гимназия № 80.

2. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул. А. Молдагуловой – выпуск I-2 ОС Молдагулова, адрес пересечение улиц Музтау и Алии Молдагуловой, с западной стороны расположена река Сарыбулак, с западной стороны находится частный сектор, в восточной части находится хозяйственный корпус;

3. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул. Ч.Айтматова – выпуск I-3 ОС Бейсекова улица Чингиза Айтматова 52к; северо-восточной части находится русло реки Есиль, с западной стороны находится улица Чингиз Айтматова и АЗС.

4. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул.Елім-ай – выпуск I-4 ОС Акбулак, адрес улица Елим-ай 10; с южной стороны находится триатлон парк, и русло реки Есиль, с восточной стороны проспект Бауыржан Момышулы, ресторан.

5. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул. Е-16 – выпуск II-1 ОС Жагалау, адрес район Есиль, ул. Е-31, участок №1с сесеврной стороны улица Е-16, западной Чингиз Айтматова.

6. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул. Аманжолова выпуск

II-3 ОС Мынжылдык по адресу К. Аманжолова 11/9; с северной стороны Панфилова, с южной стороны русло реки Есиль, президентский парк.

7. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул. Басыкара батыра 7в выпуск III-1 ОС Коктал, с северной стороны частный сектор ж.м. Коктал 1, с западной стороны находится кольцевая объездная дорога, с южной стороны русло реки Есиль.

8. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул. Аккорган выпуск III-2 ОС Дом престарелых адрес район Сарыарка, улица Аккорган; с северной стороны частный сектор ж.м. Коктал 1, улица Бабатайулы – Аккорган, с южной стороны русло реки Есиль.

9. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации на 31 ул. выпуск III-4 ОС 31, адрес район Есиль, улица Е-57. С восточной стороны проспект Туран, с северной стороны улица Хусейн бен Талал, с западной стороны расположена газовая распределительная станция.

10. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул. Кудайбердыулы выпуск I-6 ОС Пушкина, район Алматы, улица Пушкина 20а; с восточной стороны русло реки Акбулак, с западной стороны расположена улица Пушкина, с северной стороны железная дорога, с южной стороны Шакарим Кудайбердыулы.

11. Комплекс очистных сооружений сточных вод ливневой канализации по ул.Пушкина 22/1, выпуск VI-1ОС Можайского; С восточной стороны русло реки Акбулак, с западной стороны улица Пушкина, с северной стороны ТЭЦ2, южной стороны Аль-Фараби.

12. Комплекс подземных очистных сооружений сточных вод ливневой Золототвал 5–2 с восточной стороны жилой массив Кирпичный, с западной стороны русло реки Сарыбулак; вокруг ОС неосвоенная территория.

13. Локальные очистные в районе транспортной развязки М2, улица Макатаева; с северной стороны русло Есиль, с южной стороны парк Жетысу, с восточной стороны проспект Мангилик Ел

14. Очистные сооружения Кенесары, адрес Кенесары 1; с западной стороны русло реки Есиль, восточной стороны улица Кумисбекова, с северной стороны ведется строительство жилого комплекса

15. Очистные сооружения I-5 (ул.Ташенова) реконструкция, адрес Ташенова 22а с южной стороны русло реки Есиль, восточной стороны улица Амман.

16. II-6 Тельмана, район Есиль, пересечение улиц Е-565 и Е-546. Ближайшие объекты, расположение от источников воздействия: в северном направлении на расстоянии 170 м от источников воздействия расположено кладбище, в северо-восточном направлении на расстоянии 240 м от источников воздействия частный жилой дом, на расстоянии 270 м - частный жилой дом, на расстоянии 285 м - хозяйственный корпус (ангар); в восточном направлении на расстоянии 425 м от источников расположен жилой комплекс; в юго-восточном направлении на расстоянии 215 м от источников воздействия расположен спортивный-развлекательный комплекс, далее в 270 м строящийся жилой дом; в южном направлении на расстоянии 108 м от источников воздействия расположена АЗС; в юго-западном направлении свободная от застройки территория до улицы Е 542 на расстоянии 170 м; в западном направлении свободная от застройки территория до пересечения улиц Е542 и Ш. Муртаза, далее на расстоянии 500 м жилой комплекс; в северо-западном направлении на расстоянии 170 м от источников расположено административное здание.

17. II-7 Пригородный, район Есиль, улица Е687. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 115 м от границ земельного участка. В северо-восточном направлении на расстоянии 535 м от источников воздействия расположен строящийся частный сектор (комплекс домов коттеджного типа); в восточном направлении на расстоянии 540 м от источников расположен хозяйственный корпус; в юго-восточном направлении на расстоянии 250м от источников воздействия расположен жилой комплекс (ЖК «Орман парк»); в южном направлении на расстоянии 590 м от источников воздействия расположена санитарно-защитная зона города Астана; в юго-западном направлении на расстоянии 825 м от источников воздействия Коттеджный поселок Garden Village;

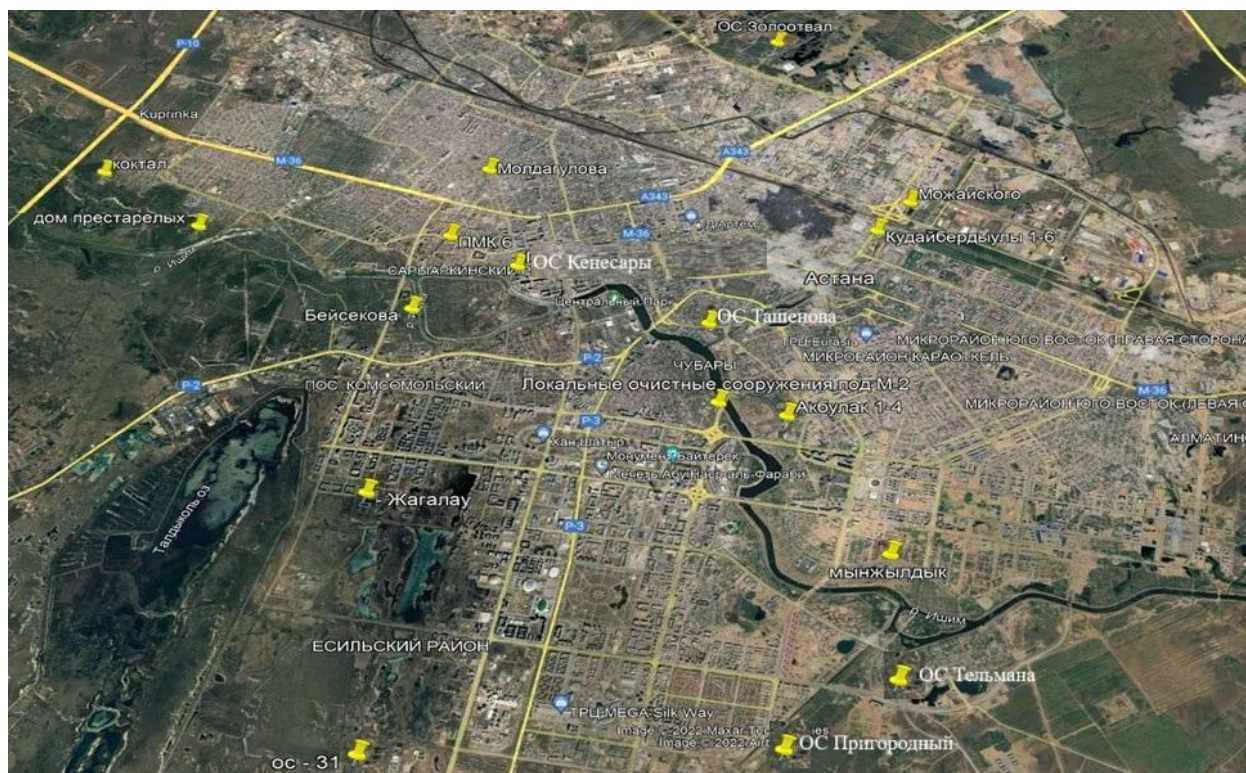


Рисунок – 1. Ситуационная карта расположения объекта, масштаб 1:500

Основание проектирования

Основанием для выполнения данной работы является получение разрешения на воздействия на окружающую среду для объектов II категории в связи с добавлением новых выпусков, увеличением годовых объемов сточных вод, ввиду пересмотра времени работы очистных сооружений и пересчетов суточных объемов сбросов, при этом литры в секунды остались неизменными. Добавленные очистные сооружения:

- II-7 Пригородный, по адресу: г. Астана, район Есиль, улица Е687;
- II-6 Тельмана, по адресу: г. Астана, район Есиль, пересечение улиц Е-565 и Е-546.

Категории сточных вод на перечисленных выше выпусках относятся ко 2 категории. Ранее в 2022 году были разработаны проекты и установлены нормативы сбросов загрязняющих веществ по 15 площадкам. Предприятие работает на основании действующего разрешения KZ43VCZ03245431 от 25.05.2023 г. Срок действия разрешения с 2023–2032 гг.

Также следует учесть, что изменения в объемах сточных вод обусловлены увеличением количества талых и дождевых вод, поступающих в городскую систему водоотведения в связи с естественным ростом застройки и изменений климатических характеристик (в т. ч. количества осадков) на территории города Астаны.

Увеличение объемов не повлияло на состав загрязняющих веществ, однако требует перерасчета суточных и годовых сбросов в целях корректного отражения нагрузки на очистные сооружения и водные объекты.

Информация об объемах сточных вод:

Наименование ОС	Расчетные м3/час	Объемы из расчета 24 часа/сут, т/год	Водный объект
1-1 ПМК6	720	6 307 200	р. Сарыбулак
1-2 Молдагулова	144	1 261 440	р. Сарыбулак
1-3 Бейсекова	468	4 099 680	р. Есиль
1-4 Акбулак	1620	14 191 200	р. Есиль
ОС I-5 Ташенова	468	4 099 680	р. Есиль
1-6 Пушкина (Шакарима)	468	4 099 680	р. Акбулак

2-1 Жагалау	864	7 568 640	р. Есиль
2-3 Мынжылдык	288	2 522 880	р. Есиль
2-6 Тельмана	720	6 307 200	р. Есиль
2-7 Пригородный	576	5 045 760	р. Есиль
3-1 Коктал	288	2 522 880	р. Есиль
3-2 Дом престарелых	288	2 522 880	р. Есиль
3-4 ОС 31	720	6 307 200	р. Есиль
5-2 Золоотвал	468	4 099 680	р. Сарыбулак
6-1 Можайского	432	3 784 320	р. Акбулак
ОС Кенесары	468	4 099 680	р. Есиль
ЛОС под мостом М2	468	4 099 680	р. Есиль

Нормативы допустимых сбросов по каждому водовыпуску:

№	Наименование выпуска	г/час	тонн/год
1	Выпуск №1 - ОС ПМК-6 ул. Косшыгулулы 17/2 г.Астана, район "Сарыарка	792 999,0	6 946,66
2	Выпуск №2 - ОС Молдагулова, пересечение улиц Музтау и Алии Молдагуловой, район «Сарыарка»	158 621,4	1 389,510
3	Выпуск I-3 ОС Бейсекова район "Есиль" ул.Чингиз Айтматова 52к	988 106,4	8 655,83
4	Выпуск I-4 ОС Ак-Булак улица Елим-ай 10, район «Алматы»	3 400 137,0	29 785,21
5	Выпуск II-1 ОС Жагалау (в р. Есиль)	1 817 316,0	15 919,67
6	Выпуск II-3 ОС Мынжылдык (в р. Есиль)	611 978,4	5 360,94
7	Выпуск 7 - КОС по ул. Басыкара 7в, III-1 ОС Коктал, район Сарыарка	611 978,4	5 360,94
8	Выпуск III- 2 ОС Дом престарелых, улица Аккорган, район Сарыарка (Выпуск 8 по разрешению)	611 978,4	5 360,94
9	Выпуск III- 4 ОС 31 улица Е-57, район "Есиль"	785 484,0	6 880,83
10	Выпуск V-2 -ОС Золоотвала, с восточной стороны жилой массив Кирпичный, с западной стороны русло реки Сарыбулак; вокруг ОС неосвоенная территория	515 431,8	4 515,19
11	Выпуск I-6 ОС Шакарима, район «Алматы», улица Пушкина 20а	523 966,0	4 589,95

12	Комплекс очистных сооружений на транспортной развязке М-2, улица Макатаева, район «Есиль»	997 971,7	8 742,25
13	Выпуск VI-1 ОС Можайского, ул.Пушкина 22/1, район «Байконыр»	494 189,1	4 329,11
14	Очистные сооружения Кенесары, ул. Кенесары 1, район «Байконыр»	997 971,7	8 742,25
15	Очистные сооружения по улице Ташенова, ул. Ташенова 22а, район «Байконыр»	536 637,5	4 700,96
16	Выпуск 2–6 Тельмана	1 507 734,0	13 207,74
17	Выпуск 2–7 Пригородный	1 206 187,2	10 566,19

Характеристика очистных сооружений

Технологическая схема очистки

Поверхностный сток поступает по коллектору 1600, проходит колодец с решеткой и поступает в насосную станцию подкачки, откуда погружными насосами перекачивается в систему подводящих лотков и далее в регулятор-отстойник, состоящий из шести параллельно расположенных секций. После отстаивания осветленная вода откачивается на сооружения глубокой очистки – пескоилоотделители, бензомаслоотделители, и блок доочистки.

Пескоотделитель EuroHEK Certaro NS 65 заводского изготовления, закрытый и заглубленный. Пескоотделитель оснащен технологическим модулем вихревого или циклонного типа, позволяющего интенсифицировать процесс отделения песка и мелкодисперсной взвеси. При вихревом движении внутри модуля за счет центробежных сил частицы взвешенных веществ приобретают скорость с радиальной составляющей, что позволяет им быстро достичь направляющих пластин и закрепиться на них. После чего отделившиеся частицы взвеси двигаются по направляющим пластинам вниз и осаждаются в специально предусмотренном для них отсеке.

Нефтемаслоотделитель «EuroPEK Roo NS 65»

Нефтемаслоотделитель «EuroPEK Roo NS 65» заводского изготовления, закрытое и заглубленное. Нефтемаслоотделитель «EuroPEK Roo NS 65» это отделители, которые эффективно отделяют нефтепродукты и твердые вещества, они предназначены для очистки ливневых сточных вод. Развитая поверхность коалесцентного модуля позволяет эффективно очищать воду от нефтепродуктов. Капельки нефтепродуктов поднимаются вверх и соприкасаются с олеофильной пластиной, притягивающей нефтепродукты, на поверхности которой капельки слипаются. При увеличении размера капель их скорость подъема растет, и нефтепродукты проходят вверх через отверстия коализатора. Отделившиеся нефтепродукты, всплывая на поверхность, образуют единый слой. Фильтры поставляются заводского изготовления, что позволяет производить их замену с поверхности земли.

Блок доочистки «EuroPEK CFR-65» заводского изготовления, закрытое и заглубленное. Блок доочистки EuroPEK CFR дополняет систему очистки, состоящую из пескоотделителя EuroHEK и нефтемаслоотделителя EuroPEK. Блок доочистки производит тонкую очистку стока до норм, позволяющих сбрасывать очищенный сток в водоемы рыбохозяйственного значения. Из нефтемаслоотделителя сток попадает в блок доочистки EuroPEK CFR, где происходит окончательная очистка стока. Сток в безнапорном режиме проходит через загрузку фильтра, в которой задерживаются оставшиеся нефтепродукты и взвешенные вещества. Фильтр состоит из двух частей. В нижней части находится сорбент, а в верхней части активированный уголь. Сорбент предназначен для равномерного распределения потока и для поглощения взвешенных веществ, которые попадают в блок доочистки.

Кроме того, сорбент поглощает нефтепродукты и тяжелые металлы. Основной частью фильтра является активированный уголь.

Колодец с решеткой

Колодец с решеткой предназначен для улавливания мусора, поступающего с поверхностным стоком, и представляет собой подземную камеру из монолитного железобетона, размером 2600×2000×4900.

Насосная станция подачи ливневых вод на ОС предназначена для подачи поверхностного стока из самотечного коллектора в регулятор-отстойник. Станция относится к 3-й категории надежности действия. Подземная часть насосной станции выполнена в виде водосливного колодца, работающего с подпором при максимальных расходах, дождевых вод.

Регулятор-отстойник

Регулятор-отстойник предназначен для сбора, регулирования и отстаивания всего поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения. Общий объем регулятора отстойника рассчитан на прием стоков от расчетного дождя и составляет 9556м³. Регулятор-отстойник состоит из шести параллельно расположенных секций, общим размером 6×46м – 2шт., 12×46м – 3шт.

Из осадочной части секции осадок песковыми насосами перекачивается на песковые площадки. Для задержания плавающих нефтепродуктов и поглощения масляной пленки поперек водопереливных окон натягиваются нефтесорбирующие рукава, свободно перемещающиеся по вертикали на плавающих, в зависимости от уровня воды в отстойники керегуляторе.

Песковые площадки

Песковые площадки служат для просушки осадка, задержанного в отстойнике. Объем задержанного осадка составляет 933м³/год, в том числе осадок от очистки талого стока 608м³/год. Для приема и размещения этого объема запроектированы две карты размером 8*27м с рабочей толщиной слоя осадка 1,4м.

Для удобства очистки карты устраиваются прямоугольного сечения с вертикальными бортами и выездным пандусом.

И по сульфатам наблюдается небольшое увеличение концентрации, однако оно остается также в пределах ПДК.

В настоящее время эффективность очистных сооружений по: азоту аммонийному – 80%, фосфатам – 82 %, нефтепродуктам – 80 %, взвешенным веществам – 80%.

Программа управления отходами

В результате деятельности образуются производственные отходы и отходы потребления. Всего на предприятии образуются отходы 20 наименований такие как:

1. Обезвоженный иловый осадок;
2. Смешанные коммунальные отходы;
3. Отработанные ртутьсодержащих лампы;
4. Отработанные шины;
5. Отходы огарки сварочных электродов;
6. Промасленная ветошь;
7. Отработанная оргтехника и непригодные электрооборудования;
8. Отработанные воздушные фильтры;
9. Отработанные масляные фильтры;
10. Отработанные масла;
11. Замазученный грунт;
12. Отработанные топливные фильтры;
13. Резина-технические изделия;
14. Антифриз;
15. Отработанный активированный уголь из фильтров очистных сооружений;
16. Отработанный антрацит из фильтров очистных сооружений;
17. Геотекстиль;
18. Отработанный С-верад из фильтров очистных сооружений;
19. Отработанный шунгит из фильтров очистных сооружений;
20. Отработанные аккумуляторы.

Лимиты накопления отходов на 2025 -2034 года

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
----------------------	-----------------------	----------------------	---

Всего:	2899,9	-	2899,9
в т. ч. отходов производства	2749,9	-	2749,9
отходов потребления	150	-	150
Отработанные ртутьсодержащих лампы (20 01 21*)	0,6	-	0,6
Промасленная ветошь (15 02 02*)	3	-	3
Отработанные масляные фильтры (16 01 21*)	0,75	-	0,75
Отработанные воздушные фильтры (16 01 21*)	0,75	-	0,75
Отработанные масла (05 01 06*)	2	-	2
Замазученный грунт (17 05 03*)	15	-	15
Отработанные топливные фильтры (15 02 02*)	1,5	-	1,5
Отработанные аккумуляторы (16 06 01*)	2,5	-	2,5
Обезвоженный иловый осадок (19 08 16)	2000	-	2000
Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	150	-	150
Отработанные шины (16 01 03)	9	-	9
Отходы огарки сварочных электродов (12 01 13)	0,3	-	0,3
Отработанная оргтехника и непригодные электрооборудования (20 01 36)	0,5	-	0,5
Резина-технические изделия (16 01 03)	2	-	2
Антифриз (16 01 14)	1	-	1
Отработанный активированный уголь из фильтров очистных сооружений (19 08 99)	500	-	500
Отработанный антрацит из фильтров очистных сооружений (19 08 01)	100	-	100
Геотекстиль (19 0 801)	1	-	1
Отработанный С-верад из фильтров очистных сооружений (19 08 01)	80	-	80
Отработанный шунгит из фильтров очистных сооружений (19 08 01)	30	-	30
-	-	-	-

Все образующиеся отходы будут храниться на объекте временно, передаваться сторонним организациям на договорной основе.

Программа производственного экологического контроля:

В данном проекте установлены нормативы по 14 показателям: БПКполн, ХПК, Взвешенные вещества, Хлориды, Сульфаты, Хром (VI), Нитраты, Нитриты, Азот аммонийный, Железо общее, Нефтепродукты, Медь, Фториды, Фосфаты.

Отбор проб сточных вод проводится ежеквартально сторонними организациями на договорной основе.

Отбор проводится:

- на входе в КОС;
- на выходе из КОС;
- 500 м. выше сброса;
- 500 м. ниже сброса.

План природоохранных мероприятий:

Предприятием предусмотрен план природоохранных мероприятий, который включает в себя мероприятия по атмосферному воздуху, по обращению с отходами, по поддержанию в чистоте прилегающие территории объекта, по экологической пропаганде. Все мероприятия предусмотрены сроком на 10 лет.

Заключение:

Реализация проектных решений по очистке ливневых сточных вод обеспечивает эффективное снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Очистные сооружения соответствуют современным требованиям и позволяют:

- предотвращать загрязнение водных объектов,
- улучшать санитарно-гигиеническое состояние территории,
- положительно влиять на качество жизни городского населения.

Деятельность предприятия не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и соответствует экологическим требованиям Республики Казахстан.

Тема общественных слушаний:

Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для комплексов очистных сооружений сточных вод ливневой канализации города Астаны находящихся на балансе ГКП на ПХВ «Elorda Eco System», (в том числе ПУО, ПЭК, ППМ)

Общие сведения о предприятии

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Elorda Eco System" расположено по адресу: г. Астаны, ул. Жетиген, 24.


ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» обслуживает площадки очистных сооружений ливневых вод в г. Астаны.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» начала свою деятельность 5 июня 2020 года. Предприятие занимается обслуживанием системы ливневой канализации города Астаны.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» приняло на обслуживание площадки очистных сооружений ливневых вод, такие как:

1. Выпуск I-1 ОС ПМК 6;
2. Выпуск I-2 ОС Молдагулова - пересечение улиц Музтау и Али Молдагуловой;
3. Выпуск I-3 ОС Бейсекова – ул. Чингиза Айтматова 52к;
4. Выпуск I-4 ОС Ак-Булак – ул. Елим-ай 10;
5. Выпуск II-1 ОС Жагалау - район Есиль, ул. Е-31;
6. Выпуск II-3 ОС Мынжылдык – ул. К. Аманжолова 11/9;
7. Выпуск III- 1 ОС Коктал 1 - ул. Басыкара батыра 7;
8. Выпуск III- 2 ОС Дом престарелых - район Сарыарка, ул. Аккорган;
9. Выпуск III- 4 ОС 31 - район Есиль, ул. Е-57;
10. Выпуск V-2 - ОС Золототвал - ул. С366;
11. Выпуск I-6 ОС Шакарима - район Алматы, ул. Пушкина 20а;
12. Выпуск – Локальные очистные под М2 – ул. Макатаева;
13. Выпуск VI-1 ОС Можайского;
14. Выпуск – Очистные сооружения Кенесары - границы улиц Кенесары, Сейфуллина, Сарыарка, Кумисбекова;
15. Выпуск – Очистные сооружения Ташенова, адрес Ташенова 22а;
16. II-6 Тельмана, район Есиль, пересечение улиц Е-565 и Е-546
17. II-7 Пригородный, район Есиль, улица Е687.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДОК

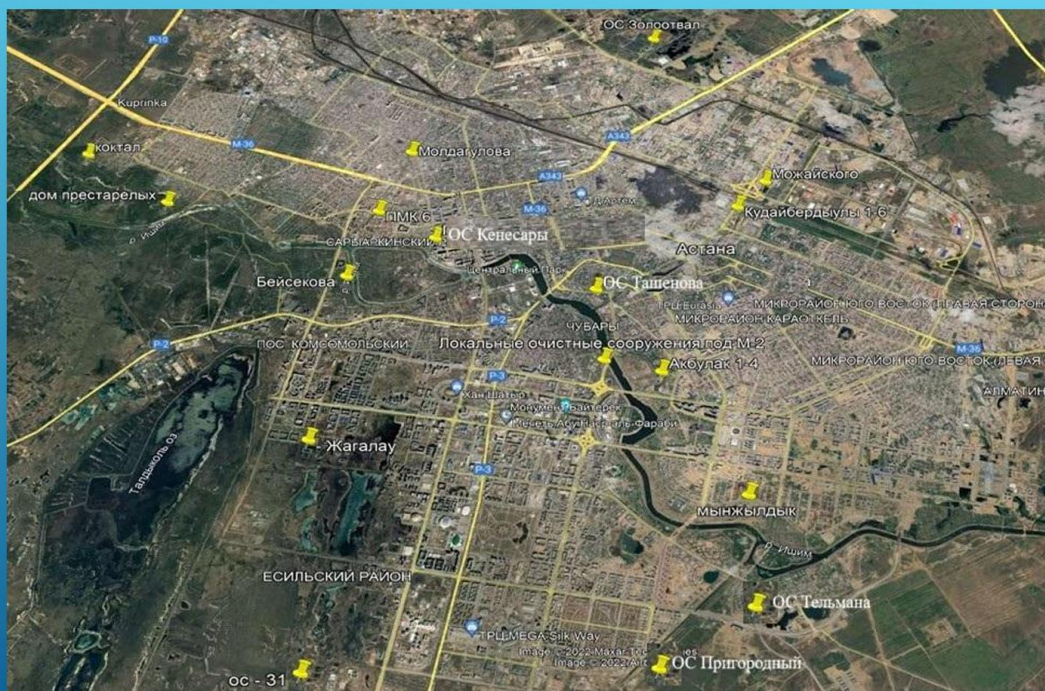

Основание проектирования

Основанием для выполнения данной работы является получение разрешения на воздействия на окружающую среду для объектов II категории в связи с добавлением новых выпусков, увеличением годовых объемов сточных вод, ввиду пересмотра времени работы очистных сооружений и пересчетов суточных объемов сбросов, при этом литры в секунды остались неизменными. Добавленные очистные сооружения:

- П-7 Пригородный, по адресу: г. Астана, район Есиль, улица Е687;
- П-6 Тельмана, по адресу: г. Астана, район Есиль, пересечение улиц Е-565 и Е-546.

Категории сточных вод на перечисленных выше выпусках относятся ко 2 категории. Ранее в 2022 году были разработаны проекты и установлены нормативы сбросов загрязняющих веществ по 15 площадкам. Предприятие работает на основании действующего разрешения KZ43VCZ03245431 от 25.05.2023 г. Срок действия разрешения с 2023-2032 гг.

Также следует учесть, что изменения в объемах сточных вод обусловлены увеличением количества талых и дождевых вод, поступающих в городскую систему водоотведения в связи с естественным ростом застройки и изменений климатических характеристик (в т. ч. количества осадков) на территории города Астаны.

Увеличение объемов не повлияло на состав загрязняющих веществ, однако требует перерасчета суточных и годовых сбросов в целях корректного отражения нагрузки на очистные сооружения и водные объекты.


Информация об объемах сточных вод и месту сброса

Наименование ОС	Расчетные м3/час	Объемы из расчета 24 часа/сут, т/год	Водный объект
1-1 ПМК6	720	6 307 200	р. Сарыбулак
1-2 Молдагулова	144	1 261 440	р. Сарыбулак
1-3 Бейсекова	468	4 099 680	р. Есиль
1-4 Акбулак	1620	14 191 200	р. Есиль
ОС I-5 Ташенова	468	4 099 680	р. Есиль
1-6 Пушкина (Шакарима)	468	4 099 680	р. Акбулак
2-1 Жагалау	864	7 568 640	р. Есиль
2-3 Мынжылдык	288	2 522 880	р. Есиль
2-6 Тельмана	720	6 307 200	р. Есиль
2-7 Пригородный	576	5 045 760	р. Есиль
3-1 Коктал	288	2 522 880	р. Есиль
3-2 Дом престарелых	288	2 522 880	р. Есиль
3-4 ОС 31	720	6 307 200	р. Есиль
5-2 Золотвал	468	4 099 680	р. Сарыбулак
6-1 Можайского	432	3 784 320	р. Акбулак
ОС Кенесары	468	4 099 680	р. Есиль
ЛОС под мостом М2	468	4 099 680	р. Есиль

№	Наименование выпуска	г/час	тонн/год
1	Выпуск №1 - ОС ПМК-6 ул. Косыгулдулы 17/2 г.Астана, район "Сарыарка	792 999,0	6 946,66
2	Выпуск №2 - ОС Молдагулова, пересечение улиц Музтау и Алиев Молдагуловой, район «Сарыарка»	158 621,4	1 389,510
3	Выпуск I-3 ОС Бейсекова район "Есиль" ул.Чингиз Айтматова 52к	988 106,4	8 655,83
4	Выпуск I-4 ОС Ак-Булак улица Елим-ай 10, район «Алматы»	3 400 137,0	29 785,21
5	Выпуск II-1 ОС Жагалау (в р. Есиль)	1 817 316,0	15 919,67
6	Выпуск II-3 ОС Мынжылдык (в р. Есиль)	611 978,4	5 360,94
7	Выпуск 7 - КОС по ул. Басыкара 7в, III-1 ОС Коктал, район Сарыарка	611 978,4	5 360,94
8	Выпуск III- 2 ОС Дом престарелых, улица Аккорган, район Сарыарка (Выпуск 8 по разрешению)	611 978,4	5 360,94
9	Выпуск III- 4 ОС 31 улица Е-57, район "Есиль"	785 484,0	6 880,83
10	Выпуск V-2 -ОС Золотвала, с восточной стороны жилой массив Кирпичный, с западной стороны русло реки Сарыбулак; вокруг ОС неосвоенная территория	515 431,8	4 515,19
11	Выпуск I-6 ОС Шакарима, район «Алматы», улица Пушкина 20а	523 966,0	4 589,95
12	Комплекс очистных сооружений на транспортной развязке М-2, улица Макатаева, район «Есиль»	997 971,7	8 742,25
13	Выпуск VI-1 ОС Можайского, ул.Пушкина 22/1, район «Байконур»	494 189,1	4 329,11
14	Очистные сооружения Кенесары, ул. Кенесары 1, район «Байконур»	997 971,7	8 742,25
15	Очистные сооружения по улице Ташенова, ул. Ташенова 22а, район «Байконур»	536 637,5	4 700,96
16	Выпуск 2-6 Тельмана	1 507 734,0	13 207,74
17	Выпуск 2-7 Пригородный	1 206 187,2	10 566,19

НОРМАТИВЫ
ДОПУСТИМЫХ
СБРОСОВ ПО
КАЖДОМУ
ВОДОВЫПУСКУ

Характеристика очистных сооружений

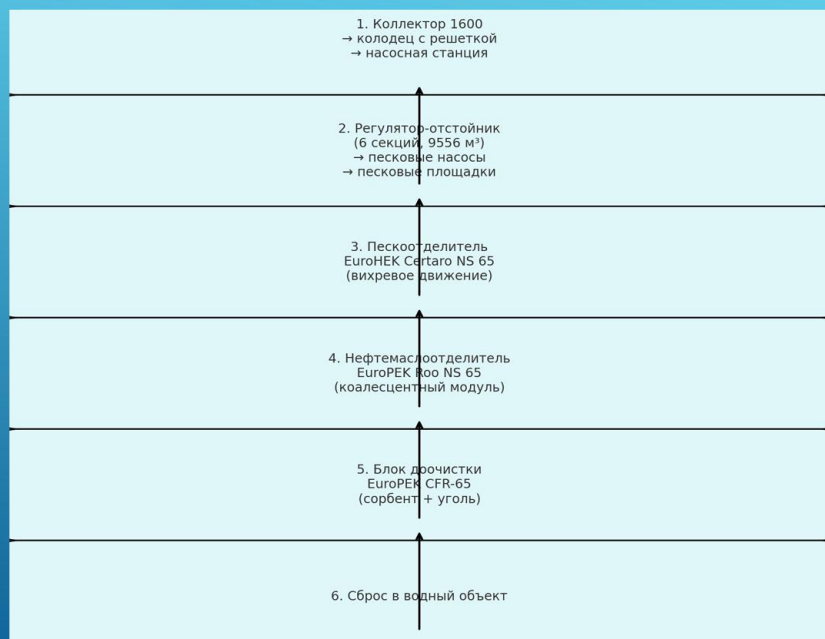

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

Наименование отходов	Источник образования отходов	Уровень опасности/код отходов	Количество образованных отходов, т/год	Место образования, способ удаления отходов
1	2	3	4	5
Обезвоженный иловый осадок	При очистке сточных вод	19 08 16	2 000	Место образования: очистные сооружения. Вывоз на площадку депонирования согласно договору ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Астаны
Смешанные коммунальные отходы	Жизнедеятельность персонала в офисном помещении, при эксплуатации объектов	20 03 01	150	Административное здание ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Отработанные ртутьсодержащих лампы	Образуются вследствие истощения ресурса времени работы люминесцентных ламп в процессе освещения территории, зданий	200121*	0,6	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Отработанные шины (автошины)	образуются в результате изнашивания автошин, шлангов используемой на производстве	160103	9	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Отходы огарки сварочных электродов	образуются во время технологического процесса сварки металлов при выполнении работ по ремонту транспорта и спецтехники, основного и вспомогательного оборудования.	120113	0,3	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Промасленная ветошь	образуется в результате проведения ремонтных работ, в процессе протирки механизмов, деталей, ремонте транспорта и оборудования обтирочной ветошью и другими текстильными материалами	150202*	3,0	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Отработанная оргтехника и непригодные	Списанное электрическое и электронное оборудование	20 01 36	0,5	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по
Отработанные масляные фильтры	Образуются после истечения срока годности в процессе эксплуатации находящегося на балансе транспорта.	160121*	0,75	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Отработанные воздушные фильтры	образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке воздуха в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, используемых в процессе проведения работ	160121*	0,75	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Отработанные масла	(моторные, дизельные, трансмиссионные, индустриальные и др.) - образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте	050106*	2	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Замасленный грунт	Образуется в процессе ликвидации (подсыпки) неизбежных проливов нефтепродуктов в процессе ремонта, эксплуатации оборудования, транспорта	170503*	15	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Отработанные топливные фильтры	образуются после истечения срока годности в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятия транспорта	150202*	1,5	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Резина-технические изделия	замена изношенных или вышедших из строя узлов, деталей и прочих элементов транспортных средств из резины, ремонт автомобилей (сальники, уплотнители, шланги, камеры и прочие изделия из мягкой резины)	160103	2,0	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по договору
Антифриз	образуются при замене охлаждающей системы автомашин	160114	1,0	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorda Eco System». Передача сторонней организации по

Отработанный активированный уголь из фильтров очистных сооружений	отработанные наполнители фильтров очистных сооружений - активированный уголь	190899	500,0	Очистные сооружения ГКП на ПХВ «Elorde System». Передача сторонней организации договору
Отработанный антрацит из фильтров очистных сооружений	в результате длительной работы фильтров антрацит утрачивает свои сорбционные свойства, подвергается засорению и истиранию, в связи с чем подлежит регулярной замене	19 08 01	100,0	Очистные сооружения ГКП на ПХВ «Elorde System». Передача сторонней организации договору
Геотекстиль	в процессе эксплуатации материал подвергается загрязнению, заиливанию, механическому износу, биозаращению и уплотнению, в результате чего утрачивает свои технические характеристики	19 08 01	1,0	Очистные сооружения ГКП на ПХВ «Elorde System». Передача сторонней организации договору
Отработанный С-верад из фильтров очистных сооружений	В процессе эксплуатации происходит насыщение материала загрязняющими веществами, что приводит к утрате его сорбционных свойств. После достижения предельной степени насыщения сорбент подлежит замене и извлечению из фильтров	19 08 01	80,0	Очистные сооружения ГКП на ПХВ «Elorde System». Передача сторонней организации договору
Отработанный шунгит из фильтров очистных сооружений	По мере насыщения материал подлежит извлечению из фильтров и замене, в связи с чем образуется отход — отработанный шунгит, не пригодный к повторному применению по назначению	190801	30,0	Очистные сооружения ГКП на ПХВ «Elorde System». Передача сторонней организации договору
Отработанные аккумуляторы	образуются в результате образуются в результате замены старых аккумуляторов на новые	16 06 01*	2,5	Территория предприятия ГКП на ПХВ «Elorde Eco System». Передача сторонней организации договору

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В данном проекте установлены нормативы по 14 показателям: БПКполн, ХПК, Взвешенные вещества, Хлориды, Сульфаты, Хром (VI), Нитраты, Нитриты, Азот аммонийный, Железо общее, Нефтепродукты, Медь, Фториды, Фосфаты.

Отбор проб сточных вод проводится ежеквартально сторонними организациями на договорной основе. Отбор проводится на входе в КОС, на выходе из КОС, 500 м. выше сброса и 500 м. ниже сброса.

[illegible]

3	Своевременный вывоз ТБО и производственных отходов специальными предприятиями на дальнейшую утилизацию/захоронение	Передача отходов ежегодно		Приказ п.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР-ДСМ-331/2020. Экологический кодекс РК пп.2, п.7, приложение	-	2899 т/год	2899 т/год	2899 т/год	2899 т/год	2899 т/год	2899 т/год	2899 т/год	2899 т/год	2899 т/год	2899 т/год	2899 т/год	2025-2034	1000
4	Подписка на газеты «Экологический курьер», журналы «Водное хозяйство Казахстана», «Безопасность в промышленности», «Водные ресурсы и водопользование». Публикация	Подписка на газеты	-	Экологический кодекс РК	-	1 раз/год	1 раз/год	1 раз/год	1 раз/год	1 раз/год	1 раз/год	1 раз/год	1 раз/год	1 раз/год	1 раз/год	-	2025-2034	500

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация проектных решений по очистке ливневых сточных вод обеспечивает эффективное снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Очистные сооружения соответствуют современным требованиям и позволяют:

- предотвращать загрязнение водных объектов,
- улучшать санитарно-гигиеническое состояние территории,
- положительно влиять на качество жизни городского населения.

Деятельность предприятия не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и соответствует экологическим требованиям Республики Казахстан.



**Спасибо
за внимание!**

Приложение 5. Письмо-ответ

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 25261271001, Дата: 12/06/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: г.Астана, район "Алматы" (улица Елим-ай 10; улица Пушкина 20а;)
г.Астана, район "Теилъ" (улица Е687; пересечение улиц Е-565 и Е-546; улица Макагаева)
г.Астана, район "Сарыарқа" (ул. Косыбагулы 17/2; пересечение улиц Музтау и Алии Молдагуловой; ул.Басьякара батыра 7в; лица Авакхан; Кенесары 1;)
г.Астана, район "Байконур" (улица №С366; Ташенова 22а; ул.Пушкина 22/1;)
г.Астана, район Нұра (улица Чингиза Айтматова 52к; ул. Е-31, участок №1; улица Е-57;)
г.Астана, район Сарайшык (улица Ивана Панфилова)

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:
Предмет общественных слушаний: «ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГКП НА ПХВ «ELORDA ECO SYSTEM» НА 2025–2034 ГГ. (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЭК, ПУО, ППМ)

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Байконур", ул. Отырар 5, здание районного акимата, актовый зал, кабинет 102, 1 этаж, 21/07/2025 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (1 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:
Новая газета Казахстан; Радио NS

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявлений акимата района Байконур по адресу : ул.Отырар 5; доска объявлений ЖК Дуэт по адресу : район Байконур , ул.Малика Габдуллина 19

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Elorda Eco System" акимата города Астаны" (БИН: 100240018496), +7(707)-710-92-08, guljanat@mail.ru

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 6. Письмо-ответ

Приложение 3.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 25261271001, Дата: 13/06/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25261271001, от 12/06/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету «ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГКП НА ПХВ «ELORDA ECO SYSTEM» НА 2025–2034 ГГ. (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЭЖ, ПУО, ППМ), в предлагаемую Вами 21/07/2025 15:00, г. Астана, район "Байконур", ул. Отырар 5, здание районного акимата, актовый зал, кабинет 102, 1 этаж(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний", или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Elorda Eco System" акимата города Астаны" (БИН: 100240018496), +7(707)-710-92-08, guljarat@mail.ru

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 7. Пояснительная записка по программе «функционирование системы водоснабжения и водоотведения»

Пояснительная записка к бюджетной заявке по 006 программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» на 2025 год (октябрь, ноябрь, декабрь)

В соответствии со статьей 78 Водного кодекса Республики Казахстан, статьей 134 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Elorda Eco System» акимата города Астаны (далее-Предприятие), создано с целью выполнения следующих работ:

1) содержания, эксплуатации, ремонта и реконструкции, а также обеспечения безопасности систем **ливневой канализации**, находящихся в государственной собственности по городу Астаны и пригородных населенных пунктов;

2) жизнеобеспечение по городу Астаны (водоотведение: совокупность мероприятий, обеспечивающих сбор, транспортировку, очистку и **отведение дождевых и талых вод посредством системы ливневой канализации**).

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан Предприятие создано с целью решения социально-экономических задач, определяемых потребностями общества и государства.

Согласно СН РК 4.01-03-2013 «Водоотведение «Наружные сети и сооружения», Ливневая (дождевая) канализация является сложной инженерной системой, предназначенной для организации отвода дождевых и талых вод за пределы городских территорий или участков.

Согласно п. 5.1.13 СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» в большинстве случаев при отведении поверхностного стока в водный объект или при повторном его использовании в системе производственного водоснабжения диктующим (приоритетным) показателем при выборе технологической схемы очистки является содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов, собранных в грубодисперсных примесях или присутствующих в свободном состоянии (в виде плёнки), в эмульгированном или растворённом виде.

На сегодняшний протяженность сетей ливневой канализации переданных на баланс Предприятия для эксплуатации составляет 622 тыс. м.п. Всего переданы на баланс 21620 шт. смотровых и дождеприемных колодцев. Также Предприятие эксплуатирует 118 ед. насосных станций, 14 ед. очистных сооружений, (2 - реконструкция, 2 - на временном обслуживании), 1 БКНС,

1. Краткое описание достигнутых показателей результатов за отчетный финансовый год.

В 2022 году между Предприятием и ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» заключены договора на общую сумму 4 457 629 тыс.тенге.

За 2022 год проведены следующие виды работ: промывка коллекторов 58 820 метров, очищено колодцев и дождеприемных решеток 3 102 шт., произведена пропарка труб 6 504 м.п., очищено лотково-арычных сетей 95 200 м.п., ремонт поврежденных люков и решеток 476 шт., установлено водопропускных труб 470 м.п., выполнены работы по покосу сорной растительности и очищены приемные карты на 15 очистных сооружениях, проведена ревизия насосного оборудования на 86 насосных станциях, откачено и перекачено 13 380 м³ воды, вывезено 1 420 тонн ила, произведена замена вышедших из строя и установка насосного оборудования, устранено проблемных участков 15 шт., осмотрено 12 609 колодцев на общую

протяженность 202 545 метра сетей, выявлено и устранено 35 несанкционированных врезок.

В 2023 году между Предприятием и ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» заключены договора на общую сумму 5 525 534 тыс.тенге.

За 2023 год проведены следующие виды работ: промыто коллекторов 117 000 м.п.; очищено смотровых и дождеприимных колодцев 7 675 шт.; пропарено труб 8,2 км; очищено арычно-лотковой сети 105,8 км; откачено и перекачено воды 139 900 м3; замена и установка решеток и колодцев 609 шт.; вывоз ила и грязи 2 742,32 тонн.

В 2024 году между Предприятием и ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны» заключены договора на общую сумму 7 300 000 тыс.тенге.

За 2024 год проведены следующие виды работ: прокладка водопропускных труб диаметром от 200мм до 1400мм - 889 м.п., установка смотровых и дождеприимных колодцев – 36 шт., выполнены работы по покосу сорной растительности и очищены приемные карты на очистных сооружениях, промыто коллекторов 141 934 м.п.; очищено смотровых и дождеприимных колодцев 10 310 шт.; пропарено труб 9 727 м.п.; очищено арычно-лотковой сети 120 847 м.п.; откачено и перекачено воды 163 938 м3; замена и установка решеток и колодцев 992 шт.; вывоз ила и грязи 5 459 тонн; заменено и установлено насосного оборудование – 8 шт.; выявлено 47 случаев несанкционированных подключений и сбросов хозяйственно-бытовых отходов из них: устранено 29 шт.

2. Краткое описание текущей ситуации, имеющих проблем.

В настоящий момент Предприятием ведется работа по устранению незаконных подключений хозяйственно-бытовой канализации в сети ливневой канализации. Данные сбросы, проходят по сетям ливневой канализации, поступают на очистные сооружения, создают нагрузку, что впоследствии приводит к дестабилизации дренажных насосов, насосов подкачки, пескоотделителей, бензомаслоотделителей с загрузкой из активированного угля и антрацитов, что в итоге к затору ливневых потоковых вод в магистральных сетях ливневой канализации.

За 2025 год проведены следующие виды работ: вывоз снега – 7620 м3, промыто коллекторов 76774 м.п.; очищено смотровых и дождеприимных колодцев 8945 шт.; пропарено труб 9866 м.п.; очищено арычно-лотковой сети 85910 м.п.; откачено и перекачено воды 678158 м3; замена и установка решеток и колодцев 636 шт.; вывоз ила и грязи 2113 тонн; очистка коллектора методом ершения-лебедкой – 684 м.п., несанкционированных подключений и сбросов хозяйственно-бытовых отходов устранено – 23 шт.

3. Описание путей улучшения ситуации и решения проблем, достижения целей и планируемых целевых индикаторов, определенных в проекте стратегического плана государственного органа.

Для решения вопроса подтопления на проблемных участках, необходимо выполнение работ по очистке и врезке коллекторов ливневой канализации, очистке арычно-лотковой сети, установка смотровых и дождеприимных решеток, эксплуатация, обслуживание очистных сооружений и насосных станций, в том числе текущий ремонт, а также замена вышедшего из строя учитывая работу в агрессивной среде оборудования. Важным фактором является улучшение качества очистки сбрасываемой сточной воды ливневой канализации в поверхностные воды рек Акбулак, Сарыбулак, Есиль, проходимые по городу Астана. Для этих целей

необходимо устранить несанкционированные подключения и исключить незаконные сливы в сети ливневой канализации.

Для решения первоочередных мероприятий, которые обеспечат снижение уровня риска и минимизацию ущерба от подтопления в краткосрочной перспективе необходима промывка и прочистка существующих коллекторов, восстановление разрушенных колодцев и люков, мероприятие по обследованию сетей для обнаружения провалов и просадок труб.

Принятие мер в рамках реализации проектов позволит обеспечить бесперебойную работу ливневой канализации и избежать подтопления улиц в городе Астана.

4. Описание целей бюджетных программ и планируемых конечных результатов бюджетных программ.

Воизбежание подтопления города и обеспечение бесперебойной работы сетей ливневой канализации, насосных станции и очистных сооружений, Предприятием определены следующие виды работ:

№1

План мероприятий по эксплуатации системы ливневой канализации города Астана на 2025 год (октябрь, ноябрь, декабрь)			
№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Прочистка и промывка трубопровода диаметром от 200 мм до 1 600мм	м.п.	105 000
2	Очистка дождеприемных и смотровых колодцев от мокрого ила и грязи	шт.	2 310
3	Замена и установка дожде приемных и смотровых люков	компл.	400
4	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)	комп	200
5	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комп	200
6	Очистка арыков и лотков в ручную	м3	2310
7	Очистка и углубление арыков экскаваторам	м.3	4000
8	Уборка территории в зимний период	м.3	1200
9	Ревизия насосных станций зимний период	день	90
10	Очистка приемной камеры	м3	300
11	Очистка карт от ила	м3	3 000
12	Погрузка ила	м.3	6 600
13	Перевозка ила	т.км	90 000
14	Вывоз ила на полигон ТБО	т	3 000
15	Прокладка методом ГНБ д. 110 мм протяженностью до 200 м	м.п	860
16	Вывоз снега	м3	33 000
17	Очистка коллектора методом ершения – лебедкой	м.п.	2000
18	Проведение водоснабжения	м.п	868,6
19	Откачка воды	м3	100 000
20	Диагностика сетей телеинспекцией	м.п.	40 000
21	Монтаж и прокладка электро кабеля	м	981

5. Информация, конкретизирующая направления расходования бюджетных средств в разрезе бюджетных программ и бюджетных подпрограмм, описание прямых результатов бюджетных программ.

Выделенные бюджетные средства по программе 006 Функционирование систем водоснабжения и водоотведения обеспечат непрерывную работу Предприятия и функционирование ливневой канализаций, очистных сооружений и насосных станций города Астаны. Общая сумма необходимых средств для выполнения выше перечисленных работ составляет – 4 000 000 000 тыс. тенге.

**Первый заместитель
генерального директора**

М. Маркабаев