ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЛИЦЕНЗИЯ

22.12.2007 года **01157Р**

Выдана **Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт "Каспиймунайгаз"**

060007, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица: Абая, дом: № 5
БИН: 011040002347

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

Срок действия лицензии

Место выдачи г.Астана

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01157Р

Дата выдачи лицензии 22.12.2007 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат **Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт "Каспиймунайгаз"**

060007, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица Абая, дом № 5, БИН 011040002347

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар **Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТА

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

«6» сентябрь 2021 г.

Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: "ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"", "19201"

(код основного вида экономической деятельности и наименование (при наличии) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду)

Определена категория объекта: I

(указываются полное и (при наличии) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность).

Бизнес-идентификационный номер юридического лица / индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя: 040740000537

Идентификационный номер налогоплательщика:


Адрес (место нахождения, почтовый индекс) юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя: Атырауская область

Адрес (место нахождения) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: (Атырауская область , Атырау)

Руководитель: АБДУАЛИЕВ АЙДАР СЕЙСЕНБЕКОВИЧ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
«6» сентябрь 2021 года

подпись:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АКТ НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

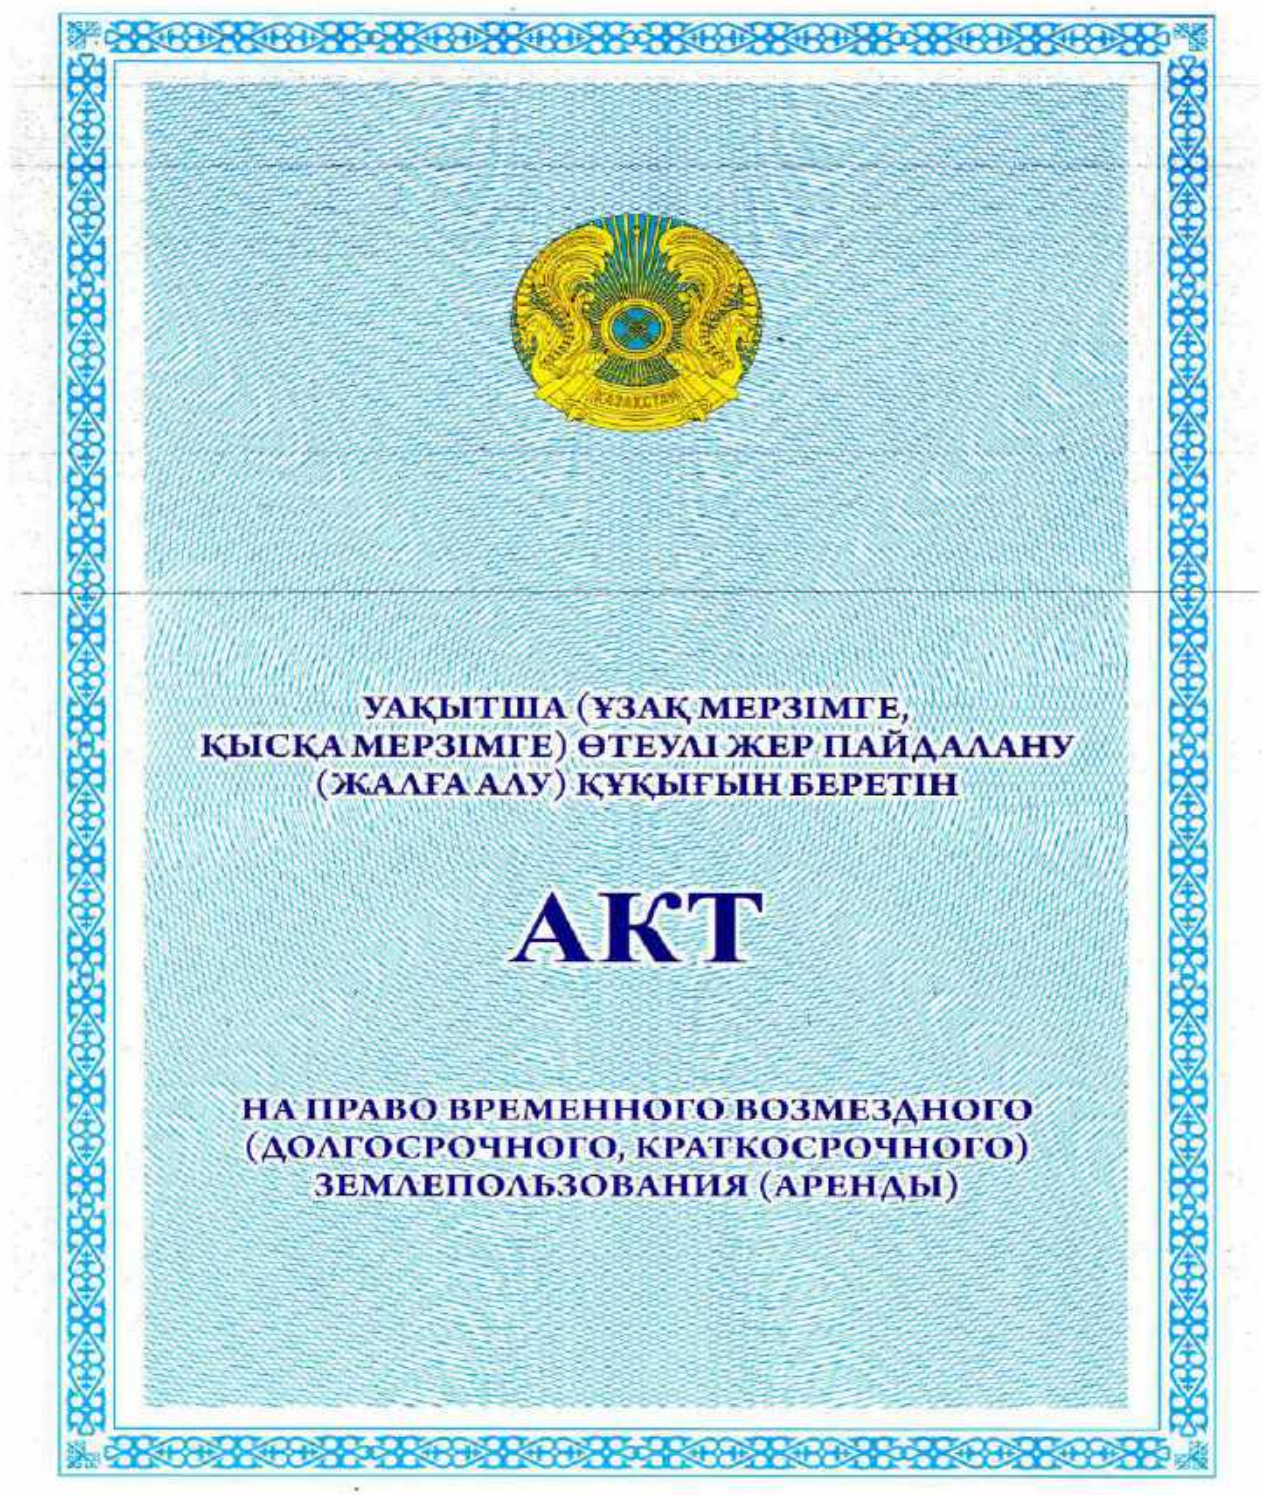

УАҚЫТША (ҰЗАҚ МЕРЗІМГЕ, ҚЫСҚА МЕРЗІМГЕ) ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕТІН

АКТ

НА ПРАВО ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО (ДОЛГОСРОЧНОГО, КРАТКОСРОЧНОГО) ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ)

№ 0001965


Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: **04-066-040-437**
Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы 17.06.2028 жылғы мерзімге
Жер учаскесінің алаңы: **860.0000 га**
Жердің санаты: **Елді мекендердің жерлері (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер)**
Жер учаскесін нысаналы тағайындау:
булану алаңы үшін
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: **санитарлық және экологиялық талаптарды сақтау; учаске арқылы жаяу және көлікпен өту құқығы**
Жер учаскесінің бөлінуі: **бөлінеді**

Кадастровый номер земельного участка: **04-066-040-437**
Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 17.06.2028 года
Площадь земельного участка: **860.0000 га**
Категория земель: **Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**
Целевое назначение земельного участка:
для поля испарения
Ограничения в использовании и обременения земельного участка: **соблюдение санитарных и экологических норм; право прохода и проезда через участок**
Делимость земельного участка: **делимый**

№ 0001965

Жер учаскесінің
ЖОСПАРЫ
План земельного участка

Учаскенің мекенжайы, мекенжайының тіркеу коды (ол бар болған кезде): **Атырау обл., Атырау қ., Оңтүстік өндірістік аймағы**
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка: **Атырауская обл., г. Атырау, Южная производственная зона**

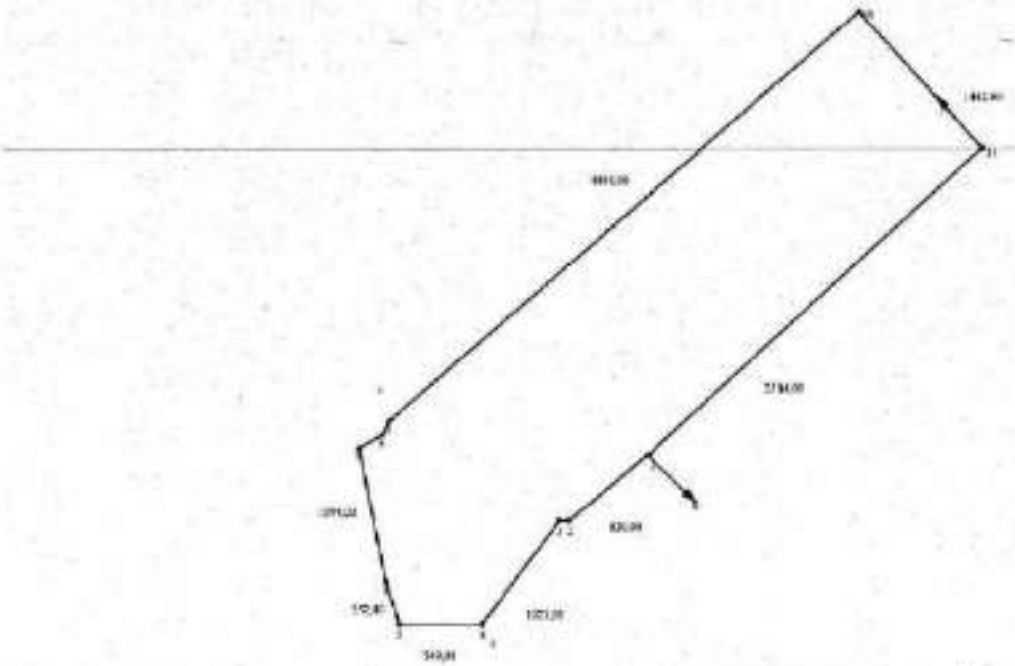

Шектесу учаскелерінің мекенжайы немесе кадастрлық нөмірлері (жер санаттарын)*
А-дан Б-ға дейін: ЖҚ (40600430)
Б-дан А-ға дейін: Жер қоры

Кадастрлық нөмірі (жердің санаты) өзге учаскенің*
От А до Б: ТУ (40600430)
От Б до А: Земли

5-6	91,00
6-7	513,00

МАСШТАБ 1: 50000

	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»		
	АО «НИПИ» «Каспиймунайгаз»	Дата выпуска:	
		Тип выпуска:	Выпущено для рассмотрения
Номер документа:		КАСПИЙМҰНАЙГАЗ КМГ	

Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспар дағы № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Ауданы, гектар Площадь, гектар
	ЖОҚ нет	

Осы акт **«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Атырау қаласы бойынша филиалында** жасалды
Настоящий акт изготовлен **филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Атырау**

Мер орны _____ **Ауданов Х.Н.**
қолы, подпись

Место печати 20 19 ж/г " 27 " Наурыз

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын Кітапта № 7950 болып жазылды

Қосымша: жер учаскесінің шекарасындағы ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің тізбесі (олар болған жағдайда) жоқ

Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право землепользования за № 7950

Приложение: перечень земельных участков с особым режимом использования в границах земельного участка (в случае их наличия) нет

Ескерту:
*Шектесулерді сипаттау жеңіндегі ақпарат жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындаған сәтте күшінде

Примечание:
*Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»		
	АО «НИПИ» «Каспиймунайгаз»	Дата выпуска:	
		Тип выпуска:	Выпущено для рассмотрения
Номер документа:			

ПАСПОРТА УСТАНОВОК

ПАСПОРТ
установки биологической очистной сооружения цеха ОСиП

	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
Утверждено	Ешанов Н.С.	Заместитель генерального директора по производству-главный инженер		06.08.25
Согласовано	Сулейменов Е.Б.	Директор департамента по охране труда, ОС и ГЗ		06.08.25
Согласовано	Темиров А.А.	Начальник отдела охраны окружающей среды		05.08.25
Согласовано	Шайкамалова А.С.	Руководитель службы управления рисками и внутреннего контроля		05.08.25
Разработано	Сагизбаев К.Ж.	Начальник ЦОСиП.		05.08.25

Атырау - 2025

1. НАЙМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА:

ТОО «Атырауский НПЗ», 060010, РК, г.Атырау, проспект З.Кабдолова, строение 1.

2. ПРИЕМНИК НОРМАТИВНО ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД:

Поля испарения, площадь 860га

3. ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

Проектирование (строительство)	Организация	год
Проект разработан	Marubeni	2004
СМР	ТОО ММК	2005-2006
Пуско-наладочные работы	Северодонецкий ОРГХИМ	2006
Ввод в эксплуатацию		2006

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

На установку БОС поступают два основных потока:

1. стоки поступающая с установки механических очистных сооружений (далее МОС)
2. бытовые канализационные стоки завода.

Установка БОС состоит из четырех основных блоков:

1. блок флокуляции и флотации;

На первой стадии блока флокуляции и флотации (БФФ) осуществляется процесс коагуляции-флокуляции, который улучшает выведение взвешенных твердых частиц и коллоидных веществ.

Процесс флотации осуществляется на завершающей стадии разделения твердых и жидких частиц во флотационном блоке.

2. блок биологической очистки (аэрация – осветление);

Очищенная в БФФ сточная вода самотеком перемещается в блок биологической очистки. В блок биологической очистки направляется также санитарные воды из фекальный канализации завода. Биологические процессы, используемые при очистке воды, подобны явлениям, которые происходят в естественной среде. При достаточной аэрации органический углерод превращается в углекислый газ и биомассу.

Вода предназначенная для очистки, контактирует с бактериальным флокулятом в присутствии кислорода (процесс аэрации), после чего осуществляется процесс отделения воды от флокулята (процесс осветления).

3. блок фильтрации и хлорирования;

Среднее количество взвешенных твердых частиц на выходе из блока биологической очистки составляет 20-30 мг/л. Для удаления из очищенной воды излишка взвешенных твердых частиц применяют песчаные фильтры, которые должны регулярно подвергаться действию обратного потока воздуха и воды.

4. блок обезвоживания осадка;

Образовавшийся осадок подвергается осушке с помощью двух центрифуг. Центрифугирование – процесс сепарации, в котором для ускоренного осаждения частиц используется действие центробежной силы. Во время центрифугирования образуются две отдельных фракции:
осадок, состоящий из частиц с высокой плотностью;
фугат - всплывающая на поверхность жидкость.

Осушенный осадок хранится в бункерах и вывозится спец организации для дальнейшего утилизацию.

Производительность установки:

Промышленные стоки 645 м3/час
Бытовые канализационные стоки завода..... 65 м3/час
Режим работы 24/7

Блок - схема БОС



Подробный технологический процесс прописан в «технологическом регламенте установки»

5-2027 гг.

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТАНОВКИ

Наименование показателей	до очистки мг/л	после очистки мг/л	степень очистки, %
Нефтепродукты	48	1,81	96,23
Фенол	1,6	0,09	94,38
Хлориды	1600	629,88	61
Сульфаты	800	549,44	31
pH	6,5-8,5		
Взвешенные вещества	90,7	7,56	91,66
Железо	4,6	0,54	88,26
Азот аммонийный	38,3	8,85	76,89
Нитраты	-	24,81	
Нитриты (Азот нитритов)	-	1,04	
АПАВ	1,7	0,37	78,24
ХПК	163	63,31	61,16
БПК	150	11,76	92,16

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИИ:

№	Наименование оборудования	Количество (ед.)	Примечание
1	Железобетонные ёмкости	26	
2	Полипропиленные ёмкости	7	
3	РВС	1	
4	Насосные оборудования	53	
5	Воздуходувки	7	
6	Мешалки и скребки	13	
7	Грузоподъёмные механизм	7	
8	Центрифуга	2	
9	Вент. система	14	

ПАСПОРТ
установки механическое очистное сооружение цеха ОСиП

	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
Утверждено	Ещанов Н.С.	Заместитель генерального директора по производству-главный инженер		06.08.25
Согласовано	Сулейменов Е.Б.	Директор департамента по охране труда, ОС и ГЗ		05.08.25
Согласовано	Темиров А.А.	Начальник отдела охраны окружающей среды		05.08.25
Согласовано	Шайкамалова А.С.	Руководитель службы управления рисками и внутреннего контроля		05.08.25
Разработано	Сагизбаев К.Ж.	Начальник цеха ОСиП		05.08.25

Атырау – 2025

1. НАЙМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС:

ТОО «Атырауский НПЗ», 060010, РК, г.Атырау, проспект З.Кабдолова, строение 1.

2. ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

Проектирование (строительство)	Организация	год	м²
Разработчик	ТОО «Контур»	2020	-
СМР	ТОО «НСС»	2022-2024	-
Пуско-наладочные работы (1-2 этапы)	ТОО «ЦКС»	2023-2024	-
Ввод в эксплуатацию	-	2024	-
Площадь застройки	-	-	6100

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

Все промышленные стоки технологических установок и вспомогательных цехов завода поступают на установку МОС, далее стоки поступает на установку БОС.

Производительность установки 1 000 м3/час
Режим работы 24/7

Установка МОС состоит из четырех основных блоков:

1. Блок предварительной очистки, включающий:

- насосную станцию №1 – для подачи исходных сточных вод на осадитель;
- осадитель, совмещенный с песколовкой;
- пескосепаратор;
- насосную станцию №2– для подачи предварительно-осветленных сточных вод на блок усредительных резервуаров;
- емксоть уловленной нефти;

2. Блок усредительных резервуаров, включающий:

- резервуары-усреднители;
- насосную станцию №3 – для подачи усредненных сточных воды на блок флотаторов;
- фильтры самопромывные;

-2027 гг.

3. Блок флотаторов, включающий:

- узел флотаторов;
- компрессорную станцию;
- реагентное хозяйство;
- насосную станцию №4 – для подачи осветленных сточных вод на БОС;

4. Блок обезвоживания смеси продуктов, включающий:

- резервуары- смеси продуктов;
- здание механического обезвоживания (ЗМО);
- реагентное хозяйство;

Блок схема МОС



Подробный технологический процесс прописан в «технологическом регламенте установки»

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТАНОВКИ

Наименование показателей	до очистки мг/л	после очистки мг/л	степень очистки, %
Нефтепродукты	3 500	25	99,3
Взвешенные вещества	250	40	84


5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

№ п/п	Наименование сырья, изготовляемой продукции, отходов	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Область применения изготовляемой продукции
1.	Промышленные стоки	Нефтепродукты / взвешенные в-ва	Не более 3500/250 мг/л	
2.	Сточная вода после осадителя	Нефтепродукты / взвешенные в-ва	360/120 мг/л	
3.	Сточная вода после блока флотаторов	Нефтепродукты / взвешенные в-ва	25/40 мг/л	На установку БОС
4.	Очищенный нефтепродукт	Вода	до 1 %	На повторную переработку
5.	Кек установки обезвоживания	Нефтепродукты влажность	Не более 10% масс Не более 65% масс	На утилизацию
6.	Пар для обогрева	5-10 кг/см^2	3200 кг/ч	ЗМО
7.	Техническая вода	1 кг/см^2	20-66 м^3/ч	ЗМО

Аналитический контроль технологических процессов производится ежедневно ЦЗЛ завода.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

№	Наименование оборудования	Количество (ед.)	Примечание
1	Насосы	51	
2	Мешалки	11	
3	Смесители	6	
4	Скребковые механизмы	6	
5	Флотаторы	2	
6	Цетрифуги	2	
7	Резервуары	7	
8	Ёмкости	5	
9	Сосуд	7	
10	Фильтры самопромывные	2	
11	Реакторы	4	
12	Вентиляторы	13	
12	Блок пенотушения	1	
13	Грузоподъёмные механизмы	5	

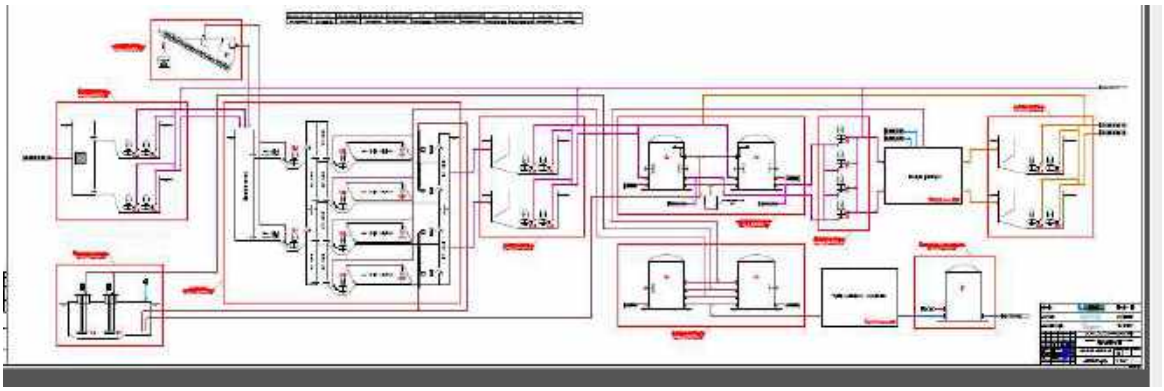

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМА ГОРОДА АТЫРАУ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
ГОРОДА АТЫРАУ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚАУЛЫ

2019 жылғы «16» шілде
Атырау қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1477
город Атырау

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген жер учаскесін ішінара Атырау қаласының жер қорына қайтару туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442-II Жер Кодексінің 18,82-бабын, «Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының хаты негізінде, қала әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (040740000537) булану алаңы үшін берілген Атырау қаласы, Оңтүстік өндірістік аумағы мекенжайында орналасқан жалпы көлемі 1500,0 гектар жер учаскесі ішінен көлемі 640,0 гектар жер учаскесі Атырау қаласының жер қорына қайтарылсын.


2. Осы қаулының қабылдануына байланысты, Атырау қаласы әкімінің 2003 жылғы 17 маусымдағы №542 «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ашық акционерлік қоғамына 25 жыл мерзімге уақытша жер пайдалану құқығын беру туралы» шешімінің 1-тармағына 1-тармақшасына өзгеріс енгізіліп, «буландыру алаңы үшін көлемі 1500,0 гектар» деген сөз тіркесі «буландыру алаңы үшін көлемі 860,0 гектар» деп оқылсын, әрі қарай мәтін бойынша.


3. Жер пайдаланушыға қабылданған күннен бастап 6 ай мерзім ішінде осы қаулыны «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Атырау облысы бойынша филиалында тіркеу қажеттігі ескертілсін.

Қала әкімі **А.Құттұмұрат-ұлы**

001289

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОТЧЕТЫ 2-ТП за период 2022 – 2024 гг.

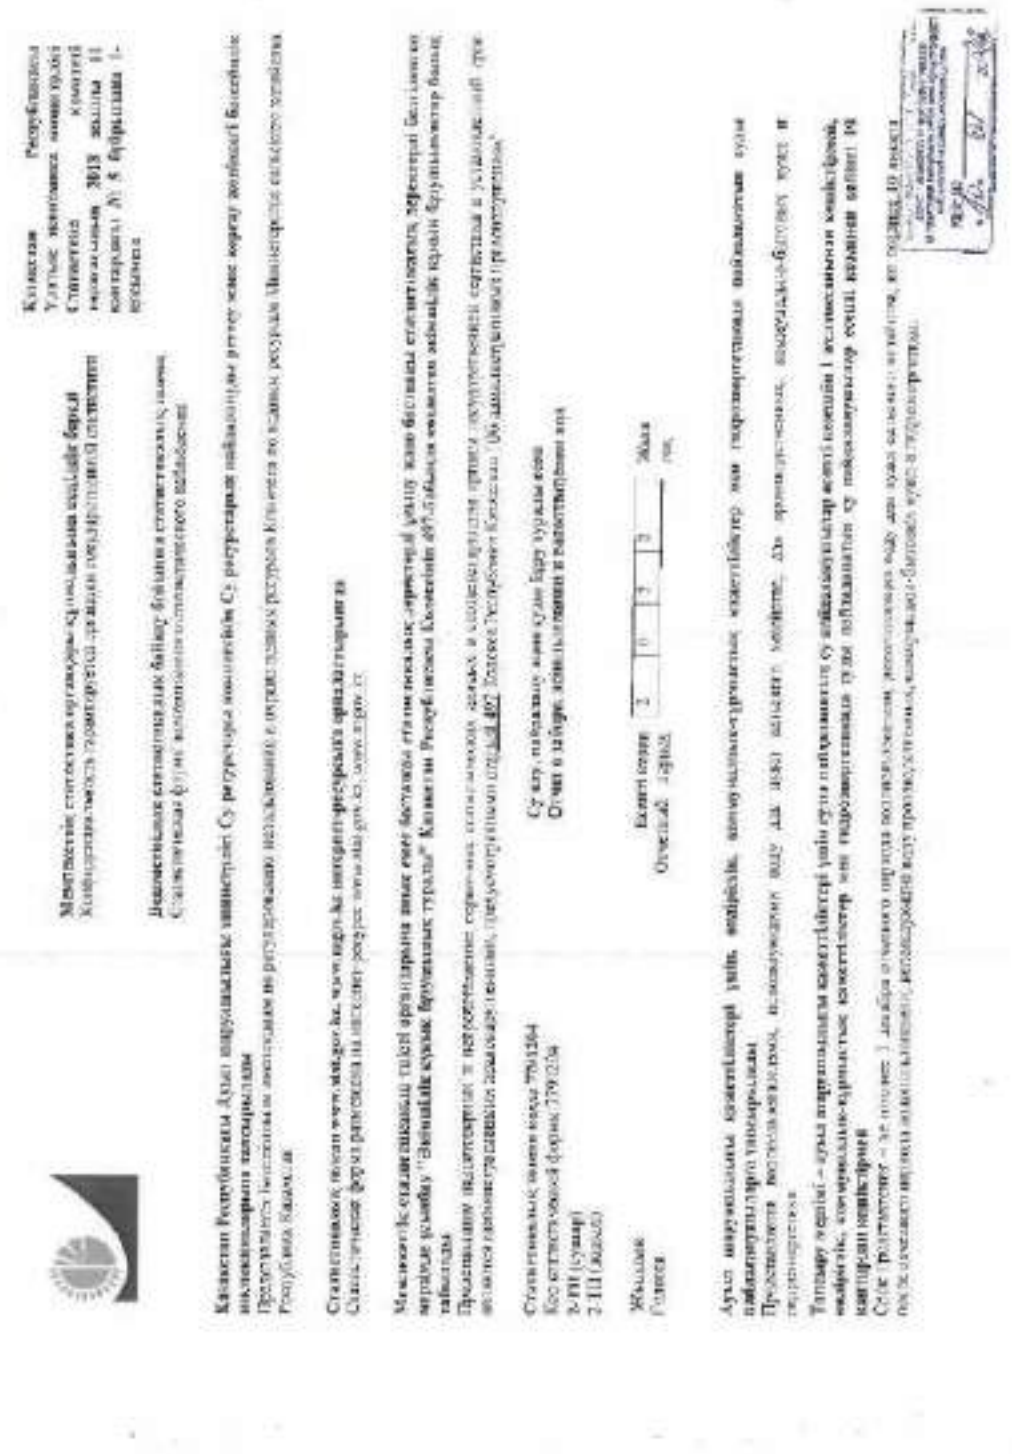

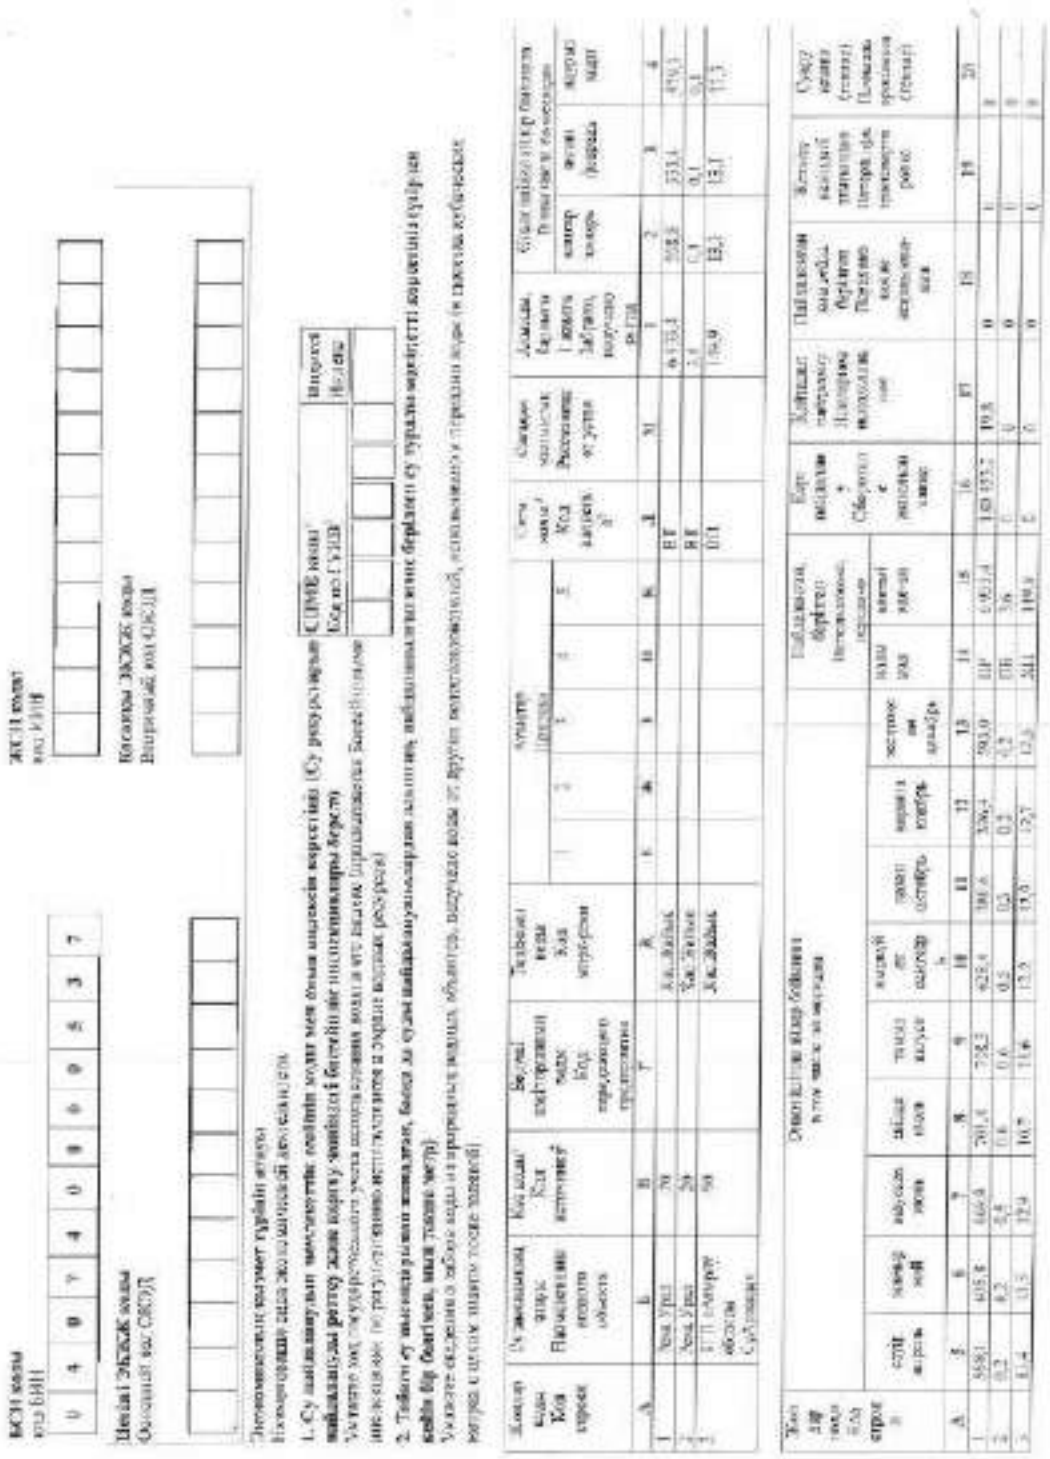



Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2018 жылғы 11 қаңтардағы № 5 бұйрығына 1-қосымша

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік беріледі
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Величина статистических данных, используемых для расчета показателей, подлежащих государственному статистическому наблюдению

Статистическая форма всероссийского статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау комитеті басшысының міндетін атқарушының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 5 бұйрығына 1-қосымша

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности председателя Комитета по регулированию использования и охране водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 января 2018 года № 5

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді ұсынуға арналған нысандар мен нысандарды толтыру жөніндегі нұсқаулықтар

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz, www.mgov.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz, www.mgov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді ұсынбау немесе белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

Предоставление недостоверных или несвоевременное представление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Статистикалық нысан коды 7791204
Код статистической формы 7791204

Су алу, пайдалану және суды бұру туралы есеп
Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод

2-ТП (сумар)
2-ТП (водхоз)

Есептік кезең
Отчетный период

2	0	2	3	жыл год

Жылдық
Годовая

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, ұйымдары, кәсіпкерлік субъектілері, кәсіпкерлер мен гидромелиоративтік пайдаланатын суды пайдалануды есептеуіш құралдарының техникалық сипаттамалары, конструкциялық-технологиялық ерекшеліктері мен пайдалану ережелері

Технические характеристики, конструктивно-технологические особенности и правила эксплуатации приборов учета водопользования, используемых сельскохозяйственными предприятиями, организациями, предпринимателями, субъектами предпринимательства, гидромелиоративными предприятиями

Тапсыру мерзімі – ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін суды пайдалануды есептеуіш құралдарын 1 желтоқсанынан кейін емес, коммерциялық-технологиялық сипаттамалары мен пайдалану ережелері 10 қаңтардан кейін емес

Срок представления – не позднее 1 декабря отчетного периода приборов учета водопользования, используемых сельскохозяйственными предприятиями, не позднее 10 января после технических характеристик, конструктивно-технологических особенностей и правил эксплуатации

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының 2018 жылғы 11
қаңтардағы № 5 бұйрығына 1-
қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі бассейндік инспекцияларына тапсырылады
Представляется Бассейновым инспекциям по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz, www.mgov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz, www.mgov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Статистикалық нысан коды 7791204
Код статистической формы 7791204
2-ТП (сушар)
2-ТП (водхоз)

Су алу, пайдалану және суды бұру туралы есеп
Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод

Жылдық
Годовая

Есепті кезең 2 0 2 4 **Жыл**
Отчетный период год

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін, өнеркәсіп, коммуналдық-тұрмыстық кәсіпорындар мен гидроэнергетикадан пайдаланатын суды пайдалануышыларға тапсырылады
Представляется водопользователями, использующими воду для нужд сельского хозяйства, для производственных, коммунально-бытовых нужд и гидроэнергетики

Тапсыру мерзімі – ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін суды пайдаланатын су пайдалануышылар есепті кезеңнің 1 желтоқсанынан кешіктірмей, өнеркәсіп, коммуналдық-тұрмыстық кәсіпорындар мен гидроэнергетикадан суды пайдаланатын су пайдалануышылар есепті кезеңнен кейінгі 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Срок представления – не позднее 1 декабря отчетного периода водопользователи, использующие воду для нужд сельского хозяйства, не позднее 10 января после отчетного периода водопользователи, использующие воду производственных, коммунально-бытовых нужд и гидроэнергетики.

Примечание:

¹ СПМЕ бойынша код – Су пайдалануын мөлшеттік есебінің коды

² Код по ОКЕИ – Код государственного учета использования воды

³ Код источника забора воды по статистической форме водохозяйственной отчетности "Сведения о наличии и использовании водных ресурсов" (код 779 204, индекс 2-ТП (водхоз), периодичность полугод.)

3. Судың бұру және пайдалану туралы мәліметті көрсетіңіз (түтікше кейін бір белгіні, яғни тиімді жерді)

Укажите сведения о водоотведении и сбросе воды в пределах нормативов с даты начала после 2000 г.

Жолдың № / № строки	Сумасының атауы / Наименование показателя	Код строки	Кабылдағыш су көзінің коды / Код водного объекта-приемника	Тексеріс жасау коды / Код проверки	Анықтау орны / Створы					Сапасын бағалау / Качество		Бұрылған судың көлемі / Объем отведенной воды	Деректер / Данные			Нормативтік тазалау / Нормативная очистка		Нормативтік тазалау / Нормативная очистка	
					1	2	3	4	5										
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ерітіндідегі	41	Кас Жайық						ИЗ			3,8092	0	0	0	1779,7	2169,5	0	
2	Оның ішінде	50	Кас Жайық						ПТ			2,9	0	0	2,9	0	0	0	

Ескертпе:

Примечание:

¹ Көбейту коды "Су алу, пайдалану және судың бұру туралы есеп" (коды 779 204, индекс 2-ТП (сумыр), кезеңділігі жылдық) статистикалық байқаудың статистикалық нысанына сәйкес көрсетілген.

[3] Код приемника приведен в приложении к статистической форме ведомственного статистического наблюдения "Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод" (код 7791204, индекс 2-ТП (водхоз), периодичность годовая).

Атауы
Наименование ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

Мекенжайы
Адрес г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение №1

Телефоны (респонденттің)
Телефон (респондента) 259-057, 259-259/ 8 701 483 30 30
стационарлық Ұялы
стационарный Мобильный

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) E-mail: ref@anpz.kz

Орындаушы
Исполнитель Ажгалиева Ш.К. 25-90-57
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер Абдиева С.Т.
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющий его обязанности Накпаев С. Ж.
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

3 Код приемника приведен в приложении к статистической форме ведомственного статистического наблюдения "Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод" (код 7791204, индекс 2-ТП (водхоз), периодичность годовая).

Атауы
Наименование ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

Мекенжайы
Адрес г.Атырау, проспект Зейнолла Кабылов, строение №1

Телефоны (респонденттің)
Телефон (респондента) 259-057, 259-259/ 8 701 483 30 30
стационарлық Ұялы
стационарный Мобильный

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) E-mail: ref@anpz.kz

Орындаушы
Исполнитель Ажгалиева Ш.К. 25-90-57
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер Абдиева С.Т.
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющий его обязанности Накпаев С. Ж.
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Пояснительная записка
к форме отчетности № 2 ТП - водхоз за 2024 год
ТОО "Атырауский НПЗ"

1. Забор воды из р.Урал за 2024 год всего составил 7 272,9 тыс.м3, в том числе на собственные производственные нужды использована 7 269,978 тыс.м3 и передано без использования 2,9 тыс.м3, лимит – 11 786,807 тыс.м3. Уменьшение объема забора воды из р. Урал по сравнению с лимитом достигнуто в результате увеличения эффективности работы производства и водооборотных систем завода, а также уменьшения плана переработки нефти, выработки электро и теплоэнергии.
2. Перечень организаций, которым передается техническая вода без использования согласно договорам.
3. В 2024 году использовано воды из системы управления КГП «Атырау облысы Су Арнасы» на хозяйственно-питьевые нужды завода 147,5 тыс.м3, договор № 1090/162-24 от 28.02.24г.
4. Возврат воды р. Урал после рыбозащитного устройства – 273,0 тыс.м3.
5. 258,090 тыс.м3 – очищенная вода после биологических очистных сооружений, направленная на подпитку водооборотных и противопожарных систем завода.
6. Налог за водопотребление из р.Урал в 2024 году составил 5 941,959 тыс.тенге.
7. Сброс сточных вод на поля испарения после биологических очистных сооружений составляет 3 779,7 тыс.м3.
8. Сброс солесодержащих сточных вод на поля испарения составляет 2 099,5 тыс.м3.
9. Сброс сточных вод АО «АТЭЦ» на поля испарения ТОО «АНПЗ» согласно Договору №1101-21 от 08.12.2021г. в объеме 2,9 тыс.м3.
10. Содержание загрязняющих веществ в сточных водах рассчитано по средним результатам анализов за 2024 год.

Перечень организаций, которым передается техническая вода без использования согласно договорам

Сторонние организации
ТОО "Атырау - Меншик", договор №62-22 от 28.01.2022 (техническая и питьевая)
ТОО "ПХСИГ" №68-22 от 01.02.22г. (техническая)
ИП Ткач П.П. №65-22 от 31.01.22г. (техническая и питьевая)
ИП "Абеуов" №104-22 от 15.02.2022г. (техническая и питьевая)
ТОО "Технохонтроль" №103-22 от 15.02.2022г. (техническая и питьевая)
ТОО "Нефтегаз-Сервисцентр" №348-22 от 31.05.2022г.
ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы" №165-21 от 01.03.2021г.

Зам. начальника отдела ООС: **Ш. Ажгалиева**

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ЗА ПЕРИОД 2022-2024 гг.

ilac-MRA

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.T.06.0607
2024 жылғы «30» желтоқсаннан
2029 жылғы «30» желтоқсанға дейін жарамды

«Атырау мұнай өңдеу зауыты»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
«Орталық зауыт зертханасы»
сынақ орталығы
Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген.

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес өнімдерді сынау.

Аккредиттеу саласы аккредиттеу субъектілерінің тізіліміне келтірілген.

Аккредиттеу жөніндегі орган басшысы — И. Хамитов

004633

ilac-MRA

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.T.06.0607
2024 жылғы «30» желтоқсаннан
2029 жылғы «30» желтоқсанға дейін жарамды

«Атырау мұнай өңдеу зауыты»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
«Орталық зауыт зертханасы»
сынақ орталығы
Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген.

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес өнімдерді сынау.

Аккредиттеу саласы аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде келтірілген.

Аккредиттеу жөніндегі орган басшысы И. Хамитов

004633

"ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ" СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күйі сәйкестігінен
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Дамғалы Зейнолла Қабылов, құрылыс 1
E-mail: czl@amoz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, Проспект Зейнолла Кабылова, строение 1
E-mail: czl@amoz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607 TESTING

КазМұнайГаз

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

Атырау қ. *«15» сәуір 2022 жс.*

2022 жылдың I тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за I квартал 2022 года
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

Кесте/Таблица

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мәні Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС, (водовыпуск №1)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,995	*1,774*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 СТ РК 2328-2013
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,051*	ГОСТ26449.1-85
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	8,12	*7,19*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*604,000*	ГОСТ 26449.1-85
	Сульфаттар / Сульфаты	619,35	*434,86*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,309*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,61	*0,45*	ГОСТ 26449.1-85
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,375	*8,881*	ГОСТ 26449.2-85
	Нитраттар / нитраты	16,353	*1,694*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,283	*0,041*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	67,117	*60,962*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*11,937*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,456	*2,296*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2022 жылдың I тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за I квартал 2022 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мәні Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПАУ, БОВ-1 и БОВ-2 ПГПН, УКК (водовыпуск №2)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,98	0,48	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 СТ РК 2328-2013
	Фенолдар / Фенолы	0,066	0,043	ГОСТ26449.1-85
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,935	6,161	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	534,000	ГОСТ 26449.1-85
	Сульфаттар / Сульфаты	619,25	510,41	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	0,215	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,595	0,455	ГОСТ 26449.1-85
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,755	7,325	ГОСТ 26449.2-85
	Нитраттар / нитраты	16,353	9,181	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,283	0,250	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	66,83	46,39	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	9,918	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,456	1,968	СТ РК 2016-2010

Қоршаған ортаны қорғау басқармасы бастығының міндетін атқарушы
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды — А. Имангалиев

"ЗОЛ" СО бастығы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — М. Шоханова

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның бастығы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А. Насенкова

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

Ф 23 РК-01-2019

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»
Акт отбора образцов воды
на микробиологические исследования
№ 1 от «17» 03 2022 г

1. Наименование объекта, адрес ТОО «АНПЗ»
2. Номер и дата акта о назначении проверки
3. Место отбора образца Поля испарения
5. Дата и время отбора
6. Дата и время доставки
7. НД на метод отбора
8. Условия транспортировки Автотранспорт
9. Условия хранения В куллерах
10. Методы консервации образца воды
11. Дополнительные сведения

Регистрационный номер образца	Перечень отобранных образцов	Объем образца	Вид упаковки и номер печати пломбы
1	2	3	4
	Вода с точки №1, 2-канал		
	Смесь проб с точек №3,4 Поля испарения		

Отбор проб произвел:
Пробоотборщик (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятий (Ф.И.О., подпись)

KZ.T.06.1986

АЗИЯ Incorporated

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-55-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации №KZ.T.06.1986
от22.12.2017г. (дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

№1 от « 25 » 03 2022 г.

Количество страниц 1
Стр. 1

1.Наименование объекта, адрес **ТОО «Атырауский НПЗ»**
2.Место отбора образца **Вода с точки №1№2 и смесь проб с точек №3, 4**
3.Цель исследования образца **по договору**
4.Дата и время отбора **17.03.2022**
5.Дата и время доставки **17.03.2022**
6.Дата и время исследования **24.03-25.03.2022 г.**
7.НД на отбор проб **ГОСТ 31942-2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа**
8.Условия транспортировки **автотранспортом**
9.Условия хранения **в термосумках**

Результаты исследования

Наименование показателей	Единица измерения	Норма по НД	Результат испытания	НД на метод испытания
Точки № 1,2				
Общее микробное число	КОЕ в 1,0 мл	Не более 1000	5	МУК №10.05.045.03 Методы микробиологического контроля питьевой воды.
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	
Смесь проб с точек №3,4 Поля испарения				
Общее микробное число	КОЕ в 1,0 мл	Не более 1000	5	
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	

Исследование проб(ы) проводилось на соответствие НД: **Санитарные правила №209 утв. Приказом Министра Национальной экономики РК от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового использования и безопасности водных объектов»**

Заведующий лабораторией: Ахатов Ф.
Исполнитель:

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.06.1986 TESTING

АЗИЯ Incorporated

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-55-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации №KZ.T.06.1986
от22.12.2017г. (дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

№2 от 25 «03» 2022 г.

Количество страниц 1
Стр. 1

1.Наименование объекта, адрес **ТОО «Атырауский НПЗ»**
2.Место отбора образца **Вода с точки №1,№2 и смесь проб с точек №3, 4**
3.Цель исследования образца **по договору**
4.Дата и время отбора **17.03.2022 г.**
5.Дата и время доставки **17.03.2022 г.**
6.Дата и время исследования **24.03-25.03.2022 г.**
7.НД на отбор проб **ГОСТ 31942-2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа**
8.Условия транспортировки **автотранспортом**
9.Условия хранения **в термосумках**

Результаты измерений

Наименование показателей	Единица измерения	Норма по НД	Результат испытания	НД на метод испытания
Сточная вода с точки №1,№2				
Коли-индекс	КОЕ в 1000,0 мл	Не более 1000	Менее 100	МУК №10.05.045.03 ГОСТ 18963-73 СП утв. Приказом МНЭ РК от 16.03.2015 г. №209
Коли-фаги	БОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Патогенная микрофлора	КОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружена в 1000,0 мл	
Смесь проб с точек №3,4				
Коли-индекс	КОЕ в 1000,0 мл	Не более 1000	менее 100	
Коли-фаги	БОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Патогенная микрофлора	КОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружена в 1000,0 мл	

Исследования проб(ы) проводились на соответствие НД: **Санитарные правила №209 утв. Приказом Министра Национальной экономики РК от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»**

Ответственный лаборант:
Исполнитель: Ахатов А.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

"ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ" СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060008, Атырау қаласы, Дамбаева Зейнолла Құбашұлы көшесі, құрылыс 1
E-mail: cdz@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

NCA KZ.T.06.0607 TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, Проспект Зейнолла Кубашулы, строение 1
E-mail: cdz@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ҚазМұнайГаз АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

Атырау қ. *«05» шілде 2022 жс.*

2022 жылдың II тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за II квартал 2022 года
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

Кесте/Таблица

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мәні Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС, (водовыпуск №1)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,995	*1,761*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,054*	ГОСТ26449.1-85 п.25
	Жүзінді заттар / Взвешенные вещества	8,12	*7,48*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*554,400*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,35	*529,28*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,288*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,61	*0,46*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,375	*8,356*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,353	*0,426*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,283	*0,027*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	67,117	*64,167*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*11,077*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,456	*1,487*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2022 жылдың II тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за II квартал 2022 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мәлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мәні Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ЛАУ, БОВ-1 и БОВ-2 ПГПН, УКК (водовыпуск №2)	**Мұнай өнімдері /** Нефтепродукты	1,98	*0,51*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,040*	ГОСТ26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,935	*5,233*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*390,800*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,25	*304,06*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,114*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,595	*0,489*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,755	*6,006*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,353	*8,787*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,283	*0,144*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	66,83	*48,13*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*10,457*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,456	*2,139*	СТ РК 2016-2010

Қоршаған ортаны қорғау басқармасы бастығының міндетін атқарушы
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды — А. Имангалиев

"ЗОЛ" СО бастығы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — М. Шоханова

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның бастығы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А. Насенкова

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

Ф 23 РК-01-2019

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»
Акт отбора образцов воды
на микробиологические исследования
№ 03 от «21» 04 2022 г

1. Наименование объекта, адрес ТОО «АНПЗ»
2. Номер и дата акта о назначении проверки
3. Место отбора образца Поля испарения
5. Дата и время отбора
6. Дата и время доставки
7. НД на метод отбора
8. Условия транспортировки Автотранспорт
9. Условия хранения В кулерах
10. Методы консервации образца воды
11. Дополнительные сведения

Регистрационный номер образца	Перечень отобранных образцов	Объем образца	Вид упаковки и номер печати пломбы
1	2	3	4
	Вода с точки №1, 2-канал		
	Смесь проб-е точек №3,4 Поля испарения		

Отбор проб произвели:
Пробоотборщик (Ф.И.О., подпись)
Представитель предприятий (Ф.И.О., подпись)

KZ.T.06.1986

АЗИЯ Incorporated

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Байтурсынова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_ilc@mail.ru
Аттестат аккредитации №KZ.T.06.1986
от22.12.2017г. (дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

№ 3 от « 25 » 04 2022 г.

Количество страниц 1
Стр. 1

1.Наименование объекта, адрес ТОО «Атырауский НПЗ»
2.Место отбора образца Вода с точки №1,№2 и смесь проб с точек №3, 4
3.Цель исследования образца по договору
4.Дата и время отбора 21.04.2022
5.Дата и время доставки 21.04.2022
6.Дата и время исследования 21.04-25.04.2022 г.
7.НД на отбор проб ГОСТ 31942-2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
8.Условия транспортировки автотранспортом
9.Условия хранения в термосумках

Результаты исследования

Наименование показателей	Единица измерения	Норма по НД	Результат испытания	НД на метод испытания
Точка № 1,2				
Общее микробное число	КОЕ в 1,0 мл	Не более 1000	5	МУК №16.05.043.03 Методы микробиологического контроля питьевой воды.
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	
Смесь проб с точек №3,4 После испарения				
Общее микробное число	КОЕ в 1,0 мл	Не более 1000	5	
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	

Исследования проб(ы) проводились на соответствие НД: Санитарные правила №209 утв. Приказом Министра Национальной экономики РК от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

Заведующий лабораторией
Исполнитель

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.06.1986

ASIA Incorporated

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47/1,
тел.: 8(7122)51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации №KZ.T.06.1986
от22.12.2017г. (дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

№ 4 от 25 «04» 2022 г.

Количество страниц: 1
Стр. 1

1.Наименование объекта, адрес **ТОО «Атырауский НПЗ»**
2.Место отбора образца **Вода с точки №1№2 и смесь проб с точек №3, 4**
3.Цель исследования образца **по договору**
4.Дата и время отбора **21.04.2022 г.**
5.Дата и время доставки **21.04.2022 г.**
6.Дата и время исследования **21.04-25.04.2022 г.**
7.НД на отбор проб **ГОСТ 31942-2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа**
8.Условия транспортировки **автотранспортом**
9.Условия хранения **в термосумках**

Результаты измерений

Наименование показателей	Единица измерения	Норма по НД	Результат испытания	НД на метод испытания
Сточная вода с точки №1,№3				
Колл-индекс	КОЕ в 1000,0 мл	Не более 1000	Менее 100	МУК №10.05.045.03 ГОСТ 18963-73 СП утв. Приказом МЗСР РК от 16.03.2015 г. №209
Колл-фаги	БОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Патогенная микрофлора	КОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружена в 1000,0 мл	
Смесь проб с точек №3,4				
Колл-индекс	КОЕ в 1000,0 мл	Не более 1000	менее 100	
Колл-фаги	БОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Патогенная микрофлора	КОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	

Исследования проб(ы) проводились по соответствию НД: **Санитарные правила №209 утв. Приказом Министра Национальной экономики РК от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водопользованию и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»**

Заведующий лабораторией:
Испытатель:

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

"ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ" СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Дәулеты Зейноллин Қабасов, құрылыс 1
E-mail: czl@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, Проспект Зейноллы Кабасова, строение 1
E-mail: czl@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607 TESTING

КазМұнайГаз

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

Атырау қ. *«17» қазан 2022 ж.*

2022 жылдың III тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за III квартал 2022 года
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

Кесте/Таблица

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	**Анықтайтын құрауыш** Определяемый компонент	**Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері** Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	**Нақты мәні** Фактическое значение, г/м³	**Нормативті құжат атауы** Обозначение документа на метод
БОС-тан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№1 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС, (водовыпуск №1)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,995	*1,734*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,043*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	8,12	*7,51*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*568,000*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,35	*462,60*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,270*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,61	*0,48*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,375	*8,114*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,353	*2,339*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,283	*0,198*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	67,117	*50,722*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*9,751*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,456	*1,996*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2022 жылдың III тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за III квартал 2022 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мәні Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
ХВО ПАУ, БОВ-1 және БОВ-2 ПГПН, УКК-дан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№2 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПАУ, БОВ-1 и БОВ-2 ПГПН, УКК (водовыпуск №2)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,98	*0,52*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,036*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,935	*5,717*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*415,200*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,25	*329,47*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,032*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,595	*0,506*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,755	*6,879*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,353	*3,156*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,283	*0,114*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	66,83	*51,28*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*7,797*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,456	*1,869*	СТ РК 2016-2010

Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — А. Имангалиев

"ЗОЛ" СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — М. Шоханова

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А. Насенкова

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

Ф 23 РК-01-2019

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»
Акт отбора образцов воды
на микробиологические исследования
№ 3 от «15» 09 2022 г

1. Наименование объекта, адрес ТОО «АНПЗ»
2. Номер и дата акта о назначении проверки
3. Место отбора образца Поля испарения
5. Дата и время отбора
6. Дата и время доставки
7. НД на метод отбора
8. Условия транспортировки Автотранспорт
9. Условия хранения В куллерах
10. Методы консервации образца воды
11. Дополнительные сведения

Регистрационный номер образца	Перечень отобранных образцов	Объем образца	Вид упаковки и номер печати пломбы
1	2	3	4
	Вода с точки №1, 2-канал		
	Смесь проб с точек №3,4 Поля испарения		

Отбор проб произвели:
Пробоотборщик (Ф.И.О., подпись)
Представитель предприятий (Ф.И.О., подпись)

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации №KZ.T.06.1986
от22.12.2017г. (дата изменения «29» июля 2020года)

KZ.T.06.1986 TESTING

АЗИЯ Incorporated

ПРОТОКОЛ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

№ 3 от « 20 » 09 2022 г.

Количество страниц 1
Стр. 1

1.Наименование объекта, адрес **ТОО «Атырауский НПЗ»**
2.Место отбора образца **Вода с точки №1,№2 и смесь проб с точек №3, 4**
3.Цель исследования образца **по договору**
4.Дата и время отбора **15.09.2022**
5.Дата и время доставки **15.09.2022**
6.Дата и время исследования **15.09-20.09.2022 г.**
7.НД на отбор проб **ГОСТ 31942-2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа**
8.Условия транспортировки **автотранспортом**
9.Условия хранения **в термосумках**

Результаты исследования

Наименование показателей	Единица измерения	Норма по НД	Результат испытания	НД на метод испытания
Точка № 1,2				
Общее микробное число	КОЕ в 1,0 мл	Не более 1000	5	МУК №10.05.045.03 Методы микробиологического контроля питьевой воды.
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	
Смесь проб с точек №3,4 После испарения				
Общее микробное число	КОЕ в 1,0 мл	Не более 1000	5	
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 100,0 мл	

Исследования проб(ы) проводились на соответствие НД. Санитарные правила №209 утв. Приказом Министра Национальной экономики РК от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

МП Заведующий лабораторией:
Исполнитель:

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.06.1986 TESTING

АЗИЯ Incorporated

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz; asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации №KZ.T.06.1986
от22.12.2017г. (дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

№ 4 от 20 «09» 2022 г.

Количество страниц 1
Стр. 1

1.Наименование объекта, адрес ТОО «Атырауский НПЗ»
2.Место отбора образца Вода с точки №1№2 и смесь проб с точек №3, 4
3.Цель исследования образца по договору
4.Дата и время отбора 15.09.2022 г.
5.Дата и время доставки 15.09.2022 г.
6.Дата и время исследования 15.09-20.09.2022 г.
7.НД на отбор проб ГОСТ 31942-2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
8.Условия транспортировки автотранспортом
9.Условия хранения в термосумках

Результаты измерений

Наименование показателей	Единица измерения	Норма по НД	Результат испытания	НД на метод испытания
Сточная вода с точки №1№2				
Коли-индекс	КОЕ в 1000,0 мл	Не более 1000	Менее 100	МУК №10.03.043.03 ГОСТ 18963-73 СП утв. Приказом МНЭ РК от 16.03.2015 г. №209
Коли-фаги	БОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Патогенная микрофлора	КОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Смесь проб с точек №3,4				
Коли-индекс	КОЕ в 1000,0 мл	Не более 1000	менее 100	
Коли-фаги	БОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Патогенная микрофлора	КОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	

Исследования проб(ы) проводились на соответствие НД: Санитарные правила №209 утв. Приказом Министра Национальной экономики РК от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

МП Заведующий лабораторией:
Исполнитель:

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

"ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ" СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Дамелы Зейнолла Кабасова, құрылыс 1
E-mail/Эл: cah@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

NCA KZ.T.06.0607 TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, Проспект Зейнолла Кабасова, строение 1
E-mail/Эл: cah@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ҚазМұнайГаз АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

Атырау қ. *«09» қаңтар 2023 ж.*

2022 жылдың IV тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за IV квартал 2022 года
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

Кесте/Таблица

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	**Анықтайтын құрауыш** Определяемый компонент	**Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері** Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	**Нақты мәні** Фактическое значение, г/м³	**Нормативті құжат атауы** Обозначение документа на метод
БОС-тан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№1 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС, (водовыпуск №1)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,995	*1,794*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,053*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	8,12	*7,57*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*542,400*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,35	*394,84*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,266*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,61	*0,55*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,375	*8,411*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,353	*0,613*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,283	*0,194*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	67,117	*64,011*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*9,983*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,456	*1,418*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2022 жылдың IV тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за IV квартал 2022 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мәні Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
ХВО ПАУ, БОВ-1 және БОВ-2 ПГПН, УКК-дан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№2 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПАУ, БОВ-1 и БОВ-2 ПГПН, УКК (водовыпуск №2)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,98	*0,61*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,041*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,935	*5,244*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*414,40*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,25	*348,83*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,097*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,595	*0,461*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,755	*5,410*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,353	*1,164*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,283	*0,081*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	66,83	*49,83*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*8,673*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,456	*1,201*	СТ РК 2016-2010

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС СО «ЗОЛ» /Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — А. Имангалиев

«ЗОЛ» СО басшысының м.а.
И.о. начальника ИЦ «ЦЗЛ» — С. Мендибаева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А. Насенкова

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

Ф 23 РК-01-2019

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»
Акт отбора образцов воды
на микробиологические исследования
№ 1 от « » 12 2022 г

1. Наименование объекта, адрес ТОО «АНПЗ»
2. Номер и дата акта о назначении проверки
3. Место отбора образца Поля испарения
5. Дата и время отбора
6. Дата и время доставки
7. НД на метод отбора
8. Условия транспортировки Автотранспорт
9. Условия хранения В кулерах
10. Методы консервации образца воды
11. Дополнительные сведения

Регистрационный номер образца	Перечень отобранных образцов	Объем образца	Вид упаковки и номер печати пломбы
1	2	3	4
	Вода с точки №1, 2-канал		
	Смесь проб с точек №3,4 Поля испарения		

Отбор проб произвели:
Пробоотборщик (Ф.И.О., подпись)
Представитель предприятий (Ф.И.О., подпись)

KZ.T.06.1986 TESTING

АЗИЯ Incorporated

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации №KZ.T.06.1986
от22.12.2017г. (дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

№ 6 от 12 «12» 2022 г.

Количество страниц 1
Стр. 1

1.Наименование объекта, адрес **ТОО «Атырауский НПЗ»**
2.Место отбора образца **Вода с точки №1№2 и смесь проб с точек №3, 4**
3.Цель исследования образца **по договору**
4.Дата и время отбора **02.12.2022 г.**
5.Дата и время доставки **02.12.2022 г.**
6.Дата и время исследования **02.12-06.12.2022 г.**
7.НД на отбор проб **ГОСТ 31942-2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа**
8.Условия транспортировки **автотранспортом**
9.Условия хранения **в термосумках**

Результаты измерений

Наименование показателей	Единица измерения	Норма по НД	Результат испытания	НД на метод испытания
Сточная вода с точки №1№2				
Коли-индекс	КОЕ в 1000,0 мл	Не более 1000	Менее 100	МУК №10.05.045.03 ГОСТ 18963-73 СП утв. Приказом МНЭ РК от 16.03.2015 г. №209
Коли-фаги	БОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Патогенная микрофлора	КОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Смесь проб с точек №3,4				
Коли-индекс	КОЕ в 1000,0 мл	Не более 1000	менее 100	
Коли-фаги	БОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	
Патогенная микрофлора	КОЕ в 1000,0 мл	Отсутствие	Не обнаружены в 1000,0 мл	

Исследования проб(ы) проводились на соответствие НД: **Санитарные правила №209 утв. Приказом Министра Национальной экономики РК от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»**

МП Заведующий лабораторией:
Исполнитель:

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

ilac-MRA NCSA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредитттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Актобе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО-23-3104-06
№ 411-413 от «04» сәуір/апреля 2022 ж. (г.)

1.Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта,адрес): ТОО « Алия и Ко»
Объект ТОО « Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Атырауская обл., г. Атырау, пр. Зейнаша Кобдосова 6, строение .1.
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): № 411 – водозапуск № 1,
№ 412 -проба № 1,проба № 2,
№ 413- водозапуск № 2,проба № 1.
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида На соответствие СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных приказом МЗ РК от 20.02.2023 г. № 26

4 .Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): По договору
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 30.03. 2023 ж.(г.) 11:00
6. Мөлшері (обьем): 400мл 30.03. 2023 ж.(г.) 12:00
7. Партия нөмірі (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 30.03. 2023 ж.(г.) 12:05
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): МУК № 10.05.045.03
11.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : Автотранспорт (термоконтейнер)
12.Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәлеметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) : Нажмадин Н.
14.Зерттеу әдістемесіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МУК № 3.05.039.97

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания			НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4			5
			411	412	413	
Коли -индекс	КОЕ в 1000 мл	не более 1000	менее 900	менее 900	менее 900	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Коли-фаги	БОЕ в 100 мл	не более 1000	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Патогенные микроорганизмы	КОЕ в 1000 мл	Отсутствие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии),должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись): Жолекен Г.Ш-Ж.

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы (Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующего лабораторией): Жанахметова А А

Мөр орны

Место печати

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының басшысы (орынбасары)Т.А.Ә. (болған жағдайда) ,қолы Руководитель филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель): (Ф.И.О (при наличии), подпись) Кеулимжаев С.К.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): «_04_» _____04_____2023____(ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) ___2_____

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай кайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық фактордың үлгілері/сынаалары туралы корытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО-23-3107-09
№ 414-416 от «04» сәуір/апреля 2022 ж. (г.)

1.Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта,адрес): ТОО « Алия и Ко»
Объект ТОО « Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Атырауская обл. г. Атырау, пр. Зейнаша Кобдосова,6, строение .1.
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): № 414 – проба № 2.
№ 415 – канал и поля испарения № 3, проба № 1,
№ 416- канал и поля испарения № 4, проба № 2 .
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида На соответствие СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных приказом МЗ РК от 20.02.2023 г. № 26

4 .Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): По договору
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 30.03. 2023 ж.(г.) 11:00
6. Мөлшері (объем): 400мл 30.03. 2023 ж.(г.) 12:00
7. Партия нөмірі (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 30.03. 2023 ж.(г.) 12:05
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): МУК № 10.05.045.03
11.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : Автотранспорт (термоконтейнер)
12.Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәлеметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) : Нажмадин Н.
14.Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МУК № 3.05.039.97

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания			НК - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4			5
			414	415	416	
Коли -индекс	КОЕ в 1000 мл	не более 1000	менее 900	менее 900	менее 900	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Коли-фаги	БОЕ в 100 мл	не более 1000	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Патогенные микроорганизмы	КОЕ в 1000 мл	Отсутствие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии),должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись): Жолекеев Г.Ш-Ж.

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы (Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующего лабораторией); Жанахметова А.А

Мөр орны / Место печати

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының басшысы (орынбасары)Т.А.Ә. (болған жағдайда) ,қолы

Руководитель филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель): (Ф.И.О (при наличии), подпись)

Кеулимжаев С.К.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): «04» 04 2023 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай кайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық фактордың үлгілері/сынаалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов шағын ауданы, құрылыс 1
E-mail: czl@amoz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: czl@amoz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

ҚазМұнайГаз

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

Атырау қ. *«27» сәуір 2023 ж.*

2023 жылдың I тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за I квартал 2023 года
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

Кесте/Таблица

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	**Анықтайтын құрауыш** Определяемый компонент	**Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері** Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	**Нақты мәні** Фактическое значение, г/м³	**Нормативті құжат атауы** Обозначение документа на метод
БОС-тан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№1 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС, (водовыпуск №1)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,995	*1,549*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,055*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	8,12	*7,23*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*596,000*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,35	*435,93*	СТ РК 1015-2000
	Анионды беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,279*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,61	*0,50*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,375	*8,675*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,398	*1,490*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,286	*0,036*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	67,117	*59,211*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*7,568*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,458	*1,745*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2023 жылдың I тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за I квартал 2023 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны ,Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мәні Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
ХВО ПАУ, БОВ-1 және БОВ-2 ПГПН, УКК-дан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№2 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПАУ, БОВ-1 и БОВ-2 ПГПН, УКК (водовыпуск №2)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,98	*0,54*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,051*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,935	*5,244*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*460,800*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,25	*375,45*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,181*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,595	*0,442*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,755	*7,931*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,398	*1,868*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,286	*0,145*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	66,83	*49,30*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*7,233*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,458	*2,194*	СТ РК 2016-2010

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы
/Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальника ИЦ «ЦЗЛ» — Г. Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А. Насенкова

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аттестатқа сәйкес
2021 жылғы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабанов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: cdl@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
Дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 06000 1, город Атырау, проспект Зейнолла Кабанова, строение 1
E-mail: cdl@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

КазМунайГаз

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

Атырау қ. *«20» шілде 2023 жс.*

2023 жылдың II тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за II квартал 2023 года
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

Кесте/Таблица

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мәні Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
БОС-тан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№1 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (Водовыпуск № 1)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,995	*1,626*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,047*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	8,12	*5,89*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*522,000*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,35	*491,45*	СТ РК 1015-2000
	Анионды беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,254*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,61	*0,53*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,375	*8,375*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,398	*0,251*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,286	*0,084*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	67,117	*61,567*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*11,063*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,458	*2,169*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2023 жылдың II тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за II квартал 2023 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мені Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
ХВО, БОВ-1 және БОВ-2 су тұтыну объектілері, БОВ-1 (1026 атауы), УКК-дан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№2 су шығысы) Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО, БОВ-1 и БОВ-2 объекты водопотребления, БОВ-1 (титул 1026), УКК (Водовыпуск № 2)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,98	*0,75*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,052*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзінді заттар / Взвешенные вещества	7,935	*6,428*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*298,000*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,25	*492,94*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,029*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,595	*0,475*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,755	*8,828*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,398	*0,841*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,286	*0,070*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	66,83	*52,51*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	13,798	*8,903*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,458	*2,083*	СТ РК 2016-2010

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы / наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальника ИЦ «ЦЗЛ» — Г. Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А. Насенкова

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақ министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №КР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №КР ДСМ-84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО-23-7314
№ 77 от «08» маусым/июня 2023 ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова,1
2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 77 (келісім шарт бойынша)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 77- водовыпуск №1,
4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): пластиковая бутыль
5. Дайындалғанкүні (Дата изготовления):
6. Мөлшері (Объем): по 5 литров
7. Топтама саны (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10.Үлгі алу орны ұсынушы(Место отбора образца,предъявитель): водовыпуск №1
11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 06.06.2023 ж. (г.)
12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на наличие яица гельминтов и цист патогенных простейших
13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации) Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, глава II от 28.05.2010г. №299
14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): яйца гельминтов и цисты патогенных простейших не обнаружены
15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 08.06. 2023 ж.(г.)
Үлгі (нің) НҚ-та сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД: Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №КР ДСМ-44 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-проти возпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста, проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись) Талипова Г.Ж

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда)
(Ф.И.О. (при наличии), подпись и.о заведующего лабораторией) (Подпись) Байрахметова Г.Б.

Мөр орны / Место печати: ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасарының м.а) / Директор филиала РГП.на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (и.о заместителя) Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қанағы алуға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақта министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №КР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №КР ДСМ-84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО-23-7315
№ 78 от «08» маусым/июня 2023 ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова,
2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 78 (келісім шарт бойынша)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 78- водовыпуск №2.
4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): пластиковая бутыль
5. Дайындалғанкүні (Дата изготовления):
6. Мөлшері (Объем): по 5 литров
7. Топтама саны (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10.Үлгі алу орны ұсынушы(Место отбора образца,предъявитель): водовыпуск №2
11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 06.06.2023 ж. (г.)
12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на наличие яица гельминтов и цист патогенных простейших
13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации) Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, глава II от 28.05.2010г. №299
14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): яйца гельминтов и цисты патогенных простейших не обнаружены
15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 08.06.2023 ж.(г.)

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД: Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №КР ДСМ-44 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-проти воэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись) Талипова Г.Ж

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда)
(Ф.И.О. (при наличии), подпись и.о заведующего лабораторией) (Подпись) Байрахметова Г.Б

Мөр орны КР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасарының м.а)
Место печати Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК
по Актюбинской области (и.о заместителя) Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қанасын алуға жатқын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық зерігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №КР ДСМ-84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО-23-7316
№ 79 от «08» маусым/июня 2023 ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область,г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова,1
2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 79 (келісім шарт бойынша)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 79 с поля испарения №3,№4
4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): пластиковая бутыль
5. Дайындалғанкүні (Дата изготовления):
6. Мөлшері (Объем): по 5 литров
7. Топтама саны (Номер партий):_____
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):_____
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10.Үлгі алу орны ұсынушы(Место отбора образца,предъявитель): поля испарения №3,№4
11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 06.06.2023 ж. (г.)
12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на наличие яица гельминтов и цист патогенных простейших
13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации) Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, глава II от 28.05.2010г. №299
14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): яйца гельминтов и цисты патогенных простейших не обнаружены
15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 08.06. 2023 ж.(г.)

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД: Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №КР ДСМ-44 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-проти воэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись) Талипова Г.Ж

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда)
(Ф.И.О. (при наличии), подпись и.о заведующего лабораторией) (Подпись) Байрахметова Г.Б.
Мөр орны КР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасарының м.а)
Место печати Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК
по Актюбинской области (и.о заместителя) Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қанасын алуға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):_____

		Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зерткана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ - 84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ- 84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО-23-7321
№ 63 от «08» июня 2023ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова,1
2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 63- (по договору)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 63- почва с площадки СЭП-6
4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): -
5. Дайындалған күні (Дата изготовления):
6. Мөлшері (Объем): 200 гр .
7. Топтама саны (Номер партий):-
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):-
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):-
10.Үлгі алу орны ұсынушы (Место отбора образца,предъявитель): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, пр.Зейнолла Кабдолова,1
11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 06.06.2023 ж. (г.) 10^{00}
12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на яйца гельминтов и кишечные простейшие
13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации): МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»
14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): яйца гельминтов и кишечные простейшие не обнаружены
15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 08.06.2023 ж.(г.)
Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД): МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»
16. Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись)
Талипова Г.Ж.

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда)
(Ф.И.О. (при наличии), подпись и.о заведующего лабораторией) (Подпись)
Байрахметова Г.Б.

Мөр орны КР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасарының м.а)
Место печати Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК
по Актюбинской области (и.о заместителя)
Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қанасын алуға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):_____

		Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖҰК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ - 84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №КР ДСМ- 84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО-23-7320
№ 62 от «08» июня 2023ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко». объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова,1
2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 62- (по договору)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 62- почва с площадки СЭП-5
4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): -
5. Дайындалған күні (Дата изготовления):
6. Мөлшері (Объем): 200 гр .
7. Топтама саны (Номер партий):-
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):-
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):-
10.Үлгі алу орны ұсынушы (Место отбора образца,предъявитель): ТОО «Алия и Ко». объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, пр.Зейнолла Кабдолова,1
11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 06.06.2023 ж. (г.) 10^{00}
12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на яйца гельминтов и кишечные простейшие
13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации): МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»
14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования):яйца гельминтов и кишечные простейшие не обнаружены
15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 08.06.2023 ж.(г.)
Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД): МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»
16. Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болганжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись)
Талипова Г.Ж.

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда)
(Ф.И.О. (при наличии), подпись и.о заведующего лабораторией) (Подпись)
Байрахметова Г.Б.

Мер орны / Место печати — ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасарының м.а) / Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (и.о заместителя)
Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қанасын алуға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

		Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ - 84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ- 84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

санитарно-паразитологического исследования

РО-23-7322

№ 64 от «08» июня 2023ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова,1

2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 64- (по договору)

3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 64- почва с площадки СЭП-7

4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): -

5. Дайындалған күні (Дата изготовления):

6. Мөлшері (Обьем): 200 гр .

7. Топтама саны (Номер партий):-

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):-

9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):-

10.Үлгі алу орны ұсынушы (Место отбора образца,предъявитель): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Атырауская область, г.Атырау, пр.Зейнолла Кабдолова,1

11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 06.06.2023 ж. (г.) 10^{00}

12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на яйца гельминтов и кишечные простейшие

13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации): МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования):яйца гельминтов и кишечные простейшие не обнаружены

15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 08.06.2023 ж.(г.)

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД): МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

16. Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись)

Талипова Г.Ж.

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда)
(Ф.И.О. (при наличии), подпись и.о заведующего лабораторией) (Подпись)

Байрахметова Г.Б.

Мөр орны ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасарының м.а)
Место печати Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК
по Актюбинской области (и.о заместителя)

Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек канвасын алуға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 027/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №027/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Микробиологиялық (ауа,топырақ, дәрілік нысандар) зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздуха, почвы, лекарственных форм)

РО-23-7318

№44 от «08» маусым / июня 2023 ж(г).

1.Объектінің атауы,мекен жайы (Наименование обьекта,адрес): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «АНПЗ» РК, Атырауская область, г.Атырау,ул.З.Кобдалова 1
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца) : территория завода
3.Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 21 апреля 2021года № КР ДСМ-32.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 05.06.2023ж/г. 10^{00}
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 06.06.2023ж/г. 15^{00}
6. Мөлшері (Объем): по 200 гр.
7. Топтама саны (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 06.06.2023ж/г. 15^{30}
10. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ)(Нормативный документ (НД) на метод отбора): ГОСТ № 17.4.3.01 – 83
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): -
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения): -
14. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): ГОСТ № 17.4.4.02.-2017
15.Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): келісім шарт бойынша

Зерттеу нәтижелері: (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің атауы.Үлгі алынған орын Наименование образца Место отбора образца	Микробиологиялық көрсеткіштер (микробиологические показатели				
		Коли титр	титр Cl. perfringens	Термофилы		
1	2	3	4	5	6	7
44	Почва (СЭП-6)	> 0,1	> 1,0	0,01	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Дәрігер - бактериолог (Қолы):
Врач бактериолог (Подпись): Махамбетова А.С.

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда),қолы (Ф.И.О.(при наличии), и.о.подпись заведующего лабораторией): Байрахметова Г.Б.

Мөр орны

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының басшысы (орынбасары) Т.А.Ә. (болған жағдайда) ,қолы
Место печати Руководитель филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель): (Ф.И.О (при наличии), подпись)
Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «08» 06 2023(ж)г
Парақтар саны (Количество страниц) 2
Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, жизикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы(Заключение санитарного врача или врача –гигиениста по образцам/ пробы) Исследуемой продукции,химических веществ, физических и радиационных факторов):

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредитеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілг № 027/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №027/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Микробиологиялық (ауа,топырақ, дәрілік нысандар) зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздуха, почвы, лекарственных форм)

РО-23-7317

№43 от «08» маусым / июня 2023 ж(г).

1.Объектінің атауы,мекен жайы (Наименование объекта,адрес): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «АНПЗ» РК Атырауская область, г.Атырау,ул.3.Кобдалова 1
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца) : территория завода
3.Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 21 апреля 2021года № КР ДСМ-32.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 05.06.2023ж/г. 10^{00}
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 06.06.2023ж/г. 15^{00}
6. Мөлшері (Объем): по 200 гр.
7. Топтама сана (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 06.06.2023ж/г. 15^{30}
10. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ)(Нормативный документ (НД) на метод отбора): ГОСТ № 17.4.3.01 – 83
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): -
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения): -
14. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): ГОСТ № 17.4.4.02.-2017
15.Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): келісім шарт бойынша

Зерттеу нәтижелері: (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің атауы.Үлгі алынған орын Наименование образца Место отбора образца	Микробиологиялық көрсеткіштер (микробиологические показател				
		Коли титр	титр Cl. perfringens	Термофилы		
1	2	3	4	5	6	7
43	Почва (СЭП-5)	> 0,1	> 1,0	0,01	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Дәрігер - бактериолог (Колы):
Врач бактериолог (Подпись): Махамбетова А.С.

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда),колы
(Ф.И.О.(при наличии), и.о.подпись заведующего лабораторией): Байрахметова Г.Б.

Мөр орны
Место печати

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының басшысы (орынбасары) Т.А.Ә. (болған жағдайда) ,колы
Руководитель филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель): (Ф.И.О (при наличии), подпись)
Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «_08_» __06__2023(ж)г
Парақтар саны (Количество страниц) ___2_____
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, жизикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы(Заключение санитарного врача или врача –гигиениста по образцам/ пробы) Исследуемой продукции,химических веществ, физических и радиационных факторов):

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілг № 027/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №027/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Микробиологиялық (ауа,топырақ, дәрілік нысандар) зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздуха, почвы, лекарственных форм)

РО-23-7319

№45 от «08» маусым / июня 2023 ж(г).

1.Объектінің атауы,мекен жайы (Наименование обьекта,адрес): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «АНПЗ» РК, Атырауская область, г.Атырау,ул.З.Кобдалова 1
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца) : территория завода
3.Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 21 апреля 2021года № КР ДСМ-32
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 05.06.2023ж/г. 10^{00}
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 06.06.2023ж/г. 15^{00}
6. Мөлшері (көлемі): по 200 гр.
7. Топтама нөмірі (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу жүргізілген күні мен уақыты (Дата и время исследования): 06.06.2023ж/г. 15^{10}
10. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ)(Нормативный документ (НД) на метод отбора): ГОСТ № 1 [illegible] 01 – 83
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): -
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения): -
14. Зерттеуге қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): ГОСТ № 17.4.4.02.-2017
15.Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): _келісім шарт бойынша

Зерттеу нәтижелері: (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің атауы.Үлгі алынған орын Наименование образца Место отбора образца	Микробиологиялық көрсеткіштер (микробиологические показате. Коли титр	титр Cl. perfringens	Термофилы		
1	2	3	4	5	6	7
45	Почва (СЭП-7)	> 1,0	> 1,0	0,01	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Дәрігер - бактериолог (Қолы):
Врач бактериолог (Подпись): Махамбетова А.С.
Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда),қолы
(Ф.И.О.(при наличии), и.о.подпись заведующего лабораторией): Байрахметова Г.Б.
Мөр орны
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының басшысы (орынбасары) Т.А.Ә. (болған жағдайда) ,қолы
Место печати
Руководитель филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель): (Ф.И.О (при наличии), подпись)
Десов Д.Ж.
Хаттама 2 данада жасалды (Протокол составлен в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «08» 06 2023(ж)г
Парақтар саны (Количество страниц) 2
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады(Результаты исследования распространяется только на образцы, подвергнутые испытанием)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай кайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, жизикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы(Заключение санитарного врача или врача –гигиениста по образцам/ пробы) Исследуемой продукции,химических веществ, физических и радиационных факторов):

KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілге № 024/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО-23 – 7311-13
№ 849-851 от «09» маусым/июня 2022 ж. (г.)

1.Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта,адрес): ТОО « Алия и Ко»
Объект ТОО « Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Атырауская обл. г. Атырау, пр. Зейнаша Кобдосова,6, строение ,1.
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): № 849 –водовыпуск № 1-(портотивно-очищенная сточная вода, № 850 – водовыпуск № 2 (солесодержащие сточные воды), № 851 - точка № 3.№ 4 (смешанная проба с поля испарения).
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида На соответствие СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных приказом МЗ РК от 20.02.2023 г. № 26

По договору
4 ,Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 05.06. 2023 ж.(г.) 10:00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 06.06. 2023 ж.(г.) 10:20
6. Мөлшері (объем): 400мл
7. Партия нөмірі (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 06.06. 2023 ж.(г.) 10:25
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): МУК № 10.05.045.03
11,Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : Автотранспорт (термоконтейнер)
12,Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәлеметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) : Нажмадин Н.
14.Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МУК № 3.05.039.97

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания			НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4			5
			849	850	851	
Коли -индекс	КОЕ в 1000 мл	не более 1000	менее 910	менее 910	менее 910	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Коли-фаги	БОЕ в 100 мл	не более 1000	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Патогенные микроорганизмы	КОЕ в 1000 мл	Отсутствие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии) должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись): Жолекен Г.Ш-Ж.

Зертхана меңгерушісінің м. а. Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы (Ф.И.О.(при наличии), подпись и.о. заведующего лабораторией): Байрахметова Г.Б.

Мөр орны / Место печати: ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі СЭБК «ҮСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасарының м.а.) / Директор филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (и.о. заместителя): Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): «09» 06 2023 (ж.)

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық фактордың үлгілері/сынаалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабышев даңғылы, құрылыс 1
E-mail: czl@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабышев, строение 1
E-mail: czl@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607 TESTING

КазМунайГаз

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны / Всего листов ~2

Атырау қ. *«18» қазан 2023 жс.*

2023 жылдың III тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за III квартал 2023 года
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

Кесте/Таблица

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	Нақты мәні Фактическое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
БОС-тан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№1 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (Водовыпуск № 1)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,995	*1,555*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,037*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	8,12	*5,27*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*575,200*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,35	*470,39*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,295*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,61	*0,52*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,375	*7,803*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,398	*2,202*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,286	*0,103*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	67,117	*60,956*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	13,798	*7,920*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,458	*1,756*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2023 жылдың III тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за III квартал 2023 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	**Анықтайтын құрауыш** Определяемый компонент	**Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері** Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	**Нақты мәні** Фактическое значение, г/м³	**Нормативті құжат атауы** Обозначение документа на метод
ХВО, БОВ-1 және БОВ-2 су тұтыну объектілері, БОВ-1 (1026 атауы), УКК-дан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№2 су шығысы) Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО, БОВ-1 и БОВ-2 объекты водопотребления, БОВ-1 (титул 1026), УКК (Водовыпуск № 2)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,98	*0,40*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,041*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,935	*6,567*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*460,400*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,25	*475,86*	СТ РК 1015-2000
	Анионды беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,094*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,595	*0,432*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,755	*4,403*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,398	*2,030*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,286	*0,251*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	66,83	*53,81*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	13,798	*5,569*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,458	*2,231*	СТ РК 2016-2010

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальника ИЦ «ЦЗЛ» — Г. Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А. Насенкова

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО-23 –11095-97
№ 1131-1133 от «01» тамыз/августа 2023 ж. (г.)

1.Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта,адрес): ТОО « Алия и Ко»
Объект ТОО « Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Атырауская обл.,г. Атырау, пр. Зейнаша Коблосова,6, строение ,1.
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): № 1131 –водовыпуск № 1–(портотанно-очищенная сточная вода, № 1132 – водовыпуск № 2 (солесодержащие сточные воды), № 1133 - точка № 3,№ 4 (смешанная проба с поля испарения).
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида На соответствие СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных приказом МЗ РК от 20.02.2023 г. № 26

4 ,Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): По договору
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 26.07. 2023 ж.(г.)
6. Мөлшері (объем): 400мл 26.07. 2023 ж.(г.)
7. Партия номірі (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 26.07. 2023 ж.(г.)
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): МУК № 3.05.039.97
11.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : Автотранспорт (термоконтейнер)
12.Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәлеметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) :
14.Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МУК № 3.05.039.97

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания			НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4			5
			№ 1131	№ 1132	№ 1133	
Коли -индекс	КОЕ в 1000 мл	не более 1000	менее 910	менее 910	менее 910	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Коли-фаги	БОЕ в 100 мл	не более 1000	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Патогенные микроорганизмы	КОЕ в 1000 мл	Отсутствие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии),должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись): Жолекен Г.Ш-Ж.

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы (Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующего лабораторией): Жанахметова А.А.

Мөр орны / Место печати

ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасарының м.а.)
Директор филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (и.о. заместителя):
Лесов Д.Ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): «01» 08 2023 (ж)г
Парактар саны (Количество страниц) 2
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай кайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық фактордың үлгілері/сынаалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ T 06 0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашада қайта ресімделген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: szlz@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: szlz@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607 TESTING

ҚазМұнайГаз

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны - 4 / Всего листов –4

Атырау қ. *«08» қаңтар 2024 ж.*

2023 жылдың IV тоқсаны бойынша (01.10.2023-19.12.2023 ж) «АМӨЗ»ЖШС ағынды сулырындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за IV квартал 2023 года (01.10.2023-19.12.2023 г)
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

1 кесте/Таблица 1

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	**Анықтайтын құрауыш** Определяемый компонент	**Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері** Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	**Нақты мәні** Фактическое значение, г/м³	**Нормативті құжат атауы** Обозначение документа на метод
БОС-тан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№1 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (Водовыпуск № 1)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,995	*1,951*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,050*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	8,12	*6,39*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*535,500*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,35	*486,51*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,290*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,61	*0,50*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,375	*8,428*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,398	*0,455*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,286	*0,019*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	67,117	*65,469*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	13,798	*9,446*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,458	*2,161*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны - 4 / Всего листов –4

2023 жылдың IV тоқсаны бойынша (20.12.2023-31.12.2023 ж) «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за IV квартал 2023 года (20.12.2023-31.12.2023 г)
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний
1 кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	**Анықтайтын құрауыш** Определяемый компонент	**Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мәлшері** Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	**Нақты мәні** Фактическое значение, г/м³	**Нормативті құжат атауы** Обозначение документа на метод
БОС-тан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№1 су шығысы). Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (Водовыпуск № 1)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,81	*1,76*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,09	*0,06*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,56	*6,55*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	629,88	*518,40*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	549,44	*206,42*	СТ РК 1015-2000
	Анионды беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,37	*0,23*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,54	*0,52*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	8,85	*8,65*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	24,81	*0,19*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,04	*0,02*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	63,31	*62,15*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	11,76	*9,48*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	3,59	-	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЛ» ТОО «АНПЗ»

3-ші парақ / Лист 3
Барлық парақтар саны - 4/ Всего листов –4

2023 жылдың IV тоқсаны бойынша (01.10.2023-19.12.2023 ж) «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за IV квартал 2023 года (01.10.2023-19.12.2023 г)
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

2 кесте/Таблица 2

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	**Анықтайтын құрауыш** Определяемый компонент	**Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері** Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	**Нақты мәні** Фактическое значение, г/м³	**Нормативті құжат атауы** Обозначение документа на метод
ХВО, БОВ-1 және БОВ-2 су тұтыну объектілері, БОВ-1 (1026 атауы), УКК-дан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№2 су шығысы) Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО, БОВ-1 и БОВ-2 объекты водопотребления, БОВ-1 (титул 1026), УКК (Водовыпуск № 2)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,98	*1,89*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,066	*0,039*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,935	*5,306*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	644,818	*479,700*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	619,25	*545,14*	СТ РК 1015-2000
	Анионды беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,344	*0,209*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,595	*0,405*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	9,755	*6,675*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	16,398	*0,728*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,286	*0,174*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	66,83	*40,388*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	13,798	*9,784*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	2,458	*2,045*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЛ» ТОО «АНПЗ»

4-ші парақ / Лист 4
Барлық парақтар саны - 4/ Всего листов –4

2023 жылдың IV тоқсаны бойынша (20.12.2023-31.12.2023 ж) «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за IV квартал 2023 года (20.12.2023-31.12.2023 г)
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний
2-кестенің жалғасы/продолжение таблицы 2

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	**Анықтайтын құрауыш** Определяемый компонент	**Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері** Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, г/м³	**Нақты мәні** Фактическое значение, г/м³	**Нормативті құжат атауы** Обозначение документа на метод
ХВО, БОВ-1 және БОВ-2 су тұтыну объектілері, БОВ-1 (1026 атауы), УКК-дан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған арна басы (№2 су шығысы) Оголовок канала на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО, БОВ-1 и БОВ-2 объекты водопотребления, БОВ-1 (титул 1026), УКК (Водовыпуск № 2)	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,28	*1,22*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,08	*0,05*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,01	*2,45*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	573,05	*363,60*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	533,82	*174,32*	СТ РК 1015-2000
	Анионды беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,26	*0,14*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,54	*0,46*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	8,22	*7,85*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	26,19	*1,42*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	1,04	*0,01*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	56,59	*21,10*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	11,2	*6,9*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	3,52	-	СТ РК 2016-2010

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальника ИЦ «ЦЗЛ» — Г. Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А. Насенкова

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Актөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО-24-1618-20
№ 234-236 от «13» ақпан /февраля 2024 ж. (г.)

1.Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование обьекта,адрес): ТОО « Алия и Ко». ТОО « Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Атырауская обл., г. Атырау, пр. Зейнолла Кобдолова,6 строение 1.
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): № 234 – водовыпуск № 1.
№ 235 - водовыпуск № 2.
№ 236- точка № 3, № 4.
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су обьектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық қағида На соответствие СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығы «Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 « Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Келісім шарт бойынша (по договору)
4 Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 05.02. 2024 ж.(г.)
5.Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 08.02. 2024 ж.(г.)
6. Мөлшері (объем): 400мл
7. Партия нөмірі (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 08.02. 2024 ж.(г.)
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): МУК № 3.05.039.97
11.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : Автотранспорт (термоконтейнер)
12.Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәлеметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) :
14.Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МУК № 3.05.039.97

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания			НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4			5
			234	235	236	
Коли -индекс	КОЕ в 1000 мл	не более 1000	менее 910	менее 910	менее 910	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Коли-фаги	БОЕ в 100 мл	не более 1000	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Патогенные микроорганизмы	КОЕ в 1000 мл	Отсутствие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии),должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись): Жолекен Г.Ш-Ж.

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы (Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующего лабораторией): Байрахметова Г.Б.

Мөр орны / Место печати

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының басшысы (орынбасары)Т.А.Ә. (болған жағдайда) ,қолы
Руководитель филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель): (Ф.И.О (при наличии), подпись) Жанахметова А.А.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): «13» 02 2024 (ж)г
Парақтар саны (Количество страниц) 2
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлың үлгілері/сынаалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных
факторов):

KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО-24-1621
№ 18 от «12» акпан/февраля 2024 ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова,1
2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 18 (келісім шарт бойынша)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 18- водовыпуск №1,
4. Ыдысы, оралуы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): пластиковая бутыль
5. Дайындалғанкүні (Дата изготовления):
6. Мөлшері (Объем): по 5 литров
7. Топтама саны (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10.Үлгі алу орны ұсынушы(Место отбора образца,предъявитель): водовыпуск №1
11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 08.02.2024 ж. (г.)
12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на наличие яица гельминтов и цист патогенных простейших
13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации) Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, глава II от 28.05.2010г. №299
14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): яйца гельминтов и цисты патогенных простейших не обнаружены
15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 12.02.2024 ж.(г.)

Үлгі (нің) НҚ-га сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД: Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-проти воэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись) Талипова Г.Ж

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) (Подпись) Байрахметова Г.Б.

Мөр орны Место печати ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасары) Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель) Жанахметова А.А.

Хаттама 2-данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қанасын алуға жеткен үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО-24-1622
№ 19 от «12» ақпан/февраля 2024 ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, проспект Зейноллы Кабдолова,1
2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 19 (келісім шарт бойынша)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 19- водовыпуск №2,
4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): пластиковая бутыль
5. Дайындалғанкүні (Дата изготовления):
6. Мөлшері (Объем): по 5 литров
7. Топтама саны (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10.Үлгі алу орны ұсынушы(Место отбора образца,предъявитель): водовыпуск №2
11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 08.02.2024 ж. (г.)
12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на наличие яица гельминтов и цист патогенных простейших
13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации) Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, глава II от 28.05.2010г. №299
14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): яйца гельминтов и цисты патогенных простейших не обнаружены
15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 12.02.2024 ж.(г.)

Үлгі (нің) НҚ-та сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД: Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-проти воэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись) Талипова Г.Ж

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) (Подпись) Байрахметова Г.Б.

Мөр орны КР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасары)
Место печати Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель) Жанахметова А.А.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана алуға жатқан үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО-24-1623
№ 20 от «12» ақпан/ Февраля 2024 ж. (г.)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко», объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова,1
2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): №20 (кедісім шарт бойынша)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 20- смешанная № 3,4
4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): пластиковая бутыль
5. Дайындалғанкүні (Дата изготовления):
6. Мөлшері (Объем): по 5 литров
7. Топтама саны (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10.Үлгі алу орны ұсынушы(Место отбора образца,предъявитель): смешанная № 3,4
11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 08.02.2024 ж. (г.)
12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на наличие яица гельминтов и цист патогенных простейших
13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации) Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, глава II от 28.05.2010г. №299
14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): яйца гельминтов и цисты патогенных простейших не обнаружены
15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 12.02.2024 ж.(г.)

Үлгі (нің) НК-та сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД: Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-проти воэпидемических (профилактических) мероприятий ло предупреждению паразитарных заболеваний»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись) Талипова Г.Ж

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) (Подпись) Байрахметова Г.Б.

Мөр орны. ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасары)
Место печати Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК
по Актюбинской области (заместитель) Жанахметова А.А.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қанағат алуға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «15» қарашадағы қосымшасы
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: czl@anpz.kz тел.: 8(7122) 250 351

NCA
KZ.T.06.0607
TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «15» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: czl@anpz.kz тел.: 8(7122) 250 351

ҚазМұнайГаз
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за март 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,72
	02.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	03.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
	04.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	05.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,79
	06.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	6,90
		Хлориды	629,88	612,00
		Сульфаты	549,44	402,96
		АПАВ	0,37	0,17
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	8,00
		Нитраты	24,81	0,05
		Нитриты	1,04	0,03
		ХПК	63,31	61,25
		$БПК_5$	11,76	10,35
	07.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,73
	08.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	09.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	10.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	11.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,80
	12.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	13.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	7,40
		Хлориды	629,88	540,00
		Сульфаты	549,44	496,19
		АПАВ	0,37	0,30

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	13.03.2024г	Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,85	5,88
		Нитраты	24,81	0,03
		Нитриты	1,04	0,02
		ХПК	63,31	58,80
		$БПК_5$	11,76	11,37
		Фосфаты	3,59	2,03
	14.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,54
	15.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,79
	16.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	17.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,79
	18.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	19.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,59
	20.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	21.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
	22.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	23.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,77
	24.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	25.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,79
	26.03.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
		Фенолы	0,09	0,07
		Взвешенные вещества	7,56	6,95
		Хлориды	629,88	576,00
		Сульфаты	549,44	533,64
		АПАВ	0,37	0,18
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	8,40
		Нитраты	24,81	0,48
		Нитриты	1,04	0,06
		ХПК	63,31	60,10
		$БПК_5$	11,76	4,92
	27.03.2024	Нефтепродукты	1,81	1,78
	28.03.2024	Нефтепродукты	1,81	1,76
	29.03.2024	Нефтепродукты	1,81	1,77
	30.03.2024	Нефтепродукты	1,81	1,76
	31.03.2024	Нефтепродукты	1,81	1,77

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
	02.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	03.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,27
	04.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
	05.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	06.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,27
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	4,30
		Хлориды	573,05	201,60
		Сульфаты	533,82	124,10
		АПАВ	0,26	0,18
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,22	6,40
		Нитраты	26,19	0,29
		Нитриты	1,04	0,06
		ХПК	56,59	28,05
		$БПК_5$	11,2	10,0
	07.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,26
	08.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	09.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	10.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
	11.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	12.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	13.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,26
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	6,80
		Хлориды	573,05	324,00
		Сульфаты	533,82	526,65
		АПАВ	0,26	0,03
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,22	5,73
		Нитраты	26,19	1,36
		Нитриты	1,04	0,09
		ХПК	56,59	10,40
		$БПК_5$	11,2	7,4
		Фосфаты	3,52	2,42
	14.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	15.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	16.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	17.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,26
	18.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	19.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,20
	20.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	21.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
	22.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	23.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	24.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	25.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
	26.03.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
		Фенолы	0,08	0,05
		Взвешенные вещества	7,01	6,85
		Хлориды	573,05	345,6
		Сульфаты	533,82	462,44
		АПАВ	0,26	0,20
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,22	8,00
		Нитраты	26,19	5,94
		Нитриты	1,04	0,03
		ХПК	56,59	28,90
		$БПК_5$	11,2	4,1
	27.03.2024	Нефтепродукты	1,28	1,21
	28.03.2024	Нефтепродукты	1,28	1,20
	29.03.2024	Нефтепродукты	1,28	1,22
	30.03.2024	Нефтепродукты	1,28	1,21
	31.03.2024	Нефтепродукты	1,28	1,27

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А.Насенкова

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы куә өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: czl@amoz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: czl@amoz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

ҚазМұнайГаз
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за февраль 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	02.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,71
	03.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,77
	04.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,72
	05.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	7,55
		Хлориды	629,88	446,40
		Сульфаты	549,44	398,84
		АПАВ	0,37	0,29
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	8,60
		Нитраты	24,81	0,14
		Нитриты	1,04	0,22
		ХПК	63,31	60,30
		$БПК_5$	11,76	10,89
	06.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
	07.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	08.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	09.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,79
	10.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	11.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	12.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,79
	13.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,77
	14.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,71
	15.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,79
		Фенолы	0,09	0,06

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	15.02.2024г	Взвешенные вещества	7,56	6,95
		Хлориды	629,88	619,20
		Сульфаты	549,44	447,41
		АПАВ	0,37	0,32
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,85	7,95
		Нитраты	24,81	0,15
		Нитриты	1,04	0,04
		ХПК	63,31	61,20
		$БПК_5$	11,76	10,15
		Фосфаты	3,59	3,41
	16.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
	17.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,73
	18.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	19.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	20.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	21.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	22.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
	23.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,72
	24.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	25.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	26.02.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	7,05
		Хлориды	629,88	590,40
		Сульфаты	549,44	448,85
		АПАВ	0,37	0,34
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	8,25
		Нитраты	24,81	0,12
		Нитриты	1,04	0,03
		ХПК	63,31	61,20
		$БПК_5$	11,76	7,50
	27.02.2024	Нефтепродукты	1,81	1,73
	28.02.2024	Нефтепродукты	1,81	1,75
	29.02.2024	Нефтепродукты	1,81	1,77

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	02.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	03.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	04.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,20
	05.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
		Фенолы	0,08	0,05
		Взвешенные вещества	7,01	6,95
		Хлориды	573,05	568,80
		Сульфаты	533,82	511,42
		АПАВ	0,26	0,12
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,22	8,00
		Нитраты	26,19	1,10
		Нитриты	1,04	0,97
		ХПК	56,59	20,40
		$БПК_5$	11,2	9,4
	06.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	07.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,20
	08.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	09.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,26
	10.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	11.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	12.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,26
	13.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
	14.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	15.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,26
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	5,35
		Хлориды	573,05	360,00
		Сульфаты	533,82	268,57
		АПАВ	0,26	0,05
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	2,70
		Нитраты	26,19	0,10
		Нитриты	1,04	0,01
		ХПК	56,59	55,50
		$БПК_5$	11,2	10,7
		Фосфаты	3,52	1,74
	16.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,14
	17.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	18.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,19
	19.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	20.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	21.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,26
	22.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	23.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	24.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	25.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	26.02.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	4,75
		Хлориды	573,05	475,2
		Сульфаты	533,82	261,99
		АПАВ	0,26	0,12
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,22	7,20
		Нитраты	26,19	0,92
		Нитриты	1,04	0,04
		ХПК	56,59	32,30
		$БПК_5$	11,2	6,2
	27.02.2024	Нефтепродукты	1,28	1,23
	28.02.2024	Нефтепродукты	1,28	1,21
	29.02.2024	Нефтепродукты	1,28	1,23

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А.Насенкова

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қыркүйегінде берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашада күші жойылған
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: [illegible] тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: [illegible] тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607 TESTING

КазМұнай

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за январь 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	02.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	03.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,69
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	6,85
		Хлориды	629,88	417,60
		Сульфаты	549,44	388,96
		АПАВ	0,37	0,22
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	7,90
		Нитраты	24,81	0,27
		Нитриты	1,04	0,01
		ХПК	63,31	61,15
		БПК$_5$	11,76	10,50
	04.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
	05.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,71
	06.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	07.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,55
	08.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	09.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,71
	10.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
	11.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,53
	12.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
		Фенолы	0,09	0,07
		Взвешенные вещества	7,56	7,35
		Хлориды	629,88	532,80
		Сульфаты	549,44	514,30

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)		АПАВ	0,37	0,25
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	8,15
		Нитраты	24,81	0,16
		Нитриты	1,04	0,01
		ХПК	63,31	62,2
		$БПК_5$	11,76	7,44
		Фосфаты	3,59	3,44
	13.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,72
	14.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	15.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,73
	16.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	17.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	18.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,79
	19.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,71
	20.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	21.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,73
	22.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,72
	23.01.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,62
		Фенолы	0,09	0,06
		Взвешенные вещества	7,56	7,05
		Хлориды	629,88	468,00
		Сульфаты	549,44	447,21
		АПАВ	0,37	0,21
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	8,40
		Нитраты	24,81	3,63
		Нитриты	1,04	0,01
		ХПК	63,31	61,15
		$БПК_5$	11,76	10,44
	24.01.2024	Нефтепродукты	1,81	1,77
	25.01.2024	Нефтепродукты	1,81	1,74
	26.01.2024	Нефтепродукты	1,81	1,76
	27.01.2024	Нефтепродукты	1,81	1,79
	28.01.2024	Нефтепродукты	1,81	1,75
	29.01.2024	Нефтепродукты	1,81	1,77
	30.01.2024	Нефтепродукты	1,81	1,79
	31.01.2024	Нефтепродукты	1,81	1,74

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	02.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	03.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,15
		Фенолы	0,08	0,03
		Взвешенные вещества	7,01	5,95
		Хлориды	573,05	306,00
		Сульфаты	533,82	533,23
		АПАВ	0,26	0,16
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,22	4,60
		Нитраты	26,19	1,44
		Нитриты	1,04	0,01
		ХПК	56,59	24,75
		$БПК_5$	11,2	9,7
	04.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	05.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,18
	06.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	07.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,19
	08.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	09.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	10.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,19
	11.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,20
	12.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
		Фенолы	0,08	0,05
		Взвешенные вещества	7,01	3,85
		Хлориды	573,05	331,20
		Сульфаты	533,82	505,66
		АПАВ	0,26	0,08
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	7,80
		Нитраты	26,19	0,23
		Нитриты	1,04	0,01
		ХПК	56,59	17,90
		$БПК_5$	11,2	7,8
		Фосфаты	3,52	2,98
	13.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,20
	14.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	15.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	16.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	17.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	18.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	19.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	20.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,18
	21.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	22.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	23.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
		Фенолы	0,08	0,02
		Взвешенные вещества	7,01	6,55
		Хлориды	573,05	316,80
		Сульфаты	533,82	505,24
		АПАВ	0,26	0,09
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	5,65
		Нитраты	26,19	4,02
		Нитриты	1,04	0,01
		ХПК	56,59	50,25
		$БПК_5$	11,2	8,8
	24.01.2024	Нефтепродукты	1,28	1,25
	25.01.2024	Нефтепродукты	1,28	1,20
	26.01.2024	Нефтепродукты	1,28	1,18
	27.01.2024	Нефтепродукты	1,28	1,12
	28.01.2024	Нефтепродукты	1,28	1,23
	29.01.2024	Нефтепродукты	1,28	1,21
	30.01.2024	Нефтепродукты	1,28	1,23
	31.01.2024	Нефтепродукты	1,28	1,26

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — А.Насенкова

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың 17 қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: cal@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: cal@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

КазМунайГаз

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за апрель 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	02.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,73
	03.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,77
	04.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	05.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
		Фенолы	0,09	0,06
		Взвешенные вещества	7,56	7,35
		Хлориды	629,88	604,80
		Сульфаты	549,44	544,35
		АПАВ	0,37	0,33
		Железо	0,54	0,38
		Азот аммонийный	8,85	7,25
		Нитраты	24,81	0,25
		Нитриты	1,04	0,03
		ХПК	63,31	59,15
		$БПК_5$	11,76	8,22
	06.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,77
	07.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	08.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
	09.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	10.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	11.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,77
	12.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	13.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	14.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	15.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
		Фенолы	0,09	0,07
		Взвешенные вещества	7,56	6,35
		Хлориды	629,88	561,60
		Сульфаты	549,44	493,51

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)		АПАВ	0,37	0,35
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	7,05
		Нитраты	24,81	0,36
		Нитриты	1,04	0,03
		ХПК	63,31	60,15
		$БПК_5$	11,76	7,23
		Фосфаты	3,59	3,54
	16.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,80
	17.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	18.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,24
	19.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	20.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,80
	21.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
	22.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,51
	23.04.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,37
	24.04.2024	Нефтепродукты	1,81	1,21
	25.04.2024	Нефтепродукты	1,81	1,13
		Фенолы	0,09	0,05
		Взвешенные вещества	7,56	2,50
		Хлориды	629,88	583,20
		Сульфаты	549,44	422,51
		АПАВ	0,37	0,32
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	6,90
		Нитраты	24,81	8,05
		Нитриты	1,04	0,90
		ХПК	63,31	60,10
		$БПК_5$	11,76	3,42
	26.04.2024	Нефтепродукты	1,81	1,03
	27.04.2024	Нефтепродукты	1,81	1,05
	28.04.2024	Нефтепродукты	1,81	1,11
	29.04.2024	Нефтепродукты	1,81	1,46
	30.04.2024	Нефтепродукты	1,81	1,53

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	02.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
	03.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,27
	04.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,26
	05.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	6,95
		Хлориды	573,05	363,60
		Сульфаты	533,82	516,56
		АПАВ	0,26	0,23
		Железо	0,54	0,13
		Азот аммонийный	8,22	6,85
		Нитраты	26,19	9,41
		Нитриты	1,04	0,02
		ХПК	56,59	35,05
		$БПК_5$	11,2	9,00
	06.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	07.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	08.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,27
	09.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	10.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
	11.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	12.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	13.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	14.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	15.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	6,85
		Хлориды	573,05	244,80
		Сульфаты	533,82	477,25
		АПАВ	0,26	0,07
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,22	3,30
		Нитраты	26,19	1,46
		Нитриты	1,04	0,05
		ХПК	56,59	45,25
		$БПК_5$	11,2	5,7
		Фосфаты	3,52	3,31
	16.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,24
	17.01.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,25
	18.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,18
	19.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	20.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	21.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	22.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,26
	23.04.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	24.04.2024	Нефтепродукты	1,28	1,19
	25.04.2024	Нефтепродукты	1,28	1,21
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	6,95
		Хлориды	573,05	180,00
		Сульфаты	533,82	426,83
		АПАВ	0,26	0,21
		Железо	0,54	0,38
		Азот аммонийный	8,22	6,00
		Нитраты	26,19	12,22
		Нитриты	1,04	0,85
		ХПК	56,59	47,20
		$БПК_5$	11,2	3,2
	26.04.2024	Нефтепродукты	1,28	1,12
	27.04.2024	Нефтепродукты	1,28	1,21
	28.04.2024	Нефтепродукты	1,28	1,18
	29.04.2024	Нефтепродукты	1,28	1,25
	30.04.2024	Нефтепродукты	1,28	1,11

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — Қ. Рахметқалиева

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

KZ.T.06.0607
TESTING

КазМұнайГаз

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за июнь 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,75
	02.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,72
	03.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,78
	04.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,49
	05.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,65
	06.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,63
		Фенолы	0,09	0,02
		Взвешенные вещества	7,56	4,55
		Хлориды	629,88	367,20
		Сульфаты	549,44	536,11
		АПАВ	0,37	0,36
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	8,10
		Нитраты	24,81	23,44
		Нитриты	1,04	1,01
		ХПК	63,31	34,30
		$БПК_5$	11,76	8,61
	07.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,52
	08.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,47
	09.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,48
	10.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,41
	11.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,51
	12.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,41
	13.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,46
	14.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,44
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	2,05
		Хлориды	629,88	522,00
		Сульфаты	549,44	530,76
		АПАВ	0,37	0,17

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	8,45
		Нитраты	24,81	21,09
		Нитриты	1,04	1,01
		ХПК	63,31	43,21
		$БПК_5$	11,76	8,28
		Фосфаты	3,59	2,91
	15.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,48
	16.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,18
	17.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,62
	18.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,93
	19.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,43
	20.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,40
	21.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,55
	22.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,49
	23.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,74
	24.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,52
		Фенолы	0,09	0,06
		Взвешенные вещества	7,56	4,75
		Хлориды	629,88	604,80
		Сульфаты	549,44	545,37
		АПАВ	0,37	0,32
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	8,65
		Нитраты	24,81	21,64
		Нитриты	1,04	1,01
		ХПК	63,31	59,00
		$БПК_5$	11,76	10,08
	25.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,68
	26.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,52
	27.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,65
	28.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,84
	29.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,78
	30.06.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,51

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,89
	02.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,81
	03.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,68
	04.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,64
	05.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,52
	06.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,52
		Фенолы	0,08	0,03
		Взвешенные вещества	7,01	6,15
		Хлориды	573,05	172,80
		Сульфаты	533,82	157,85
		АПАВ	0,26	0,24
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	2,50
		Нитраты	26,19	25,19
		Нитриты	1,04	0,99
		ХПК	56,59	21,45
		$БПК_5$	11,2	4,8
	07.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,92
	08.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,60
	09.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,89
	10.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,52
	11.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,38
	12.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,44
	13.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,82
	14.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,62
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	6,75
		Хлориды	573,05	223,20
		Сульфаты	533,82	531,59
		АПАВ	0,26	0,18
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,22	7,00
		Нитраты	26,19	19,90
		Нитриты	1,04	0,05
		ХПК	56,59	26,71
		$БПК_5$	11,2	5,9
		Фосфаты	3,52	2,76
	15.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,59
	16.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,59
	17.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,06
	18.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,02
	19.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,73

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	20.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,38
	21.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,72
	22.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,61
	23.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,78
	24.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,34
		Фенолы	0,08	0,05
		Взвешенные вещества	7,01	6,35
		Хлориды	573,05	360,00
		Сульфаты	533,82	180,08
		АПАВ	0,26	0,12
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,22	4,38
		Нитраты	26,19	6,47
		Нитриты	1,04	1,00
		ХПК	56,59	48,00
		$БПК_5$	11,2	7,3
	25.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,07
	26.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,72
	27.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,27
	28.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,43
	29.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,82
	30.06.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,92

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — Қ. Рахметқалиева

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: cdl@amzpr.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: cdl@amzpr.kz тел.: 8(7122) 259 351

NCA KZ.T.06.0607 TESTING

КазМұнайГаз АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за май 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,21
	02.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,68
	03.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,56
	04.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,62
	05.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	06.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,86
		Фенолы	0,09	0,07
		Взвешенные вещества	7,56	4,65
		Хлориды	629,88	475,20
		Сульфаты	549,44	541,88
		АПАВ	0,37	0,13
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	7,40
		Нитраты	24,81	15,74
		Нитриты	1,04	0,67
		ХПК	63,31	45,85
		$БПК_5$	11,76	11,25
	07.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,60
	08.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,99
	09.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,82
	10.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,46
	11.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,53
	12.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,69
	13.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,48
	14.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,63
	15.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,54
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	7,55
		Хлориды	629,88	547,20
		Сульфаты	549,44	543,31

1	2	3	4	
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)		АПАВ	0,37	0,24
		Железо	0,54	0,10
		Азот аммонийный	8,85	8,35
		Нитраты	24,81	9,30
		Нитриты	1,04	0,99
		ХПК	63,31	61,3
		$БПК_5$	11,76	9,06
		Фосфаты	3,59	3,2
	16.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,73
	17.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,97
	18.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,64
	19.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,37
	20.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,32
	21.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,05
	22.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,36
	23.05.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,35
	24.05.2024	Нефтепродукты	1,81	0,94
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	4,10
		Хлориды	629,88	626,40
		Сульфаты	549,44	292,45
		АПАВ	0,37	0,29
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	8,40
		Нитраты	24,81	15,78
		Нитриты	1,04	0,02
		ХПК	63,31	61,50
		$БПК_5$	11,76	5,28
	25.05.2024	Нефтепродукты	1,81	0,90
	26.05.2024	Нефтепродукты	1,81	1,05
	27.05.2024	Нефтепродукты	1,81	0,63
	28.05.2024	Нефтепродукты	1,81	0,75
	29.05.2024	Нефтепродукты	1,81	0,83
	30.05.2024	Нефтепродукты	1,81	0,83
	31.05.2024	Нефтепродукты	1,81	0,55

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,18
	02.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,19
	03.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	04.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,16
	05.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	06.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,19
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	3,35
		Хлориды	573,05	172,80
		Сульфаты	533,82	532,00
		АПАВ	0,26	0,21
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	6,70
		Нитраты	26,19	16,16
		Нитриты	1,04	0,68
		ХПК	56,59	53,55
		$БПК_5$	11,2	10,5
	07.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
	08.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,16
	09.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,19
	10.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,05
	11.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	12.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,12
	13.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,16
	14.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,09
	15.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,23
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	7,00
		Хлориды	573,05	352,8
		Сульфаты	533,82	533,23
		АПАВ	0,26	0,08
		Железо	0,54	0,08
		Азот аммонийный	8,22	6,6
		Нитраты	26,19	20,53
		Нитриты	1,04	0,79
		ХПК	56,59	54,20
		$БПК_5$	11,2	6,9
		Фосфаты	3,52	0,25
	16.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,94
	17.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,45
	18.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,83
	19.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	20.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,98
	21.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,81
	22.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,84
	23.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,88
	24.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,77
		Фенолы	0,08	0,01
		Взвешенные вещества	7,01	6,90
		Хлориды	573,05	72,00
		Сульфаты	533,82	132,75
		АПАВ	0,26	0,25
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,22	7,90
		Нитраты	26,19	20,44
		Нитриты	1,04	0,09
		ХПК	56,59	15,50
		$БПК_5$	11,2	9,42
	25.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,81
	26.05.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,75
	27.05.2024	Нефтепродукты	1,28	0,57
	28.05.2024	Нефтепродукты	1,28	0,95
	29.05.2024	Нефтепродукты	1,28	0,71
	30.05.2024	Нефтепродукты	1,28	0,68
	31.05.2024	Нефтепродукты	1,28	0,35

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — Қ. Рахметкалиева

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. действителен до 21.05.2024г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО-24-1742-44
№ 605-607 от «13» мамыр /мая 2024 ж. (г.)

1.Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта,адрес): ТОО « Алия и Ко» ТОО « Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Атырауская обл.,г. Атырау, пр. Зейнолла Кобдолова,6 строение 1.
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): № 605 – водовыпуск № 1,
№ 606 - водовыпуск № 2,
№ 607 – водовыпуск № 3.
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық қағида На соответствие СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығы «Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 « Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Келісім шарт бойынша (по договору)
4 Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 03.05. 2024 ж.(г.) 16:00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 04.05. 2024 ж.(г.) 17:00
6. Мөлшері (объем): 400мл
7. Партия нөмірі (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 04.05. 2024 ж.(г.) 17:05
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): МУК № 3.05.039.97
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : Автотранспорт (термоконтейнер)
12.Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәлеметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) :
14.Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МУК № 3.05.039.97

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № № KZ.M.05.2165 21.02.2024 ж. 21.02.2029ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.M.05.2165 от 21.02.2024 г. Действителен до 21.02.2029г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Санитариялық -паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО-24-1745-47
№ 65-67 от «10» мая /мамыр 2024 ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко», г.Актобе, пр.Санкибай батыра,74 "В", объект «АНПЗ». Атырауская область, г.Атырау,пр.Зейнолла Кабдолова,6,строение.1
2.Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 65-67 – сточная вода (по договору)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 65- водовыпуск №1, №66-водовыпуск №2, №67-точка №3,№4.
4. Ыдысы, оралуы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): пластиковая емкость
5. Дайындалғанкүні (Дата изготовления):
6. Мөлшері (Объем): по 5,0 литр
7. Топтама саны (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10.Үлгі алу орны ұсынушы (Место отбора образца,предъявитель): Водовыпуск.
11.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 04.05.2024 ж. (г.)
12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на наличие яица гельминтов и цист патогенных простейших
13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации) Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, глава II от 28.05.2010г. №299
14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): яйца гельминтов и цисты патогенных простейших не обнаружены
15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 10.05.2024 ж.(г.)
Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД:СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 «Вода питьевая» .

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста, проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (Подпись) Талипова Г.Ж.

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) (Подпись) Байрахметова Г.Б.

Мер орны / Место печати
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасары)
Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК
по Актюбинской области (заместитель) Жанахметова А.А.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах) Сынау нәтижелері тек қанасын алуға жіберілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиеналық дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: cdt@arpz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: cdt@arpz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

ҚазМұнайГаз

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за август 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,52
	02.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,68
	03.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,54
		Фенолы	0,09	0,05
		Взвешенные вещества	7,56	3,20
		Хлориды	629,88	360,0
		Сульфаты	549,44	526,65
		АПАВ	0,37	0,21
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,85	8,65
		Нитраты	24,81	20,39
		Нитриты	1,04	0,94
		ХПК	63,31	62,50
		$БПК_5$	11,76	8,55
	04.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,44
	05.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,64
	06.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,55
	07.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,37
	08.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,42
	09.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,54
	10.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,85
	11.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,27
	12.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,33
	13.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,30
		Фенолы	0,09	0,08
		Хлориды	629,88	540,0
		Сульфаты	549,44	488,37

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)		Взвешенные вещества	7,56	3,35
		АПАВ	0,37	0,20
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,85	4,65
		Нитраты	24,81	20,36
		Нитриты	1,04	0,65
		ХПК	63,31	60,31
		$БПК_5$	11,76	1,65
		Фосфаты	3,59	3,15
	14.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,07
	15.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,47
	16.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,44
	17.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,37
	18.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,61
	19.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,35
	20.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,81
	21.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,88
	22.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,79
	23.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,92
	24.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,84
	25.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,86
	26.08.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,68
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	5,55
		Хлориды	629,88	360,0
		Сульфаты	549,44	498,66
		АПАВ	0,37	0,23
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	8,75
		Нитраты	24,81	21,04
		Нитриты	1,04	0,74
		ХПК	63,31	61,0
		$БПК_5$	11,76	1,35
	27.08.2024	Нефтепродукты	1,81	0,42
	28.08.2024	Нефтепродукты	1,81	1,02
	29.08.2024	Нефтепродукты	1,81	1,07
	30.08.2024	Нефтепродукты	1,81	0,96
	31.08.2024	Нефтепродукты	1,81	0,65

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м³	Фактическая концентрация, г/м³
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,71
	02.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,53
	03.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,63
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	6,85
		Хлориды	573,05	295,20
		Сульфаты	533,82	496,19
		АПАВ	0,26	0,08
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	8,05
		Нитраты	26,19	3,76
		Нитриты	1,04	0,71
		ХПК	56,59	54,0
		$БПК_5$	11,2	8,8
	04.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,87
	05.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,03
	06.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,46
	07.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,11
	08.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,97
	09.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,01
	10.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,73
	11.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,98
	12.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,74
	13.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,71
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	6,85
		Хлориды	573,05	568,80
		Сульфаты	533,82	529,94
		АПАВ	0,26	0,10
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,22	3,90
		Нитраты	26,19	14,41
		Нитриты	1,04	0,57
		ХПК	56,59	55,06
		$БПК_5$	11,2	5,8
		Фосфаты	3,52	3,01
	14.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,52
	15.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,15
	16.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,09

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	17.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,40
	18.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,42
	19.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,50
	20.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,57
	21.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,68
	22.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,54
	23.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,65
	24.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,64
	25.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,61
	26.08.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,49
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	6,55
		Хлориды	573,05	216,0
		Сульфаты	533,82	506,89
		АПАВ	0,26	0,07
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,22	7,25
		Нитраты	26,19	13,51
		Нитриты	1,04	0,85
		ХПК	56,59	53,0
		$БПК_5$	11,2	2,6
	27.08.2024	Нефтепродукты	1,28	0,63
	28.08.2024	Нефтепродукты	1,28	0,50
	29.08.2024	Нефтепродукты	1,28	0,93
	30.08.2024	Нефтепродукты	1,28	0,79
	31.08.2024	Нефтепродукты	1,28	0,95

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — Қ.Рахметқалиева

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылғы «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аттестатқа сәйкес
2021 жылғы «19» қарашадағы күні қайта аттестатталған
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зәйнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: zolt@atyrz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зайнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: zolt@atyrz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за июль 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,65
	02.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,54
	03.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,88
	04.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,66
		Фенолы	0,09	0,05
		Взвешенные вещества	7,56	2,05
		Хлориды	629,88	576,00
		Сульфаты	549,44	548,46
		АПАВ	0,37	0,15
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	5,60
		Нитраты	24,81	21,71
		Нитриты	1,04	0,53
		ХПК	63,31	60,00
		$БПК_5$	11,76	11,37
	05.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,52
	06.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,59
	07.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,55
	08.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,62
	09.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,60
	10.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,57
	11.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,79
	12.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,65
	13.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,72
	14.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,51
	15.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,44
		Фенолы	0,09	0,06

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	15.07.2024г	Взвешенные вещества	7,56	3,75
		Хлориды	629,88	612,00
		Сульфаты	549,44	535,70
		АПАВ	0,37	0,26
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,85	7,20
		Нитраты	24,81	23,04
		Нитриты	1,04	0,84
		ХПК	63,31	25,10
		$БПК_5$	11,76	9,36
		Фосфаты	3,59	3,48
	16.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,52
	17.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,52
	18.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,57
	19.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,35
	20.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,80
	21.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,96
	22.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,49
	23.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,37
	24.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,45
	25.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,66
	26.07.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,64
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	7,35
		Хлориды	629,88	496,80
		Сульфаты	549,44	543,31
		АПАВ	0,37	0,35
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	8,80
		Нитраты	24,81	14,42
		Нитриты	1,04	0,99
		ХПК	63,31	56,00
		$БПК_5$	11,76	7,83
	27.07.2024	Нефтепродукты	1,81	0,68
	28.07.2024	Нефтепродукты	1,81	0,53
	29.07.2024	Нефтепродукты	1,81	0,40
	30.07.2024	Нефтепродукты	1,81	0,68
	31.07.2024	Нефтепродукты	1,81	0,85

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,85
	02.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,23
	03.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,91
	04.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,85
		Фенолы	0,08	0,04
		Взвешенные вещества	7,01	2,15
		Хлориды	573,05	331,20
		Сульфаты	533,82	206,01
		АПАВ	0,26	0,08
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	8,05
		Нитраты	26,19	18,72
		Нитриты	1,04	1,01
		ХПК	56,59	51,00
		БПК$_5$	11,2	10,1
	05.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,89
	06.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,95
	07.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,42
	08.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,81
	09.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,15
	10.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,33
	11.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,99
	12.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,82
	13.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,61
	14.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,63
	15.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,86
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	2,05
		Хлориды	573,05	468,00
		Сульфаты	533,82	422,92
		АПАВ	0,26	0,10
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	6,00
		Нитраты	26,19	9,08
		Нитриты	1,04	0,83
		ХПК	56,59	19,70
		БПК$_5$	11,2	8,4
		Фосфаты	3,52	3,31
	16.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,94
	17.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,74

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	18.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,85
	19.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,92
	20.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,85
	21.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,68
	22.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,89
	23.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,91
	24.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,73
	25.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,89
	26.07.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,90
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	6,95
		Хлориды	573,05	345,60
		Сульфаты	533,82	267,34
		АПАВ	0,26	0,13
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,22	8,00
		Нитраты	26,19	7,11
		Нитриты	1,04	0,87
		ХПК	56,59	28,00
		$БПК_5$	11,2	8,3
	27.07.2024	Нефтепродукты	1,28	0,26
	28.07.2024	Нефтепродукты	1,28	0,75
	29.07.2024	Нефтепродукты	1,28	0,62
	30.07.2024	Нефтепродукты	1,28	0,47
	31.07.2024	Нефтепродукты	1,28	0,89

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — Қ.Рахметқалиева

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашада күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабылов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: czl@amoz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

NCA KZ.T.06.0607 TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
Дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабылова, строение 1
E-mail: czl@amoz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

КазМұнайГаз АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за сентябрь 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, мг/дм^3	Фактическая концентрация, мг/дм^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,37
	02.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,31
	03.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,19
	04.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,67
	05.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,63
	06.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,15
		Фенолы	0,09	0,04
		Взвешенные вещества	7,56	4,25
		Хлориды	629,88	583,20
		Сульфаты	549,44	478,08
		АПАВ	0,37	0,19
		Железо	0,54	0,38
		Азот аммонийный	8,85	8,65
		Нитраты	24,81	20,98
		Нитриты	1,04	0,86
		ХПК	63,31	60,00
		$БПК_5$	11,76	10,20
	07.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,12
	08.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,33
	09.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,59
	10.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,45
	11.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,70
	12.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,40
	13.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,27
	14.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,78
	15.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,61
	16.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,68
		Фенолы	0,09	0,05
		Взвешенные вещества	7,56	4,05
		Хлориды	629,88	403,20

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашада күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: cdl@aopz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
Дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: cdl@aopz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

КазМұнайГаз
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за сентябрь 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, мг/дм^3	Фактическая концентрация, мг/дм^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,37
	02.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,31
	03.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,19
	04.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,67
	05.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,63
	06.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,15
		Фенолы	0,09	0,04
		Взвешенные вещества	7,56	4,25
		Хлориды	629,88	583,20
		Сульфаты	549,44	478,08
		АПАВ	0,37	0,19
		Железо	0,54	0,38
		Азот аммонийный	8,85	8,65
		Нитраты	24,81	20,98
		Нитриты	1,04	0,86
		ХПК	63,31	60,00
		$БПК_5$	11,76	10,20
	07.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,12
	08.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,33
	09.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,59
	10.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,45
	11.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,70
	12.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,40
	13.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,27
	14.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,78
	15.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,61
	16.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,68
		Фенолы	0,09	0,05
		Взвешенные вещества	7,56	4,05
		Хлориды	629,88	403,20

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)		Сульфаты	549,44	359,74
		АПАВ	0,37	0,36
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	5,70
		Нитраты	24,81	18,24
		Нитриты	1,04	0,59
		ХПК	63,31	62,00
		$БПК_5$	11,76	8,34
		Фосфаты	3,59	2,62
	17.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,98
	18.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,71
	19.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,69
	20.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,76
	21.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,42
	22.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,01
	23.09.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,54
	24.09.2024	Нефтепродукты	1,81	0,59
	25.09.2024	Нефтепродукты	1,81	0,74
		Фенолы	0,09	0,05
		Взвешенные вещества	7,56	4,65
		Хлориды	629,88	410,40
		Сульфаты	549,44	526,65
		АПАВ	0,37	0,28
		Железо	0,54	0,48
		Азот аммонийный	8,85	5,83
		Нитраты	24,81	21,40
		Нитриты	1,04	0,94
		ХПК	63,31	59,00
		$БПК_5$	11,76	10,56
	26.09.2024	Нефтепродукты	1,81	0,72
	27.09.2024	Нефтепродукты	1,81	0,80
	28.09.2024	Нефтепродукты	1,81	1,49
	29.09.2024	Нефтепродукты	1,81	0,81
	30.09.2024	Нефтепродукты	1,81	1,45

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, мг/дм^3	Фактическая концентрация, мг/дм^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,91
	02.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,43
	03.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,27
	04.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,55
	05.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,91
	06.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,62
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	6,05
		Хлориды	573,05	158,40
		Сульфаты	533,82	495,78
		АПАВ	0,26	0,08
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	7,85
		Нитраты	26,19	14,23
		Нитриты	1,04	1,01
		ХПК	56,59	55,50
		$БПК_5$	11,2	7,8
	07.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,72
	08.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,63
	09.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,38
	10.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,36
	11.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,42
	12.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,93
	13.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,38
	14.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,11
	15.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,31
	16.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,14
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	5,85
		Хлориды	573,05	180,00
		Сульфаты	533,82	330,31
		АПАВ	0,26	0,19
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,22	3,70
		Нитраты	26,19	15,10
		Нитриты	1,04	0,10
		ХПК	56,59	32,00
		$БПК_5$	11,2	7,8
		Фосфаты	3,52	2,99
	17.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,67
	18.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,20
	19.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,01

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	20.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,16
	21.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,87
	22.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,88
	23.09.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,16
	24.09.2024	Нефтепродукты	1,28	0,21
	25.09.2024	Нефтепродукты	1,28	0,87
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	6,65
		Хлориды	573,05	172,80
		Сульфаты	533,82	496,19
		АПАВ	0,26	0,05
		Железо	0,54	0,40
		Азот аммонийный	8,22	5,14
		Нитраты	26,19	21,12
		Нитриты	1,04	0,98
		ХПК	56,59	51,00
		$БПК_5$	11,2	8,6
	26.09.2024	Нефтепродукты	1,28	0,56
	27.09.2024	Нефтепродукты	1,28	0,52
	28.09.2024	Нефтепродукты	1,28	0,21
	29.09.2024	Нефтепродукты	1,28	0,88
	30.09.2024	Нефтепродукты	1,28	0,38

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды _____ Н. Ещанов

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» _____ Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории _____ Қ. Рахметқалиева

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ - 84 бұйрығымен бекітілген № 083/е Нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ- 84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
санитарно-паразитологического исследования
РО -24-19016-18
№121-122-123 от «18» ноября 2024ж. (г)

1.Заявитель (Мәлімдеуші); ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, г.Атырау, пер.З.Кабдолова,6,строение,1.
2. Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 121-122-123- (по договору)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 121-122-123 водовыпуск №1,№2, точка №3,№4.
4. Ыдысы, оралуы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка):
5. Дайындалған күні (Дата изготовления):
6. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
7. Мөлшері (Объем): по 5,0 л
8. Топтама нөмірі (Номер партий):
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
11. Үлгі алу орны, ұсынушы (Место отбора образца, предъявитель): водовыпуск
12. Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 15.11.2024 ж. (г.)
13. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на наличие яйца гельминтов и цист патогенных простейших
14. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации): Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, глава II от 28.05.2010г. №299
15. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): яйца гельминтов и цисты патогенных простейших не обнаружены
16. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 18.11.2024 ж.(г.)
17. Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД): Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. № КР ДСМ-44 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болғанжағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы(Подпись)
Талипова Г.Ж.

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда)
(Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) (Подпись)
Байрахметова Г.Б.

Мөр орны Қ Р ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Ақтөбе облысы бойынша филиал директоры (орынбасары)
Место печати Директор филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК
по Актюбинской области (заместитель)
Жанахметова А.А.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қанасын алуға жатқан үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям Рұқсатсыз хаттаманы жартылай көшіру ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: cdl@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: cdl@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

ҚазМұнайГаз

г. Атырау

Лист 1
Всего листов - 4

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
За октябрь 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,21
	02.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,03
	03.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,72
	04.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,55
		Фенолы	0,09	0,07
		Взвешенные вещества	7,56	3,25
		Хлориды	629,88	360,00
		Сульфаты	549,44	480,14
		АПАВ	0,37	0,23
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	8,80
		Нитраты	24,81	17,03
		Нитриты	1,04	0,37
		ХПК	63,31	58,00
		$БПК_5$	11,76	9,54
	05.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,82
	06.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,09
	07.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,94
	08.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,91
	09.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,95
	10.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,92
	11.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,82
	12.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,63
	13.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,74
	14.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,27
		Фенолы	0,09	0,05

Лист 2
Всего листов - 4

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	14.10.2024г	Взвешенные вещества	7,56	2,85
		Хлориды	629,88	496,80
		Сульфаты	549,44	475,19
		АПАВ	0,37	0,32
		Железо	0,54	0,10
		Азот аммонийный	8,85	3,10
		Нитраты	24,81	18,88
		Нитриты	1,04	0,25
		ХПК	63,31	34,00
		$БПК_5$	11,76	10,89
		Фосфаты	3,59	2,63
	15.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,66
	16.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,88
	17.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,79
	18.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,95
	19.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,76
	20.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,55
	21.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,98
	22.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,98
	23.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,93
	24.10.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,95
		Фенолы	0,09	0,05
		Взвешенные вещества	7,56	3,65
		Хлориды	629,88	504,00
		Сульфаты	549,44	216,71
		АПАВ	0,37	0,33
		Железо	0,54	0,31
		Азот аммонийный	8,85	2,60
		Нитраты	24,81	20,01
		Нитриты	1,04	0,94
		ХПК	63,31	54,30
		$БПК_5$	11,76	7,65
	25.10.2024	Нефтепродукты	1,81	1,48
	26.10.2024	Нефтепродукты	1,81	1,11
	27.10.2024	Нефтепродукты	1,81	0,82
	28.10.2024	Нефтепродукты	1,81	0,96
	29.10.2024	Нефтепродукты	1,81	0,99
	30.10.2024	Нефтепродукты	1,81	0,92
	31.10.2024	Нефтепродукты	1,81	1,55

Лист 3
Всего листов - 4

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,91
	02.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,87
	03.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,43
	04.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,40
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	6,95
		Хлориды	573,05	172,80
		Сульфаты	533,82	462,85
		АПАВ	0,26	0,20
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	7,90
		Нитраты	26,19	19,66
		Нитриты	1,04	0,14
		ХПК	56,59	29,50
		$БПК_5$	11,2	7,1
	05.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,70
	06.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,86
	07.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,83
	08.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,65
	09.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,73
	10.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,54
	11.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,63
	12.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,54
	13.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,61
	14.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,15
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	5,35
		Хлориды	573,05	108,00
		Сульфаты	533,82	493,72
		АПАВ	0,26	0,21
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,22	6,55
		Нитраты	26,19	20,40
		Нитриты	1,04	0,78
		ХПК	56,59	55,00
		$БПК_5$	11,2	10,6
		Фосфаты	3,52	2,85

Лист 4
Всего листов - 4

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	15.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,59
	16.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,47
	17.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,61
	18.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,69
	19.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,58
	20.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,46
	21.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,74
	22.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,86
	23.10.2024	Нефтепродукты	1,28	0,68
	24.10.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,58
		Фенолы	0,08	0,04
		Взвешенные вещества	7,01	6,85
		Хлориды	573,05	237,60
		Сульфаты	533,82	525,41
		АПАВ	0,26	0,15
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	3,60
		Нитраты	26,19	20,49
		Нитриты	1,04	0,85
		ХПК	56,59	52,00
		$БПК_5$	11,2	6,5
	25.10.2024	Нефтепродукты	1,28	0,73
	26.10.2024	Нефтепродукты	1,28	0,83
	27.10.2024	Нефтепродукты	1,28	0,68
	28.10.2024	Нефтепродукты	1,28	0,64
	29.10.2024	Нефтепродукты	1,28	0,75
	30.10.2024	Нефтепродукты	1,28	0,81
	31.10.2024	Нефтепродукты	1,28	0,98

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысының м.а.
И.о начальника отдела охраны окружающей среды Ш. Ажгалиева
«ОЗЗ» СО басшысының м.а.
И.о начальника ИЦ «ЦЗЛ» А.Дюсешева
Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысының м.а.
И.о начальника санитарно-промышленной лаборатории Н.Ынтымақова

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы қосымшасымен
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: czl@aopz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: czl@aopz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607 TESTING

КазМұнайГаз АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

Лист 1
Всего листов - 4

г. Атырау

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за декабрь 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,56
	02.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,58
	03.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,62
	04.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,89
	05.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,86
		Фенолы	0,09	0,07
		Взвешенные вещества	7,56	4,60
		Хлориды	629,88	432,00
		Сульфаты	549,44	413,04
		АПАВ	0,37	0,35
		Железо	0,54	0,40
		Азот аммонийный	8,85	8,35
		Нитраты	24,81	22,05
		Нитриты	1,04	0,79
		ХПК	63,31	60,31
		$БПК_5$	11,76	7,92
	06.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,70
	07.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,02
	08.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,97
	09.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,82
	10.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,74
	11.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,73
	12.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,64
	13.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,77
	14.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76

Лист 2
Всего листов - 4

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	15.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,73
	16.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	17.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,78
		Фенолы	0,09	0,06
		Взвешенные вещества	7,56	6,80
		Хлориды	629,88	424,80
		Сульфаты	549,44	518,83
		АПАВ	0,37	0,28
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	8,50
		Нитраты	24,81	13,77
		Нитриты	1,04	0,07
		ХПК	63,31	36,00
		$БПК_5$	11,76	10,08
		Фосфаты	3,59	3,49
	18.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,77
	19.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,73
	20.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,74
	21.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	22.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,71
	23.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,75
	24.12.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,73
	25.12.2024	Нефтепродукты	1,81	1,77
		Фенолы	0,09	0,05
		Взвешенные вещества	7,56	6,95
		Хлориды	629,88	439,20
		Сульфаты	549,44	473,14
		АПАВ	0,37	0,34
		Железо	0,54	0,42
		Азот аммонийный	8,85	8,55
		Нитраты	24,81	5,36
		Нитриты	1,04	0,02
		ХПК	63,31	61,50
		$БПК_5$	11,76	9,30
	26.12.2024	Нефтепродукты	1,81	1,74
	27.12.2024	Нефтепродукты	1,81	1,75
	28.12.2024	Нефтепродукты	1,81	1,73
	29.12.2024	Нефтепродукты	1,81	1,76
	30.12.2024	Нефтепродукты	1,81	1,71
	31.12.2024	Нефтепродукты	1,81	1,73

Лист 3
Всего листов - 4

Место отбора	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м³	Фактическая концентрация, г/м³
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,48
	02.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,41
	03.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,53
	04.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,73
	05.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,73
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	6,70
		Хлориды	573,05	288,00
		Сульфаты	533,82	514,09
		АПАВ	0,26	0,14
		Железо	0,54	0,10
		Азот аммонийный	8,22	7,90
		Нитраты	26,19	17,89
		Нитриты	1,04	0,84
		ХПК	56,59	51,00
		$БПК_5$	11,2	9,2
	06.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,49
	07.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,65
	08.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,77
	09.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,51
	10.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,03
	11.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,23
	12.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,49
	13.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,37
	14.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,12
	15.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,01
	16.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,08
	17.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,15
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	6,30
		Хлориды	573,05	302,40
		Сульфаты	533,82	523,77
		АПАВ	0,26	0,10
		Железо	0,54	0,40
		Азот аммонийный	8,22	6,20
		Нитраты	26,19	17,22
		Нитриты	1,04	0,48
		ХПК	56,59	55,00

Лист 4
Всего листов - 4

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	17.12.2024г	$БПК_5$	11,2	2,2
		Фосфаты	3,52	3,40
	18.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,14
	19.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,12
	20.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,37
	21.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,13
	22.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,10
	23.12.2024	Нефтепродукты	1,28	0,89
	24.12.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,07
	25.12.2024	Нефтепродукты	1,28	0,27
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	4,45
		Хлориды	573,05	360,00
		Сульфаты	533,82	502,36
		АПАВ	0,26	0,17
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	5,90
		Нитраты	26,19	21,69
		Нитриты	1,04	0,98
		ХПК	56,59	36,00
		$БПК_5$	11,2	3,6
	26.12.2024	Нефтепродукты	1,28	0,12
	27.12.2024	Нефтепродукты	1,28	0,46
	28.12.2024	Нефтепродукты	1,28	0,87
	29.12.2024	Нефтепродукты	1,28	0,23
	30.12.2024	Нефтепродукты	1,28	0,47
	31.12.2024	Нефтепродукты	1,28	0,42

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысының м.а.
И.о начальника отдела охраны окружающей среды А.Темиров
«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» Г.Сарсенгалиева
Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории К.Рахметқалиева

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күні қолданылған
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабылов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: czl@amgz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабылов, строение 1
E-mail: czl@amgz.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

г. Атырау

Лист 1
Всего листов - 4

Выписка из анализов
Характеристика сточных вод
за ноябрь 2024 г.

Место отбора проб	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	01.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,71
	02.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,48
	03.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,63
	04.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,56
	05.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,07
		Фенолы	0,09	0,05
		Взвешенные вещества	7,56	2,45
		Хлориды	629,88	396,00
		Сульфаты	549,44	537,14
		АПАВ	0,37	0,35
		Железо	0,54	0,52
		Азот аммонийный	8,85	5,13
		Нитраты	24,81	19,56
		Нитриты	1,04	0,90
		ХПК	63,31	61,00
		$БПК_5$	11,76	6,24
	06.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,98
	07.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,98
	08.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,81
	09.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,16
	10.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,89
	11.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,26
	12.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,80
	13.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,82
	14.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,92
		Фенолы	0,09	0,06

Лист 2
Всего листов - 4

1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС (водовыпуск №1)	14.11.2024г	Взвешенные вещества	7,56	6,30
		Хлориды	629,88	446,40
		Сульфаты	549,44	515,94
		АПАВ	0,37	0,33
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,85	5,30
		Нитраты	24,81	18,20
		Нитриты	1,04	1,01
		ХПК	63,31	60,50
		$БПК_5$	11,76	10,20
		Фосфаты	3,59	3,56
	15.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,86
	16.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,63
	17.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,45
	18.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,72
	19.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,69
	20.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,82
	21.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,65
	22.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,52
	23.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	1,76
	24.11.2024г	Нефтепродукты	1,81	0,89
	25.11.2024	Нефтепродукты	1,81	0,83
		Фенолы	0,09	0,08
		Взвешенные вещества	7,56	3,65
		Хлориды	629,88	367,20
		Сульфаты	549,44	359,95
		АПАВ	0,37	0,35
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,85	6,20
		Нитраты	24,81	18,72
		Нитриты	1,04	0,54
		ХПК	63,31	61,50
		$БПК_5$	11,76	9,24
	26.11.2024	Нефтепродукты	1,81	0,95
	27.11.2024	Нефтепродукты	1,81	0,69
	28.11.2024	Нефтепродукты	1,81	1,23
	29.11.2024	Нефтепродукты	1,81	1,05
	30.11.2024	Нефтепродукты	1,81	1,07

Лист 4
Всего листов - 4

Место отбора	Дата	Определяемый компонент	Норма по ПДС, г/м^3	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3	4	5
Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	01.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,03
	02.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,22
	03.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,20
	04.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,90
	05.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,94
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	5,75
		Хлориды	573,05	244,80
		Сульфаты	533,82	494,95
		АПАВ	0,26	0,15
		Железо	0,54	0,46
		Азот аммонийный	8,22	4,12
		Нитраты	26,19	20,46
		Нитриты	1,04	0,79
		ХПК	56,59	52,00
		$БПК_5$	11,2	7,1
	06.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,87
	07.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,71
	08.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,64
	09.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,06
	10.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,99
	11.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,21
	12.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,78
	13.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,15
	14.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,06
		Фенолы	0,08	0,06
		Взвешенные вещества	7,01	6,50
		Хлориды	573,05	187,20
		Сульфаты	533,82	506,07
		АПАВ	0,26	0,25
		Железо	0,54	0,50
		Азот аммонийный	8,22	1,00
		Нитраты	26,19	20,34
		Нитриты	1,04	1,03
		ХПК	56,59	52,50
		$БПК_5$	11,2	10,2
		Фосфаты	3,52	3,45
	15.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	1,17
	16.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,75
	17.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,64

Лист 4
Всего листов - 4

1	2	3	4	5
проб Оголовок трубопровода на сбросе нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО ПТиЭЭ, ХВО ПГПН (титул 1020), БОВ-1(титул 1026), БОВ-1(титул 3602), БОВ2 (титул 3603) ОВ, УКК (водовыпуск №2)	18.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,55
	19.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,41
	20.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,53
	21.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,61
	22.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,74
	23.11.2024	Нефтепродукты	1,28	0,51
	24.11.2024г	Нефтепродукты	1,28	0,56
	25.11.2024	Нефтепродукты	1,28	0,64
		Фенолы	0,08	0,07
		Взвешенные вещества	7,01	6,15
		Хлориды	573,05	295,20
		Сульфаты	533,82	471,49
		АПАВ	0,26	0,23
		Железо	0,54	0,52
		Азот аммонийный	8,22	7,45
		Нитраты	26,19	19,70
		Нитриты	1,04	0,96
		ХПК	56,59	53,00
		$БПК_5$	11,2	8,8
	26.11.2024	Нефтепродукты	1,28	0,81
	27.11.2024	Нефтепродукты	1,28	0,53
	28.11.2024	Нефтепродукты	1,28	0,49
	29.11.2024	Нефтепродукты	1,28	0,87
	30.11.2024	Нефтепродукты	1,28	0,65

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысының м.а.
И.о начальника отдела охраны окружающей среды — А.Темиров

«ОЗЗ» СО басшысы
НачальникИЦ «ЦЗЛ» — Г.Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — Қ.Рахметқалиева

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2024 жылдың «30» желтоқсанында берілген № KZ.T.06.0607 аттестаттау аттестаты
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: ozil@anpz.kmg.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «30» декабря 2024 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: ozil@anpz.kmg.kz тел.: 8(7122) 259 351

KZ.T.06.0607 TESTING

ҚазМұнайГаз АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны-2 / Всего листов –2

Атырау қ. *«10» сәуір 2025 жс.*

2025 жылдың I тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за I квартал 2025 года
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

Кесте/Таблица

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	**Анықтайтын құрауыш** Определяемый компонент	**Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері** Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, мг/дм³	**Нақты мәні** фактическое значение, мг/дм³	**Нормативті құжат атауы** Обозначение документа на метод
БОС-тан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған №1 құбырдың басы Водовыпуск №1 сброс нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,81	*1,10*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,09	*0,05*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,56	*5,87*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	629,88	*556,80*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	549,44	*464,01*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,37	*0,20*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,54	*0,47*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	8,85	*7,70*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / Нитраты	24,81	*18,58*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / Нитриты	1,04	*0,74*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	63,31	*60,32*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	11,76	*7,64*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	3,59	*3,55*	СТ РК 2016-2010

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2025 жылдың I тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за I квартал 2025 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, мг/дм³	Нақты мәні Фактическое значение, мг/дм³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
ПТиЭЭ инелерінен, ПАУ инелерінен (1020 титул), БОВ-1 (1026 титул), БОВ-1 (3602 титул), ОВ, УКК бұрылатын нормативтік тазартылған сарқынды суларды ағызудағы №2 құбыр басы Водовыпуск №2 сброс нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО и ХВО ПАУ (титул 1020) ПТиЭЭ, БОВ-1 (титул 1026), БОВ-1 (титул 3602) цеха водопотребления, УКК	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,28	*0,37*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,08	*0,04*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,01	*6,25*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	573,05	*467,20*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	533,82	*497,63*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,26	*0,14*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,54	*0,46*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	8,22	*6,64*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / Нитраты	26,19	*13,06*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / Нитриты	1,04	*0,68*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	56,59	*49,99*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	11,2	*7,6*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	3,52	*3,42*	СТ РК 2016-2010

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы / наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — А. Темиров

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г. Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы
Начальник санитарно-промышленной лаборатории — К. Рахметкалиева

Испытательный центр «ЦЗЛ» ТОО «АНПЗ»

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2025 жылдың II тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылары
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за II квартал 2025 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы


Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құраушы Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мәндері Норма содержания по предельно допустимому сбросу, мг/дм³	Нақты мәні Фактическое значение, мг/дм³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
ПТиЭЭ инелерінен, ПАУ инелерінен (1020 титул), БОВ-1 (1026 титул), БОВ-1 (3602 титул), ОВ, УКК бұрылатын нормативтік тазартылған сарқынды суларды алаудағы №2 құбыр басы Водовыпуск №2 сброс нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО и ХВО ПАУ (титул 1020) ПТиЭЭ, БОВ-1 (титул 1026), БОВ-1 (титул 3602) цехе водопотребления, УКК	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,28	0,58	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,08	0,04	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзінді заттар / Взвешенные вещества	7,01	6,62	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	573,05	374,40	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	533,82	514,87	СТ РК 1015-2000
	Анионды беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,20	0,16	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,54	0,48	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	8,22	7,48	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / Нитраты	26,19	12,69	СТ РК 7890-3-2005
	Нитриттер / Нитриты	1,04	0,45	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	56,59	52,56	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	11,2	9,2	МВИ №АО 02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	3,52	3,12	СТ РК 2018-2010

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральной заводской лаборатории» ТОО «АНПЗ»

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — А. Темиров

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г. Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысының м.а.
И.о.начальника санитарно-промышленной лаборатории — Н.Ықтымакова

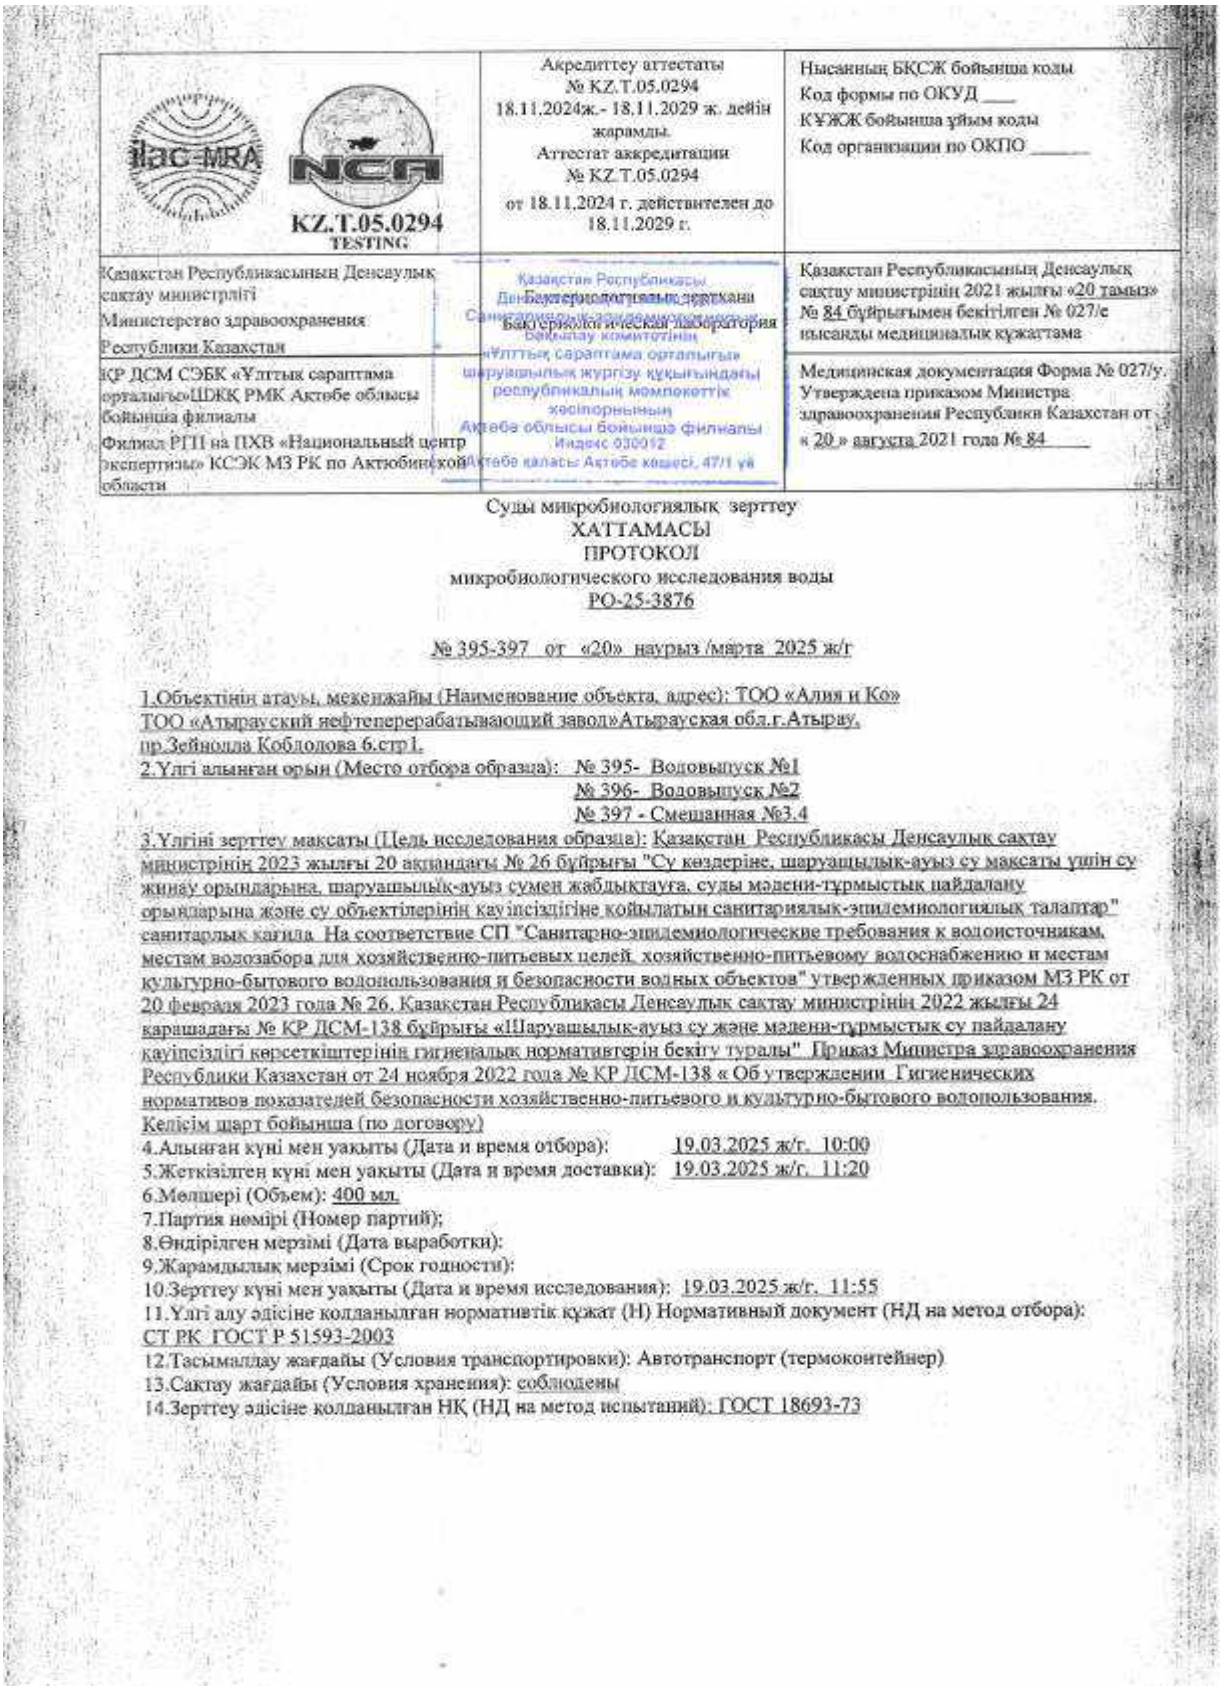

Аккредитту аттестаты
№ KZ.T.05.0294
18.11.2024ж.- 18.11.2029 ж. дейін жарамды.
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.05.0294
от 18.11.2024 г. действителен до 18.11.2029 г.

Нысанның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

KZ.T.05.0294 TESTING

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы»ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе облысы бойынша филиалы
Индекс 030012
Ақтөбе қаласы Ақтөбе көшесі, 47/1 үй

Бактериологическая лаборатория

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20 тамыз» № 84 бұйрығымен бекітілген № 027/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма № 027/у. Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от « 20 » августа 2021 года № 84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО-25-3876

№ 395-397 от «20» наурыз /марта 2025 ж/г

1.Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): ТОО «Алия и Ко»
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»Атырауская обл.г.Атырау, пр.Зейнолла Кобдолова 6.стр1.
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): № 395- Водовыпуск №1
№ 396- Водовыпуск №2
№ 397 - Смешанная №3.4
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық қағида На соответствие СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығы «Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 « Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Келісім шарт бойынша (по договору)
4.Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 19.03.2025 ж/г. 10:00
5.Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 19.03.2025 ж/г. 11:20
6.Мөлшері (Объем): 400 мл.
7.Партия нөмірі (Номер партий);
8.Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9.Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10.Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 19.03.2025 ж/г. 11:55
11.Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (Н) Нормативный документ (НД на метод отбора):
СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
12.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт (термоконтейнер)
13.Сақтау жағдайы (Условия хранения): соблюдены
14.Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 18693-73

KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 18.11.2024ж. 18.11.2029ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 18.11.2024г. действителен до 18.11.2029г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу

ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

санитарно-паразитологического исследования

РО -25-3877

№ 67-68-69 от «20» марта 2025 ж. (г)

1. Заявитель (Мәлімдеуші): ТОО «Алия и Ко»,объект ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауский область,г. Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова ,6,строение,1
2. Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): № 67- 68-69 (по договору)
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов): № 67-68-69 Водовыпуск №1, Водовыпуск №2, Смешанная №3,№4.
4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): пластиковая бутыль
5. Дайындалған күні (Дата изготовления):
6. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
7. Мөлшері (Объем): по 1,5 л
8. Топтама нөмірі (Номер партий):
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
11. Үлгі алу орны, ұсынушы (Место отбора образца, предъявитель): Водовыпуск №1, Водовыпуск №2,Смешанная №3,№4.
12. Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): 19.03.2025 ж. (г.)
13. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): на наличие яйца гельминтов и цист патогенных простейших
14. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации): Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,подлежещим санитарно-эпидемиологическому надзору, глава II от 28.05.2010г. №299
15. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): я/ гельминтов и цисты пат/простейших не обнаружены
16. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) 20.03.2025 ж.(г.)
17. Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД): Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. № КР ДСМ-44 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2024 жылдың «30» желтоқсанында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Кабаков көшесі, құрылыс 1
E-mail: cdl@atyrz.kmg.kz тел.: 8(7122) 299-351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «30» декабря 2024 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабакова, строение 1
E-mail: cdl@atyrz.kmg.kz тел.: 8(7122) 299-351

KZ.T.06.0607 TESTING

КазМұнайГаз

1-ші парақ / Лист 1
Барлық парақтар саны-2 / Всего листов –2

Атырау қ. *«14» шілде 2025 ж.*

2025 жылдың II тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах
ТОО «АНПЗ» за II квартал 2025 года
Сынақтау қорытындылары / Результаты испытаний

Кесте/Таблица

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, мг/дм³	Нақты мәні Фактическое значение, мг/дм³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
БОС-тан ағызылатын, нормативті-тазартылған сарқынды суларын ағызуға арналған №1 құбырдың басы Водовыпуск №1 сброс нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от БОС	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,81	*0,87*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,09	*0,04*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзінді заттар / Взвешенные вещества	7,56	*4,34*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	629,88	*546,40*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	549,44	*511,53*	СТ РК 1015-2000
	Аниондық беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,37	*0,25*	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Темір / Железо	0,54	*0,47*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	8,85	*8,18*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / Нитраты	24,81	*16,10*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / Нитриты	1,04	*0,82*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	63,31	*60,00*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	11,76	*9,87*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	3,59	*3,24*	СТ РК 2016-2010

2-ші парақ / Лист 2
Барлық парақтар саны / Всего листов –2

2025 жылдың II тоқсаны бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за II квартал 2025 года

кестенің жалғасы/продолжение таблицы

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Рауалы шектелген қашыртқы бойынша қалыпты мөлшері Норма содержания по предельно-допустимому сбросу, мг/дм³	Нақты мәні Фактическое значение, мг/дм³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
ПТиЭЭ инелерінен, ПАУ инелерінен (1020 титул), БОВ-1 (1026 титул), БОВ-1 (3602 титул), ОВ, УКК бұрылатын нормативтік тазартылған сарқынды суларды ағызудағы №2 құбыр басы Водовыпуск №2 сброс нормативно-очищенных сточных вод, отводимых от ХВО и ХВО ПАУ (титул 1020) ПТиЭЭ, БОВ-1 (титул 1026), БОВ-1 (титул 3602) цеха водопотребления, УКК	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	1,28	*0,58*	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,08	*0,04*	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,01	*6,62*	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	573,05	*374,40*	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	533,82	*514,87*	СТ РК 1015-2000
	Анионды беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,26	*0,16*	ПНД Ф 14.1:2:4.159-2000
	Темір / Железо	0,54	*0,48*	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	8,22	*7,48*	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / Нитраты	26,19	*12,69*	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / Нитриты	1,04	*0,48*	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	56,59	*52,50*	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	11,2	*9,2*	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	3,52	*3,12*	СТ РК 2016-2010

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
сынақ зертханасының атауы /наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — А. Темиров

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г. Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысының м.а.
И.о.начальника санитарно-промышленной лаборатории — Н.Ынтымақова



Аккредиттеу аттестаты
№ KZ.T.05.0294
18.11.2024ж.- 18.11.2029 ж. дейін жарамды
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.05.0294
от 18.11.2024 г. действителен до 18.11.2029 г.

Нысанның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___
КУЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО ___

KZ.T.05.0294 TESTING

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

«Бактериологиялық зертхана»
Бактериологическая лаборатория

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20 тамыз» № 84 бұйрығымен бекітілген № 027/е нысанды медициналық құжаттама

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы»ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области

Медицинская документация Форма № 027/у. Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № 84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО – 25-10139-10141

№ 917 - 919 от « 04 » шілде / июля 2025 ж/т

1.Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): ТОО « Атырауский нефтеперерабатывающий завод » Атырауский обл г.Атырау пр.Зейнолла Кабдолла 6 .стр.1
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): № 917-919 вода со скважины (вода выпуск 1.2)
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық қағида На соответствие СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығы «Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 « Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Келісім шарт бойынша (по договору)
4.Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 30.06.2025 ж/т. 09:30
5.Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 30.06.2025 ж/т. 10:00
6.Мөлшері (Объем): 400 мл
7.Партия нөмірі (Номер партий):
8.Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9.Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10.Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 30.06.2025 ж/т. 10:20
11.Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (Н) Нормативный документ (НД на метод отбора):
СТРК ГОСТ Р 51593-2003
12.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт (термоконтейнер)
13.Сақтау жағдайы (Условия хранения): соблюдены
14.Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 18693-73

• Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания			НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4			5
			№917	№918	№919	
Коли -индекс	КОЕ в 1000 мл	не более 1000	менее 450	менее 550	менее 440	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Коли-фаги	БОЕ в 100 мл	не более 1000	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Патогенные микроорганизмы	КОЕ в 1000 мл	Отсутствие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись): Мухтарова А.К.

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы (Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующего лабораторией): Байрахметова Г.Б.

Мөр орны
Место печати

ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі СЭБК «ҮСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының басшысы м.а (орынбасары):
И.о директор филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель):
Имагамбетов Н.Б.
Т.А.Ә қолы (Ф.И.О подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): « 04 » 07 2025(ж)г
Парактар саны (Количество страниц) 2
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолдақылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық фактордың үлгілері/сынаалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных
факторов):

Сынау нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания			НҚ - әдістеме НД на метод испытания
1	2	3	4			5
			№917	№918	№919	
Коли -индекс	КОЕ в 1000 мл	не более 1000	менее 450	менее 550	менее 440	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Коли-фаги	БОЕ в 100 мл	не более 1000	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Патогенные микроорганизмы	КОЕ в 1000 мл	Отсутствие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) қолы/мы (Ф.И.О.(при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись): Мухарлова А.К.

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы (Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующего лабораторией): Байрахметова Г.Б.

Мөр орны Место печати

ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі СЭҚК «УСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының басшысы м.а (орынбасары): И.о директор филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КС ЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель): Имашимбетов Н.Ы.

Т.А.Ә қолы (Ф.И.О подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): « 04 » 07 2025(ж)ғ

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға жатқызылған үлгілерге қатысынады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Құжаттың хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитарлық дәрігердің немесе тағамнан дәрігердің зерттелген өнімдерін, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлың үлгілері/сынылары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

KZ.T.06.0607
TESTING

КазМұнайГаз

Лист 1
Всего листов - 1

г. Атырау

Характеристика сточных вод за I полугодие 2023 г.

Место отбора проб	Определяемый компонент	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3
Две точки, удаленные друг от друга на территории пруда испарителя (смешанная проба) для фоновой концентрации	Нефтепродукты	1,03
	Фенолы	0,020
	Взвешенные вещества	7,90
	Хлориды	878,400
	Сульфаты	603,41
	АПАВ	0,227
	Железо	0,55
	Азот аммонийный	7,550
	Нитраты	1,402
	Нитриты	0,008
	ХПК	48,100
	$БПК_5$	8,820
	Фосфаты	2,311

Начальник санитарно-промышленной лаборатории: А. Насенкова

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдан «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: czh@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 151

KZ.T.06.0607
TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
E-mail: czh@anpz.kz тел.: 8(7122) 259 151

КазМұнайГаз

Лист 1
Всего листов - 1

г. Атырау

Характеристика сточных вод за II полугодие 2023 г.

Место отбора проб	Определяемый компонент	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3
Две точки, удаленные друг от друга на территории пруда испарителя (смешанная проба) для фоновой концентрации	Нефтепродукты	0,60
	Фенолы	0,060
	Взвешенные вещества	7,700
	Хлориды	360,000
	Сульфаты	610,61
	АПАВ	0,317
	Железо	0,500
	Азот аммонийный	7,200
	Нитраты	0,326
	Нитриты	0,011
	ХПК	35,200
	$БПК_5$	8,28
	Фосфаты	2,453

Начальник санитарно-промышленной лаборатории: А. Насенкова

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабылов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: czh@anpz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кабылова, строение 1
E-mail: czh@anpz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

KZ.T.06.0607
TESTING

ҚазМұнайГаз

Лист 1
Всего листов - 1

г. Атырау

Характеристика сточных вод за I полугодие 2024 г.

Дата/ место отбора проб	Определяемый компонент	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3
Две точки, удаленные друг от друга на территории пруда испарителя (смешанная проба) для определения фоновой концентрации **15.04.2024г** **10-40ч**	Нефтепродукты	1,74
	Фенолы	0,07
	Взвешенные вещества	7,15
	Хлориды	496,80
	Сульфаты	541,88
	АПАВ	0,26
	Железо	0,49
	Азот аммонийный	7,05
	Нитраты	0,99
	Нитриты	0,85
	ХПК	62,35
	$БПК_5$	8,97
	Фосфаты	3,30

Начальник санитарно-промышленной лаборатории: Қ.Рахметқалиева

"ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ" СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қарашадағы күні өзгертілген
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Кайдасов даңғылы, құрылыс 1
E-mail: cdl@aogz.kz тел.: 8(7122) 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, город Атырау, проспект Зейнолла Кайдасов, строение 1
E-mail: cdl@aogz.kz тел.: 8(7122) 259 351

NCA KZ.T.06.0607 TESTING

КазМұнайГаз

Лист 1
Всего листов - 1

г. Атырау

Характеристика сточных вод за II полугодие 2024 г. Дата отбора: 14 октября 2024г.

Место отбора проб	Определяемый компонент	Фактическая концентрация, г/м^3
1	2	3
Две точки, удаленные друг от друга на территории пруда испарителя (смешанная проба) для определения фоновой концентрации	Нефтепродукты	0,61
	Фенолы	0,07
	Взвешенные вещества	6,75
	Хлориды	468,00
	Сульфаты	504,01
	АПАВ	0,20
	Железо	0,50
	Азот аммонийный	7,50
	Нитраты	22,08
	Нитриты	0,30
	ХПК	41,60
	$БПК_5$	11,1
	Фосфаты	1,73

И.о начальник санитарно-промышленной лаборатории Н.Ынтымакова

3-ші парақ / Лист 3
Барлық парақтар саны-3 / Всего листов –3

2025 жылдың 1 жарты жылдығы бойынша «АМӨЗ»ЖШС ағынды суларындағы зиянды заттектерді анықтауының сынақтау қорытындылар
ЕСЕБІ / ОТЧЕТ
результатов испытаний по определению вредных веществ в сточных водах ТОО «АНПЗ»
за 1 полугодие 2025 года

Кесте/Таблица 2

Сынаманы сұрыптау орны Место отбора образца	Анықтайтын құрауыш Определяемый компонент	Нақты мәні Фактичес-кое значение, г/м³	Нормативті құжат атауы Обозначение документа на метод
Две точки, удаленные друг от друга на территории пруда испарителя (смешанная проба) для определения фоновой концентрации Булану тоғаны аумағында бір-бірінен алыс орналасқан екі нүктенің (аралас үлгі) фондық концентрациясын анықтау үшін	**Мұнай өнімдері** / Нефтепродукты	0,18	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	Фенолдар / Фенолы	0,01	ГОСТ 26449.1-85 п.25
	Жүзгінді заттар / Взвешенные вещества	7,15	СТ РК 2015-2010
	Хлоридтер / Хлориды	568,80	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
	Сульфаттар / Сульфаты	509,36	СТ РК 1015-2000
	Анионды беттік белсенді заттар (АББЗ) / Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,19	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000
	Темір / Железо	0,50	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1
	Аммонийлі азот / Азот аммонийный	8,50	ГОСТ 26449.2-85 п.10.1
	Нитраттар / нитраты	9,47	СТ РК 7890-3-2006
	Нитриттер / нитриты	0,28	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95
	Оттегінің химиялық тұтынылуы (ОХТ) / Химическое потребление кислорода (ХПК)	60,00	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	Оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) / Биохимическое потребление кислорода (БПК)	10,95	МВИ №АО.02-2014
	Фосфаттар / Фосфаты	3,51	СТ РК 2016-2010

Есепті толық немесе ішінара бекітусіз көшіруге болмайды
Отчет не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» Сынақ Орталығы/
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

сынақ зертханасының атауы / наименование испытательной лаборатории

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім басшысы
Начальник отдела охраны окружающей среды — А. Темиров

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ» — Г. Сарсенгалиева

Санитарлы-өнеркәсіптік лабораторияның басшысы м.а.
И.о начальника санитарно-промышленной лаборатории — Н.Ынтымақова

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИДРОНАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 9 от «16» 03 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003; СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85

(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика _____ цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности _____ спокойное, легкое волнение, взволнованное

6. Сведения об отобранных пробах:

Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости, объем		Консервант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Поле испарения		V	V		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; хлориды; сульфаты, азот аммонийный; нитраты; нитриты; железо; фенол; нефтепродукты; ХПК; БПК; АПАВ; Вза. Вещества; фосфаты;	
Скв № 42-К						42 ГВ
Скв № 43-К						43 ГВ
Скв № 44-К						44 ГВ
Скв № 45-К						45 ГВ
Скв № 46-К						46 ГВ
Скв № 47-К						47 ГВ
Скв № 48-К						48 ГВ
Скв № 49-К						49 ГВ
Скв № 50-К						

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик Рамазанов Н.К. (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятия (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	16.03.2022г
Температура в транспортировочном термосе,°С	2,1 2,0
№ купера	45

5П/ВП22

Испытательная мобильная лаборатория ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 infoazasaine.kz, asa_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г
(дата изменения «29» июля 2020года)

KZ.T.06.1986
TESTING


АЗИЯ Incorporated

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 09 от 25.03.2022г.
на грунтовую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

Всего листов _2_
Лист _1_

Заявка № 09ГВ_(СВ, ТВ, М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ»
Место отбора: Поля испарения
Дата отбора проб: 16.03.2022г.
Наименование и обозначение образца: грунтовая вода
Дата получения: 16.03.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 16-25.03.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 21,4 °С, относительная влажность 68%

Наименование определяемого показателя	Единицы измерения	НД на метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение										
			Идентификационный номер пробы/Наименование точки отбора										
			41ГВ/ Скв.№42-К	42ГВ/ Скв.№43-К	43ГВ/ Скв.№44-К	44ГВ/ Скв.№45-К	45ГВ/ Скв.№46-К	46ГВ/ Скв.№47-К	47ГВ/ Скв.№48-К	48ГВ/ Скв.№49-К	49ГВ/ Скв.№50-К
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	0,50	2,30	1,55	2,69	3,25	3,15	2,55	2,45	3,04
Температура	C^0	СТ РК 3060-2017	7,8	7,8	8,1	8,4	8,8	8,7	8,9	9,1	8,4
pH		СТ РК ISO 10523-2013	7,16	7,32	7,12	7,08	7,20	7,12	7,18	7,10	7,08
Сухой остаток	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 3	51040,0	51320,0	46960,0	18740,0	61120,0	115860,0	93140,0	67860,0	48200,0
Хлориды	мг/дм^3	СТ РК ИСО 9297-2008	20120,0	20740,0	18680,0	8100,0	23520,0	38760,0	32410,0	23180,0	18100,0
Сульфаты	мг/дм^3	СТ РК 1015-2000	9426,1	9732,7	8130,9	3429,5	6486,8	12446,8	11047,3	10183,0	10126,2
Азот аммонийный	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	0,32	0,28	0,42	0,36	0,31	0,46	0,28	0,41	0,45
Нитриты	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	0,018	0,030	0,078	0,047	0,041	0,068	0,052	0,078	0,082
Нитраты	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	1,09	0,84	0,29	0,90	0,39	1,38	1,12	0,97	1,12
Железо общее	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 16	0,194	0,171	0,162	0,182	0,242	0,258	0,048	0,058	0,47
Фенолы	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,016	0,036	0,012	0,022	0,018	0,020	0,026	0,030	0,016
Нефтепродукты	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,050	0,039	0,018	0,037	0,040	0,032	0,040	0,038	0,020

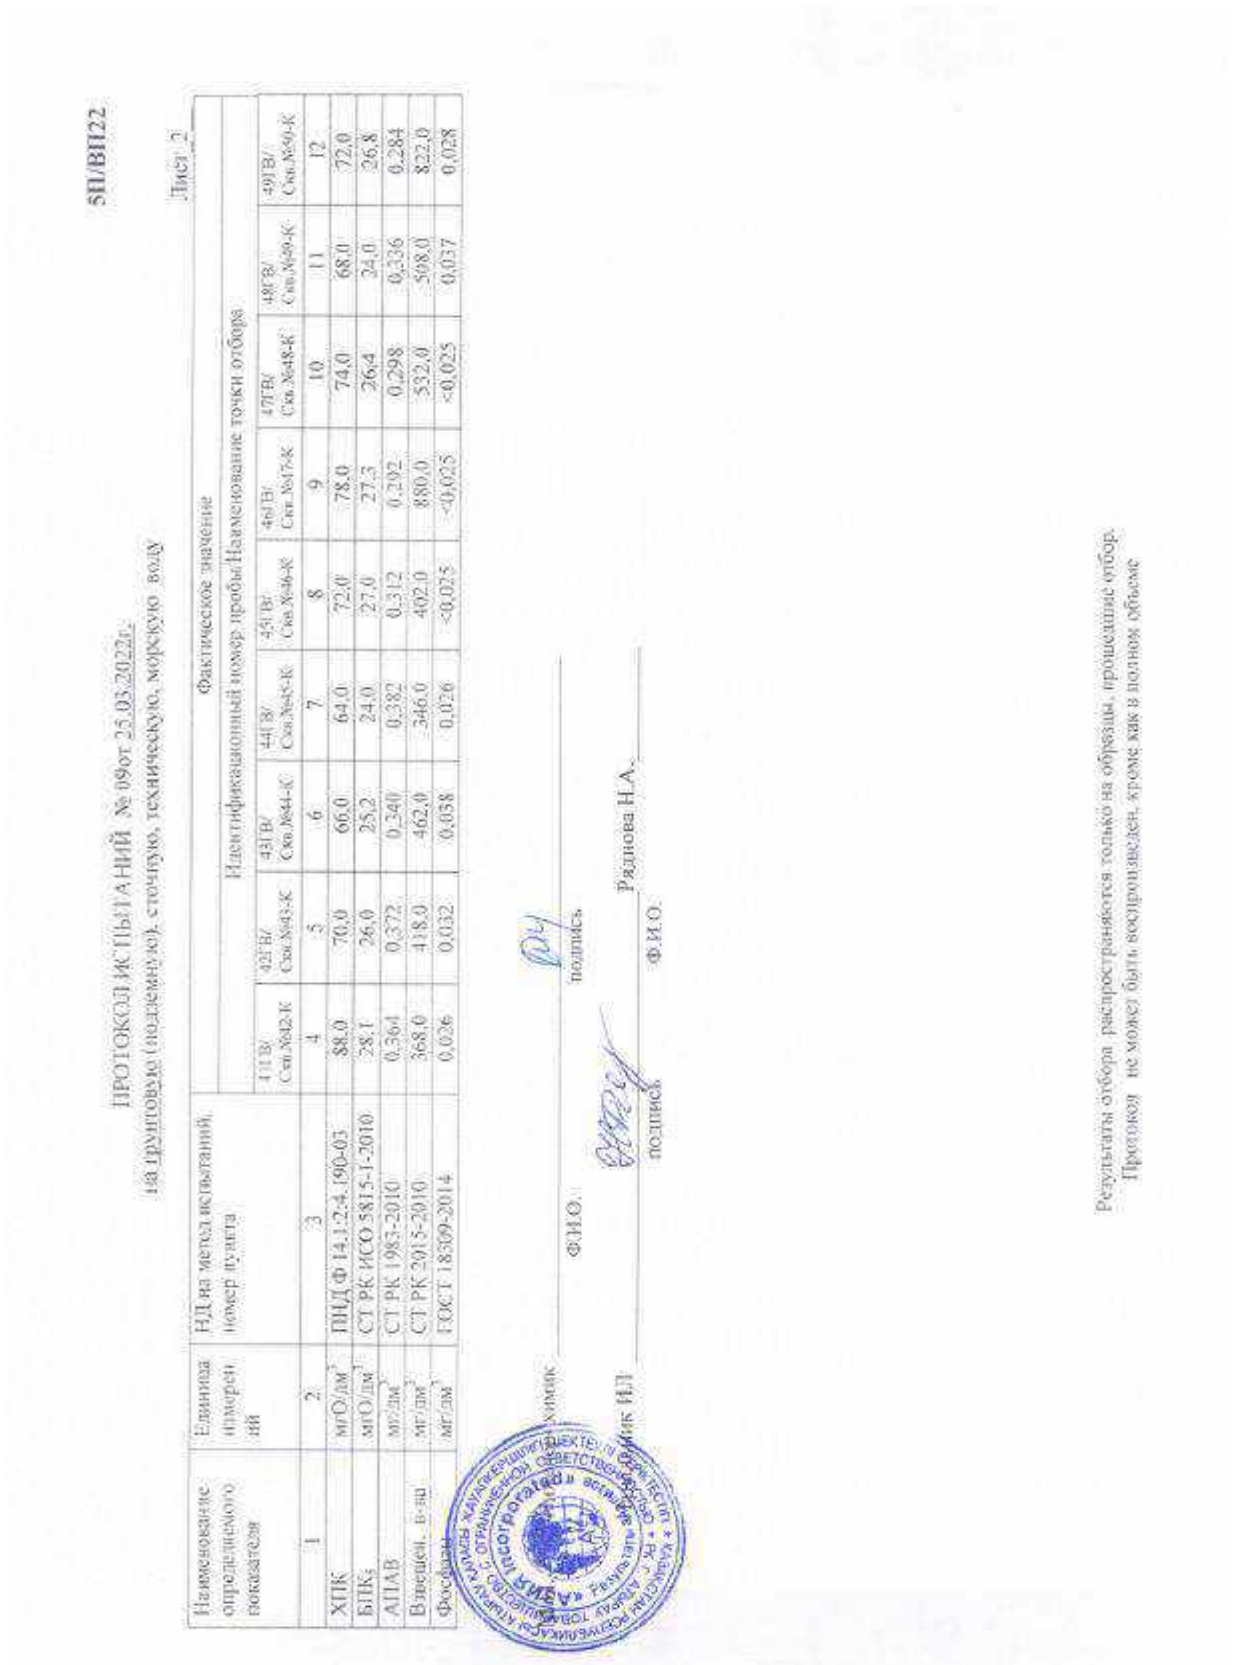

5П/ВП22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 09от 25.03.2022г.

на групповую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

Лист 2

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, Номер пункта	Фактическое значение										
			Идентификационный номер пробы/Наименование точки отбора										
			41ГВ/ Скв.№62-К	42ГВ/ Скв.№43-К	43ГВ/ Скв.№44-К	44ГВ/ Скв.№45-К	45ГВ/ Скв.№46-К	46ГВ/ Скв.№47-К	47ГВ/ Скв.№48-К	48ГВ/ Скв.№49-К	49ГВ/ Скв.№50-К		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ХПК	мгО/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	88,0	70,0	66,0	64,0	72,0	78,0	74,0	68,0	72,0		
БПК$_5$	мгО/дм^3	СТ РК ИСО 5815-1-2010	28,1	26,0	25,2	24,0	27,0	27,3	26,4	24,0	26,8		
АПАВ	мг/дм^3	СТ РК 1983-2010	0,364	0,372	0,340	0,382	0,312	0,292	0,298	0,336	0,284		
Взвеш. в-ва	мг/дм^3	СТ РК 2015-2010	368,0	418,0	462,0	346,0	402,0	880,0	532,0	598,0	822,0		
Фосфаты	мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014	0,026	0,032	0,038	0,026	<0,025	<0,025	<0,025	0,037	0,028		

Результаты отбора распространяются только на образцы, принявшие отбор.
Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме

Начальник ЦЛХИМИК (ЦЛ) ФИО подпись Ряднова Н.А.
ФИО подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 10 от «16» 03 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.3.05-85
(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика: _____ цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примесь, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности: _____
спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах


Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости, объем		Консервант	На какой вид анализа отобрана проба	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Полигон захоронения ТБО АНПЗ		V	V		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; хлориды; сульфаты; фенол;	
Скв № 1						50 ГВ
Скв № 2						51 ГВ
Скв № 3						52 ГВ
Скв № 4						53 ГВ
Скв № 5						54 ГВ
Скв № 6						55 ГВ
Скв № 7						56 ГВ
Скв № 8						57 ГВ
Скв № 9						58 ГВ
Скв № 10						59 ГВ
Скв № 11						60 ГВ

Отбор проб произвел:

Пробоотборщик Асаев М К

Представитель предприятия _____
(Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	16.03.2022г
Температура в транспортировочном кейсе,°С	1,9 / 1,8
№ кулера	1,2

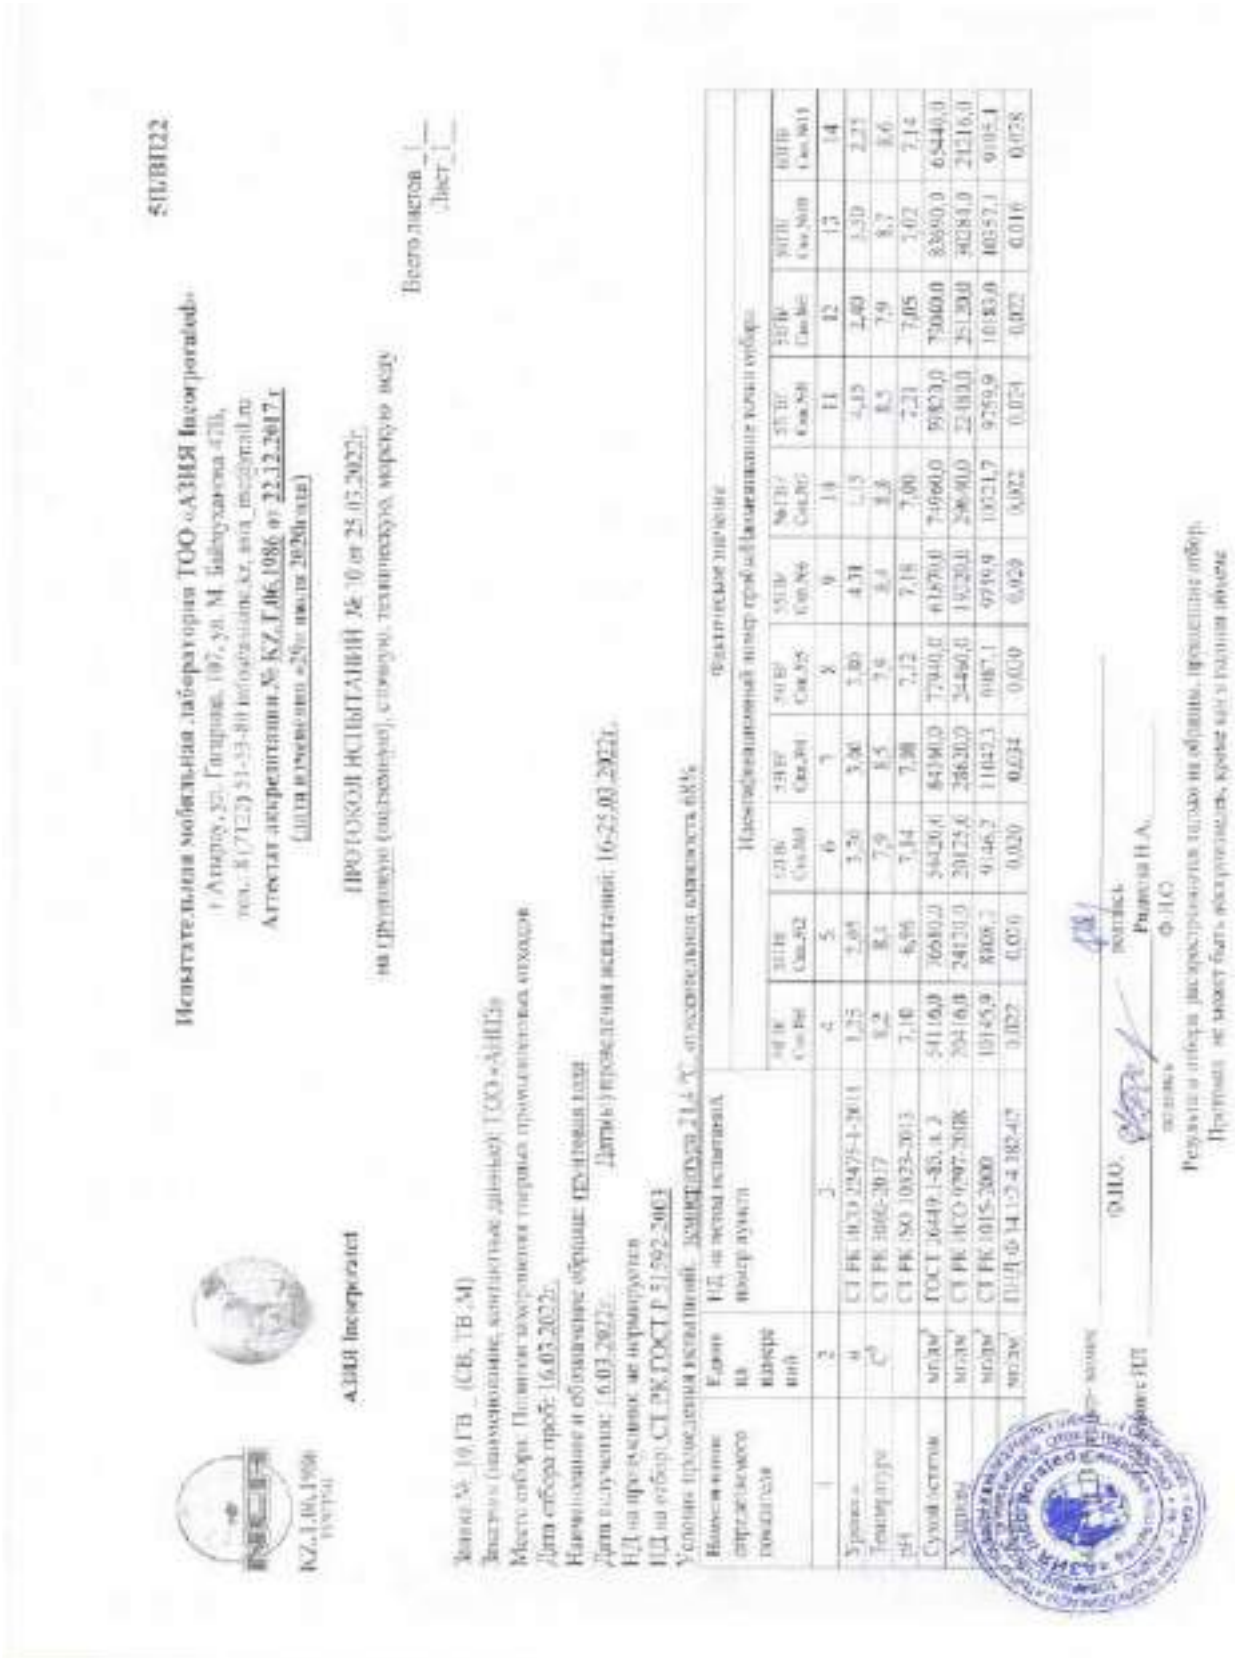

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 11 от «16» 03 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85

(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика _____ цвет,

запах, наличие пленки (нефтяной), примесь, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности _____

спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах

Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости, объем		Консервант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Факельная установка (старая)		V	V		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	
Скв № А1 (фоновая)						64 ГВ
Скв № А2						62 ГВ
Скв № А3						63 ГВ
Скв № А4						64 ГВ
Скв № А5						65 ГВ
Факельная установка (новая)						
Скв № 7А						66 ГВ
Скв № А6АФ						67 ГВ
Скв № 8А						68 ГВ
Скв № 9А						69 ГВ
Скв № 10А						70 ГВ
Промплощадка						
Скв № 51К						71 ГВ
Скв №52К						72 ГВ

Отбор проб произвел:

Пробоотборщик Ренат Ш.К. (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятия Шпекбаев Д (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	16.03.2022г
Температура в транспортировочной таре,°С	+3
№ кулера	3П





511/BI122

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47Н,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г
(дата изменения «29» июля 2020 года)

KZ.T.06.1986

АЗИЯ Incorporated

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13 от 25.03.2022г.
на грунтовую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

Всего листов 1
Лист 1

Заявка № 11ГВ (СВ,ТВ,М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ».
Место отбора: Промплощадка
Дата отбора проб: 16.03.2022г.
Наименование и обозначение образца: подземная вода
Дата получения: 16.03.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 16-25.03.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 21,4 °С, относительная влажность 68%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение	
			Идентификационный номер пробы / Наименование точки отбора	
			71ГВ/скв№51-К	72ГВ/скв№52-К
1	2	3	4	5
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	2,40	2,40
Температура	C^0	СТ РК 2060-2017	7,8	8,5
pH	-	СТ РК ISO 10523-2013	7,25	7,30
Сухой остаток	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 3	48120,0	47210,0
[illegible]	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,068	0,049

[illegible] химик _____ подпись Ф.И.О.

[illegible] НЛ _____ подпись Рядова Н.А. Ф.И.О.

Результаты отбора распространяются только на образцы, прошедшие отбор.
Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 62 от «16» 03 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85

(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика: _____ цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности: _____ спокойное, легкое волнение, сильное волнение

6. Сведения об отобранных пробах


Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости, объем		Консервант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Эстакада налива светлых нефтепродуктов		V	Y		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	
Скв № 11АФ						9378
Скв № 12А						9418
Скв № 13А						9578
Скв № 14А						9678
Скв № 15А						9778

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик: Ризаев М.К (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятия: Тажибаев Б.Д (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	16.03.2022г.
Температура в транспортировочной таре,°С	1,8
№ кулера	6

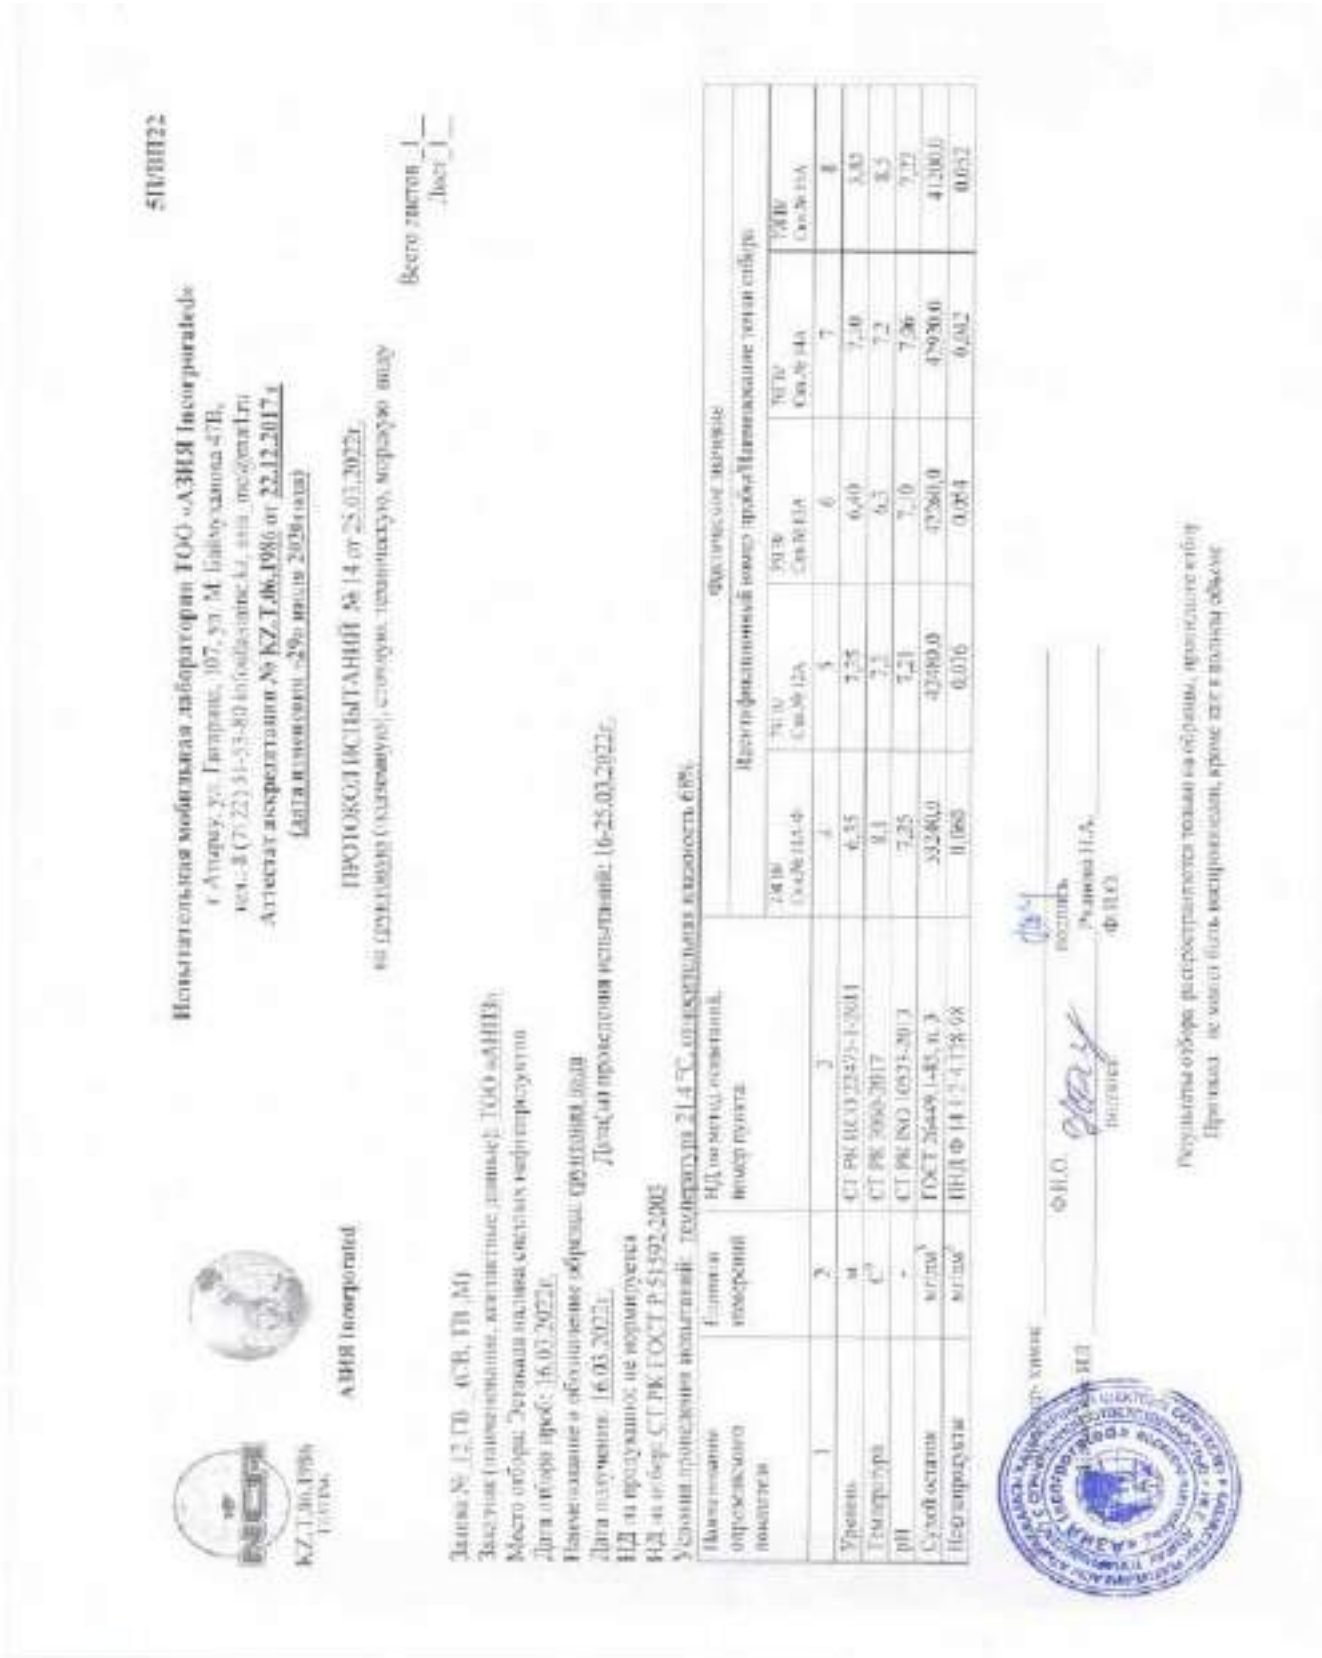

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 29 от «11» 04 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85

(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика _____ цвет,

запах, наличие пленки (нефтепл6), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности _____

спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах

Места отбора проб	Время отбора	Тип емкости, объем		Консервант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Поля испарения					Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; хлориды; сульфаты; азот аммонийный; нитраты; нитриты; железо; фенол; нефтепродукты; ХПК; БПК; АПАВ; Вэв. Вещества; фосфаты;	
Скв №42-К						146 ГВ
Скв №43-К						147 ГВ
Скв №44-К						148 ГВ
Скв №45-К						149 ГВ
Скв №46-К						150 ГВ
Скв №47-К						151 ГВ
Скв №48-К						152 ГВ
Скв №49-К						153 ГВ
Скв №50-К						154 ГВ

Отбор проб произвел:

Пробоотборщик _____ (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятия _____ (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	11.04.2022
Температура в транспортировочной таре,°С	3,6
№ кулера	№1

Испытательная лабораторная «Лаборатория ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, уч. М. Бейсуланова 47Н.
тел: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г.
Срок действия «29» июня 2020 года

50/НП22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 27 от 22.04.2022г.
на пробную (подземную сточную, техническую, морскую воду

Всего листов 2
Лист 1

АЗИЯ Incorporated

Заявка № 27ПВ (СВ, ТВ, М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ»
Место отбора: Точка непрерыва
Дата отбора проб: 21.04.2022г.
Наименование и описание образца: сточная вода
Дата получения: 21.04.2022г.
Дата(ы) проведения испытаний: 21-27.04.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 23,8 °С, относительная влажность 70%

№ п/п	Наименование определяемого показателя	Единица измерения, обозначение НД, номер пункта	НД на методы испытаний	Фактическое значение											
				Идентификационный номер пробы/Наименование точки отбора											
				14470 Ск.№4-К	14471 Ск.№5-К	14472 Ск.№6-К	14473 Ск.№7-К	14474 Ск.№8-К	14475 Ск.№9-К	14476 Ск.№10-К	14477 Ск.№11-К	14478 Ск.№12-К	14479 Ск.№13-К	14480 Ск.№14-К	14481 Ск.№15-К
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011		0,45	2,85	1,50	2,60	3,15	3,10	2,45	2,50	2,09	2,50	2,50	2,50
Температура	°С	СТ РК 3060-2017		8,7	7,8	8,4	8,3	8,2	8,6	8,4	7,8	7,4	7,8	7,8	7,8
pH		СТ РК ISO 10523-2013		7,24	7,28	7,18	7,12	7,16	7,10	7,14	7,06	7,02	7,06	7,06	7,06
Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85, п.3		52260,0	51840,0	47180,0	10980,0	6838,0	11645,0	9264,0	6820,0	18510,0	6820,0	6820,0	6820,0
Хлориды	мг/дм³	СТ РК ИСО 9297-2009		21976,0	20961,0	19143,0	7759,0	2197,9	3978,0	3333,0	23167,0	18434,0	23167,0	23167,0	23167,0
Сульфаты	мг/дм³	СТ РК 1015-2000		9904,1	9344,1	8132,4	3892,9	4659,1	1135,0	1684,4	10082,7	10180,0	10082,7	10082,7	10082,7
Азот аммонийный	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014		0,37	0,35	0,45	0,39	0,31	0,42	0,35	0,40	0,48	0,40	0,40	0,40
Нитриты	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014		0,020	0,037	0,072	0,048	0,043	0,075	0,051	0,080	0,083	0,080	0,080	0,080
Нитраты	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014		1,90	0,87	0,41	1,8	0,37	1,33	1,05	0,96	1,28	0,96	0,96	0,96
Железо общее	мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85, п.16		0,261	0,189	0,159	0,190	0,333	0,275	0,095	0,106	0,402	0,106	0,106	0,106
Фенолы	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02		0,014	0,053	0,013	0,018	0,016	0,022	0,028	0,026	0,016	0,026	0,026	0,026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №270 от 22.04.2022г.

на пробную (исходную) сточную технологическую воду

Лист 2

Наименование определяемого показателя	Единица измерения	НД на метод испытаний, вид пункта	Фактическое значение (Погрешность анализа при вероятности 0,95) при точке отбора											
			14ПВ/ Ск.ВЧ-К	14ПВ/ Ск.ВЧ-К	14ПВ/ Ск.ВЧ-К	14ПВ/ Ск.ВЧ-К	15ПВ/ Ск.ВЧ-К	15ПВ/ Ск.ВЧ-К	15ПВ/ Ск.ВЧ-К	15ПВ/ Ск.ВЧ-К	15ПВ/ Ск.ВЧ-К	15ПВ/ Ск.ВЧ-К
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Нефтепродукты	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,046	0,047	0,016	0,072	0,038	0,036	0,044	0,034	1,018	
ХПК	мгО/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	80,0	78,0	77,0	68,0	80,0	72,0	71,0	69,0	72,0	
БПК5	мгО/дм³	СТ РК ИСО 5815-1-2019	28,6	21,9	27,6	24,4	24,7	25,8	25,3	24,8	25,4	
АПАВ	мг/дм³	СТ РК 1965-2010	0,380	0,378	0,334	0,381	0,335	0,282	0,284	0,336	0,301	
Взвеш. в-ва	мг/дм³	СТ РК 2015-2010	410,0	474,0	426,0	322,0	380,0	440,0	494,0	476,0	396,0	
Фториды	мг/дм³	ГОСТ 4386-2014	0,028	0,035	0,042	0,028	0,023	<0,015	<0,025	0,035	0,024	

Результаты отбора, натурных наблюдений и измерений относятся только к объекту испытаний.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за химико-аналитические испытания ЦЛ ПЭТ _____ Ф.И.О. подпись

Ответственный за отбор проб _____ Ф.И.О. подпись

Руководитель ЦЛ ПЭТ _____ Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 08 от «21» 04 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85

(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика _____ цвет, запах, наличие пленок (нефтяной), примесей, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности _____ сплошное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах

Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости, объем		Консервант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Полигон захоронения ТБО АНПЗ		✓	✓		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; Хлориды; сульфаты; фенол;	
Скв № 1						155 ГВ
Скв № 2						156 ГВ
Скв № 3						157 ГВ
Скв № 4						158 ГВ
Скв № 5						159 ГВ
Скв № 6						160 ГВ
Скв № 7						161 ГВ
Скв № 8						162 ГВ
Скв № 9						163 ГВ
Скв № 10						164 ГВ
Скв № 11						165 ГВ

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик _____ (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятия _____ (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	21.04.2022г.
Температура в транспортировочной таре,°С	3,6
№ кулера	№1



Испытательная лаборатория ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул.Гагарина, 167, ул. М. Байгазиева 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiacheck.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017г.
(дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 28 от 22.06.2022г.
на сточную (питьевую, сточную, техническую, морскую) воду

Всего листов 1
Лист 1

5018022

Заявка № 28 ГВ (СВ, ТБ, М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ»
Место отбора: Пункты контроля на границе химического отдела
Дата отбора проб: 21.04.2022г.
Наименование и обозначение образца (продукции): сточная вода
Дата получения: 21.04.2022г. Дата (период) проведения испытаний: 21-27.04.2022г.
НД на продукцию не нормируется
НД на отбор: СТ РК ИСО 5667-1-2003; СТ РК ИСО 5667-6-2003
Условия проведения испытаний: температура 22,8 °С, относительная влажность 38,1 %

Наименование определяемого показателя	Единица измерения	НД на метод испытаний	Фактическое значение: Идентификационный номер пробы/Наименование точки отбора:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уровень	м	СТ РК ИСО 22265-1-2011	1,60	2,00	3,15	2,50	3,70	4,80	1,10	6,10	2,50	3,25	3,25	3,25
Температура	°С	СТ РК 1066-2017	7,4	6,8	7,5	8,1	8,3	6,8	7,5	7,4	7,5	7,7	8,1	8,1
pH		СТ РК ИСО 10523-2013	7,16	7,02	7,10	7,04	7,10	7,04	7,14	7,06	7,18	7,18	7,08	7,10
Сухой остаток	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (2018)	55400,0	71000,0	55980,0	82320,0	78320,0	62700,0	75600,0	49940,0	77880,0	83920,0	83920,0	69930,0
Хлориды	мг/дм³	СТ РК ИСО 9297-2007	21720,0	9857,0	21796,0	24196,0	27688,0	18440,0	31196,0	22068,0	26210,0	28694,8	28694,8	21720,0
Сульфаты	мг/дм³	СТ РК ИСО 9297-2007	9969,0	9969,0	9969,0	9969,0	9969,0	9969,0	9969,0	9969,0	9969,0	9969,0	9969,0	9969,0
Фенол	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,034	0,032	0,016	0,046	0,038	0,036	0,026	0,016	0,006	0,020	0,020	0,032

Результаты отбора распространяются только на образцы, прошедшие испытания.
Полное или частичное воспроизведение протокола испытаний без разрешения ИЛ запрещается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 29 от «01» 04 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1. Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85
(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4. Визуальная характеристика: _____ цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5. Состояние поверхности: _____ штилевое, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах


Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости объем стекло	пластик	Консервант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
Факельная установка (старая)		✓	✓		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	
Скв № А1 (фоновая)						166 ГБ
Скв № А2						167 ГБ
Скв № А3						168 ГБ
Скв № А4						169 ГБ
Скв № А5						170 ГБ
Факельная установка (новая)						
Скв № 7А						171 ГБ
Скв № А6А6Ф						172 ГБ
Скв № 8А						173 ГБ
Скв № 9А						174 ГБ
Скв № 10А						175 ГБ
Промплощадка						
Скв № 51К						176 ГБ
Скв №52К						177 ГБ

Отбор проб произвел: _____

Пробоотборник _____ (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятия _____ (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	01.04.2022
Температура в транспортировочной таре, °С	36
№ кулера	3-1

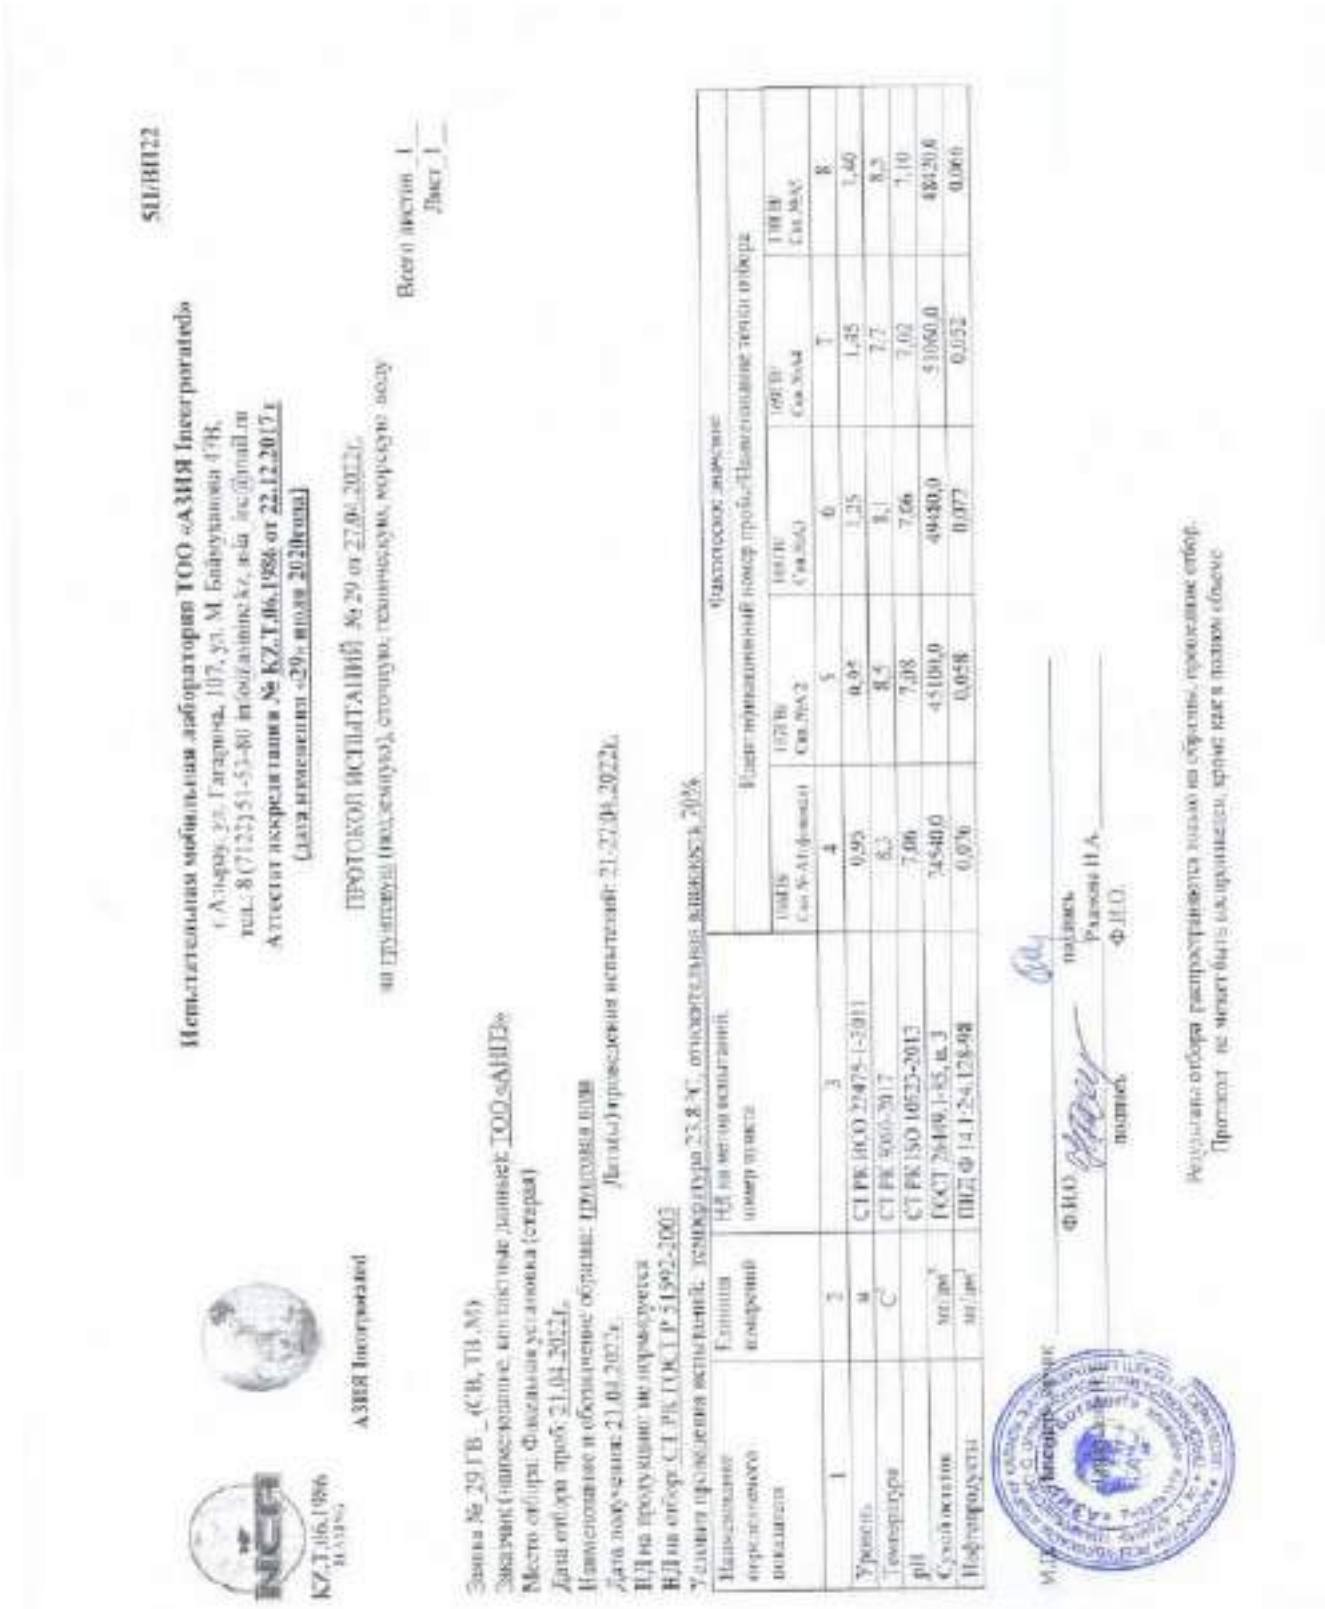

Испытательная мобильная лаборатория ТОО «АЗИЯ Interpratedo
г.Актау, ул. Гагарина, 107, уч. М. Бапчуганова 49в,
тел. 8(7292)51-53-80 info@aimineke.asia, asia@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017г
(дата изменения «29» июня 2020года)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29 от 27.06.2022г.
на пробы (наименование, отбора, техническая, морская) воду

Всего листов 1
Лист 1


SIUHI22

Заявка №29 ГВ _ (СВ, ТВ, М)
Заказчик (наименование юридического лица): ТОО «АНПЗ»
Место отбора: Фильтровальная установка (старая)
Дата отбора проб: 21.04.2022г.
Наименование и обозначение оборудования: фильтры ПВВ
Дата получения: 21.04.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 21.04.2022г.
НД на продукцию или процесс
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 23,8 °С, относительная влажность 29%

Наименование определяемого показателя	Единица измерения	НД на методы испытаний, номер этапа	Фактическое значение: Наименование, номер пробы-Наименование точки отбора								
			1085 Сан.№43	1078 Сан.№42	1079 Сан.№41	1080 Сан.№44	1081 Сан.№45	1082 Сан.№46	1083 Сан.№47	1084 Сан.№48	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	0,95	0,95	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,40	
Температура	С°	СТ РК 3000-2017	8,3	8,4	8,1	7,7	7,7	7,7	7,7	8,5	
pH		СТ РК ISO 10523-2013	7,06	7,08	7,06	7,02	7,02	7,02	7,02	7,10	
Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85, п.3	74640,0	45180,0	49480,0	41060,0	41060,0	41060,0	41060,0	48420,0	
Нефтепродукты	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,076	0,058	0,077	0,052	0,052	0,052	0,052	0,060	

Результаты отбора распространяются только на образцы, прошедшие отбор.
Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме

ФИО подпись
Разовый П.А.
ФИО подпись

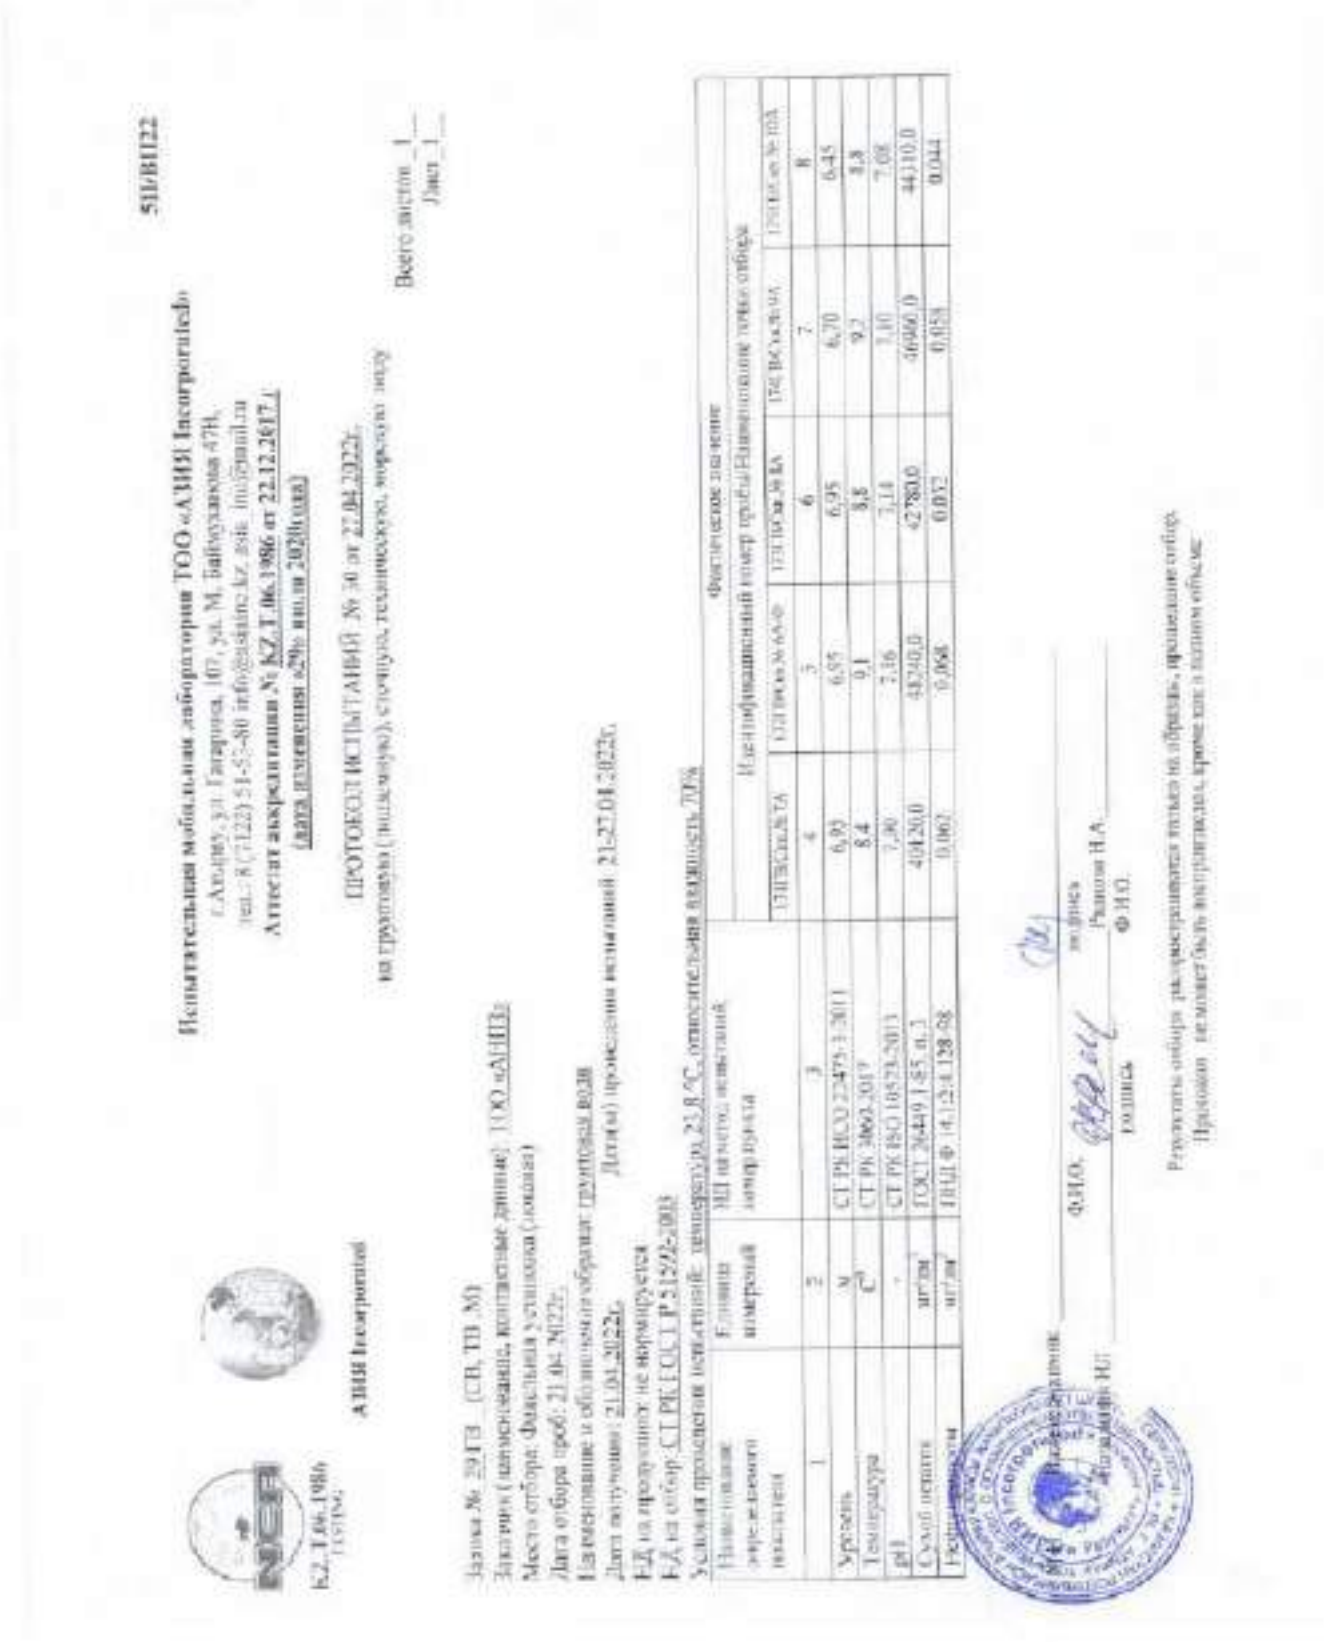

511/III22

KZ.T.06.1986

АЗИЯ Incorporated

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г
(дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 31 от 27.04.2022г.
на грунтовую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

Всего листов 1
Лист 1

Заявка №: 291В (СВ,ТВ,М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ».
Место отбора: Промплощадка
Дата отбора проб: 21.04.2022г.
Наименование и обозначение образца: подземная вода
Дата получения: 21.04.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 21-27.04.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 23,8 °С, относительная влажность 70%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение	
			Идентификационный номер пробы/ Наименование точки отбора	
			1761В/скв№51-К	1771В/скв№52-К
1	2	3	4	5
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	7,30	7,35
Температура	C^0	СТ РК 3060-2017	6,8	6,5
pH	-	СТ РК ISO 10523-2013	7,22	7,26
Сухой остаток	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 3	48640,0	46860,0
Нефтепродукты	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,074	0,058

Инженер-химик _____ подпись Ф.И.О.

Начальник ИЛ _____ подпись Радиева Н.А. Ф.И.О.

Результаты отбора распространяются только на образцы, прошедшие отбор.
Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№30 от «21» 04 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85
(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужные подчеркнуты)

4.Визуальная характеристика: _____ цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности: _____ спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах


Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости, объем		Консервант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Зеркала налива светлых нефтепродуктов		V	V		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	
Скв № 11АФ						178 ГБ
Скв № 12А						179 ГБ
Скв № 13А						180 ГБ
Скв № 14А						181 ГБ
Скв № 15А						182 ГБ

Отбор проб произвели:

Пробоотборник _____ (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятия _____ (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	21.04.2022
Температура в транспортировочной таре,°С	3,1
№ кулера	№2

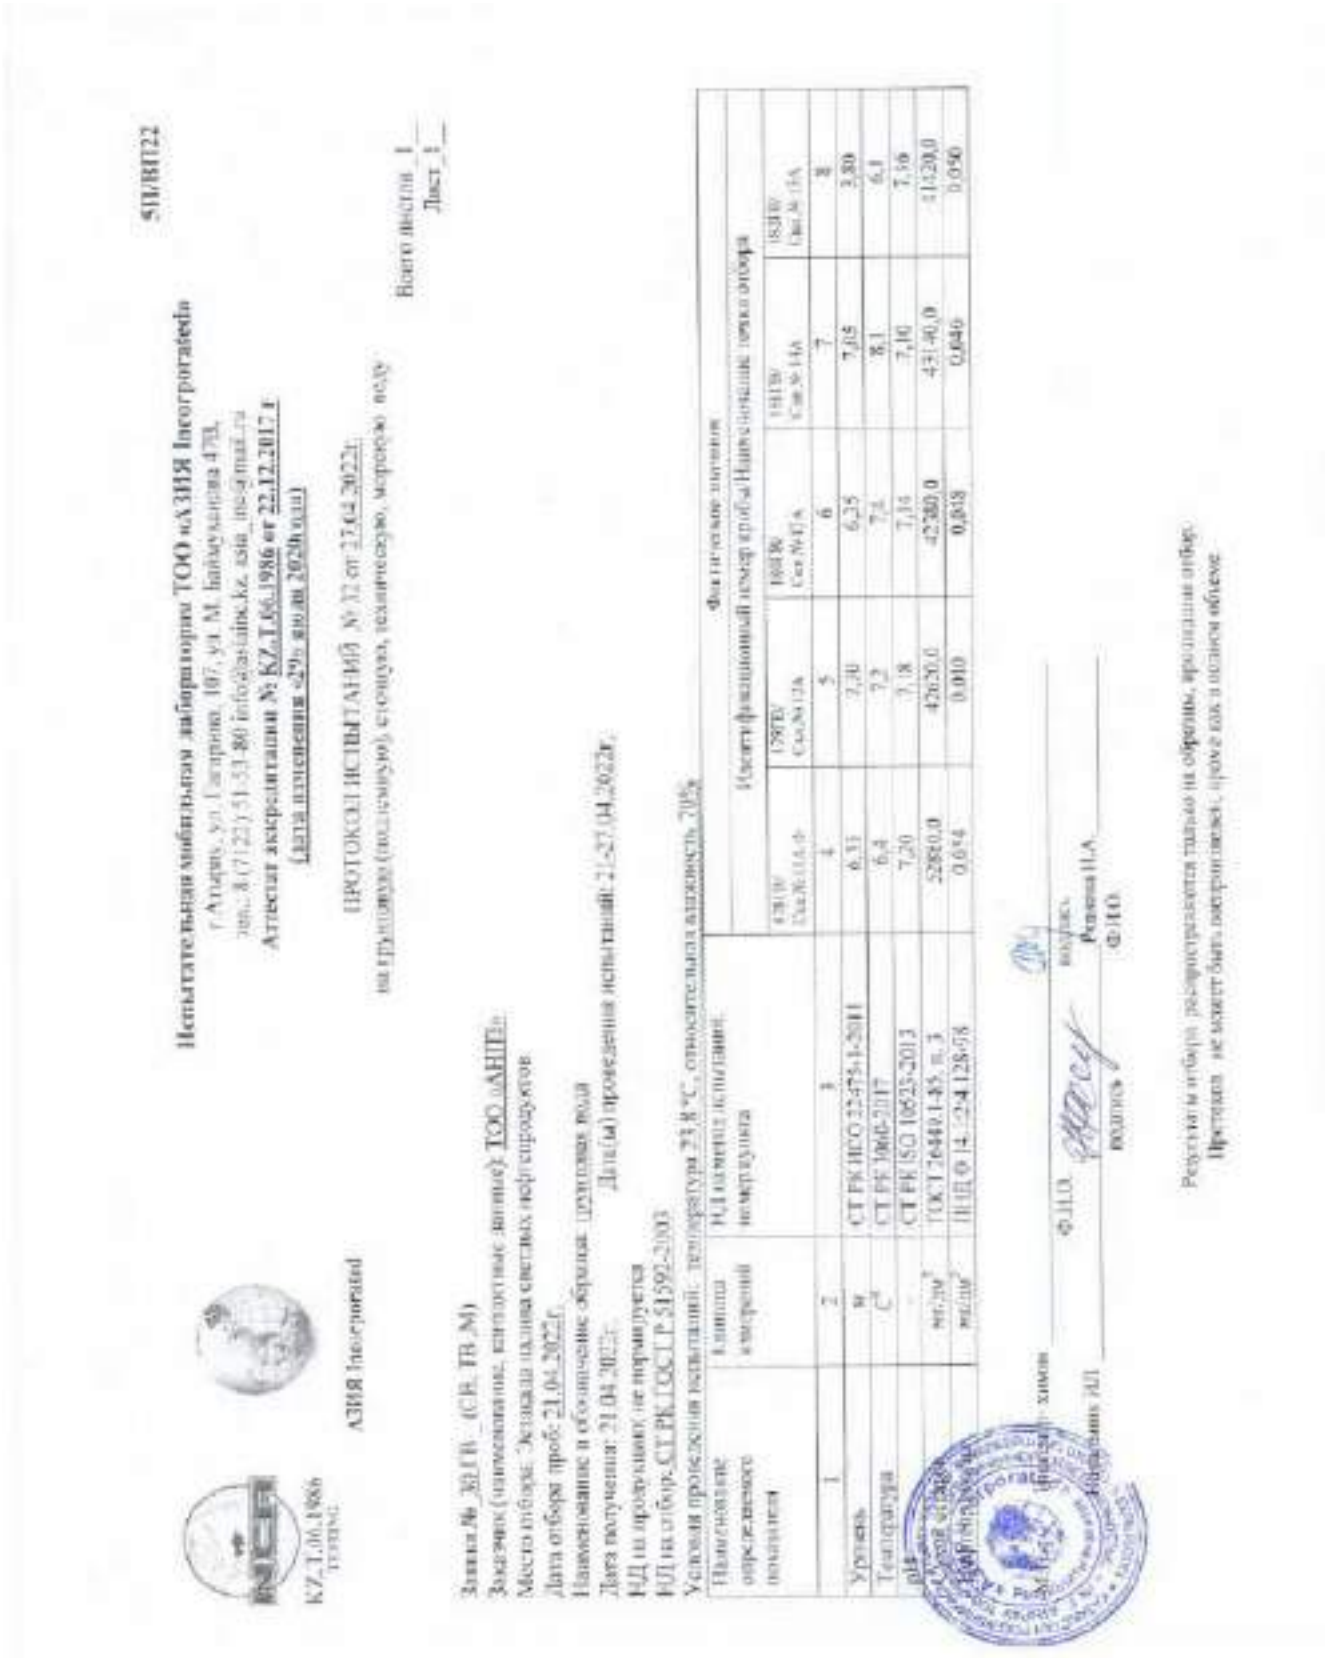

Ф.КСП-СМ-010-ДП-7.4-6

КазИнСоП

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

АКТ №591
отбора образцов

от "15" 03 2022 г.

Наименование объекта, адрес ТОО «АНПЗ»
Цель отбора образца По договору
НД, согласно которого произведен отбор образца ГОСТ 17.2.6.02-85; ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 2.2.6.01-86

Дата отбора
Наименование (адрес) лаборатории, в которую доставлен образец ТОО «Казахстанский Институт Содействия Промышленности»
Условия транспортировки, хранения
Методы консервации

№ образца	Наименование образца	Место отбора	Точка отбора	Объем образца
1	2	3	4	5
1	Уровень, температура воды; pH, сухой остаток, нефтепродукты;	Поля испарения	Скв № 42-К	
2			Скв № 43-К	
3			Скв № 44-К	
4			Скв № 45-К	
5			Скв № 46-К	
6			Скв № 47-К	
7			Скв № 48-К	
8			Скв № 49-К	
9			Скв № 50-К	

Примечание
Особые условия отбора
Дополнительные сведения
Должность, фамилия, имя, отчество представителя объекта, в присутствии которого производен отбор

Должность, фамилия, имя, отчество сотрудника, производившего отбор образцов
Инженер по ООС Жарылгасынов М.Б. (Подпись)

Ерназаров С.С. (Подпись)



Испытательная/мобильная лаборатория ТОО «Казахстанский Институт Содействия Промышленности»
Республика Казахстан г. Караганда, ул. Алалыкина, строение 12
БИН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@casp.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5780/1-5780/2
от «22» сентября 2022 г.

Наименование, адрес заказчика: *ТОО «НИПИ»*
Наименование объекта исследования: *сточная вода*
Точка отбора: *Наша мониторинг*
Основание: *акт отбора проб №5764 от 15.09.2022 г.*
Вид испытаний: *хим. анализ*
Дата отбора: *15.09.2022 г.*
Дата начала испытаний: *16.09.2022 г.*
Дата окончания испытаний: *21.09.2022 г.*
Обозначение НД на объект испытаний: *не нормируется*
Обозначение НД на методы испытаний: *ГОСТ 31955-2014, СТ РК 1013-2000, СТ РК ИСО 9297-2008*
Условия окружающей среды: температура воздуха 20,2°С, относительная влажность 60%, атмосферное давление 732,7 мм рт.ст.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей, ед. изм.	Фактическое значение	ПДС
1	2	3	4
1	*Проба № 5780/1, Сан.№42-К*		
	Уровень, м	0,67	-
	Температура, С°	9,15	-
	pH	7,10	-
	Сухой остаток, мг/дм³	31820,0	-
	Хлориды, мг/дм³	20916,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	9535,5	-
	Азот аммонийный, мг/дм³	0,38	-
	Нитриты, мг/дм³	0,020	-
	Нитраты, мг/дм³	1,12	-
	Железо общее, мг/дм³	0,183	-
	Фенолы, мг/дм³	0,018	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,056	-
	ХПК мгО/дм³	74,0	-
	БПК5 мгО/дм³	26,4	-
	АПАВ, мг/дм³	0,384	-
	Взвеш. в-ва, мг/дм³	394,0	-
	Фосфаты, мг/дм³	0,025	-
2	*Проба № 5780/2, Сан.№43-К*		
	Уровень, м	1,81	-
	Температура, С°	9,12	-
	pH	7,26	-
	Сухой остаток, мг/дм³	31640,0	-
	Хлориды, мг/дм³	20361,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	9411,6	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «КазИнСоП» запрещена.

страница 1

	Азот аммонийный, мг/дм³	0,24	-
	Нитриты, мг/дм³	0,056	-
	Нитраты, мг/дм³	0,94	-
	Железо общее, мг/дм³	0,138	-
	Фенолы, мг/дм³	0,030	+
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,044	-
	ХПК мгО/дм³	68,0	+
	БПК₅ мгО/дм³	24,3	-
	АПАВ, мг/дм³	0,316	-
	Взвешен. в-ва, мг/дм³	386,0	-
	Фосфаты, мг/дм³	0,028	-
3	*Проба № 3780/3. Скв.№44-К*		
	Уровень, м	1,76	-
	Температура, С°	9,15	-
	pH	7,14	-
	Сухой остаток, мг/дм³	50210,0	+
	Хлориды, мг/дм³	18434,0	+
	Сульфаты, мг/дм³	8402,4	+
	Азот аммонийный, мг/дм³	0,36	-
	Нитриты, мг/дм³	0,068	-
	Нитраты, мг/дм³	0,36	-
	Железо общее, мг/дм³	0,154	-
	Фенолы, мг/дм³	0,010	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,028	-
	ХПК мгО/дм³	72,0	+
	БПК₅ мгО/дм³	25,7	-
	АПАВ, мг/дм³	0,260	-
	Взвешен. в-ва, мг/дм³	418,0	+
	Фосфаты, мг/дм³	0,032	-
4	*Проба № 3780/4. Скв.№45-К*		
	Уровень, м	1,91	-
	Температура, С°	9,14	-
	pH	7,10	-
	Сухой остаток, мг/дм³	19760,0	+
	Хлориды, мг/дм³	9217,0	+
	Сульфаты, мг/дм³	3627,0	+
	Азот аммонийный, мг/дм³	0,32	-
	Нитриты, мг/дм³	0,042	-
	Нитраты, мг/дм³	0,82	-
	Железо общее, мг/дм³	0,162	-
	Фенолы, мг/дм³	0,016	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,028	-
	ХПК мгО/дм³	56,0	-
	БПК₅ мгО/дм³	20,0	-
	АПАВ, мг/дм³	0,346	-
	Взвешен. в-ва, мг/дм³	332,0	-
	Фосфаты, мг/дм³	0,028	-
5	*Проба № 3780/5. Скв.№46-К*		
	Уровень, м	1,96	-
	Температура, С°	9,12	-
	pH	7,16	-
	Сухой остаток, мг/дм³	61960,0	+
	Хлориды, мг/дм³	21979,0	+

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
ИЛ ТОО «КазНИиСОПР» запрещена.

страница 2

	Сульфаты, мг/дм³	7767,7	-
	Азот аммонийный, мг/дм³	0,36	+
	Нитриты, мг/дм³	0,038	-
	Нитраты, мг/дм³	0,48	-
	Железо общее, мг/дм³	0,194	-
	Фенолы, мг/дм³	0,012	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,036	-
	ХПК мгО/дм³	62,0	-
	БПК мгО/дм³	22,1	-
	АПАВ, мг/дм³	0,328	-
	Взвеш. в-ва, мг/дм³	424,0	-
	Фосфаты, мг/дм³	0,025	-
6	*Проба № 37806, Скв.№47-К*		
	Уровень, м	1,96	-
	Температура, С°	9,12	+
	pH	7,06	+
	Сухой остаток, мг/дм³	116020,0	-
	Хлориды, мг/дм³	39704,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	12533,2	-
	Азот аммонийный, мг/дм³	0,42	-
	Нитриты, мг/дм³	0,07	-
	Нитраты, мг/дм³	1,24	-
	Железо общее, мг/дм³	0,212	+
	Фенолы, мг/дм³	0,014	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,038	-
	ХПК мгО/дм³	68,0	-
	БПК мгО/дм³	25,0	-
	АПАВ, мг/дм³	0,312	-
	Взвеш. в-ва, мг/дм³	920,0	-
	Фосфаты, мг/дм³	<0,025	-
7	*Проба № 37807, Скв.№48-К*		
	Уровень, м	2,95	-
	Температура, С°	9,11	-
	pH	7,12	-
	Сухой остаток, мг/дм³	93680,0	-
	Хлориды, мг/дм³	31905,0	+
	Сульфаты, мг/дм³	10882,7	+
	Азот аммонийный, мг/дм³	0,24	-
	Нитриты, мг/дм³	0,046	-
	Нитраты, мг/дм³	1,12	-
	Железо общее, мг/дм³	0,052	-
	Фенолы, мг/дм³	0,020	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,036	-
	ХПК мгО/дм³	64,0	+
	БПК мгО/дм³	23,9	-
	АПАВ, мг/дм³	0,306	-
	Взвеш. в-ва, мг/дм³	486,0	-
	Фосфаты, мг/дм³	<0,025	-
8	*Проба № 37808, Скв.№49-К*		
	Уровень, м	2,75	-
	Температура, С°	9,5	-
	pH	7,10	+
	Сухой остаток, мг/дм³	68160,0	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протоколов без разрешения
ИЛ ТОО «Казгидроэкология» запрещена.

	Хлориды, мг/дм³	24815,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	10490,9	-
	Азот аммонийный, мг/дм³	0,38	-
	Нитриты, мг/дм³	0,07	-
	Нитраты, мг/дм³	1,9	-
	Железо общее, мг/дм³	0,046	-
	Фенолы, мг/дм³	0,024	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,042	-
	ХПК мгО/дм³	70,0	-
	БПК₅ мгО/дм³	24,8	-
	АПАВ, мг/дм³	0,342	-
	Взвеш. в-ва, мг/дм³	498,0	-
	Фосфаты, мг/дм³	0,032	-
9	Проба № 5780/9, Скв.№30-К		
	Уровень, м	3,25	-
	Температура, С°	9,3	-
	pH	7,14	-
	Сухой остаток, мг/дм³	49040,0	-
	Хлориды, мг/дм³	19879,5	-
	Сульфаты, мг/дм³	10972,7	-
	Азот аммонийный, мг/дм³	0,42	-
	Нитриты, мг/дм³	0,076	-
	Нитраты, мг/дм³	1,24	-
	Железо общее, мг/дм³	0,384	-
	Фенолы, мг/дм³	0,010	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,024	-
	ХПК мгО/дм³	76,0	-
	БПК₅ мгО/дм³	27,1	-
	АПАВ, мг/дм³	0,268	-
	Взвеш. в-ва, мг/дм³	846,0	-
	Фосфаты, мг/дм³	0,024	-

Ответственные за проведение испытаний и подготовку протокола: Бурангбаева А. (Ф.И.О.)

Начальник испытательной лаборатории: Нурмагамбетова А.М. (Ф.И.О.)

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полное или частичное перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «КазНИПИмунайгаз» запрещена.

страница 4

Ф-КСТЕ-СМ-ИЛ-ДП-7.4-Б

КазИнСоП

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

АКТ № 504
отбора образцов

от "15" 09 2022 г.

Наименование объекта, адрес ТОО «АНПЗ»

Цель отбора образца По договору

НД, согласно которого произведен отбор образца ГОСТ 17.2.6.02-85; ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 7.2.6.01-86

Дата отбора

Наименование (адрес) лаборатории, в которую доставлен образец ТОО «Казахстанский Институт Содействия Промышленности»

Условия транспортировки, хранения

Методы консервации

№ образца	Наименование образца	Место отбора	Точка отбора	Объем образца
1	2	3	4	5
1	Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	**Полигон захоронения ТБО АНПЗ**	Скв № 1	
2			Скв № 2	
3			Скв № 3	
4			Скв № 4	
5			Скв № 5	
6			Скв № 6	
7			Скв № 7	
8			Скв № 8	
9			Скв № 9	
10			Скв № 10	
11			Скв № 11	

Примечание

Особые условия отбора

Дополнительные сведения

Должность, фамилия, имя, отчество представителя объекта, в присутствии которого произведен отбор

Должность, фамилия, имя, отчество сотрудника, производившего отбор образцов



Санаулы мобильдік зертханасы
«Қазақстандық
Институт Сәулетінің
Промышленности» ЖШС
Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ.,
Алдамжанов, ғ. 12
БСН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@gmp.kz



Испытательная мобильная
лаборатория
ТОО «Казахстанский
Институт Сәулетінің
Промышленности»
Республика Казахстан
г. Караганда
ул. Алдамжанов, строение 12
БИН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@gmp.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5781/1-5781/11
от «22» сентября 2022 г.

Наименование, адрес заказчика: *ТОО «АНПЗ»*
Наименование объекта исследования: *сточная вода*
Точка отбора: *Согласно заборного акта №594 от 15.09.2022 г.*
Основание: *акт отбора проб №594 от 15.09.2022 г.*
Вид испытаний: *количественный*
Дата отбора: *15.09.2022 г.*
Дата начала испытаний: *16.09.2022 г.*
Дата окончания испытаний: *21.09.2022г.*
Обозначение НД на объект испытаний: *не нормируется*
Обозначение НД на методы испытаний: *ГОСТ 33045-2014, СТ РК 1015-2000, СТ РК ИСО 9297-2008*
Условия окружающей среды: температура воздуха *20-21°С*, относительная влажность *60%*, атмосферное давление *712-714* мм рт.ст.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей, ед. изм.	Фактическое значение	НДС
1	2	3	4
1	*Проба № 5781/1, Скв.№1*		
	Уровень, м	1,36	-
	Температура, С°	9,12	-
	pH	7,15	-
	Сухой остаток, мг/дм³	54350,0	-
	Хлориды, мг/дм³	21270,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	10072,7	-
	Фенолы, мг/дм³	0,026	-
2	*Проба № 5781/2, Скв.№2*		
	Уровень, м	2,81	-
	Температура, С°	9,11	-
	pH	7,00	-
	Сухой остаток, мг/дм³	76720,0	-
	Хлориды, мг/дм³	24106,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	8993,5	-
	Фенолы, мг/дм³	0,020	-
3	*Проба № 5781/3, Скв.№3*		
	Уровень, м	3,31	-
	Температура, С°	9,13	-
	pH	7,10	-
	Сухой остаток, мг/дм³	53980,0	-
	Хлориды, мг/дм³	19852,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	9426,1	-
	Фенолы, мг/дм³	0,016	-
4	*Проба № 5781/4, Скв.№4*		

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
ИЛ ТОО «КазИнСоП» запрещена

	Уровень, м	1,65	-
	Температура, С°	8,12	-
	pH	7,10	-
	Сухой остаток, мг/дм³	83910,0	-
	Хлориды, мг/дм³	27651,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	10845,7	-
	Фенолы, мг/дм³	0,028	-
5	*Проба № 5781/5. Сеп.№5*		
	Уровень, м	0,86	-
	Температура, С°	9,12	-
	pH	7,14	-
	Сухой остаток, мг/дм³	74583,0	-
	Хлориды, мг/дм³	21079,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	10076,0	-
	Фенолы, мг/дм³	0,024	-
6	*Проба № 5781/6. Сеп.№6*		
	Уровень, м	5,11	-
	Температура, С°	9,13	-
	pH	7,16	-
	Сухой остаток, мг/дм³	62040,0	-
	Хлориды, мг/дм³	19852,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	9535,5	-
	Фенолы, мг/дм³	0,026	-
7	*Проба № 5781/7. Сеп.№7*		
	Уровень, м	3,76	-
	Температура, С°	9,14	-
	pH	7,60	-
	Сухой остаток, мг/дм³	111200,0	-
	Хлориды, мг/дм³	35524,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	10565,8	-
	Фенолы, мг/дм³	0,020	-
8	*Проба № 5781/8. Сеп.№8*		
	Уровень, м	2,95	-
	Температура, С°	9,11	-
	pH	7,18	-
	Сухой остаток, мг/дм³	60130,0	-
	Хлориды, мг/дм³	22683,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	9732,7	-
	Фенолы, мг/дм³	0,028	-
9	*Проба № 5781/9. Сеп.№9*		
	Уровень, м	3,30	-
	Температура, С°	9,10	-
	pH	7,10	-
	Сухой остаток, мг/дм³	75120,0	-
	Хлориды, мг/дм³	25170,0	-
	Сульфаты, мг/дм³	10611,0	-
	Фенолы, мг/дм³	0,018	-
10	*Проба № 5781/10. Сеп.№10*		
	Уровень, м	3,29	-
	Температура, С°	9,15	-
	pH	7,30	-
	Сухой остаток, мг/дм³	83940,0	-
	Хлориды, мг/дм³	31106,0	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
ИЛ ТОО «БалНиСоП» запрещена.

	Сульфаты, мг/дм³	10481,1	-
	Фенолы, мг/дм³	0,010	-
11	Проба №5761/11. Скв.№11		
	Уровень, м	2,28	-
	Температура, С°	9,11	-
	pH	7,16	-
	Сухой остаток, мг/дм³	65560,0	-
	Хлориды, мг/дм³	25169,5	-
	Сульфаты, мг/дм³	9732,7	-
	Фенолы, мг/дм³	0,030	-

Ответственные за проведение испытаний и подготовку протокола: Буркитбаева А. (Ф.И.О.)

Начальник испытательной лаборатории: Нурмыгамбетова А. (Ф.И.О.)

LAB

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
ИЛ ТОО «КаМиСаПо» запрещена.

страница 3

Ф-КСИ-СМ-ИЛ-ДП-7.4-Б

КазИнСоП

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

АКТ № 59
отбора образцов

от "15" 07 2022 г.

Наименование объекта, адрес ТОО «АНПЗ»
Цель отбора образца По договору
НД, согласно которого произведен отбор образца ГОСТ 17.2.6.02-85; ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 7.2.6.01-86

Дата отбора
Наименование (адрес) лаборатории, в которую доставлен образец ТОО «Казахстанский Институт Содействия Промышленности»
Условия транспортирования, хранения
Методы консервации

№ образца	Наименование образца	Место отбора	Точка отбора	Объем образца
1	2	3	4	5
1	Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	Факельная установка (старая)	Скв № А1 (фоновая)	
2			Скв № А2	
3			Скв № А3	
4			Скв № А4	
5			Скв № А5	
6		Факельная установка (новая)	Скв № 7А	
7			Скв № А6АФ	
8			Скв № 8А	
9			Скв № 9А	
10			Скв № 10А	
11		Промплощадка	Скв № 51К	
12			Скв №52К	

Примечание
Особые условия отбора
Дополнительные сведения
Должность, фамилия, имя, отчество представителя объекта, в присутствии которого произведен отбор

Должность, фамилия, имя, отчество сотрудника, производившего отбор образцов



Сынақ мобильдік зертханасы
«Қазақстандық
Институт Сәйкестігін
Промышленности» ЖШС
Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ.
Алаңдама, к 12
БСН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@ump.kz

КазИнСоП

Испытательная мобильная
лаборатория
ТОО «Казахстанский
Институт Сейсмостойкости
Промышленности»
Республика Казахстан
г. Караганда,
ул. Алаугания, строение 12
БИН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@ump.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5783/1-5783/5
от «22» сентября 2022 г.

Наименование, адрес заказчика: *ТОО «АНПЗ»*
Наименование объекта исследования: *грунтовая вода*
Точка отбора: *Фиксированные установочные скважины*
Основание: *акт отбора проб №394 от 15.09.2022 г.*
Вид испытаний: *экологический воды*
Дата отбора: *15.09.2022 г.*
Дата начала испытаний: *16.09.2022 г.*
Дата окончания испытаний: *21.09.2022г.*
Обозначение НД на объект испытаний: *не нормируется*
Обозначение НД на методы испытаний: *ГОСТ 32045-2014, СТ РК 1015-2000, СТ РК ИСО 9297-2008*
Условия окружающей среды: температура воздуха *20-21*°С, относительная влажность 60%, атмосферное давление *712-714* мм рт.ст.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей, ед. изм.	Фактическое значение	ПДС
1	2	3	4
1	*Проба № 5783/1, Скв.№ 7А*		
	Уровень, м	6,62	-
	Температура, С°	9,2	-
	pH	7,12	-
	Сухой остаток, мг/дм³	39520,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,068	-
2	*Проба № 5783/2, Скв.№ 6А-40*		
	Уровень, м	5,96	-
	Температура, С°	9,4	-
	pH	7,20	-
	Сухой остаток, мг/дм³	48140,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,074	-
3	*Проба № 5783/3, Скв.№ 3А*		
	Уровень, м	6,31	-
	Температура, С°	9,3	-
	pH	7,16	-
	Сухой остаток, мг/дм³	43010,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,052	-
4	*Проба № 5783/4, Скв.№ 9А*		
	Уровень, м	6,44	-
	Температура, С°	9,4	-
	pH	7,15	-
	Сухой остаток, мг/дм³	47280,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,060	-
5	*Проба № 5783/5, Скв.№ 10А*		

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
ИЛ ТОО «КазИнСоП» запрещена.

	Уровень, м	7,39	-
	Температура, С°	9,3	-
	pH	7,08	-
	Сухой остаток, мг/дм³	43840,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,056	-

Ответственные за проведение испытаний и подготовку протокола: Бурсетбаева А. (Ф.И.О.)

Начальник испытательной лаборатории: Нурмагамбетова А.М. (Ф.И.О.)

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «КазНефтеТест» запрещена.

	Уровень, м	7,39	-
	Температура, C^0	9,3	-
	pH	7,08	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	43860,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,056	-

Ответственные за проведение испытаний и подготовку протокола: Буркитбаева А. (Ф.И.О.)

Начальник испытательной лаборатории: Нурмагамбетова А.М. (Ф.И.О.)

Сынақ/мобильдік зертханасы
«Казахстанский
Институт Содействия
Промышленности» ЖШС
Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ.
Алалыкина, к 12
БСН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@qnp.kz

KZ.T.10.E0733
TESTING

КазИнСоП

Испытательная/мобильная
лаборатория
ТОО «Казахстанский
Институт Содействия
Промышленности»
Республика Казахстан
г. Караганда,
ул. Алалыкина, строение 12
БИН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@qnp.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5782/1-5782/5
от «22» сентября 2022 г.

Наименование, адрес заказчика: *ТОО «АНПЗ»*
Наименование объекта исследования: *грунтовая вода*
Точка отбора: *Факельная установка (створ)*
Основание: *акт отбора проб №594 от 15.09.2022 г.*
Вид испытаний: *хим.анализ воды*
Дата отбора: *15.09.2022 г.*
Дата начала испытаний: *16.09.2022 г.*
Дата окончания испытаний: *21.09.2022г.*
Обозначение НД на объект испытаний: *не нормируется*
Обозначение НД на методы испытаний: *ГОСТ 33045-2014, СТ РК 1015-2000, СТ РК ИСО 9297-2008*
Условия окружающей среды: температура воздуха *20-21*^{0}С, относительная влажность *60%*, атмосферное давление *712-714* мм рт.ст.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей, ед. изм.	Фактическое значение	ПДС
1	2	3	4
1	*Проба № 5782/1, Скв.№ А1(фоновая)*		
	Уровень, м	0,92	-
	Температура, С^0	9,0	-
	pH	7,15	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	72840,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,076	-
2	*Проба № 5782/2, Скв.№А 2*		
	Уровень, м	1,15	-
	Температура, С^0	9,2	-
	pH	7,08	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	45120,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,054	-
3	*Проба № 5782/3, Скв.№А3*		
	Уровень, м	0,84	-
	Температура, С^0	9,4	-
	pH	7,08	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	48870,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,068	-
4	*Проба № 5782/4, Скв.№А4*		
	Уровень, м	0,88	-
	Температура, С^0	9,1	-
	pH	7,10	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	52010,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,052	-
5	*Проба № 5782/5, Скв.№А5*		

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
ИЛ ТОО «КазИнСоП» запрещена.

страница 1

	Уровень, м	0,62	-
	Температура, C^0	9,2	-
	pH	7,12	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	47980,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,070	-

Ответственные за проведение испытаний и подготовку протокола: Буркитбаева А. (Ф.И.О.) (подпись)

Начальник испытательной лаборатории: Нурмагамбетова А.М. (Ф.И.О.) (подпись)

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «КазИнСоП» запрещена.

Сынақ/мобильдік зертханасы
«Казахстанский
Институт Содействия
Промышленности» ЖШС
Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ.
Алалыкина, к 12
БСН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@qnp.kz

KZ.T.10.E0733
TESTING

КазИнСоП

Испытательная/мобильная
лаборатория
ТОО «Казахстанский
Институт Содействия
Промышленности»
Республика Казахстан
г. Караганда,
ул. Алалыкина, строение 12
БИН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@qnp.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5785/1-5785/2
от «22» сентября 2022 г.

Наименование, адрес заказчика: *ТОО «АНПЗ»*
Наименование объекта исследования: *подземная вода*
Точка отбора: *Промплощадка*
Основание: *акт отбора проб №594 от 15.09.2022 г.*
Вид испытаний: *хим.анализ воды*
Дата отбора: *15.09.2022 г.*
Дата начала испытаний: *16.09.2022 г.*
Дата окончания испытаний: *21.09.2022г.*
Обозначение НД на объект испытаний: *не нормируется*
Обозначение НД на методы испытаний: *ГОСТ 33045-2014, СТ РК 1015-2000, СТ РК ИСО 9297-2008*
Условия окружающей среды: температура воздуха *20-21*°С, относительная влажность *60*%, атмосферное давление *712-714* мм рт.ст.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей, ед. изм.	Фактическое значение	ПДС
1	2	3	4
1	*Проба № 5785/1, скв№51-К*		
	Уровень, м	2,39	-
	Температура, С°	9,11	-
	pH	7,18	-
	Сухой остаток, мг/дм³	49240,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,072	-
2	*Проба № 5785/2, скв№52-К*		
	Уровень, м	7,45	-
	Температура, С°	9,13	-
	pH	7,24	-
	Сухой остаток, мг/дм³	47680,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм³	0,054	-

Ответственные за проведение
испытаний и подготовку протокола: Буркитбаева А. (Ф.И.О.) (подпись)

Начальник испытательной лаборатории: Нурмагамбетова А.М. (Ф.И.О.) (подпись)

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
ИЛ ТОО «КазИнСоП» запрещена.

Ф-КСП-СМ-ИЛ-ДП-7.4-Б

КазИнСоП

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

АКТ № 594

отбора образцов

от "15" 09 2022 г.

Наименование объекта, адрес ТОО «АНПЗ»

Цель отбора образца По договору

НД, согласно которого произведен отбор образца ГОСТ 17.2.6.02-85; ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 7.2.6.01-86

Дата отбора

Наименование (адрес) лаборатории, в которую доставлен образец ТОО «Казахстанский Институт Содействия Промышленности»

Условия транспортировки, хранения

Методы консервации

№ образца	Наименование образца	Место отбора	Точка отбора	Объем образца
1	2	3	4	5
1	Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	**Эстакада налива светлых нефтепродуктов**	Скв № 11АФ	
2			Скв № 12А	
3			Скв № 13А	
4			Скв № 14А	
5			Скв № 15А	

Примечание

Особые условия отбора

Дополнительные сведения

Должность, фамилия, имя, отчество представителя объекта, в присутствии которого произведен отбор

(подпись)

Должность, фамилия, имя, отчество сотрудника, производившего отбор образцов

менеджер по ОВС Баранова М.Р

(подпись)

Сынақ/мобильдік зертханасы
«Казахстанский
Институт Содействия
Промышленности» ЖШС
Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ.
Алалыкина, к 12
БСН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@qnp.kz

KZ.T.10.E0733
TESTING

КазИнСоП

Испытательная/мобильная
лаборатория
ТОО «Казахстанский
Институт Содействия
Промышленности»
Республика Казахстан
г. Караганда,
ул. Алалыкина, строение 12
БИН 120540019994
тел.: 8 (7212) 903-074
e-mail: ecology-info@qnp.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5784/1-5784/5
от «22» сентября 2022 г.

Наименование, адрес заказчика: *ТОО «АНПЗ»*
Наименование объекта исследования: *грунтовая вода*
Точка отбора: *Эстакада налива светлых нефтепродуктов*
Основание: *акт отбора проб №594 от 15.09.2022 г.*
Вид испытаний: *хим.анализ воды*
Дата отбора: *15.09.2022 г.*
Дата начала испытаний: *16.09.2022 г.*
Дата окончания испытаний: *21.09.2022г.*
Обозначение НД на объект испытаний: *не нормируется*
Обозначение НД на методы испытаний: *ГОСТ 33045-2014, СТ РК 1015-2000, СТ РК ИСО 9297-2008*
Условия окружающей среды: температура воздуха *20-21*^{0}С, относительная влажность *60*%, атмосферное давление *712-714* мм рт.ст.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей, ед. изм.	Фактическое значение	ПДС
1	2	3	4
1	*Проба № 5784/1, Скв.№ 11А-Ф*		
	Уровень, м	3,18	-
	Температура, С^0	9,21	-
	pH	7,25	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	52860,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,054	-
2	*Проба № 5784/2, Скв.№ 12А*		
	Уровень, м	6,42	-
	Температура, С^0	9,22	-
	pH	7,18	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	42640,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,042	-
3	*Проба № 5784/3, Скв.№ 13А*		
	Уровень, м	2,84	-
	Температура, С^0	9,23	-
	pH	7,14	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	42810,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,048	-
4	*Проба № 5784/4, Скв.№ 14А*		
	Уровень, м	7,15	-
	Температура, С^0	9,24	-
	pH	7,10	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	43020,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,038	
5	*Проба № 5784/5, Скв.№ 15А*		

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
ИЛ ТОО «КазИнСоП» запрещена.

	Уровень, м	6,72	-
	Температура, C^0	9,21	-
	pH	7,20	-
	Сухой остаток, мг/дм^3	41460,0	-
	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,050	-

Ответственные за проведение испытаний и подготовку протокола: Буркитбаева А. (Ф.И.О.) (подпись)

Начальник испытательной лаборатории: Нурмагамбетова А.М. (Ф.И.О.) (подпись)

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
ИЛ ТОО «КазИнСоП» запрещена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 45 от «12» 12 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85

(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика

цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности

спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах

Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости , объем		Консер-вант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Поля испарения		✓	✓		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; хлориды; сульфаты; азот аммонийный; нитраты; нитриты; железо; фенол; нефтепродукты; ХПК; БПК; АПАВ; Взв. Вещества; фосфаты;	
Скв № 42-К						246 ГБ
Скв № 43-К						247 ГБ
Скв № 44-К						248 ГБ
Скв № 45-К						249 ГБ
Скв № 46-К						250 ГБ
Скв № 47-К						251 ГБ
Скв № 48-К						252 ГБ
Скв № 49-К						253 ГБ
Скв № 50-К						254 ГБ

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятий (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	02.12.2022г
Температура в транспортировочной таре,°С	20
№ кулера	№3

Испытательная мобильная лаборатория ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc-kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г
(дата изменения «29» июля 2020года)

АЗИЯ Incorporated

KZ.T.06.1986
TESTING

5П/ВП22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №44 от 09.12.2022г.
на грунтовую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

Всего листов 2
Лист 1

Заявка № 43ТВ_(СВ, ТВ, М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ»
Место отбора: Поля испарения
Дата отбора проб: 02.12.2022г.
Наименование и обозначение образца: грунтовая вода
Дата получения: 02.12.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 02-09.12.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 20,3 °С, относительная влажность 67%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение									
			Идентификационный номер пробы/Наименование точки отбора									
			246ТВ/ Скв.№42-К	247ТВ/ Скв.№43-К	248ТВ/ Скв.№44-К	249ТВ/ Скв.№45-К	250ТВ/ Скв.№46-К	251ТВ/ Скв.№47-К	252ТВ/ Скв.№48-К	253ТВ/ Скв.№49-К	254ТВ/ Скв.№50-К
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	3,14	2,57	3,42	2,74	1,62	0,54	2,12	1,61	3,45
Температура	C^0	СТ РК 3060-2017	5,17	5,13	5,20	5,24	5,28	5,12	5,10	5,8	5,11
pH		СТ РК ISO 10523-2013	7,18	7,20	7,16	7,06	7,14	7,08	7,10	7,08	6,98
Сухой остаток	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 5	49960,0	50668,0	46780,0	17980,0	60980,0	114896,0	92788,0	66992,0	47876,0
Хлориды	мг/дм^3	СТ РК ИСО 9297-2008	19213,9	20460,0	17725,0	7799,0	21270,0	38286,0	31905,0	24106,0	17725,0
Сульфаты	мг/дм^3	СТ РК 1013-2000	9587,8	9676,0	8080,5	3278,0	6390,0	11987,4	10569,9	10102,2	9990,3
Азот аммонийный	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	0,30	0,25	0,43	0,39	0,29	0,44	0,27	0,39	0,46
Нитриты	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	0,020	0,026	0,079	0,044	0,036	0,069	0,054	0,072	0,077
Нитраты	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	0,95	0,83	0,33	1,47	0,37	1,28	1,20	0,95	1,12
Железо общее	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 16	0,187	0,165	0,160	0,177	0,237	0,243	0,044	0,050	0,44
Фенолы	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,014	0,028	0,016	0,018	0,012	0,016	0,020	0,0240	0,018
Нефтепродукты	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,060	0,044	0,022	0,040	0,038	0,034	0,046	0,032	0,026

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 46 от «01» 12 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85

(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика

цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности

спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах.

Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости , объем		Консер-вант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Полигон захоронения ТБО АНПЗ		~	~		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; хлориды; сульфаты; фенол;	
Скв № 1						255 ГВ
Скв № 2						256 ГВ
Скв № 3						257 ГВ
Скв № 4						258 ГВ
Скв № 5						259 ГВ
Скв № 6						260 ГВ
Скв № 7						261 ГВ
Скв № 8						262 ГВ
Скв № 9						263 ГВ
Скв № 10						264 ГВ
Скв № 11						263 ГВ

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятий (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	02.12.2022г
Температура в транспортировочной таре,°С	2,3
№ кулера	№2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 46 от «01» 12 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85
(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика _____ цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности _____ спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах

Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости , объем		Консер-вант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Полигон захоронения ТБО АНПЗ		~	~		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; хлориды; сульфаты; фенол;	•
Скв № 1						255 ГВ
Скв № 2						256 ГВ
Скв № 3						257 ГВ
Скв № 4						258 ГВ
Скв № 5						259 ГВ
Скв № 6						260 ГВ
Скв № 7						261 ГВ
Скв № 8						262 ГВ
Скв № 9						263 ГВ
Скв № 10						264 ГВ
Скв № 11						265 ГВ

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик _____ (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятий _____ (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	02.12.2022г
Температура в транспортировочной таре,°С	2,3
№ кулера	1-2

5П/ВП22

Испытательная мобильная лаборатория ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, уд. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г
(дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 45 от 09.12.2022г.
на грунтовую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.06.1986
TESTING

АЗИЯ Incorporated

Заявка № 46ГВ (СВ, ТВ, М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ»
Место отбора: Полигон захоронения твердых промышленных отходов
Дата отбора проб: 02.12.2022г.
Наименование и обозначение образца: грунтовая вода
Дата получения: 02.12.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 02-09.12.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 20,3 °С, относительная влажность 67%

Наименование определяемого показателя	Единицы измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение											
			Идентификационный номер пробы/Наименование точки отбора											
			25ГВ/ Скв.№1	256ГВ/ Скв.№2	257ГВ/ Скв.№5	258ГВ/ Скв.№4	259ГВ/ Скв.№6	260ГВ/ Скв.№6	261ГВ/ Скв.№7	262ГВ/ Скв.№8	263ГВ/ Скв.№9	264ГВ/ Скв.№10	265ГВ/ Скв.№11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	1,25	1,48	2,22	3,14	3,35	1,74	2,53	2,51	4,34	0,83	3,60	
Температура	C^0	СТ РК 3060-2017	6,3	6,14	6,7	6,26	6,25	6,36	6,19	6,25	6,31	6,2	6,15	
pH		СТ РК ISO 10523-2013	7,04	6,92	7,10	7,10	7,08	7,12	7,02	7,16	7,00	6,96	7,10	
Сухой остаток	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 3	54988,0	75896,0	54120,0	83996,0	77000,0	60980,0	73864,0	60000,0	72876,0	82596,0	64896,0	
Хлориды	мг/дм^3	СТ РК ИСО 9297-2008	20561,0	23397,0	19852,2	27651,0	24106,0	18434,0	29069,0	21979,0	24815,0	29778,0	20561,0	
Сульфаты	мг/дм^3	СТ РК 1015-2000	9962,4	8786,8	9052,9	10784,0	9878,4	9684,1	9983,8	9669,3	10112,2	10199,4	9076,6	
Фенолы	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,025	0,028	0,024	0,028	0,028	0,024	0,020	0,018	0,026	0,0114	0,032	

Инженер-химик Чердабаева Г.Х.
подпись Ф.И.О.
Начальник ИМЛ Рядова Н.А.
подпись Ф.И.О.

м.п.

Результаты отбора распространяются только на образцы, прошедшие отбор.
Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 47 от «02» 12 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003; СТ РК ГОСТ Р 51593-2003; ГОСТ 17.1.5.05-85
(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика _____ цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности _____
спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах

Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости, объем		Консервант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Факельная установка (старая)		0	2		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	
Скв № А1 (фоновая)						266 ГВ
Скв № А2						267 ГВ
Скв № А3						268 ГВ
Скв № А4						269 ГВ
Скв № А5						270 ГВ
Факельная установка (новая)						
Скв № 7А						271 ГВ
Скв № А6АФ						272 ГВ
Скв № 8А						273 ГВ
Скв № 9А						274 ГВ
Скв № 10А						275 ГВ
Промплощадка						
Скв № 51К						276 ГВ
Скв №52К						277 ГВ

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик _____
(Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятий _____
(Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	02.12.2022-
Температура в транспортировочной таре,°С	0,1
№ кулера	№1

SП/ВП22

Испытательная мобильная лаборатория ТОО «АЗИЯ Incorporated»

г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г
(дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 46 от 09.12.2022г.
на грунтовую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

Всего листов _1_
Лист_1_

KZ.T.06.1986
TESTING

АЗИЯ Incorporated

Заявка № 47 ГВ (СВ, ТВ, М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ»
Место отбора: Факельная установка (старая)
Дата отбора проб: 02.12.2022г.
Наименование и обозначение образца: грунтовая вода
Дата получения: 02.12.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 02-09.12.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2005
Условия проведения испытаний: температура 20,3 °С, относительная влажность 67%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение					
			Идентификационный номер пробы/Наименование точки отбора					
			266ГВ/ Скв.№А1(фоновая)	267ГВ/ Скв.№А2	268ГВ/ Скв.№А3	269ГВ/ Скв.№А4	270ГВ/ Скв.№А5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	1,32	1,04	1,53	1,02	1,47	
Температура	C^0	СТ РК 3060-2017	7,4	7,5	7,1	7,3	7,2	
pH		СТ РК ISO 10523-2013	7,16	7,14	7,10	7,08	7,12	
Сухой остаток	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п.3	70880,0	42420,0	47990,0	49870,0	49100,0	
Нефтепродукты	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,072	0,066	0,068	0,052	0,072	

М.П. Инженер-химик подпись Ф.И.О.
Начальник ИЛ подпись Ф.И.О.

Результаты отбора распространяются только на образцы, прошедшие отбор.
Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме

5П/ВП22

Испытательная мобильная лаборатория ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г
(дата изменения «29» июля 2020 года)

Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 47 от 09.12.2022г.
на грунтовую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

KZ.T.06.1986
TESTING

АЗИЯ Incorporated

Заявка № 47 ГВ (СВ, ТВ, М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ»
Место отбора: Факельная установка (новая)
Дата отбора проб: 02.12.2022г.
Наименование и обозначение образца: грунтовая вода
Дата получения: 02.12.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 02-09.12.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 20,3 °С, относительная влажность 67%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение					
			Идентификационный номер пробы/Наименование точки отбора					
			271ВС№ №7А	272ВС№ №6А-Ф	273ВС№ №8А	274ВС№ №9А	275ВС№ № 10А	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	7,01	6,57	7,04	6,50	7,15	
Температура	C^0	СТ РК 3060-2017	7,12	7,14	7,25	7,20	7,15	
pH	-	СТ РК ISO 10523-2013	7,14	7,15	7,17	7,20	7,16	
Сухой остаток	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 3	38995,0	47210,0	40980,0	46655,0	42975,0	
Нефтепродукты	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,066	0,068	0,052	0,056	0,062	

Результаты отбора распространяются только на образцы, прошедшие отбор.
Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме

М.П. Инженер-химик Чердабаева Г.Х.
должность Ф.И.О. подпись
Начальник ИМЛ Радина Н.А.
должность Ф.И.О. подпись

5П/ВП22

KZ.T.06.1986 TESTING

АЗИЯ Incorporated

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина, 107, ул. М. Баймуханова 47В,
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г
(дата изменения «29» июля 2020года)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 48 от 09.12.2022г.
на грунтовую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

Всего листов 1
Лист1

Заявка № 47ГВ (СВ,ТВ,М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ».
Место отбора: Промплощадка
Дата отбора проб: 02.12.2022г.
Наименование и обозначение образца: подземная вода
Дата получения: 02.12.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 02-09.12.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 20,3 °С, относительная влажность 67%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение	
			Идентификационный номер пробы/ Наименование точки отбора	
			276ГВ/скв№51-К	277ГВ/скв№52-К
1	2	3	4	5
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	2,51	2,31
Температура	C^0	СТ РК 3060-2017	7,4	7,58
pH	-	СТ РК ISO 10523-2013	7,21	7,25
Сухой остаток	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 3	47240,0	46469,0
Нефтепродукты	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,064	0,052

Инженер-химик _____ подпись Чердабаева Г.Х. Ф.И.О.

М.П. Начальник ИМЛ _____ подпись Ряднова Н.А. Ф.И.О.

Результаты отбора распространяются только на образцы, прошедшие отбор.
Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 48 от «02» 12 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85

(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика _____ цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности _____ спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах

Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости , объем		Консер-вант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Эстакада налива светлых нефтепродуктов		V	V		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	
Скв № 11АФ						248 ГВ
Скв № 12А						249 ГВ
Скв № 13А						280 ГВ
Скв № 14А						281 ГВ
Скв № 15А						282 ГВ

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик _____ (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятий _____ (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	02.12.2022
Температура в транспортировочной таре,°С	1,9
№ кулера	№ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИМЛ ТОО « АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 48 от «05» 12 2022г

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

1.Наименование и адрес Заказчика: ТОО «АНПЗ»

2. Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85

(нужное подчеркнуть)

3. Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная (нужное подчеркнуть)

4.Визуальная характеристика _____ цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

5.Состояние поверхности _____ спокойное, легкое волнение, неспокойное

6. Сведения об отобранных пробах

Место отбора проб	Время отбора	Тип емкости , объем		Консер-вант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрационный номер
		стекло	пластик			
Эстакада налива светлых нефтепродуктов		✓	✓		Уровень; температура воды; pH; сухой остаток; нефтепродукты;	
Скв № 11АФ						248 ГВ
Скв № 12А						249 ГВ
Скв № 13А						280 ГВ
Скв № 14А						281 ГВ
Скв № 15А						282 ГВ

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик _____ (Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятий _____ (Ф.И.О., подпись)

Сдал	
Принял	
Дата, время	05.12.2022
Температура в транспортировочной таре, °С	1,9
№ кулера	№ 4

Испытательная мобильная лаборатория ТОО «АЗИЯ Incorporated»
г.Атырау, ул. Гагарина- 107, ул. М. Баймуханова-47В.
тел.: 8 (7122) 51-53-80 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 22.12.2017 г
(дата изменения «29» июля 2020года)

5П/ВП22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 49 от 09.12.2022г.
на грунтовую (подземную), сточную, техническую, морскую воду

Всего листов 1
Лист 1

Заявка № 48 ТВ _ (СВ; ТВ ;М)
Заказчик (наименование, контактные данные): ТОО «АНПЗ»
Место отбора: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Дата отбора проб: 02.12.2022г.
Наименование и обозначение образца: грунтовая вода
Дата получения: 04.12.2022г. Дата(ы) проведения испытаний: 02-09.12.2022г.
НД на продукцию: не нормируется
НД на отбор: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: температура 20,3 °С, относительная влажность 67%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение							
			Идентификационный номер проб/Наименование точки отбора							
			278ТВ/ Скв.№ 11А-Ф	279ТВ/ Скв.№ 12А	280ТВ/ Скв.№ 13А	281ТВ/ Скв.№ 14А	282ТВ/ Скв.№ 15А			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Уровень	м	СТ РК ИСО 22475-1-2011	7,10	3,85	6,51	7,28	6,34			
Температура	C^0	СТ РК 3060-2017	5,38	5,4	5,35	5,36	5,27			
pH	-	СТ РК ISO 10523-2015	7,19	7,15	7,07	7,02	7,18			
Сухой остаток	мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85, п. 3	52840,0	41840,0	40975,0	40899,0	40785,0			
Нефтепродукты	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,064	0,042	0,048	0,054	0,056			

Начальник ИЛ _____ Радонова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Инженер- химик _____ Черкашина Г.Х.
подпись Ф.И.О.

Результаты отбора распространяются только на образцы, прошедшие отбор.
Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме.



КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.05.0455
от «21» октября 2024 года
действителен до «21» октября 2029 года

Испытательная лаборатория

Товарищества с ограниченной ответственностью «Алия и Ко»

город Актобе, проспект Санкибай батыра, 74 В

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в реестре субъектов аккредитации.

И.о. Руководителя
органа по аккредитации _____ Е. Карасаев
(подпись)

М.П.

004539



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.T.05.0455
2024 жылғы «21» қазаннан
2029 жылғы «21» қазанға дейін жарамды

«Алия и Ко» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
сынақ зертханасы
Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 74 В
(аккредиттеу субъектісінің атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, орналасқан орны)

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген.
(нормативтік құжаттың атауы)

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес өнімдерді сынау.

Аккредиттеу саласы аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде келтірілген.

Аккредиттеу жөніндегі орган басшысының м.а. **Е. Қарасаев**

004539

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №145 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12 А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№671	№672	№673	№674	№675
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,72	7,73	7,42	7,63	7,81
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	2,3	2,0	3,2	4,0	4,5
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	3,0	2,6	2,3	2,0

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №146 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К	Скв №52-К
			№602	№603
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,17	7,32
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,7	3,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	2,2

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатория запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №147 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№604	№605	№606	№607	№608
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,48	7,62	7,38	7,41	7,43
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	2,2	1,9	1,4	2,0	2,8
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	1,1	1,3	1,5	2,0	1,8

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №148 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А №609	Скв №А6АФ №610	Скв №8А №611	Скв №9А №612	Скв №10А №613
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,85	7,76	7,52	7,72	7,83
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,0	2,7	3,0	3,2	3,7
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,0	1,7	1,2	1,3	2,0

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №149 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№614	№615	№616	№617	№618	№619	№620	№621	№622	№623	№624
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,21	7,24	7,23	7,32	7,30	7,26	7,21	7,27	7,33	7,36	7,32
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,7	4,2	3,5	3,0	4,3	5,2	5,7	5,2	4,5	3,3	3,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,3	3,0	2,7	2,5	3,0	3,2	3,5	4,0	4,2	3,9	3,1

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1_
Лист_1_

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №150 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№625	№626	№627	№628	№629	№630	№631	№632	№633
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,83	7,88	7,82	7,95	7,82	7,77	7,79	7,94	7,85
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,8	4,5	4,2	5,0	5,3	5,7	6,0	602	6,5
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,5	4,0	3,7	3,4	4,2	3,3	3,9	4,4	5,0

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023П-3
Всего листов 2
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №157 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К	Скв №48К	Скв №49К	Скв №50К
			№667	№668	№669	№670
1	2	3	4	5	6	7
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45658,0	48733,0	42654,7	30182,3
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	18832,5	19417,2	17403,6	15231,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	7438,5	6505,3	7413,5	4512,0
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,013	0,021	0,016	0,023
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,85	0,64	0,66	0,43
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,98	0,83	0,57	0,44
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,05	0,12	0,07	0,09
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,12	0,084	0,058	0,11
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,06	0,12	0,09	0,084
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	74,6	67,3	71,2	65,0

Лист 2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К №667	Скв №48К №668	Скв №49К №669	Скв №50К №670
1	2	3	4	5	6	7
БПК5, мгО2/дм3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	22,4	21,7	22,8	22,3
АПАВ, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,291	0,294	0,251	0,373
Взвешенные вещества, мг/дм3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	315,0	344,0	308,7	326,6
Фосфаты, мг/дм3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,06	0,08	0,07	0,08

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/ПЛ-3
Всего листов 2
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №155 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К
			№657	№658	№659	№660	№661
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	49833,7	50142,3	44377,0	17265,5	60737,4
Хлориды, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	19836,5	19562,6	19403,8	7944,0	20334,8
Сульфаты, мг/дм^3	СТ РК 1015-2000	Не норм.	9125,0	8545,0	7635,7	3806,2	3345,8
Фенолы, мг/дм^3	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,014	0,031	0,014	0,02	0,017
Азот аммонийный, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,75	0,45	0,58	0,35	0,75
Нитраты, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,92	0,76	0,12	0,21	0,43
Нитриты, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,21	0,16	0,05	0,09	0,08
Железо, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,056	0,060	0,048	0,11	0,15
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,10	0,14	0,08	0,034	0,071
ХПК, мгО/дм^3	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	73,4	68,5	70,0	62,0	73,5

Лист 2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)					
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К	
			№657	№658	№659	№660	№661	
1	2	3	4	5	6	7	8	
БПК$_5$, мгО$_2$/дм^3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	23,5	22,0	23,5	21,7	23,6	
АПАВ, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,281	0,194	0,281	0,323	0,272	
Взвешенные вещества, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	215,0	322,0	408,7	310,6	281,7	
Фосфаты, мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,11	0,08	0,12	0,10	0,13	

Ответственный за подготовку протокола: Тамплова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №154 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, титриметрический, флуориметрический методы
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№646	№647	№648	№649	№650	№651	№652	№653	№654	№655	№656
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47250,0	72844,0	53821,0	79515,0	75673,3	59755,4	73687,7	56744,0	71585,4	81559,2	63842,3
Хлориды, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	22113,0	21362,0	19366,5	25435,7	23125,5	17583,2	25871,8	21376,9	23846,8	27698,7	19286,7
Сульфаты, мг/дм^3	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8674,0	7955,0	8565,0	10750,8	7634,0	9544,1	11255,4	8637,0	10275,5	9876,0	8375,1
Фенолы, мг/дм^3	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,013	0,022	0,019	0,028	0,027	0,016	0,02	0,021	0,019	0,014	0,023

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Номер документа:	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»		
	АО «НИПИ» «Каспиймунайгаз»	Дата выпуска:	
		Тип выпуска:	Выпущено для рассмотрения
	КАСПИЙМУНАЙГАЗ		

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №156 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 11АФ	Скв 12А	Скв 13А	Скв 14А	Скв 15А
			№662	№663	№664	№665	№666
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	41352,0	40844,7	40785,5	42625,0	41713,3
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,05	0,04	0,07	0,08	0,06

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №153 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 6А-Ф	Скв 7А	Скв 8А	Скв 9А	Скв 10А
			№641	№642	№643	№644	№645
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45847,3	38337,2	41,856,0	47115,6	42955,0
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,10	0,09	0,08	0,06

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №152 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв А1Ф	Скв А2	Скв А3	Скв А4	Скв А5
			№636	№637	№638	№639	№640
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45648,0	50985,6	46745,2	44378,0	42513,6
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,05	0,04	0,08	0,05	0,04

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №151 от «17» марта 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 15.03.-16.03.2023г.
Дата поступления пробы: 17.03.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №57
Дата проведения испытаний: 17.03.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51К	Скв №52К
			№634	№635
1	2	3	4	5
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	50213,5	48911,6
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,10

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/1-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №209 от «01» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель левобережной части г.Атырау
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 29.01.-31.01.2023г.
Дата поступления пробы: 01.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №72
Дата проведения испытаний: 01.02.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К	
			№841	№842	№843	№844	№845	№846	№847	№848	№849	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,73	7,82	7,81	7,85	7,82	7,78	7,71	7,84	7,85	
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	7,0	7,6	7,4	7,7	7,3	7,5	7,8	7,1	8,0	
Уровень, м	ГОСТ 25835-83	Не норм.	4,0	4,4	4,1	4,6	4,8	4,5	4,7	4,3	5,0	

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Г.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

KZ.T.05.0455

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №208 от «01» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 29.01.-31.01.2023г.
Дата поступления пробы: 01.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №72
Дата проведения испытаний: 01.02.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№830	№831	№832	№833	№834	№835	№836	№837	№838	№839	№840
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,21	7,39	7,33	7,31	7,32	7,28	7,21	7,25	7,31	7,36	7,32
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,0	4,1	4,4	4,7	4,9	5,0	5,3	6,0	5,8	5,1	4,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,9	3,7	3,0	4,2	4,0	3,1	3,3	4,0	3,7	4,5	4,3

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/Л-3

Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №207 от «01» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 29.01.-31.01.2023г.
Дата поступления пробы: 01.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №72
Дата проведения испытаний: 01.02.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№825	№826	№827	№828	№829
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,55	7,66	7,58	7,62	7,82
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,5	5,2	6,0	5,1	4,7
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,0	1,7	1,5	2,0	2,2

Ответственный за подготовку протокола: Тамшилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №206 от «01» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 29.01.-31.01.2023г.
Дата поступления пробы: 01.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №72
Дата проведения испытаний: 01.02.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№820	№821	№822	№823	№824
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,33	7,32	7,41	7,43	7,23
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	2,5	2,0	3,5	4,0	3,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	1,5	1,9	1,7	2,2	2,0

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №205 от «01» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 29.01.-31.01.2023г.
Дата поступления пробы: 01.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №72
Дата проведения испытаний: 01.02.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №818	Скв №52-К №819
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,27	7,33
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,0	5,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,0	1,8

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №204 от «01» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 29.01.-31.01.2023г.
Дата поступления пробы: 01.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №72
Дата проведения испытаний: 01.02.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12 А №813	Скв №11АФ №814	Скв №13А №815	Скв №14А №816	Скв №15А №817
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,71	7,74	7,45	7,53	7,71
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,0	5,1	4,8	5,4	6,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,0	2,3	2,7	2,5	3,0

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2022/П-65
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №37 от «13» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 08.02.2023г.-10.02.2023г.
Дата поступления пробы: 11.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №13
Дата проведения испытаний: 13.02.2023г.
НД на продукцию: СП №209 от 16.03.2015г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К	Скв №52-К
			№193	№194
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,15	7,22
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	2,0	2,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,4	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Кабдешова Т.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2022/11-65
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №38 от «13» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 08.02.2023г.-10.02.2023г.
Дата поступления пробы: 11.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №13
Дата проведения испытаний: 13.02.2023г.
НД на продукцию: СП №209 от 16.03.2015г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№195	№196	№197	№198	№199
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,55	7,62	7,45	7,38	7,40
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	1,0	0,8	1,4	1,7	1,3
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	1,2	1,4	1,3	1,9	1,5

Ответственный за подготовку протокола: Кабдешова Т.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР УШИН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2022/П-65
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №39 от «13» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 08.02.2023г.-10.02.2023г.
Дата поступления пробы: 11.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №13
Дата проведения испытаний: 13.02.2023г.
НД на продукцию: СП №209 от 16.03.2015г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7Л	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10Л
			№200	№201	№202	№203	№204
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,88	7,82	7,55	7,69	7,80
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	2,0	2,3	2,5	2,6	2,3
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	1,8	1,1	1,0	1,7	2,0

Ответственный за подготовку протокола: Кабдешова Т.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сапкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2022/П-65
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №40 от «13» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 08.02.2023г.-10.02.2023г.
Дата поступления пробы: 11.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №13
Дата проведения испытаний: 13.02.2023г.
НД на продукцию: СП №209 от 16.03.2015г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№205	№206	№207	№208	№209
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,14	7,18	7,15	7,20	7,19
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	1,9	2,5	2,2	2,6	2,8
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,3	2,5	2,9	2,8	3,2

Ответственный за подготовку протокола: Каблешова Т.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2022/П-63
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №41 от «13» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 08.02.2023г.-10.02.2023г.
Дата поступления пробы: 11.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №13
Дата проведения испытаний: 13.02.2023г.
НД на продукцию: СП №209 от 16.03.2015г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№210	№211	№212	№213	№214	№215	№216	№217	№218	№219	№220
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,19	7,25	7,22	7,30	7,28	7,25	7,20	7,29	7,32	7,35	7,30
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	1,9	2,0	2,1	2,3	2,2	2,1	2,5	2,7	2,6	2,2	1,5
Уровень, м	ГОСТ 25865-83	Не норм.	3,4	3,3	2,8	4,0	3,8	2,9	3,0	3,7	3,4	4,1	4,0

Ответственный за подготовку протокола: Кабдешова Т.М.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2022/П-63
Всего листов_1
Лист_1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №42 от «13» февраля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 08.02.2023г.-10.02.2023г.
Дата поступления пробы: 11.02.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №13
Дата проведения испытаний: 13.02.2023г.
НД на продукцию: СП №209 от 16.03.2015г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Вид испытаний: наблюдательный
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№221	№222	№223	№224	№225	№226	№227	№228	№229
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,85	7,90	7,84	7,99	7,80	7,75	7,77	7,92	7,88
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	2,8	3,7	3,7	3,8	3,6	3,7	3,5	2,9	1,6
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,9	4,1	3,8	4,7	5,0	4,8	4,9	4,5	5,2

Ответственный за подготовку протокола: Кабдешова Г.М.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №278 от «02» мая 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 29.04.2023г.
Дата поступления пробы: 30.04.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №101
Дата проведения испытаний: 02.05.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№1025	№1026	№1027	№1028	№1029
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,68	7,71	7,52	7,73	7,71
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	2,4	2,2	3,2	4,0	4,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	3,0	2,6	2,3	2,0

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №560 от «26» июня 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора проб:23.06.2023г.
Дата поступления проб: 24.06.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №210
Дата проведения испытаний:26.06.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51К №2104	Скв №52К №2105
1	2	3	4	5
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	50205.2	48932.2
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0.07	0,12

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 561 от «26» июня 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора проб: 23.06.2023г.
Дата поступления проб:24.06.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №210
Дата проведения испытаний: 26.06.2023 г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв А1Ф	Скв А2	Скв А3	Скв А4	Скв А5
			№2106	№2107	№2108	№2109	№2110
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45651,0	50991,5	46756,2	44382,0	42521,3
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,06	0,09	0,06	0,05

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Ответственный за подготовку протокола Тамшилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29
Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №562 от «26» июня 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора проб:23.06.2023г.
Дата поступления проб: 24.06.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №210
Дата проведения испытаний: 26.06.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 6А-Ф	Скв 7А	Скв 8А	Скв 9А	Скв 10А
			№2111	№2112	№2113	№2114	№2115
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45852,3	38442,1	41901,0	47128,6	42968,0
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,12	0,10	0,09	0,07

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29
Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №563 от «26» июня 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора проб:.23.06.2023г.
Дата поступления проб:.24.06.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №210
Дата проведения испытаний: 26.06.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 11АФ	Скв 12А	Скв 13А	Скв 14А	Скв 15А
			№2116	№2116	№2117	№2118	№2119
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	41368,0	40844,7	40867,5	42723,0	41815,3
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,06	0,05	0,08	0,09	0,07

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР УШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №564 от «26» июня 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, титриметрический, флуориметрический методы
Дата отбора проб: 23.06.2023г.
Дата поступления проб: 24.06.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №210
Дата проведения испытаний: 26.06.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№2120	№2121	№2122	№2123	№2124	№2125	№2126	№2127	№2128	№2129	№2130
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47360,0	72923,0	53922,0	79476,0	75753,3	59767,4	73692,7	56841,0	71685,2	81609,2	63912,2
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	22215,0	21432,0	19423,5	25513,4	23158,2	17596,2	25921,8	21264,8	23926,8	27598,9	19192,5
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8696,0	81525,0	8625,0	10820,8	7643,0	9622,1	11268,4	8648,0	10289,5	9896,0	8398,1
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,014	0,024	0,020	0,029	0,028	0,017	0,05	0,022	0,020	0,015	0,025

Ответственный за подготовку протокола Тампилова А.С.
Начальник испытательной лаборатории Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023.II-3
Всего листов_2
Лист_1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №565 от «30» июня 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 23.06.2023г.
Дата поступления проб:24.06. 2023г.
Акт отбора проб (заявка): №210
Дата проведения испытаний:.26.06.2023-30.06.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)					
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К	
			№2131	№2132	№2133	№2134	№2135	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	49863,7	50162,3	44397,0	17325,5	60787,4	
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	19866,5	19582,6	19503,8	7994,0	20356,8	
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	9155,0	8591,0	7685,7	3801,1	3295,8	
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,016	0,032	0,015	0,05	0,018	
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,76	0,47	0,59	0,36	0,78	
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,94	0,76	0,13	0,22	0,45	
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,22	0,17	0,06	0,10	0,09	
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,037	0,070	0,058	0,12	0,16	
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,11	0,16	0,09	0,036	0,081	
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	75,2	69,1	72,0	64,0	73,7	

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №42К №2131	Скв №43К №2132	Скв №44К №2133	Скв №45К №2134	Скв №46К №2135
1	2	3	4	5	6	7	8
БПК5, мгО2/дм3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	22,9	23,0	23,8	22,1	24,2
АПАВ, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,291	0,198	0,285	0,325	0,274
Взвешенные вещества, мг/дм3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	216,0	325,0	409,1	311,2	282,7
Фосфаты, мг/дм3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,12	0,09	0,13	0,11	0,14

Ответственный за подготовку протокола Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_2
Лист_1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №566 от «30» июня 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы.
Дата отбора проб: 23.06.2023г.
Дата поступления проб: 24.06.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №210
Дата проведения испытаний: 26.06.2023-30.06.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Нанесенование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв.№47К №2136	Скв.№48К №2137	Скв.№49К №2138	Скв.№50К №2139	
1	2	3	4	5	6	7	
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45668,0	48753,0	42721,7	30192,2	
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	18852,5	19497,2	17501,2	15331,0	
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	7498,5	6508,3	7493,5	4532,0	
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,011	0,022	0,017	0,025	
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,87	0,65	0,67	0,44	
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,99	0,84	0,58	0,45	
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,06	0,13	0,08	0,10	
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,13	0,085	0,059	0,12	
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,13	0,10	0,085	
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	75,2	68,2	72,2	66,0	

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К №2136	Скв №48К №2137	Скв №49К №2138	Скв №50К №2139
1	2	3	4	5	6	7
БПК$_5$, мгO$_2$/дм^3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	23,2	22,1	23,1	22,9
АПАВ, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,295	0,296	0,255	0,376
Взвешенные вещества, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	316,0	345,0	309,2	327,6
Фосфаты, мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,07	0,09	0,08	0,09

Ответственный за подготовку протокола: Тампилова А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №673 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№2499	№2500	№2501	№2502	№2503
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,5	7,4	6,8	7,4
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	20,0	19,0	21,0	20,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,4	3,3	2,5	2,4	2,7

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №674 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №2504	Скв №52-К №2505
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	21,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,6	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №675 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№2506	№2507	№2508	№2509	№2510
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,8	7,6	7,5	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	22,0	20,0	20,0	21,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	1,7	1,6	1,8	2,1	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №676 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№2511	№2512	№2513	№2514	№2515
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,5	7,4	6,8	7,8
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	22,0	22,0	21,0	20,0	19,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,4	2,3	2,4	2,1	2,3

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №677 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подсемная вода
Место отбора проб: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)											
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			№2516	№2517	№2518	№2519	№2520	№2521	№2522	№2523	№2524	№2525	№2526
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,4	7,5	7,7	7,6	7,5	7,4	7,5	7,6	7,7	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	21,0	20,0	21,0	21,0	22,0	21,0	20,0	21,0	20,0	19,0
Уровень, м	ГОСТ 25854-83	Не норм.	3,6	3,7	2,7	2,5	3,7	3,7	3,8	4,6	4,5	3,8	3,7

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №678 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)											
			Скв №42-К №2527	Скв №43-К №2528	Скв №44-К №2529	Скв №45-К №2530	Скв №46-К №2531	Скв №47-К №2532	Скв №48-К №2533	Скв №49-К №2534	Скв №50-К №2535
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,1	7,7	7,8	7,7	7,9	7,5	7,6	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	21,0	20,0	19,0	20,0	21,0	22,0	19,0	21,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,3	4,3	3,4	3,4	4,3	3,4	3,5	4,5	5,1

Ответственный за подготовку протокола: Мезрецова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсенова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №614 от «21» июля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.07.-19.07.2023г.
Дата поступления пробы: 20.07.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №236
Дата проведения испытаний: 20.07.2023г.-21.07.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А №2293	Скв №11АФ №2294	Скв №13А №2295	Скв №14А №2296	Скв №15А №2297
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,6	7,2	6,9	7,5
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	2,3	2,4	3,1	3,5	4,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	3,2	2,6	2,5	2,6

Ответственный за подготовку протокола Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №615 от «21» июля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.07.-19.07.2023г.
Дата поступления пробы: 20.07.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №236
Дата проведения испытаний: 20.07.2023г.-21.07.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К	Скв №52-К
			№2298	№2299
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,3	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	3,3	3,4
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	2,4

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №616 от «21» июля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.07.-19.07.2023г.
Дата поступления пробы: 20.07.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №236
Дата проведения испытаний: 20.07.2023г.-21.07.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№2300	№2301	№2302	№2303	№2304
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,6	7,7	7,5	7,4	7,8
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	2,5	2,1	1,9	2,6	2,7
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	1,8	1,5	1,7	2,2	2,6

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Ответственный за подготовку протокола: Мсирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №617 от «21» июля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.07.-19.07.2023г.
Дата поступления пробы: 20.07.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №236
Дата проведения испытаний: 20.07.2023г.-21.07.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№2305	№2306	№2307	№2308	№2309
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,7	7,5	6,9	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,5	3,2	3,6	3,7	3,5
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	2,2	2,3	1,9	2,2

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74а, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.6455

Ф ДП ШТ 7.8-2023 П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №618 от «21» июля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.07.-19.07.2023г.
Дата поступления пробы: 20.07.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №226
Дата проведения испытаний: 20.07.2023г.-21.07.2023г.
НД на продукцию: СТ №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; P 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№2310	№2311	№2312	№2313	№2314	№2315	№2316	№2317	№2318	№2319	№2320
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,4	7,3	7,4	7,5	7,2	7,4	7,2	7,4	7,5	7,6	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,5	4,6	4,7	3,6	4,2	5,2	5,1	5,6	4,2	3,1	2,5
Уровень, м	ГОСТ 25895-83	Не норм.	3,4	3,5	3,6	2,6	3,1	3,6	3,7	4,5	4,6	3,7	3,6

Ответственный за подготовку протокола: Мерекенова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.



Испытательная лаборатория ТОО «Алиа и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74а, тел./факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛТ.8-2023(1-)
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №619 от «21» июля 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алиа и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-титульный метод
Дата отбора пробы: 18.07.-19.07.2023г.
Дата поступления пробы: 20.07.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №236
Дата проведения испытаний: 20.07.2023г.-21.07.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22.0°С ; НВ 65,5 % ; Р 750,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норм по ПДК/ПДС	Фактическое значение: Наименование точки отбора (местоположение)								
			Скв №42-К №23/21	Скв №43-К №23/22	Скв №44-К №23/23	Скв №45-К №23/24	Скв №46-К №23/25	Скв №47-К №23/26	Скв №48-К №23/27	Скв №49-К №23/28	Скв №50-К №23/29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,3	7,9	7,2	7,7	7,6	7,5	7,6	7,7	7,4
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,7	4,6	4,5	5,4	5,3	5,4	6,2	6,1	6,2
Мутность, м	ГОСТ 25889-83	Не норм.	4,2	4,2	3,4	3,5	4,7	3,9	3,6	4,4	3,5

Ответственный за подготовку протокола: Макрасенко А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №673 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№2499	№2500	№2501	№2502	№2503
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,5	7,4	6,8	7,4
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	20,0	19,0	21,0	20,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,4	3,3	2,5	2,4	2,7

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №674 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К	Скв №52-К
			№2504	№2505
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	21,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,6	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №675 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№2506	№2507	№2508	№2509	№2510
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,8	7,6	7,5	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	22,0	20,0	20,0	21,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	1,7	1,6	1,8	2,1	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №676 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№2511	№2512	№2513	№2514	№2515
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,5	7,4	6,8	7,8
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	22,0	22,0	21,0	20,0	19,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,4	2,3	2,4	2,1	2,3

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №677 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№2516	№2517	№2518	№2519	№2520	№2521	№2522	№2523	№2524	№2525	№2526
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,4	7,5	7,7	7,6	7,5	7,4	7,5	7,6	7,7	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	21,0	20,0	21,0	21,0	22,0	21,0	20,0	21,0	20,0	19,0
Уровень, м	ГОСТ 25854-83	Не норм.	3,6	3,7	2,7	2,5	3,7	3,7	3,8	4,6	4,5	3,8	3,7

Ответственный за подготовку протокола: Мерхалова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №678 от «28» августа 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 25.08.2023г.
Дата поступления пробы: 26.08.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №262
Дата проведения испытаний: 28.08.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К №2527	Скв №43-К №2528	Скв №44-К №2529	Скв №45-К №2530	Скв №46-К №2531	Скв №47-К №2532	Скв №48-К №2533	Скв №49-К №2534	Скв №50-К №2535
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,1	7,7	7,8	7,7	7,9	7,5	7,6	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	21,0	20,0	19,0	20,0	21,0	22,0	19,0	21,0
Уровень, м	ГОСТ 25585-83	Не норм.	4,3	4,3	3,4	3,4	4,3	3,4	3,5	4,5	5,1

Ответственный за подготовку протокола: Мейрханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсенова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №863 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №344
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**				
			Скв №12А	Скв №11А Ф	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№3503	№3504	№3505	№3506	№3507
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,7	7,6	6,9	7,6
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	22,0	21,0	20,0	22,0	21,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	3,4	2,7	2,6	2,8

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №864 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №344
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**	
			Скв №51-К №3508	Скв №52-К №3509
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,6	7,8
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	22,0	22,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	2,6

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №865 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №344
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№3510	№3511	№3512	№3513	№3514
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,9	7,7	7,6	7,8
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	22,0	23,0	21,0	21,0	22,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	1,8	1,7	1,9	2,2	2,6

Ответственный за подготовку протокола: Мсирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/II-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №866 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №344
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**				
			Скв №7А	Скв №А6А Ф	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№3515	№3516	№3517	№3518	№3519
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,6	7,5	6,9	7,9
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	23,0	23,0	22,0	21,0	20,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,6	2,4	2,5	2,2	2,4

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №867 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №344
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№3520	№3521	№3522	№3523	№3524	№3525	№3526	№3527	№3528	№3529	№3530
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,6	7,5	7,6	7,8	7,7	7,6	7,5	7,6	7,7	7,8	7,8
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	22,0	22,0	21,0	22,0	23,0	23,0	22,0	21,0	22,0	21,0	20,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,7	3,9	2,9	2,7	3,9	3,9	34,1	4,8	4,7	4,0	3,9

Ответственный за подготовку протокола: Мергханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсекулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №868 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №344
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№3531	№3532	№3533	№3534	№3535	№3536	№3537	№3538	№3539
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,2	7,8	7,9	7,8	8,1	7,6	7,7	7,6
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	22,0	22,0	21,0	20,0	21,0	22,0	23,0	20,0	22,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,5	4,4	3,6	3,8	4,4	3,5	3,6	4,7	6,1

Ответственный за подготовку протокола: Мерханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Сакулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №869 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**	
			Скв №51К	Скв №52К
			№3540	№3541
1	2	3	4	5
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	50325,2	52312,2
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,13

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №870 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точк отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв А1Ф №3542	Скв А2 №3543	Скв А3 №3544	Скв А4 №3545	Скв №3
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47242,0	60211,5	46892,2	44526,0	436
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,07	0,10	0,07	0,(

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №871 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 6А-Ф	Скв 7А	Скв 8А	Скв 9А	Скв 10А
			№3547	№3548	№3549	№3550	№3551
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45963,3	38546,1	41926,0	47689,6	43256,0
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,12	0,10	0,09	0,07

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29
Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №872 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 11АФ	Скв 12А	Скв 13А	Скв 14А	Скв 15А
			№3552	№3553	№3554	№3555	№3556
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	41429,0	40985,8	40972,6	42856,0	41963,2
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,06	0,09	0,10	0,08

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №873 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, титриметрический, флуориметрический методы
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№3557	№3558	№3559	№3560	№3561	№3562	№3563	№3564	№3565	№3566	№3567
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47478,0	73125,0	54125,0	79582,0	75869,3	59871,4	73756,6	56862,0	71792,2	81756,2	64236,2
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	22472,0	21567,0	19586,5	25689,4	23231,2	17675,2	26321,7	21356,8	24126,8	27648,9	19263,5
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8756,0	8645,0	8689,0	10956,8	7742,0	9636,1	11389,4	8752,0	10395,5	9997,0	8499,1
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,015	0,025	0,021	0,030	0,029	0,018	0,06	0,023	0,021	0,016	0,026

Ответственный за подготовку протокола: Медрханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Жаркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Номер документа:	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»		
	АО «НИПИ» «Каспиймунайгаз»	Дата выпуска:	
		Тип выпуска:	Выпущено для рассмотрения

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 2
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №874 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К
			№3568	№3569	№3570	№3571	№3572
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	49954,8	50264,4	44415,0	17465,3	60825,4
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	19914,5	19671,5	19678,6	8125,0	20462,3
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	9226,0	8615,0	7698,7	3961,1	3345,8
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,017	0,033	0,016	0,06	0,019
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,77	0,48	0,60	0,37	0,79
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,95	0,77	0,14	0,23	0,46
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,23	0,18	0,07	0,11	0,10
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,058	0,071	0,059	0,13	0,17
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,12	0,17	0,10	0,037	0,082
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	76,3	70,1	73,0	65,0	74,6

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №42К №3568	Скв №43К №3569	Скв №44К №3570	Скв №45К №3571	Скв №46К №3572
1	2	3	4	5	6	7	8
БПК$_5$, мгO$_2$/дм^3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	23,5	24,0	24,6	23,1	25,2
АПАВ, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,295	0,213	0,292	0,356	0,282
Взвешенные вещества, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	217,0	332,0	415,1	321,2	296,7
Фосфаты, мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,13	0,10	0,14	0,12	0,15

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 2
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №875 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы.
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К №3573	Скв №48К №3574	Скв №49К №3575	Скв №50К №3576
1	2	3	4	5	6	7
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45764,0	48826,0	42864,5	30265,2
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	18945,5	19513,2	17623,2	15479,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	7589,5	6614,3	7546,5	4678,0
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,012	0,023	0,018	0,026
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,88	0,66	0,68	0,45
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,101	0,85	0,59	0,46
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,07	0,14	0,09	0,11
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,14	0,086	0,060	0,13
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,14	0,11	0,086
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	76,2	69,2	73,2	67,0

Лист 2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К №3573	Скв №48К №3574	Скв №49К №3575	Скв №50К №3576
1	2	3	4	5	6	7
БПК$_5$, мгО$_2$/дм^3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	24,3	23,1	24,1	23,2
АПАВ, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,325	0,312	0,265	0,382
Взвешенные вещества, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	323,0	356,0	312,3	335,6
Фосфаты, мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,08	0,10	0,09	0,10

Ответственный за подготовку протокола: Мейрханова А.М

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А. Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №869 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**	
			Скв №51К №3540	Скв №52К №3541
1	2	3	4	5
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	50325,2	52312,2
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,13

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №870 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**				
			Скв А1Ф	Скв А2	Скв А3	Скв А4	Скв А
			№3542	№3543	№3544	№3545	№354
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47242,0	60211,5	46892,2	44526,0	43632
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,07	0,10	0,07	0,06

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №871 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 6А-Ф	Скв 7А	Скв 8А	Скв 9А	Скв 10А
			№3547	№3548	№3549	№3550	№355
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45963,3	38546,1	41926,0	47689,6	43256 0
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,12	0,10	0,09	0,07

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29
Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №872 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 11АФ	Скв 12А	Скв 13А	Скв 14А	Скв 15А
			№3552	№3553	№3554	№3555	№3556
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	41429,0	40985,8	40972,6	42856,0	41963,2
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,06	0,09	0,10	0,08

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №873 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, титриметрический, флуориметрический методы
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№3557	№3558	№3559	№3560	№3561	№3562	№3563	№3564	№3565	№3566	№3567
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сухой остаток, г/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47478,0	73125,0	54125,0	79582,0	75869,3	59871,4	73756,6	56862,0	71792,2	81756,2	64236,2
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	22472,0	21567,0	19586,5	25689,4	23231,2	17675,2	26321,7	21856,8	24126,8	27648,9	19263,5
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8756,0	8645,0	8689,0	10956,8	7742,0	9636,1	11389,4	8752,0	10395,5	9997,0	8499,1
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2339-2013	Не норм.	0,015	0,025	0,021	0,030	0,029	0,018	0,06	0,023	0,021	0,016	0,026

Ответственный за подготовку протокола: Мерханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Каркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДПИП 7.8-2023/1-3
Всего листов_2
Лист_1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №874 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №42К №3568	Скв №43К №3569	Скв №44К №3570	Скв №45К №3571	Скв №46К №3572
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	49954,8	50264,4	44415,0	17465,3	60825,4
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	19914,5	19671,5	19678,6	8125,0	20462,3
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	9226,0	8615,0	7698,7	3961,1	3345,8
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,017	0,033	0,016	0,06	0,019
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,77	0,48	0,60	0,37	0,79
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,95	0,77	0,14	0,23	0,46
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,23	0,18	0,07	0,11	0,10
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,058	0,071	0,059	0,13	0,17
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,12	0,17	0,10	0,037	0,082
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	76,3	70,1	73,0	65,0	74,6

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К
			№3568	№3569	№3570	№3571	№3572
1	2	3	4	5	6	7	8
БПК$_5$, мгО$_2$/дм^3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	23,5	24,0	24,6	23,1	25,2
АПАВ, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,295	0,213	0,292	0,356	0,282
Взвешенные вещества, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	217,0	332,0	415,1	321,2	296,7
Фосфаты, мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,13	0,10	0,14	0,12	0,15

Ответственный за подготовку протокола: Мелрханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_2
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №875 от «29» сентября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы.
Дата отбора пробы: 28.09.2023г.
Дата поступления пробы: 29.09.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №345
Дата проведения испытаний: 29.09.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К	Скв №48К	Скв №49К	Скв №50К
			№3573	№3574	№3575	№3576
1	2	3	4	5	6	7
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45764,0	48826,0	42864,5	30265,2
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	18945,5	19513,2	17623,2	15479,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	7589,5	6614,3	7546,5	4678,0
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,012	0,023	0,018	0,026
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,88	0,66	0,68	0,45
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,101	0,85	0,59	0,46
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,07	0,14	0,09	0,11
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,14	0,086	0,060	0,13
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,14	0,11	0,086
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	76,2	69,2	73,2	67,0

Номер документа:	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»		
	АО «НИПИ» «Каспиймунайгаз»	Дата выпуска:	
		Тип выпуска:	Выпущено для рассмотрения
	КАСПИЙМУНАЙГАЗ		

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв.№47К	Скв.№48К	Скв.№49К	Скв.№50К
			№3573	№3574	№3575	№3576
1	2	3	4	5	6	7
БПК$_5$, мгО$_2$/дм^3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	24,3	23,1	24,1	23,2
АПАВ, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,325	0,312	0,265	0,382
Взвешенные вещества, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	323,0	356,0	312,3	335,6
Фосфаты, мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,08	0,10	0,09	0,10

Ответственный за подготовку протокола: Мсирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/01-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1007 от «16» октября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.10.2023г.
Дата поступления пробы: 14.10.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №429
Дата проведения испытаний: 16.10.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№3984	№3985	№3986	№3987	№3988	№3989	№3990	№3991	№3992
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,6	7,7	8,1	7,9	7,8	7,6	7,5	7,7
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,1	4,7	4,4	5,2	5,5	5,8	6,1	5,5	6,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,7	4,3	4,0	3,8	4,5	3,7	3,6	4,7	5,3

Ответственный за подготовку протокола: Мсирханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455 TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1006 от «16» октября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.10.2023г.
Дата поступления пробы: 14.10.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №429
Дата проведения испытаний: 16.10.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№3973	№3974	№3975	№3976	№3977	№3978	№3979	№3980	№3981	№3982	№3983
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,4	7,5	7,3	7,4	7,2	7,1	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,5	4,6	4,0	3,8	4,7	5,0	5,2	5,7	4,8	3,6	3,8
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,5	3,2	3,2	2,7	3,4	3,3	3,7	4,2	4,5	4,2	3,5

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29
Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1005 от «16» октября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.10.2023г.
Дата поступления пробы: 14.10.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №429
Дата проведения испытаний: 16.10.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№3968	№3969	№3970	№3971	№3972
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,6	7,6	7,5	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,2	3,6	3,5	3,7	4,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	2,5	2,2	2,3	2,4

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1004 от «16» октября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.10.2023г.
Дата поступления пробы: 14.10.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №429
Дата проведения испытаний: 16.10.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№3963	№3964	№3965	№3966	№3967
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,6	7,4	7,4	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,0	4,5	4,2	3,7	3,6
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	2,3	2,4	2,7	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1003 от «16» октября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.10.2023г.
Дата поступления пробы: 14.10.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №429
Дата проведения испытаний: 16.10.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №3961	Скв №52-К №3962
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,3	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,5	4,3
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	2,7

Ответственный за подготовку протокола Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1002 от «16» октября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.10.2023г.
Дата поступления пробы: 14.10.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №429
Дата проведения испытаний: 16.10.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А №3956	Скв №11АФ №3957	Скв №13А №3958	Скв №14А №3959	Скв №15А №3960
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,7	7,4	7,8	7,2
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,5	4,2	4,5	3,0	4,6
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	3,1	2,8	2,6	2,4

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К №4235	Скв №48К №4236	Скв №49К №4237	Скв №50К №4238
1	2	3	4	5	6	7
БПК5, мгО2/дм³	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	26,2	25,2	26,3	25,4
АПАВ, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,332	0,324	0,248	0,367
Взвешенные вещества, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	326,0	341,0	326,3	348,2
Фосфаты, мг/дм³	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,10	0,12	0,1	0,13

Ответственный за подготовку протокола: Сирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Жаркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ЦЛ ИЛ 7.8-2023/Л-3
Всего листов 2
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1075 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы.
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №459
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактические значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К	Скв №48К	Скв №49К	Скв №50К
			№4235	№4236	№4237	№4238
1	2	3	4	5	6	7
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45524,0	48712,0	42674,5	30152,2
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	18745,5	19261,2	17473,2	15355,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	7571,5	6574,3	7521,4	4610,0
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,014	0,024	0,022	0,023
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,82	0,71	0,73	0,48
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,92	0,88	0,72	0,53
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,08	0,15	0,1	0,13
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,16	0,057	0,081	0,15
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,11	0,15	0,12	0,034
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	72,5	72,6	67,4	55,0

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)					
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К	
			№4230	№4231	№4232	№4233	№4234	
1	2	3	4	5	6	7	8	
БПК$_5$, мгО$_2$/дм^3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	25,5	26,0	27,0	25,2	27,3	
АПАВ, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,284	0,245	0,284	0,370	0,292	
Взвешенные вещества, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	220,0	335,0	404,2	341,2	307,5	
Фосфаты, мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,14	0,12	0,15	0,14	0,17	

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Жаркулова А.Т.

Результаты

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74а, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/Л-3
Всего листов_2
Лист_1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1074 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, фотометрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №459
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ЦДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)					
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К	
			№4230	№4231	№4232	№4233	№4234	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	49745,5	50147,4	44375,0	17254,5	40674,4	
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	19841,5	19872,5	19554,6	8245,5	20274,7	
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	9214,0	8524,0	7541,5	3746,3	3278,5	
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,018	0,031	0,018	0,08	0,021	
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,74	0,51	0,63	0,41	0,81	
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,97	0,75	0,17	0,25	0,41	
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,24	0,21	0,11	0,14	0,15	
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,061	0,073	0,062	0,15	0,21	
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,14	0,19	0,12	0,032	0,052	
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	74,5	72,4	75,0	68,5	77,2	

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/Л-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1073 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, титриметрический, флуориметрический методы
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №459
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№4219	№4220	№4221	№4222	№4223	№4224	№4225	№4226	№4227	№4228	№4229
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47355,0	72415,0	52452,0	79422,0	75635,3	59745,4	73621,6	56652,0	71637,2	81574,2	64124,2
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	22345,0	21345,0	19245,5	25426,4	23141,2	17472,2	26124,5	21148,8	24247,8	27462,9	19117,5
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8634,0	8524,0	8756,0	10742,8	7637,0	9545,2	11241,4	8675,0	10274,6	9745,0	8325,4
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,017	0,022	0,023	0,032	0,022	0,021	0,08	0,020	0,024	0,018	0,024

Ответственный за подготовку протокола: Мейрханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1072 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №459
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 11АФ №4214	Скв 12А №4215	Скв 13А №4216	Скв 14А №4217	Скв 15А №4218
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5 .	Не норм.	41312,0	40670,8	40774,6	42634,0	41778,2
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,07	0,10	0,10	0,09

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1071 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №459
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 6А-Ф	Скв 7А	Скв 8А	Скв 9А	Скв 10А
			№4209	№4210	№4211	№4212	№4213
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45765,3	38421,1	41765,0	47545,6	43155,0
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,10	0,11	0,11	0,10	0,08

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1070 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №459
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв А1Ф	Скв А2	Скв А3	Скв А4	Скв А5
			№4204	№4205	№4206	№4207	№420
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47126,0	60045,5	46645,2	44374,0	4347,3
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,08	0,11	0,08	0,08

Ответственный за подготовку протокола: Мерханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1069 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №459
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**	
			Скв №51К №4202	Скв №52К №4203
1	2	3	4	5
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	50123,0	52145,2
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,15

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Ф ДИ ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов_1
Лист_1

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1052 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №449
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№4114	№4115	№4116	№4117	№4118	№4119	№4120	№4121	№4122
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,7	7,8	8,3	8,0	7,9	7,7	7,7	7,8
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,3	4,8			5,6	5,9	6,2	5,6	6,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,8	4,4			4,6	3,8	3,7	4,8	5,4

Ответственный за подготовку протокола: Мейрханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, прошедшие испытания.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1051 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №449
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№4103	№4104	№4105	№4106	№4107	№4108	№4109	№4110	№4111	№4112	№4113
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,6	7,4		7,3	7,2	7,3	7,4	7,6	7,7	7,8
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,6	4,7	4,7		4,8	5,1	5,3	5,5	4,9	3,7	3,9
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,7	3,3	3,3	2,8	3,6	3,4	3,8	4,4	4,6	4,3	3,6

Ответственный за подготовку протокола: Менрханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29
Ф ДП ИЛ 7.8-2023/II-3

Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1050 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №449
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№4098	№4099	№4100	№4101	№4102
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,7	7,9	7,6	7,8
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,3	3,7	3,6	3,8	4,4
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,8	2,6	2,3	2,4	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов 1

Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1049 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №449
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№4093	№4094	№4095	№4096	№4097
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,6	7,7	7,5	7,5	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,2	4,7	4,4	3,8	3,7
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,6	2,4	2,5	2,8	2,6

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1048 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №449
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К	Скв №52-К
			№4091	№4092
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,6
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,6	4,4
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	2,8

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П1-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1047 от «23» ноября 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №449
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№4086	№4087	№4088	№4089	№4090
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,6	7,5	7,7	7,9	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,6	4,3	4,6	3,2	4,8
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,6	3,3	2,7	2,8	2,6

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/II-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1197 от «25» декабрь 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 21-23.12.2023г.
Дата поступления пробы: 24.12.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №498
Дата проведения испытаний: 25.12.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№4760	№4761	№4762	№4763	№4764
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,27	7,31	7,55	7,64	7,28
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,0	4,1	4,8	3,6	4,4
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	3,2	2,8	2,4	2,2

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1198 от «25» декабря 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 21-23.12.2023г.
Дата поступления пробы: 24.12.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №498
Дата проведения испытаний: 25.12.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №4765	Скв №52-К №4766
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,41	7,55
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,9	4,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,6	2,9

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1199 от «25» декабря 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 21-23.12.2023г.
Дата поступления пробы: 24.12.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №498
Дата проведения испытаний: 25.12.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№4767	№4768	№4769	№4770	№4771
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,54	7,94	7,61	7,26	7,33
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,1	4,6	4,4	4,0	3,6
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,8	2,2	2,4	2,3	2,8

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29
Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1200 от «25» декабря 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 21-23.12.2023г.
Дата поступления пробы: 24.12.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №498
Дата проведения испытаний: 25.12.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А №4772	Скв №А6АФ №4773	Скв №8А №4774	Скв №9А №4775	Скв №10А №4776
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,64	7,28	7,49	7,76	7,58
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,1	3,6	3,2	3,4	4,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	2,7	2,6	2,1	2,6

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сапкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1201 от «25» декабря 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 21-23.12.2023г.
Дата поступления пробы: 24.12.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №98
Дата проведения испытаний: 25.12.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ЦДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№4777	№4778	№4779	№4780	№4781	№4782	№4783	№4784	№4785	№4786	№4787
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,4	7,5	7,3	7,4	7,2	7,1	7,6	7,5	7,3	7,6	7,5
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,3	4,5	4,6	4,2	4,7	5,0	5,6	5,4	5,1	3,9	4,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,6	3,2	3,4	2,2	3,8	3,6	4,0	4,3	4,5	4,2	3,8

Ответственный за подготовку протокола: Меирханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1202 от «25» декабря 2023г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20-22.11.2023г.
Дата поступления пробы: 23.11.2023г.
Акт отбора проб (заявка): №449
Дата проведения испытаний: 23.11.2023г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№4788	№4789	№4790	№4791	№4792	№4793	№4794	№4795	№4796
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,6	7,5	7,2	8,0	7,8	7,5	7,1	7,4	7,3
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,1	5,0	4,8	5,2	5,4	6,1	6,6	5,5	6,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,4	4,6	4,0	4,2	4,8	3,2	3,4	5,0	5,6

Ответственный за подготовку протокола: Мейрханова А.М.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №193 от «26» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №81
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-26.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№791	№792	№793	№794	№795
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,37	7,25	7,64	7,80	7,22
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,2	4,1	4,5	4,0	4,8
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,8	3,1	3,5	3,2	3,0

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН Для ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №194 от «26» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №81
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-26.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №796	Скв №52-К №797
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,47	7,32
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,8	5,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,3	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Канибасва А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

г. Актобе, испытательная лаборатория ТОО «Алия и К
пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /713

Ф ДП И.
Всего

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №195 от «26» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №81
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-26.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер			
			Скв №А-1(фон) №798	Скв №А-2 №799	Скв №А-3 №800	Скв №А-4 №801
1	2	3	4	5	6	7
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	не норм.	7,37	7,21	7,19	7,46
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	не норм.	4,0	4,7	4,2	4,4
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	не норм.	3,2	2,5	2,2	3,6

Ответственный за подготовку протокола: Капибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №196 от «26» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №81
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-26.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№803	№804	№805	№806	№807
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,39	7,13	7,25	7,51	7,64
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,9	3,2	3,7	4,2	4,6
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,9	2,2	2,4	2,5	2,0

Ответственный за подготовку протокола: Канибасва А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Азия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

© ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №197 от «26» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №81
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-26.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№808	№809	№810	№811	№812	№813	№814	№815	№816	№817	№818
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,2	7,4	7,0	7,8	7,3	7,1	7,0	7,5	7,9	7,3
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,0	4,4	4,6	4,1	5,3	4,6	5,0	5,5	4,3	4,9	4,0
Уровень,м	ГОСТ 25835-83	Не норм.	3,8	3,4	3,3	2,0	4,5	4,0	5,4	4,6	4,2	3,0	4,5

Ответственный за подготовку протокола: Кашибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №198 от «26» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №81
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-26.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)								
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№819	№820	№821	№822	№823	№824	№825	№826	№827
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,4	7,0	7,2	8,4	7,3	7,8	7,1	7,6	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,8	5,2	4,4	5,0	6,4	5,5	6,0	5,9	6,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,1	5,0	4,6	5,1	5,2	4,6	4,1	5,5	6,3

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/II-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №199 от «28» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №82
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-28.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 65,0 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51К №828	Скв №52К №829
1	2	3	4	5
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	49857,1	50268,5
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,09

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №200 от «28» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №82
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-28.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 65,0 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв А1Ф	Скв А2	Скв А3	Скв А4	Скв А5
			№830	№831	№832	№833	№834
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	49542,7	58701,1	44560,0	48136,4	40123,5
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,09	0,13	0,05	0,09

Ответственный за подготовку протокола Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №201 от «28» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №82
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-28.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 65,0 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 6А-Ф	Скв 7А	Скв 8А	Скв 9А	Скв 10А
			№835	№836	№837	№838	№839
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47126,9	37125,0	43125,0	49542,4	42136,0
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,09	0,10	0,07	0,09

Ответственный за подготовку протокола: Капибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №202 от «28» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №82
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-28.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 65,0 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 11АФ №840	Скв 12А №841	Скв 13А №842	Скв 14А №843	Скв 15А №844
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45124,0	39546,0	42104,0	40289,7	41778,2
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,05	0,08	0,09	0,07	0,010

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР УШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №203 от «28» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, титриметрический, флуориметрический методы
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №82
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-28.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 65,0 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№845	№846	№847	№848	№849	№850	№851	№852	№853	№854	№855
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45140,1	70252,6	55120,5	78141,5	79654,7	61457,7	71525,8	58465,9	69253,1	80214,5	69215,9
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	22147,0	22514,5	20045,5	23214,0	25130,5	19520,0	24256,0	19563,0	23525,5	29214,0	20120,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8954,7	8313,2	8525,5	10613,4	7402,1	9321,9	11154,0	8925,5	9789,5	9321,5	8414,0
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,019	0,021	0,025	0,030	0,032	0,019	0,09	0,017	0,022	0,021	0,020

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Номер документа:	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»		
	АО «НИПИ» «Каспиймунайгаз»	Дата выпуска:	
		Тип выпуска:	Выпущено для рассмотрения
	КАСПИЙМУНАЙГАЗ		

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 2
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №204 от «28» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №82
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-28.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 65,0 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)					
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К	
			№856	№857	№858	№859	№860	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	51251.7	49758,0	43252,0	21569,4	42150,0	
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	20126,0	18150,5	20125,5	8010,0	19785,5	
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	9125,0	8485,9	7215,4	3258,8	3165,9	
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,021	0,036	0,020	0,09	0,019	
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,81	0,49	0,55	0,46	0,74	
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,93	0,69	0,21	0,24	0,55	
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,21	0,19	0,09	0,16	0,12	
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,058	0,064	0,069	0,12	0,19	
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,12	0,17	0,10	0,028	0,054	
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	70,4	73,5	77,1	69,1	75,1	

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К
			№856	№857	№858	№859	№860
1	2	3	4	5	6	7	8
БПК5, мгO2/дм3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	24,1	25,9	26,2	24,0	29,1
АПАВ, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,271	0,231	0,246	0,328	0,233
Взвешенные вещества, мг/дм3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	213,0	328,4	398,4	322,0	312,6
Фосфаты, мг/дм3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,11	0,15	0,12	0,14	0,19

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР УШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_2
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №205 от «28» марта 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектромстрический методы.
Дата отбора пробы: 18.03.2024г.
Дата поступления пробы: 19.03.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №82
Дата проведения испытаний: 19.03.2024г.-28.03.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 65,0 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К	Скв №48К	Скв №49К	Скв №50К
			№861	№862	№863	№864
1	2	3	4	5	6	7
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	45254,1	47451,0	41569,2	28941,0
Хлориды, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.9,2	Не норм.	18541,0	20236,5	15463,1	16211,0
Сульфаты, мг/дм^3	СТ РК 1015-2000	Не норм.	7253,0	6121,4	7920,0	4580,0
Фенолы, мг/дм^3	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,019	0,021	0,019	0,025
Азот аммонийный, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,79	0,64	0,72	0,51
Нитраты, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,87	0,80	0,79	0,44
Нитриты, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,07	0,12	0,09	0,11
Железо, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,19	0,042	0,079	0,12
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,12	0,16	0,041
ХПК, мгО/дм^3	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	70,7	73,5	65,5	52,9

Лист 2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)					
			Скв №47К		Скв №48К	Скв №49К	Скв.№50К	
			№		№	№	№	
1	2	3	4		5	6	7	
БПК5, мгO2/дм3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	25,8		23,1	25,5	20,9	
АПАВ, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,314		0,309	0,251	0,3655	
Взвешенные вещества, мг/дм3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	313,4		328,5	331,1	351,0	
Фосфаты, мг/дм3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,09		0,14	0,12	0,16	

Ответственный за подготовку протокола: Кантбаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сапкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/II-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №36 от «14» февраля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 6-9.02.2024г.
Дата поступления пробы: 10.02.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №15
Дата проведения испытаний: 12.02.2024г.-14.02.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 66,5 % ; Р 750,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№182	№183	№184	№185	№186
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,28	7,19	7,51	7,65	7,13
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,0	4,5	4,1	4,6	4,4
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	2,9	3,0	3,3	2,7

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/ П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №37 от «14» февраля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 6-9.02.2024г.
Дата поступления пробы: 10.02.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №15
Дата проведения испытаний: 12.02.2024г.-14.02.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 66,5 % ; Р 750,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №187	Скв №52-К №188
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,21	7,58
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,4	4,9
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,6	2,2

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №38 от «14» февраля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 6-9.02.2024г.
Дата поступления пробы: 10.02.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №15
Дата проведения испытаний: 12.02.2024г.-14.02.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 66,5 % ; Р 750,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№189	№190	№191	№192	№193
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,28	7,77	7,38	7,21	7,09
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,3	4,0	4,8	4,2	4,4
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,4	2,1	1,9	3,1	2,9

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29
Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3

Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №39 от «14» февраля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 6-9.02.2024г.
Дата поступления пробы: 10.02.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №15
Дата проведения испытаний: 12.02.2024г.-14.02.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 66,5 % ; Р 750,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№194	№195	№196	№197	№198
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,43	7,28	7,17	7,46	7,51
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,6	3,8	3,2	3,4	4,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,6	2,8	2,2	2,1	2,6

Ответственный за подготовку протокола Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов 1
Лист 1

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №40 от «14» февраля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 6-9.02.2024г.
Дата поступления пробы: 10.02.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №15
Дата проведения испытаний: 12.02.2024г.-14.02.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 66,5 % ; Р 750,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№199	№200	№201	№202	№203	№204	№205	№206	№207	№208	№209
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7.1	7.7	7.4	7.4	7.7	7.2	7.4	7.2	7.0	8.1	7.6
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4.2	4.7	3.1	3.4	5.6	4.0	5.5	5.4	4.0	4.4	4.3
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4.1	3.6	3.3	3.4	4.0	4.2	5.0	4.2	4.6	3.2	4.0

Ответственный за подготовку протокола Канибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П.3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №41 от «14» февраля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 6-9.02.2024г.
Дата поступления пробы: 10.02.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №15
Дата проведения испытаний: 12.02.2024г.-14.02.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 21,5°С ; HR 66,5 % ; Р 750,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№210	№211	№212	№213	№214	№215	№216	№217	№218
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,4	7,6	8,2	7,0	7,4	7,5	7,2	7,6
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,3	3,6	4,4	5,2	6,6	5,2	6,4	5,5	6,3
Уровень, м.	ГОСТ 25835-83	Не норм.	2,0	2,1	2,1	4,6	4,9	3,2	4,5	5,0	5,9

Ответственный за подготовку протокола Канибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №21 от «26» января 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20.01.2024г.
Дата поступления пробы: 21.01.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №7
Дата проведения испытаний: 22.01.2024г.-26.01.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 748,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №12А	Скв №11АФ	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№119	№120	№121	№122	№123
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,34	7,25	7,61	7,58	7,07
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,2	4,4	4,2	4,0	4,8
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	3,0	3,2	2,7	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Капибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №22 от «26» января 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20.01.2024г.
Дата поступления пробы: 21.01.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №7
Дата проведения испытаний: 22.01.2024г.-26.01.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 748,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №124	Скв №52-К №125
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,33	7,61
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,1	4,6
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №23 от «26» января 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20.01.2024г.
Дата поступления пробы: 21.01.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №7
Дата проведения испытаний: 22.01.2024г.-26.01.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 748,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№126	№127	№128	№129	№130
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,34	7,83	7,55	7,09	7,12
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,4	4,2	4,9	4,3	4,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	2,3	2,0	2,7	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №24 от «26» января 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20.01.2024г.
Дата поступления пробы: 21.01.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №7
Дата проведения испытаний: 22.01.2024г.-26.01.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 748,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №7А	Скв №А6АФ	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№131	№132	№133	№134	№135
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,57	7,33	7,21	7,58	7,64
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,4	3,4	3,0	3,5	4,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,8	2,4	2,0	2,3	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Капибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

КАТТЫ МАЛДАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/01-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №25 от «26» января 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон для захоронения твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20.01.2024г.
Дата поступления пробы: 21.01.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №7
Дата проведения испытаний: 22.01.2024г.-26.01.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 748,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№136	№137	№138	№139	№140	№141	№142	№143	№144	№145	№146
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,3	7,4	7,9	7,5	7,3	7,0	7,8	7,7	7,2	7,9	7,0
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,7	4,2	4,1	4,0	3,3	4,8	5,2	5,6	4,6	4,0	4,3
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,9	3,0	3,4	2,0	4,4	3,8	4,6	4,4	4,2	3,8	4,2

Ответственный за подготовку протокола: Кашибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сапкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №26 от «26» января 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 20.01.2024г.
Дата поступления пробы: 21.01.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №7
Дата проведения испытаний: 22.01.2024г.-26.01.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 748,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№147	№148	№149	№150	№151	№152	№153	№154	№155
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,3	7,7	7,1	8,4	7,9	7,2	7,6	7,0	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,9	5,2	4,4	6,0	5,6	6,2	5,0	5,8	
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,2	4,4	3,8	4,0	3,1	3,0	4,4	5,2	5,7

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №263 от «19» апреля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 15.04.2024г.
Дата поступления проб: 16.04.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №125
Дата проведения испытаний: 16.04.2024г.-19.04.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №1023	Скв №52-К №1024
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,58	7,43
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,5	5,9
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	2,4

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 264 от «19» апреля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 15.04.2024г.
Дата поступления проб: 16.04.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №125
Дата проведения испытаний: 16.04.2024г.-19.04.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№1025	№1026	№1027	№1028	№1029
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,44	7,39	7,08	7,53	7,24
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	3,6	4,4	4,0	4,8	4,5
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,0	2,9	2,4	3,2	3,6

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергшие испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/Ц-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №265 от «19» апреля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 15.04.2024г.
Дата поступления проб: 16.04.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №125
Дата проведения испытаний: 16.04.2024г.-19.04.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №6АФ №1030	Скв №7А №1031	Скв №8А №1032	Скв №9А №1033	Скв №10А №1034
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,29	7,44	7,16	7,45	7,55
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	3,8	4,2	3,4	4,0	5,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	3,1	2,2	2,9	2,2

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №266 от «19» апреля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 15.04.2024г.
Дата поступления проб: 16.04.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №125
Дата проведения испытаний: 16.04.2024г.-19.04.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**				
			Скв №11А Ф	Скв №12А	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№1035	№1036	№1037	№1038	№1039
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,61	7,24	7,52	7,44	7,19
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,6	4,0	4,2	3,9	4,5
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,6	3,0	3,1	3,4	3,5

Ответственный за подготовку протокола Канибасва А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сашкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ЛИ ИП 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №267 от «19» апреля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 15.04.2024г.
Дата поступления проб: 16.04.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №125
Дата проведения испытаний: 16.04.2024г.-19.04.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактические значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			№1040	№1041	№1042	№1043	№1044	№1045	№1046	№1047	№1048	№1049	№1050
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,9	7,2	7,1	7,4	7,2	7,9	7,2	7,5	7,8	7,1	7,6
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,5	4,2	5,2	5,6	5,3	4,7	5,4	5,0	4,5	5,3	4,5
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,5	3,0	3,6	4,2	4,1	4,1	5,9	4,8	4,6	3,5	4,9

Ответственный за подготовку протокола: Санибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Аркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сашкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП И/1 78-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №268 от «22» апреля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 15.04.2024г.
Дата поступления проб: 16.04.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №125
Дата проведения испытаний: 16.04.2024г.-19.04.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			№1051	№1052	№1053	№1054	№1055	№1056	№1057	№1058	№1059
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	6,8	7,0	8,9	7,7	7,5	6,8	7,4	7,2
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,0	5,4	5,5	5,5	6,0	5,9	6,6	6,1	6,5
Уровень, м	ГОСТ 25835-83	Не норм.	4,0	4,9	4,4	4,9	5,5	4,2	4,4	5,7	6,0

Ответственный за подготовку протокола: Капибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Сарсулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №396 от «24» мая 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.05.2024г.
Дата поступления проб: 23.05.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №188
Дата проведения испытаний: 23.05.2024г.-24.05.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**	
			Скв №51-К №1864	Скв №52-К №1865
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,61	7,28
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,7	5,6
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,5	2,3

ХАТТАМАЛАР УШІН ПРОТОКОЛ

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №397 от «24» мая 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.05.2024г.
Дата поступления проб: 23.05.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №188
Дата проведения испытаний: 23.05.2024г.-24.05.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№1866	№1867	№1868	№1869	№1870
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,38	7,27	7,16	7,44	7,19
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	3,8	4,2	4,4	4,5	4,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	3,1	2,0	3,0	3,9

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №398 от «24» мая 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факсльное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.05.2024г.
Дата поступления проб: 23.05.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №188
Дата проведения испытаний: 23.05.2024г.-24.05.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №6ЛФ	Скв №7А	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№1871	№1872	№1873	№1874	№1875
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,27	7,39	7,21	7,44	7,36
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	3,7	4,0	4,1	4,4	5,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,0	2,9	2,2	3,2	2,4

Ответственный за подготовку протокола: Канибасва А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №399 от «24» мая 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.05.2024г.
Дата поступления проб: 23.05.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №188
Дата проведения испытаний: 23.05.2024г.-24.05.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**				
			Скв №11А Ф	Скв №12А	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№1876	№1877	№1878	№1879	№1880
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,56	7,31	7,48	7,36	7,21
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,5	3,9	4,0	4,2	3,9
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,4	3,2	3,0	3,6	3,2

Ответственный за подготовку протокола: Канибасва А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

ф ЛП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №400 от «24» мая 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.05.2024г.
Дата поступления проб: 23.05.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №188
Дата проведения испытаний: 23.05.2024г.-24.05.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			№1881	№1882	№1883	№1884	№1885	№1886	№1887	№1888	№1889	№1890	№1891
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,0	7,4	7,3	7,3	7,5	7,7	7,9	7,4	7,2	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,8	4,4	4,9	4,8	4,8	4,8	5,2	4,8	4,2	5,0	4,7
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,7	3,1	3,9	3,8	3,8	4,0	5,4	4,1	4,9	3,4	4,0

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023-П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №401 от «24» мая 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.05.2024г.
Дата поступления проб: 23.05.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №188
Дата проведения испытаний: 23.05.2024г.-24.05.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			№1892	№1893	№1894	№1895	№1896	№1897	№1898	№1899	№1900
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7.9	6.7	8.4	8.4	7.9	7.0	7.2	7.1	7.0
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4.7	5.1	4.6	5.1	5.7	6.2	6.0	5.8	6.2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3.6	4.6	3.2	4.6	5.2	4.0	4.8	5.4	5.6

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №669 от «19» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №2942	Скв №52-К №2943
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,47	7,35
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,4	5,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,9	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №670 от «19» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№2944	№2945	№2946	№2947	№2948
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,41	7,31	7,28	7,36	7,14
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,0	4,6	4,2	4,4	4,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,9	3,0	2,4	3,2	4,1

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №671 от «19» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №6АФ	Скв №7А	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№2949	№2950	№2951	№2952	№2953
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,35	7,44	7,18	7,34	7,32
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	3,9	4,1	3,8	4,0	5,4
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,2	2,7	2,1	3,5	2,0

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/II-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №672 от «19» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №11А Ф	Скв №12А	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№2954	№2955	№2956	№2957	№2958
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,44	7,28	7,43	7,32	7,26
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,7	4,1	3,8	4,6	4,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,7	3,0	3,4	3,2	3,6

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сапкибай-батыра 74в, тел./факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №673 от «19» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			№2959	№2960	№2961	№2962	№2963	№2964	№2965	№2966	№2967	№2968	№2969
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,7	7,2	7,5	7,9	7,9	7,4	7,2	8,1	7,5	7,0	7,4
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	5,2	4,8	5,1	4,6	5,0	4,6	5,1	5,1	4,0	5,6	4,9
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,1	3,5	4,0	3,2	4,0	4,2	5,0	4,6	5,2	3,5	3,8

Ответственный за подготовку протокола: Капибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сапкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №674 от «19» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,9	6,7	7,2	8,4	7,9	7,0	7,2	7,1	7,0
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	4,7	5,2	4,6	5,1	5,7	6,2	6,0	5,8	6,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,6	4,1	3,9	4,6	5,2	4,0	4,8	5,4	5,6

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.
Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №675 от «24» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г-24.06.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51К №2979	Скв №52К №2980
1	2	3	4	5
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	48574,1	51023,6
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,08

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №676 от «24» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г.-24.06.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв А1Ф	Скв А2	Скв А3	Скв А4	Скв А5
			№2981	№2982	№2983	№2984	№2985
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	51026,7	57321,9	40142,7	46548,7	41254,6
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,06	0,10	0,07	0,08

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №677 от «24» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г.-24.06.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 6А-Ф	Скв 7А	Скв 8А	Скв 9А	Скв 10А
			№2986	№2987	№2988	№2989	№2990
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	46587,4	39521,5	42896,3	51047,1	43256,0
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,06	0,07	0,08	0,09	0,06

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №678 от «24» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.-24.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 11АФ №2991	Скв 12А №2992	Скв 13А №2993	Скв 14А №2994	Скв 15 №299
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	44325,0	38142,5	40555,4	41693,3	40542
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,05	0,07	0,02	0,08

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/Ш-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №679 от «24» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, титриметрический, флуориметрический методы
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г-24.06.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	44521,7	68745,6	53284,0	76969,7	80124,7	64551,9	70554,3	54523,9	71024,7	82684,3	72012,6
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	21750,0	22350,0	21050,5	23250,0	24512,0	20500,5	23800,0	20540,5	22600,0	27560,5	19850,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8754,1	8290,5	8413,2	9985,7	7725,8	9120,7	10879,5	8750,1	9680,0	9250,5	8350,5
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,022	0,017	0,024	0,026	0,020	0,022	0,017	0,012	0,029	0,025	0,016

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/ПЗ
Всего листов_2
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №680 от «24» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, фотометрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г-24.06.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)					
			Скв.№42К №3007	Скв.№43К №3008	Скв.№44К №3009	Скв.№45К №3010	Скв.№46К №3011
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	50580,5	47850,0	42700,5	20150,0	41890,0
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	19850,0	17584,5	21502,0	8596,7	17521,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8869,5	8125,7	7256,9	3155,0	3144,0
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,017	0,044	0,015	0,011	0,025
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,74	0,55	0,51	0,49	0,65
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,87	0,72	0,33	0,29	0,50
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,29	0,24	0,11	0,18	0,16
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,067	0,071	0,065	0,19	0,22
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,19	0,12	0,14	0,032	0,066
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	65,8	70,4	75,5	70,5	83,1

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)					
			Скв №42К №3007	Скв №43К №3008	Скв №44К №3009	Скв №45К №3010	Скв №46К №3011	
1	2	3	4	5	6	7	8	
БПК5, мгО2/дм³	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	18,5	20,4	19,1	20,2	18,9	
АПАВ, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,38	0,25	0,31	0,39	0,31	
Взвешенные вещества, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	209,8	317,1	384,0	311,9	325,0	
Фосфаты, мг/дм³	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,17	0,12	0,16	0,15	0,22	

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 2
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №681 от «24» июня 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы.
Дата отбора пробы: 18.06.2024г.
Дата поступления пробы: 19.06.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №242
Дата проведения испытаний: 19.06.2024г-24.06.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв.№47К №3012	Скв.№48К №3013	Скв.№49К №3014	Скв.№50К №3015	
1	2	3	4	5	6	7	
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	46125,0	45224,7	40569,6	30041,4	
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	14721,0	19654,3	13520,0	15810,1	
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	7190,5	6245,9	7855,5	4169,6	
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,022	0,019	0,025	0,024	
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,83	0,71	0,65	0,49	
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,79	0,85	0,83	0,51	
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,10	0,15	0,12	0,16	
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,22	0,058	0,081	0,11	
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,11	0,16	0,12	0,049	
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	68,7	72,0	69,1	55,1	

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №47К №3012	Скв №48К №3013	Скв №49К №3014	Скв №50К №3015	
1	2	3	4	5	6	7	
БПК5, мгО2/дм³	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	24,1	22,9	28,4	22,2	
АПАВ, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,289	0,285	0,224	0,329	
Взвешенные вещества, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	307,8	331,5	325,8	369,9	
Фосфаты, мг/дм³	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,11	0,15	0,12	0,19	

Лист_2

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.

Начальник испытательной лаборатории: Саркулова А.Т.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №884 от «26» июля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.07.2024г.
Дата поступления проб: 23.07.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №349
Дата проведения испытаний: 23.07.2024г.-26.07.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К	Скв №52-К
			№3700	№3701
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,54	7,37
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	21,0	19,5
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,8	2,7

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №885 от «26» июля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.07.2024г.
Дата поступления проб: 23.07.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №349
Дата проведения испытаний: 23.07.2024г.-26.07.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№3702	№3703	№3704	№3705	№3706
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,27	7,13	7,28	7,31	7,02
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	20,0	21,0	19,5	20,5	19,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,9	3,0	2,5	3,4	4,1

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №886 от «26» июля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.07.2024г.
Дата поступления проб: 23.07.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №349
Дата проведения испытаний: 23.07.2024г.-26.07.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22.0°С ; HR 65,5 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №6АФ №3707	Скв №7А №3708	Скв №8А №3709	Скв №9А №3710	Скв №10А №3711
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,38	7,44	7,18	7,52	7,43
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	20,0	19,5	21,0	20,5	19,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,7	3,1	2,0	3,4	2,2

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №887 от «26» июля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.07.2024г.
Дата поступления проб: 23.07.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №349
Дата проведения испытаний: 23.07.2024г.-26.07.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №11А Ф	Скв №12А	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№3712	№3713	№3714	№3715	№3716
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,64	7,28	7,17	7,25	7,38
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	20,5	20,0	19,0	19,5	21,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,8	3,4	3,2	4,1	3,6

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибасва А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №888 от «26» июля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.07.2024г.
Дата поступления проб: 23.07.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №349
Дата проведения испытаний: 23.07.2024г.-26.07.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№3717	№3718	№3719	№3720	№3721	№3722	№3723	№3724	№3729	№3730	№3731
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,9	7,2	7,7	7,0	7,2	7,4	7,1	7,5	7,2	7,8	7,4
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	22,0	21,5	22,0	21,5	21,0	21,0	19,5	20,0	21,0	20,5	20,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,2	3,0	4,0	3,1	4,1	4,5	5,9	4,2	5,1	3,5	4,1

Ответственный за подготовку протокола Калиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории Капбаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатория запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов_1
Лист_1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №889 от «26» июля 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 22.07.2024г.
Дата поступления проб: 23.07.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №349
Дата проведения испытаний: 23.07.2024г.-26.07.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 758,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№3732	№3733	№3734	№3735	№3736	№3737	№3738	№3739	№3740
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	8,1	6,8	6,9	8,2	7,4	7,1	7,4	7,0	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	20,5	20,0	19,5	19,0	20,0	21,0	20,5	19,5	20,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,8	4,0	3,7	4,2	5,0	4,4	4,2	5,0	5,8

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатория запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1334 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К	Скв №52-К
			№	№
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,51	7,28
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	15,3	15,1
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,3	2,9

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1335 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№5549	№5550	№5551	№5552	№5553
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,52	7,27	7,21	7,30	7,29
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	14,3	15,0	15,1	14,9	15,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,2	3,4	2,8	3,0	4,0

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1336 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №6АФ	Скв №7А	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№5554	№5555	№5556	№5557	№5558
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,17	7,28	7,34	7,19	7,25
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	14,8	15,0	14,6	14,1	15,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,7	2,0	2,5	3,2	2,6

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1337 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №11А Ф	Скв №12А	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№5559	№5560	№5561	№5562	№5563
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,25	7,19	7,37	7,12	7,33
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	13,6	14,5	13,9	14,1	14,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,9	3,2	4,1	3,5	3,9

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1_
Лист_1_

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1338 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№5564	№5565	№5566	№5567	№5568	№5569	№5570	№5571	№5572	№5573	№5574
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,8	7,5	7,1	7,2	7,6	7,1	7,0	7,6	7,2	7,4	7,6
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	15,2	14,8	14,0	15,1	15,2	14,3	14,9	15,0	14,0	14,3	14,2
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,9	4,1	3,6	3,8	4,0	4,5	5,4	4,0	5,0	3,9	3,5

Ответственный за подготовку протокола: Катиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории: Капибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1339 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; НК 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К	Скв №43-К	Скв №44-К	Скв №45-К	Скв №46-К	Скв №47-К	Скв №48-К	Скв №49-К	Скв №50-К
			№5575	№5576	№5577	№5578	№5579	№5580	№5581	№5582	№5583
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,1	7,0	7,5	8,1	7,6	7,5	7,0	7,7
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	13,8	14,2	14,0	13,6	14,1	13,8	13,5	14,0	14,8
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,9	4,4	4,2	4,5	5,0	4,6	5,1	5,2	5,0

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1326 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51К №5547	Скв №52К №5548
1	2	3	4	5
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	47541,8	50526,9
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,06

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1328 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/НДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 6А-Ф	Скв 7А	Скв 8А	Скв 9А	Скв 10А
			№5554	№5555	№5556	№5557	№5558
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	43745,9	35247,8	45123,7	50258,7	41369,9
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,05	0,07	0,09	0,05

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибасва А.С.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1329 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 11АФ №5559	Скв 12А №5560	Скв 13А №5561	Скв 14А №5562	Скв 15А №5563
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	43125,7	37520,8	41748,9	43259,6	38741,3
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,06	0,09	0,08	0,04

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибасва А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сапкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1330 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, титриметрический, флуориметрический методы
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22.5°С ; HR 65.5 % ; Р 755.0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв.№2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№5564	№5565	№5566	№5567	№5568	№5569	№5570	№5571	№5572	№5573	№5574
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	42365,8	65258,5	51350,9	73254,7	78963,6	66124,7	71255,8	51245,7	69635,8	81025,7	71258,6
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	21700,0	21000,0	21000,0	23370,0	25123,5	20700,0	22750,0	21650,0	22400,0	26258,0	20125,5
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8631,4	8012,7	8325,5	9565,6	7125,7	8730,6	10650,0	9120,0	9425,5	9132,6	8123,7
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,021	0,015	0,029	0,031	0,035	0,029	0,015	0,019	0,024	0,022	0,019

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 2
Лист 1

KZ.T.05.0455 TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1331 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, фуорометрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К
			№5575	№5576	№5577	№5578	№5579
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	50625,7	49441,5	41850,6	20096,7	40525,5
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	19700,0	16350,0	20500,0	11252,5	18350,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8735,5	8025,9	7165,7	3096,9	3165,4
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,021	0,038	0,022	0,016	0,021
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,69	0,54	0,49	0,52	0,69
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,83	0,69	0,31	0,35	0,44
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,31	0,29	0,10	0,21	0,19
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,071	0,065	0,069	0,11	0,20
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,19	0,14	0,17	0,028	0,052
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	63,1	71,9	74,3	65,9	80,1

Лист 2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв.№42К	Скв.№43К	Скв.№44К	Скв.№45К	Скв.№46К
			№5575	№5576	№5577	№5578	№5579
1	2	3	4	5	6	7	8
БПК5, мгО2/дм³	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	19,3	21.1	15.2	21.6	19.4
АПАВ, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,41	0,29	0,30	0,44	0,36
Взвешенные вещества, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	212,2	305,9	393,6	305,2	313,3
Фосфаты, мг/дм³	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,22	0,16	0,19	0,12	0,24

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 2
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1332 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы.
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К	Скв №48К	Скв №49К	Скв №50К
			№5580	№5581	№5582	№5583
1	2	3	4	5	6	7
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	44258,9	44213,7	40625,5	28796,6
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	15021,0	21025,5	15325,0	14369,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	6952,5	6012,4	7902,5	4325,5
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,025	0,020	0,026	0,021
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,74	0,69	0,58	0,51
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,84	0,82	0,80	0,66
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	Не норм.	0,12	0,17	0,10	0,14
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,26	0,061	0,074	0,10
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,09	0,12	0,11	0,055
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	62,5	70,6	62,5	54,1

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К	Скв №48К	Скв №49К	Скв №50К
			№5580	№5581	№5582	№5583
1	2	3	4	5	6	7
БПК5, мгО2/дм3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	22,5	21,5	29,5	20,6
АПАВ, мг/дм3	ПНД ф 14.1:2:4.158-200	Не норм.	0,22	0,31	0,25	0,28
Взвешенные вещества, мг/дм3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	298,8	325,4	316,9	351,2
Фосфаты, мг/дм3	ГОСТ 18309-2014	Не норм.	0,09	0,12	0,14	0,21

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатория запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1560 от «30» сентября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 25.09.2024г.
Дата поступления проб: 26.09.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №516
Дата проведения испытаний: 26.09.2024г.-30.09.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К	Скв №52-К
			№6387	№6388
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,41	7,55
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	12,5	12,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,1	2,9

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

ХАТТАМАЛАР УШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1561 от «30» сентября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электромстрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 25.09.2024г.
Дата поступления проб: 26.09.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №516
Дата проведения испытаний: 26.09.2024г.-30.09.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№6389	№6390	№6391	№6392	№6393
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,35	7,41	7,12	7,61	7,35
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	11,5	12,0	12,2	11,9	12,0
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	3,4	3,2	2,9	2,8	3,1

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1562 от «30» сентября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 25.09.2024г.
Дата поступления проб: 26.09.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №516
Дата проведения испытаний: 26.09.2024г.-30.09.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №6АФ №6394	Скв №7А №6395	Скв №8А №6396	Скв №9А №6397	Скв №10А №6398
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,41	7,35	7,20	7,55	7,39
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	12,4	12,0	11,5	12,5	11,9
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	2,8	3,4	2,9	3,2	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1563 от «30» сентября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 25.09.2024г.
Дата поступления проб: 26.09.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №516
Дата проведения испытаний: 26.09.2024г.-30.09.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	**НД на метод испытаний**	**Норма по ПДК/ПДС**	**Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)**				
			Скв №11А Ф	Скв №12А	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№6399	№6400	№6401	№6402	№6403
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,47	7,35	7,69	7,71	7,25
Температура, °С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	13,0	12,4	12,0	11,6	11,9
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,2	3,6	4,2	3,9	4,0

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

ХАТТАМАНДАР УШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1564 от «30» сентября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 25.09.2024г.
Дата поступления проб: 26.09.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №516
Дата проведения испытаний: 26.09.2024г.-30.09.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№6404	№6405	№6406	№6407	№6408	№6409	№6410	№6411	№6412	№6413	№6414
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,5	7,0	7,4	7,1	7,6	7,7	7,1	7,4	7,6	7,0	7,5
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	12,5	11,0	11,8	12,2	11,6	11,7	12,0	12,2	11,9	12,1	12,6
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,1	3,8	3,4	2,9	4,0	4,9	6,1	5,2	4,7	3,0	5,1

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибасва А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Номер документа:	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»		
	АО «НИПИ» «Каспиймунайгаз»	Дата выпуска:	
		Тип выпуска:	Выпущено для рассмотрения
	КАСПИЙМУНАЙГАЗ		

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сапкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1565 от «30» сентября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 25.09.2024г.
Дата поступления проб: 26.09.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №516
Дата проведения испытаний: 26.09.2024г.-30.09.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 66,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К №6415	Скв №43-К №6416	Скв №44-К №6417	Скв №45-К №6418	Скв №46-К №6419	Скв №47-К №6420	Скв №48-К №6421	Скв №49-К №6422	Скв №50-К №6423
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,9	7,1	7,4	8,0	7,9	7,6	7,2	7,8	7,1
Температура,°С	ГОСТ 26449.1-85	Не норм.	11,5	11,1	11,9	12,4	12,0	11,6	11,1	12,0	11,5
Уровень, м	ГОСТ 25855-83	Не норм.	4,5	4,0	4,2	4,2	5,9	4,0	4,8	6,1	6,5

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории Капибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-4
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1587 от «1» октября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: почва
Место отбора проб:
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: флуориметрический метод, титриметрический метод, потенциометрический, гравиметрический,атомно-адсорбционно спектрометричемкий метод.
Дата отбора проб: 25.09.2024г.
Дата поступления проб: 26.09.2024г.
Акт отбора проб (заявка): Акт №515
Дата проведения испытаний: 26.09.2024г.-1.10.2024г.
НД на продукцию: №КР ДСМ-32 от 21.04.2021г.
НД на отбор проб: ГОСТ 17.4.4.02-84
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С; HR 67,0%; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические значения Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			СЭП ТМ№1	СЭП ТМ№2	СЭП ТМ№3	Фон
			№6383	№6384	№6385	№6386
1	2	3	4	5	6	7
Нефтепродукты, мг/кг	МВИ №03-03-2012	Не норм.	12,7	10,9	14,3	16,9
Подвижная сера, мг/кг	ГОСТ 26490-85 п.4.2	Не норм.	0,31	0,29	0,41	0,69
Железо, мг/кг	М-МВИ-80-2008	Не норм	1,74	1,63	1,55	2,03

Ответственный за подготовку протокола: Керикова Д.Б.
И.о.начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1327 от «19» августа 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 13.08.2024г.
Дата поступления пробы: 14.08.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №406
Дата проведения испытаний: 14.08.2024г.-19.08.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,5 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв А1Ф	Скв А2	Скв А3	Скв А4	Скв А5
			№5549	№5550	№5551	№5552	№5553
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	54871,8	58469,5	42025,8	44630,9	40552,8
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,09	0,07	0,06	0,07

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сазкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/ТЗ
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №2042 от «27» декабря 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.12.2024г.
Дата поступления проб: 24.12.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №716
Дата проведения испытаний: 24.12.2024г.-27.12.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)											
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
1	2	3	№7939 4	№7940 5	№7941 6	№7942 7	№7943 8	№7944 9	№7945 10	№7946 11	№7947 12	№7948 13	№7949 14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,25	7,41	7,17	7,25	7,09	7,63	7,25	7,19	7,48	7,22	7,31
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	9,0	8,9	9,6	7,1	7,0	8,2	8,3	8,9	8,0	7,15	8,2
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	3,3	3,0	2,5	3,4	3,4	3,4	2,0	4,4	3,0	3,5	4,0

Ответственный за подготовку протокола: Канибаева А.С.
И.о. начальника испытательной лаборатории: Кенжимбетова А.М.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/п.3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №2043 от «27» декабря 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.12.2024г.
Дата поступления проб: 24.12.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №716
Дата проведения испытаний: 24.12.2024г.-27.12.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №42-К №7950	Скв №43-К №7951	Скв №44-К №7952	Скв №45-К №7953	Скв №46-К №7954	Скв №47-К №7955	Скв №48-К №7956	Скв №49-К №7957	Скв №50-К №7958
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,63	7,28	7,19	7,21	7,09	7,52	7,19	7,31	7,52
Температура, °С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	9,0	8,7	8,5	8,0	9,0	9,2	9,6	9,0	8,4
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	4,1	3,5	3,9	4,0	4,2	3,8	3,0	3,1	3,0

Ответственный за подготовку протокола: Каримагова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, прошедшие испытания.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №2038 от «27» декабря 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.12.2024г.
Дата поступления проб: 24.12.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №716
Дата проведения испытаний: 24.12.2024г.-27.12.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №7922	Скв №52-К №7923
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,39	7,65
Температура, °С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	10,1	9,8
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	2,0	2,4

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №2039 от «27» декабря 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.12.2024г.
Дата поступления проб: 24.12.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №716
Дата проведения испытаний: 24.12.2024г.-27.12.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон) №7924	Скв №А-2 №7925	Скв №А-3 №7926	Скв №А-4 №7927	Скв №А-5 №7928
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,05	7,28	7,13	7,77	7,06
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	9,7	9,0	8,9	9,0	9,5
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	2,1	2,2	1,7	3,0	2,0

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

ХАТТАМАЛАР ҚАБЫЛДАУ ПРОТОКОЛ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №2040 от «27» декабря 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.12.2024г.
Дата поступления проб: 24.12.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №716
Дата проведения испытаний: 24.12.2024г.-27.12.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №6АФ №7929	Скв №7А №7930	Скв №8А №7931	Скв №9А №7932	Скв №10Л №7933
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,52	7,39	7,74	7,65	7,29
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	8,9	8,1	9,9	9,4	8,0
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	3,2	2,0	2,5	2,0	3,4

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №2041 от «27» декабря 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.12.2024г.
Дата поступления проб: 24.12.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №716
Дата проведения испытаний: 24.12.2024г.-27.12.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 65,5 % ; Р 760,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №11А Ф	Скв №12А	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№7934	№7935	№7936	№7937	№7938
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,69	7,24	7,04	7,09	7,82
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	8,4	9,5	8,6	7,7	8,0
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	4,0	3,2	3,4	2,8	3,0

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ-7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1729 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв А1Ф	Скв А2	Скв А3	Скв А4	Скв А5
			№7011	№7012	№7013	№7014	№7015
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5'	Не норм.	55196,5	61025,7	44123,5	44820,3	41055,1
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,07	0,06	0,09	0,05	0,05

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1730 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 6А-Ф	Скв 7А	Скв 8А	Скв 9А	Скв 10А
			№7016	№7017	№7018	№7019	№7020
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	43513,2	35013,9	45352,7	50195,8	41411,5
Нефтепродукты, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,06	0,02	0,04	0,08	0,03

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1731 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Эстакада налива светлых нефтепродуктов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический метод
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв 11АФ	Скв 12А	Скв 13А	Скв 14А	Скв 15А
			№7021	№7022	№7023	№7024	№7025
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.5	Не норм.	43202,5	37463,1	41563,9	43136,7	38945,0
Нефтепродукты, г/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,05	0,04	0,02	0,07	0,09

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Сазкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/Л-3
Всего листов_1
Лист_1

KZ.T.05.0455
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1732 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, титриметрический, флуориметрический методы
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№7026	№7027	№7028	№7029	№7030	№7031	№7032	№7033	№7034	№7035	№7036
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.3	Не норм.	42195,8	65169,2	51211,2	73374,1	78825,6	65896,7	72056,3	52555,7	67369,3	80825,4	70654,4
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	21350,0	19950,0	21028,0	23450,0	25200,0	20930,0	23100,0	21700,0	22750,0	26460,0	20335,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8702,5	8041,7	8613,1	9652,9	7065,8	8569,9	10580,4	9043,9	9213,7	9085,8	8213,6
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,017	0,019	0,022	0,027	0,031	0,031	0,022	0,015	0,021	0,026	0,025

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 2
Лист 1

KZ.T.05.0455 TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1733 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66.0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №42К	Скв №43К	Скв №44К	Скв №45К	Скв №46К
			№7037	№7038	№7039	№7040	№7041
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.3	Не норм.	50425,8	50123,9	41933,7	20114,6	40613,9
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	19950,0	16450,0	20650,0	11550,0	18200,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	8619,9	8001,7	7174,9	3111,0	3179,9
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,019	0,025	0,020	0,019	0,014
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.5	Не норм.	0,74	0,63	0,52	0,46	0,58
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.9	Не норм.	0,71	0,52	0,28	0,36	0,41
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.6	Не норм.	0,28	0,31	0,09	0,14	0,25
Железо общее, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,069	0,071	0,077	0,093	0,18
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,17	0,12	0,19	0,034	0,041
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	59,9	70,5	72,7	60,5	79,9

Лист_2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точка отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №42К №7037	Скв №43К №7038	Скв №44К №7039	Скв №45К №7040	Скв №46К №7041
1	2	3	4	5	6	7	8
БПК$_5$, мгО$_2$/дм^3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	17,2	20,6	10,7	20,5	18,9
АПАВ, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Не норм.	0,36	0,31	0,28	0,41	0,28
Взвешенные вещества, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	207,1	313,5	384,3	313,6	302,5
Фосфаты, мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014 п.5,6	Не норм.	0,19	0,11	0,22	0,19	0,21

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

© ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_2
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1734 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора проб: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: гравиметрический, флуориметрический, титриметрический, спектрометрический методы.
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К	Скв №48К	Скв №49К	Скв №50К
			№7042	№7043	№7044	№7045
1	2	3	4	5	6	7
Сухой остаток, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.3	Не норм.	44327,4	44069,6	40402,7	28913,4
Хлориды, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.9.2	Не норм.	15050,0	20650,0	15400,0	14700,0
Сульфаты, мг/дм³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	6725,9	6105,2	8121,7	4236,9
Фенолы, мг/дм³	СТ РК 2359-2013	Не норм.	0,021	0,017	0,022	0,027
Азот аммонийный, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.5	Не норм.	0,69	0,61	0,52	0,44
Нитраты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.9	Не норм.	0,79	0,80	0,77	0,61
Нитриты, мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.6	Не норм.	0,10	0,12	0,09	0,13
Железо, мг/дм³	ГОСТ 26449.1-85 п.16	Не норм.	0,21	0,058	0,063	0,19
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Не норм.	0,08	0,09	0,10	0,041
ХПК, мгО/дм³	ГОСТ 31859-2012	Не норм.	61,7	71,2	60,9	52,5

Лист 2

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)			
			Скв №47К №7042	Скв №48К №7043	Скв №49К №7044	Скв №50К №7045
1	2	3	4	5	6	7
БПК$_5$, мгО$_2$/дм^3	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	20,9	19,7	25,3	24,1
АПАВ, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Не норм.	0,26	0,24	0,19	0,20
Взвешенные вещества, мг/дм^3	ГОСТ 26449.1-85 п.2	Не норм.	214,2	336,9	327,4	336,9
Фосфаты, мг/дм^3	ГОСТ 18309-2014 п.5,6	Не норм.	0,07	0,10	0,11	0,19

Ответственный за подготовку протокола: Капиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1735 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 12.11.2024г.
Дата поступления пробы: 13.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К №7009	Скв №52-К №7010
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,17	7,08
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	10,1	10,0
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	2,5	2,1

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1736 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон)	Скв №А-2	Скв №А-3	Скв №А-4	Скв №А-5
			№7011	№7012	№7013	№7014	№7015
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,11	7,43	7,02	7,36	7,11
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	10,0	9,5	10,1	9,9	10,0
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	2,7	2,0	2,1	3,2	2,2

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1737 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №6АФ	Скв №7А	Скв №8А	Скв №9А	Скв №10А
			№7016	№7017	№7018	№7019	№7020
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,13	7,52	7,19	7,39	7,71
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	9,5	9,0	10,1	10,0	9,6
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	2,7	2,9	2,2	2,4	3,0

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

ХАТТАМАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1738 от «18» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №11А Ф	Скв №12А	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№7021	№7022	№7023	№7024	№7025
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,71	7,05	7,28	7,19	7,34
Температура, °С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	9,5	10,4	9,1	10,0	10,0
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	4,2	3,8	4,0	4,1	3,2

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1739 от «11» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№7026	№7027	№7028	№7029	№7030	№7031	№7032	№7033	№7034	№7035	№7036
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	6,95	7,01	7,0	7,65	7,1	7,0	6,58	7,01	7,55	7,0	7,15
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	9,7	9,5	10,1	10,0	9,7	9,2	10,1	9,5	9,6	10,1	9,2
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	2,8	3,2	2,1			3,5	2,1	3,9	3,4	3,0	4,1

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455
TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/11-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1740 от «11» ноября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора пробы: 14.11.2024г.
Дата поступления пробы: 15.11.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №601
Дата проведения испытаний: 15.11.2024г.-18.11.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,0°С ; HR 66,0 % ; Р 765,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)								
			Скв №42-К №7037	Скв №43-К №7038	Скв №44-К №7039	Скв №45-К №7040	Скв №46-К №7041	Скв №47-К №7042	Скв №48-К №7043	Скв №49-К №7044	Скв №50-К №7045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,17	7,34	7,05	7,19	7,05	7,21	7,25	7,15	7,05
Температура, °С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	9,5	9,0	10,1	10,0	9,4	9,7	10,1	9,2	10,0
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	4,6	4,1	4,0	4,6	5,0	4,1	3,5	4,0	3,4

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1695 от «25» октября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Промплощадка АНПЗ
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.10.2024г.
Дата поступления проб: 24.10.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №589
Дата проведения испытаний: 24.10.2024г.-25.10.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)	
			Скв №51-К	Скв №52-К
			№6827	№6828
1	2	3	4	5
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,36	7,19
Температура, °С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	10,0	10,5
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	2,8	2,5

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1696 от «25» октября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельная установка
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.10.2024г.
Дата поступления проб: 24.10.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №589
Дата проведения испытаний: 24.10.2024г.-25.10.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №А-1(фон) №6829	Скв №А-2 №6830	Скв №А-3 №6831	Скв №А-4 №6832	Скв №А-5 №6833
1	2	3	4	5	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,25	7,51	7,09	7,48	7,29
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	9,5	10,0	10,5	10,0	10,3
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	3,0	2,9	2,4	2,7	2,8

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1697 от «25» октября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Факельное хозяйство (тит.2223)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.10.2024г.
Дата поступления проб: 24.10.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №589
Дата проведения испытаний: 24.10.2024г.-25.10.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №6АФ №6834	Скв №7А №6835	Скв №8А №6836	Скв №9А №6837	Скв №10А №6838
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,25	7,49	7,08	7,41	7,55
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	10,1	9,8	10,5	10,2	10,0
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	3,0	3,0	2,7	2,9	2,9

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатория запрещается.

KZ.T.05.0455 TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов_1
Лист_1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1698 от «25» октября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Эстакада налива светлых нефтепродуктов (тит.3227)
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.10.2024г.
Дата поступления проб: 24.10.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №589
Дата проведения испытаний: 24.10.2024г.-25.10.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)				
			Скв №11А Ф	Скв №12А	Скв №13А	Скв №14А	Скв №15А
			№6839	№6840	№6841	№6842	№6843
1	2	3	5	4	6	7	8
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,58	7,19	7,52	7,69	7,13
Температура, °С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	10,2	10,0	9,8	10,7	10,5
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	4,0	3,2	4,7	4,2	3,8

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.

И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74а, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

KZ.T.05.0455 TESTING

Ф ДП.ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1699 от «25» октября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Полигон твердых промышленных отходов
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.10.2024г.
Дата поступления проб: 24.10.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №589
Дата проведения испытаний: 24.10.2024г.-25.10.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; НК 65,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)										
			Скв №1	Скв №2	Скв №3	Скв №4	Скв №5	Скв №6	Скв №7	Скв №8	Скв №9	Скв №10	Скв №11
			№6844	№6845	№6846	№6847	№6848	№6849	№6850	№6851	№6852	№6853	№6854
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,1	7,4	7,2	7,9	7,2	7,4	7,0	7,2	7,9	7,2	7,6
Температура, °С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	10,5	10,0	10,9	10,4	10,0	9,5	10,4	9,0	10,0	10,6	9,9
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	3,2	3,0	2,9	3,0	3,5	3,2	2,8	3,4	3,0	3,2	4,2

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории Канибаева А.С.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

Испытательная лаборатория ТОО «Алия и Ко»
г. Актобе, пр. Санкибай-батыра 74в, тел/факс: 8 /7132/ 95-09-29

Ф ДП ИЛ 7.8-2023/П-3
Всего листов 1
Лист 1

KZ.T.05.0455 TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1700 от «25» октября 2024г.

Заказчик (адрес): ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Наименование продукции: подземная вода
Место отбора пробы: Пруд-накопитель
Место проведения испытаний: ИЛ ТОО «Алия и Ко»
Метод испытаний: электрометрический, инструментально-визуальный метод
Дата отбора проб: 23.10.2024г.
Дата поступления проб: 24.10.2024г.
Акт отбора проб (заявка): №589
Дата проведения испытаний: 24.10.2024г.-25.10.2024г.
НД на продукцию: СП №26 от 20.02.2023г.
НД на отбор проб: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
Условия проведения испытаний: Т 22,5°С ; HR 65,0 % ; Р 755,0 мм.рт.ст.

Наименование показателей, единицы измерения	НД на метод испытаний	Норма по ПДК/ПДС	Фактическое значение/ Наименование точки отбора/ (регистрационный номер)									
			Скв №42-К №6855	Скв №43-К №6856	Скв №44-К №6857	Скв №45-К №6858	Скв №46-К №6859	Скв №47-К №6860	Скв №48-К №6861	Скв №49-К №6862	Скв №50-К №6863
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pH	ГОСТ 26449.1-85 п.4	Не норм.	7,2	7,4	7,0	7,6	7,2	7,0	7,6	7,2	6,9
Температура,°С	СТ РК 3060-2017 п.10.1	Не норм.	9,8	10,0	10,4	10,5	9,5	10,0	10,6	9,8	10,4
Уровень, м	ГОСТ 23278-78 п.2	Не норм.	4,2	4,8	4,3	5,0	4,8	3,6	3,9	4,2	3,0

Ответственный за подготовку протокола: Калиматова А.М.
И.о. начальника испытательной лаборатории: Канибаева А.С.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка без разрешения лаборатории запрещается.

ilac-MRA NCA KZ.T.05.0294 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.0294 15.11.2024ж. 15.11.2029ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0294 от 15.11.2024г. действителен до 15.11.2029 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Бактериологиялық зертхана Ақтөбе облысы бойынша филиалы Индекс 030012 Ақтөбе қаласы Ақтөбе көшесі, 47/1 үй	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области		Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО-24-19007-009
№ 1313-1315 от «20» қараша /ноября 2024 ж. (г.)

1.Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта,адрес): ТОО « Алия и Ко» ТОО « Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Атырауская обл. г. Атырау, пр. Зейнолла Кобдолова,6 строение 1.
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): № 1313 – водовыпуск № 1,
№ 1314 - водовыпуск № 2,
№ 1315 – водовыпуск № 3.
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық қағида На соответствие СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығы «Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 « Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Келісім шарт бойынша (по договору)
4 Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 15.11 2024 ж.(г.) 11:00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 15.11. 2024 ж.(г.) 12:30
6. Мөлшері (объем): 400мл
7. Партия нөмірі (Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 15.11. 2024 ж.(г.) 12:35
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): МУК № 3.05.039.97
11,Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : Автотранспорт (термоконтейнер)
12,Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәлеметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) :
14.Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МУК № 3.05.039.97

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания			НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4			5
			1313	1314	1315	
Коли - индекс	КОЕ в 1000 мл	не более 5000 в дм^3	Менее 703	Менее 813	Менее 901	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Коли-фаги	БОЕ в 100 мл	не более 100 в дм^3	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26
Патогенные микроорганизмы	КОЕ в 1000 мл	Отсутствие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	МУК № 3.05.039.97 приказ МЗ РК от 20.02.2023 № 26

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии),должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись): Шукурова М.Т.

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы (Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующего лабораторией): Байрахметова Г.Б.

Мөр орны Место печати

ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиал басшысының (орынбасары)
Директора филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель):
Жанахметова А.А.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): «20» 11 2024 (ж)г
Парақтар саны (Количество страниц): 2
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынаалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ДОГОВОР С АККРЕДИТОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ

24033525

ЛИЦЕНЗИЯ

21.11.2024 года **24033525**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия и Ко"**

030000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, Проспект Санкибай Батыра, дом № 74В
БИН: 070540000971

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Предоставление услуг в области использования атомной энергии**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия **Типы приборов, установок, материалов, с которыми лицензиат проводит работы, указаны в подвидах деятельности**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) **Рожков Илья Борисович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи

Срок действия лицензии **21.11.2029**

Место выдачи **Г.АСТАНА**

24033525

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 24033525

Дата выдачи лицензии 21.11.2024 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Индивидуальный дозиметрический контроль персонала
- Определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды, измерение концентрации радона и других радиоактивных газов
  - Измерение концентрации радона и других радиоактивных газов
  - Определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды
- Контроль качества работы источников ионизирующего излучения, а также приборов, оборудования, установок, содержащих такие источники или генерирующих ионизирующее излучение
  - Медицинских компьютерных рентгеновских томографов
  - Медицинских рентгеновских установок общего назначения
  - Медицинского рентгеновского ангиографического оборудования
  - Медицинского рентгеновского дентального оборудования
  - Медицинских рентгеновских маммографических установок
- Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия и Ко"**

030000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, Проспект Санкибай Батыра, дом № 74В, БИН: 070540000971

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база **г. Актобе, проспект Санкибай-батыра 74 В**

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии **Типы приборов, установок, материалов, с которыми лицензиат проводит работы, указаны в подвидах деятельности**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар	**Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.**
	(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)
Руководитель (уполномоченное лицо)	**Рожков Илья Борисович**
	(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
Номер приложения	001
Срок действия	21.11.2029
Дата выдачи приложения	21.11.2024
Место выдачи	Г.АСТАНА

Қызметтерді сатып алу жөніндегі шарт №785324/2023/1

19.01.2023 жылы

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Алушы), бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталған, Жарғы, негізінде қызмет етуші Бас директор Досмуратов Мурат Абенович атынан, бір жағынан, және "Алия и Ко" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет етуші Директор БАУДИЯРОВА ГУЛЬСУМ КОЖАХМЕТОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталып, Алушы және Орындаушы сәйкесінше «Тарап» деп аталған, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «05» мауым №1945) «Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және оның қатысушы (жарғылық үлестерінің) қор және одан әрі қарай осы қаржы жылы ішінде

4.1.2. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыстағы мерзімімен Шартты орындатуды қамтамасыз етуді Шарттың жалпы құнының 1 % мөлшерінде Тапсырыс берушінің пайдасына ақшалай түрінде енгізсін. Осы міндеттеме, егер ол Тараптардың 15-бабының 3-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келсе, Орындаушыға қолданылмайды.

4.1.3. Тапсырыс беруші көрсетілетін қызметтерге орындалған құжаттарды Шартта көзделген мерзімде және шарттарда қамтуға, оның ішінде:

4.1.3.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат айналымы қорытындысы бойынша Қызметтердің бүкіл көлемін (санын) Шартпен жергілікті қамту үлесінің есебі (жүйесі ұсынылады). Көрсетілген қызметтердің нұсқаулығы шартпен бірге ұсынылады.

4.1.4. Тапсырыс беруші қызметтердің сапасы мен сапасы бойынша мәселелерді Шарт талаптарына сәйкес жою.

Тапсырыс берушінің оның берушіге көрсетілетін Қызметтерді жергілікті қамтуын бағалауды үлейін уақтылы тапсыруға құқығы жоқ.

4.1.5. Тендерлік шеңберлерге сәйкес маңыздарымен қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, одан ретте орындаушы Тапсырыс берушімен келісім бойынша тендерлік шеңберлерге маңыздарды бағалау мәселелерімен ұқсастырып қосылады.

4.1.6. Қызметтерді көрсету кезінде Орындаушы қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарының (№4 және 5 қосымша) белгіленген қауіпсіздік техникасы, өрт және экологиялық қауіпсіздік талаптарын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау заңнамасы және құқықтық актілер талаптарын сақтауын қамтамасыз ету.

4.1.7. Орындаушы өкілдерінің Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарында белгіленген еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, сондай-ақ жұмысқа өртпен күрес жөніндегі талаптарды сақтамауы нәтижесінде туындайтын мүлікпен өзгелер үшін, оның ішінде Орындаушы қызметкерлерінің еңбек жағдайларының қауіпсіздігі үшін Тапсырыс беруші мен банкротпаны мемлекеттік органдар алдында толық жауапты болу.

4.1.8. Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тартылатын өз қызметкерлерінің еңбек жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Орындаушы қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, сондай-ақ қорғаныс-өрт салаларында сақтандыру шығыны түрлері түрде жүзеге (оның ішінде) жүргізу.

4.1.9. Орындаушының еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама талаптарын және Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарын сақтамауынан бойынша оның қызметкерінің туындаған мемлекеттік органдар мен өзге де жеке және заңды тұлғалар тарапынан қойылған шағымдарды, оның ішінде арыздарына, ұйымдарына байланысты шағымдар мен талаптарды тапсырыс берушіге толық өтеу.

4.1.10. Өз қызметкерлерімен қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы және шетел заңнамасы бойынша табысқа қосылу міндеттерін ұйымдардың қызметкерлерін қатысты еңбекақы төлеу сомасында қамтуғұйымдар жүзеге асыруы.

4.1.11. Тапсырыс берушінің тиісті өкілі бойынша өз қызметкерлерін және Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мәнінде тартылған қосалқы мердігерлік ұйымдар қызметкерлерінің саны мен лауазымдары туралы ақпаратты сондай-ақ мен тиісті жазбаша сомаларын қарастыруға отырып ұсыну.

4.1.12. Тапсырыс берушінің тиісті өкілі бойынша өз қызметкерлерін және Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мәнінде тартылған қосалқы мердігерлік ұйымдар қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуге байланысты мәселелер бойынша дер кезінде және толық ақпарат пен құжаттарды беру.

4.1.13. Осы Шартта көзделген өзімнің материалдарды (тауарларды), оның ішінде олар-беріс материалдарын/тауарларын елдер Қазақстан Республикасының өнеркәсіп заңдарына сәйкес алу.

4.1.14. Қызметтерді орындау кезінде Орындаушының осы Шартқа №8 қосымшада белгіленген өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау нормаларын сақтауын қамтамасыз ету.

4.1.15. Сілтеу заңнамасының нормаларын қолдай отырып, Шартқа қатысты Қызметтерді орындауды жүзеге асыру, оның ішінде өзге сілтеулер мен қоршаған технологиялар ұсынған және дұрыс пайдалануды, сондайақ заңды, ерекшеліктерін дұрыс жасалуын және ұсынылған ұсынымдарды сақтау.

4.1.16. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде және одан әрі әр сағынды кезінде Тапсырыс берушіге өзгеріс, ерекшелік және, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) және өзгерістер Орындаушының/Мердігердің/Оның берушінің ұйымдастыру болу белгілерінің өзгеруі туралы хабарлайды, шартты орындауға қатысты барлық қосалқы мердігерлер бойынша ақпаратты ұсынуға міндеттенеді. Тапсырыс беруші оның бенефициарлық офшорлық аймақтарда тіркелуі тұрғысынан тексеру жүргізу құқығын өзіне қалдырады.

4.1.17. Осы Шарттың №7 қосымшасында көзделген санкциялық ережелерді қамтамасыз ету.

4.2. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.2.1. Орындаушы көрсеткен қызметтерді шарт талаптарына сәйкес қабылдауға;

4.2.2. Нарушителю должна быть направлена Претензия в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления нарушения.

4.2.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

4.2.4. Ответ на претензию должен быть направлен в письменной форме.

4.3. Исполнитель имеет право:

4.3.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг.

4.3.2. Требовать от Заказчика предоставления доступа к объектам, необходимым для оказания услуг.

4.3.3. Приостановить оказание услуг в случае задержки оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.2. Предоставлять Исполнителю доступ к объектам, необходимым для оказания услуг.

4.4.3. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем.

4.5. Исполнитель не несет ответственности за задержки в оказании услуг, вызванные действиями третьих лиц, а также за ущерб, возникший в результате форс-мажорных обстоятельств.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Сдача и приемка оказанных услуг оформляется Актом выполненных работ, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента завершения оказания услуг.

5.2. Заказчик обязан рассмотреть Акт выполненных работ и направить подписанный экземпляр или мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения.

5.3. В случае отсутствия мотивированного отказа в указанный срок услуги считаются принятыми.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного для оказания услуг, в пределах стоимости такого имущества.

6.3. Ответственность Исполнителя ограничивается суммой, не превышающей 10% (десять процентов) от общей стоимости Договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора.

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся:

7.2.1. Стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения.

7.2.2. Военные действия, забастовки, массовые беспорядки.

7.2.3. Изменение законодательства Республики Казахстан, препятствующее исполнению Договора.

7.2.4. Эпидемии, карантинные ограничения.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме.

7.4. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.

7.2.3. Қызметтерді жеткізуді кешіру үшінші тұлғаның іс-әрекеті (әрекетсіздігі) жағдайында, Орындаушы Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,01%-ы мөлшерінде, бірақ Шарт сомасының 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді;

7.2.4. Орындаушы Тапсырыс берушінің оның күні Орындаушының осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға қажетті материалдардың түсуіне әсер ету мүмкіндігінен және (немесе) тікелей орындаудан және (немесе) тікелей орындаудан әрбір жағдай үшін орындалуы жүзеге асырылмаған не тиісті түрде жүзеге асырылмаған Қызметтер құнының 10%-ы мөлшерінде айыппұл төлеуге (Қызметтерді орындау мерзімін өткізіп алған жағдайларды қоспағанда) және көрсетілген айыппұлдарды шегеруге құқылы.

7.2.5. Орындаушы Шарттың 4.1.15-тармағын бұзған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушінің оның күні бойынша шегерілген салықтар мен айыппұл санкцияларын қоса алғанда, Тапсырыс берушіге келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді. Шығындарды өтеу жөніндегі міндеттеме Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәлім қолжеркесі ішінде жойылмайды.

7.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша Орындаушының өз міндеттемелерін орындағанына жеткізбеуі тиісінше орындағанына үшін Тапсырыс берушіге тиісті өсімпұл (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төлеуге жататын сомалардың үстап алуына келісесіз.

7.4. Егер Орындаушы Шарттың 4.1.2-тармағында көрсетілген мерзімде шартын орындаудың кепілдемесі өтуі ұсынбаған жағдайда, Тапсырыс беруші осы Шартты бірөзінді тәртіппен бұзуға және залалдың өтеуін өзіне талап ету құқығына ие болады.

7.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.5.1. Шарт бойынша төлемдерді өтеуін шегеріп тастаулар) шегеріп қалғандығын жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берілген сомасының 0,01% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді;

7.5.2. Орындаушы уақтылы Шартқа орындаудың кепілдемесін өтуді қайтару негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасынан 0,01%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеме сомасының 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді;

7.5.3. Тапсырыс беруші Қызметтерді қабылдауды негізсіз кідіртken жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға әрбір күнтізбелік күн үшін көрсетілген Қызметтер құнынан сомасынан 0,01% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді;

7.5.4. Тапсырыс беруші көрсетілген Қызметтер актісіне қол қоюдан негізсіз бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға әрбір күнтізбелік күн үшін көрсетілген Қызметтер құнынан сомасынан 0,01%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.5.5. Тапсырыс беруші шығындарды негізсіз ұлғаюды (шарттың талаптарын бойынша Тапсырыс беруші Қызметтерді көрсету үшін орындаушыға қажетінше ұлғаюды талап еткен жағдайда), сонын ішінде Орындаушы шарты өзінің міндеттемелерін орындай алмаса, Орындаушының Тапсырыс берушіден мерзімін өтеуін қалдырып алуды Қазақстан Республикасының заңнамасына белгіленген тәртіпте өтеуді талап етуге құқығы.

7.6. Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Қорғаныс Сомасын өзіне өтеуін Орындаушыға тұрақты қызметтерді жеткізу үшін белгіленген көрінген Сомасын алу немесе Кредит Операторына аударуға құқылы.

7.7. Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шартты орындаудың кепілдемесі өтуі енгізілген сомадан Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін бұзғаны үшін Орындаушыға келтірілген тұрақсыздық айыбының сомасын және осыған байланысты туындаған залалдарды қосып алуға құқылы.

7.8. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.9. Орындаушы осы Шартқа №1 қосымшаның көрсетілген талаптарын бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші осы Қосымшада көрсетілген айыппұлды өндіруге құқылы, ал Орындаушы мұндай айыппұлды оны осы талап алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті.

7.10. Орындаушы осы Шартқа №1 қосымшаның көрсетілген талаптарды қайталап бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шартты бірөзінді тәртіпте бұзуға құқылы.

7.11. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес салықтар болып табылатын Орындаушының және оның қосымша жауапкершілік ұйымдарының қызметтерінің сәйкестігін жасы төлеу сомасынан кемітушілік фактілерін анықтаған жағдайда Орындаушы сәйкес тәжірибеге сәйкес залалды болады.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулерден толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Жобаны не оның жеке бөліктерін Шартқа өзгертіп (толықтырып) салып алу тапсырманың мазмұнын және немесе орындалуын тоқтату үшін негіз болған уақытша өзгерістер енгізуге тапсырыс (қорытынды) шығарылған кезде де негізде

бойынша ескертуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаушыға бірінші талап етілгенге дейін тоқтата тұруға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 401-бабының 2-тармағында көзделген;

8.3.2. Орындаушы өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Қызметтерді сатып алудан орындаушы келесіге байланысты:

8.3.3.1. Тиесілі жағдайда немесе монополиядан басқа да жағдаятқа қабылеттерге байланысты Тапсырыс берушінің шығындары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда ақпарат өткерушіс орнының/байқау кезеңінің шегінде (Тапсырыс берушінің алғыс ақпаратты орындаушылар органдарының/немесе ұйымының бойынша қызмет (не тауарлардың құнын алмастыру) болмауы жағдайда).

Қызметтерді сатып алудан орындаушымен байланысты сатып алу туралы шартты орындаушы бас тартуы Тапсырыс беруші Орындаушыға ешқандай шығын шығындарын өтеген жағдайда жол беріледі.

8.4. Тапсырыс беруші Шартты бірінші тармақта көрсетілген бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Орындаушыға Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, күні жағдаятқа шартқа міндеттемелердің келеді, онлайн-ақ Шартты бұзудың күніне дейін күні көрсетілуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт бұзылған жағдайда, орындаушы Шартпен бұған мүлік орындаушы байланысты шарты шығындар үшін ғана төлемді талап етуге құқылы.

8.5. Қорлың уәкілетті органы сатып алуды сатып алу жүйесінде бұрғышыларды жоюсыз жағдайда Тапсырыс беруші жоюсыз шартты бірінші тапсырыс беруінің Орындаушыға шартты бұзу күнінен кейін шығын шығындарын төлеу арқылы орындауы мүмкін.

8.6. Егер Шарт Тапсырыс берушінің шешімі бойынша Орындаушыға Тапсырыс берушінің Шарт талаптарын шешімін орындалу салдарынан туындаған келтірілген залалдар және шығындарды, сонымен қоғамның есімдері және ақшаны сомасын қарастыру немесе төлем алуға құқылы.

9. Хат-хабар

9.1. Егер Шартпен талаптарына сәйкес хат хабарлар хат-хабарлар жүргізу, хабарлама, шұғылдық, хабарлау, жазбаша, электронды, жазбаша немесе басқа бірлігін шешімдерді жіберу немесе беру және басқа және егер басқаша жазбаша келісілмесе, онда хат-хабарлар бұл түрі жазбаша шешімдер келісілмесе бас тартуға және анықтауға жазбаша жазбаша.

9.2. Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат-хабарға қатысты барлық хұлаттарда Шарттың мақсатымен Тараптардың электрондық хабарламалары қарастырылуы тиіс.

9.3. Осы Шартқа талаптарға байланысты жасалған нысанда орындалуға тиіс жазбаша хат-хабар, хабарламалар, ескертулер, өзгерту ескертулер, талаптар, бекітулер, келісімдер, тұжырымдамалар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алынған алу уақытында және фактылы электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде кейінгісі тұлғаларын беру оларын, оның хабарламаны бұл тапсырыста хатқа, фактіні немесе электрондық почта мекенжайларына тіке.

9.4. Курьерлік жеткізілген, телеграмма, жедел хабарлама немесе факспен жіберілген хат хабарлама (жеткізілгені туралы растаған қолхаттың растығын немесе) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырыс (жүк) хатпен жіберілген хабарлама пошта бойынша немесе курьерлік қызметтің пошталық жеткізілгенін растайтын мерзімінде болған жағдайда жеткізілді деп есептеледі.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың міндетті түрлерін алу кейін күннен бастап ең күшіне енеді және 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін дейін жарамды, ал өзара есеп айырысу бөлігінде толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Өзгерістің күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүлдем өзгерістің күш жағдайлары болған, сонымен-ақ осы жағдайлардың туындаған салдарлар болған уақытқа мөлшерінде кейінге шегеріледі. Қорғаушының жағдайларға Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпорындар палатасы немесе уәкілетті мемлекеттік органдар растауы тиіс.

11.2. Жоғарыда көрсетілген мерзімде хабарлар етпеу немесе уақытсыз хабарлар етпеу Тараптың міндеттемелерді орындағанын үшін жауапкершіліктен босатпасы шегі ретінде өзгерістің күшін жеңген жағдайға сілтеме жасау құқығынан айырады.

11.3. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер осы жағдайлардың күш жағдайлары салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «өзгерістің күш жағдайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және кәсіпкер сипаттағы оқиғалы білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, өрт, карантин, эпидемия және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ оларға шектелмейді.

11.4. Енсеріліс күш жағдайлары туындаған жағдайда міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші тарапқа форс-мажорлық бастамашы қолданылу мерзімі туралы осындай жағдайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша нысанда хабарламауға, сондай-ақ осындай жағдайлардың басталу фактісін растайтын құжаттар ұсынуға міндетті.

12. Даулардың шешу тәртібі

12.1. Осы Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда болуы мүмкін барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздердің нәтижесінде тараптар шарт бойынша дауды шеше алмаса, онда ол шешу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында сайқес Талқылау берушінің орналасқан жері бойынша сотқа беріледі. Осы Шартқа реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың қызметкерлері қандай да бір заңдық орындылықтарды немесе оған ұқсас нәтижелерді алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін жеке пайдасы тұрғысынан шектей немесе жанама түрде қандай да бір қаржылай сыйақыны немесе пұлсыздықтарды тікелей немесе жанама түрде ұсынуға құқылы емес.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың қызметкерлері осы Шарттың мақсаттарына қол жеткізуге ықпал ететін заңсыз пара беруден, коммерциялық парасат алудан және рәсімге ерекшеліктегі іс-әрекеттерді, сондай-ақ халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт тұрғысынан ерекшелік болып Тараптың қызметкерлерін қандай да бір жағдайда, оның ішінде сыйлық сомаларын, сыйақыларды беру, сондай-ақ қарыз жарналарды (қаражаттарды) өтеусіз орындау жолымен және қызметтерді бір тұлғалардың қолы және осы қызметтерді орындаушылардың тарапынан пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындаудың қатынасынсыз өзге бағытталған басқа да төлемдерді шығындарынан басқа тағы да.

13.4. Тараптың кемінде де бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайдарлық бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның қызметкерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық парасат сатып алу сияқты қолданыстағы заңнаманы сыбайлас әрекеттерінің орын алғандығы немесе ықтималдығы туралы, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманы және Халықаралық ақпарат алмасуы шеңберінде ақпаратты алмасуға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырғандығы немесе жасағандығы туралы растайтын фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптарын сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдерін жүргізуді нәтижелілік және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне қатысуы мүмкін контрагенттермен бекіндік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ықпал ететін құқықтық құжаттарды әзірлейді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шеңберінде бір-бірін өзара жүгіну мүмкіндігін қарастырады. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметінің тарапсыз тергеу тәуекелдерін болдырмау мақсатында консультациялар жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

14. Қорытынды

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы шарттың мазмұнын, сондай-ақ тиісті түрлі ақпарат құпия болып табылатындығын және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының және ұйымдарының ақпараттық жүйелерінде ұсынылған құпиялар үшін жеке ішкі ережелерінің болмайтындығын өз келісімін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және немесе пайдаланылған және қорғалатын және ақпарат құпия болып табылады және Тараптар сияқты Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тараптың ішкі құжаттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, оны үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мыналарына қатысты мәселелерді іс жүзінде шешу мүддесінде соттан тыс дау жөнделінуін немесе мүндай дауды қарау Қазақстан Республикасының заңнамасына үйлесімділігін не оның уәкілетті берілген мемлекеттік органдардың шешімі күші болғанын қоспағанда қолданылмайды.

14.2. Шығындар Тапсырыс берушінің Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде бірақ шектелмей, Тапсырыс берушінің бақылау-контрагенттердің бейнелік ерекшеліктерін пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үшінші тараптарға «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтауға міндеттенеді.

15. Басқа шарттар

15.1. Шарт орыс және қазақ тілдерінде электрондық нысанда жасалды.

15.2. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті адамдары қол қойған жағдайда ғана қолданыс бөлігін болып табылады.

15.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған және регламенті.

15.4. Тараптар төмендегі құжаттар мен өзара жіберілген хаттар осы Шартқа қосымша және оның ажырамас бөлігі болып табылады:

15.4.1. №1 қосымша Сатып алынатын өнімдердің сипаттамасы;

15.4.2. №2 қосымша Техникалық ерекшелік;

15.4.3. №3 қосымша Сатып алынатын өнімдердің жеткізілуі кезеңі бойынша кестесі;

15.4.4. №4 қосымша Бағасы қорғау, өзгерістерге қатысудың және қорғаныс органы қорғау сипаттамасы кестесі;

15.4.5. №5 қосымша КМГ АЭС қатынастарының кодексі;

15.4.6. №6 қосымша Бейбіт қатынастары сәйкестігінің сертификаты;

15.4.7. №7 қосымша сипаттамалық кестесі.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
(Атырау)
Атырау облысы, Атырау қ.о., Зейнолла Кобланов даңғылы,
1 құрылыс
БСН 040740000537
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ496010141000007156
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 228-9200
Бас директор Досмуратов Мурат Абикенич

19.01.2023 13:15:46

Алматы қ.о. шаруашылық жүргізу құқығындағы
Актобе облысы, Актобе қ.ә., Актобе қ., ПРОСПЕКТ
САЛКЕЗДАЙ БАТЫРА, дом 74В
БСН 070540000971
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ916010171000009633
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 295-9400
Директор БАУДИЯРОВА ГУЛЬСУМ МОЖАХМЕТОВНА

19.01.2023 13:20:46

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
РАЗРЕШЕНИЕ НА СБРОС И ЗАБОР ВОДЫ

1 - 5

Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация Министрлігі

"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Атырау қ.Ә., Атырау қ., Абай көшесі, № 10А үй

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Атырау Г.А., г.Атырау, улица Абая, дом № 10 А

Номер: KZ30VTE00205195
Серия: Кас.Жайык (сброс)

Вторая категория разрешений
Разрешение четвертого класса

Разрешение на специальное водопользование

Вид специального водопользования: сброс подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), попутно забранных при разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых, промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных, сточных и других вод в поверхностные водные объекты, недра, водохозяйственные сооружения или рельеф местности;.

(в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года)

Цель специального водопользования: сброс нормативно-очищенных сточных вод на поля-испарения левобережной части г.Атырау

Условия специального водопользования указаны в приложении к настоящему разрешению на специальное водопользование.

Выдано: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", 040740000537, 060001, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Проспект Зейнолла Қабдолов, строение № 1, -

(полное наименование физического или юридического лица, ИИН/БИН, адрес физического и юридического лица)

Орган выдавший разрешение: республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Дата выдачи разрешения: 21.12.2023 г.

Срок действия разрешения: 31.12.2025 г.

И.о руководителя инспекции Сулейменов Турлан Бергалиевич

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында қарағанда. Электронный документ проверить на портале www.elicense.kz
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение к разрешению на специальное водопользование
№KZ30VTE00205195 Серия Кас.Жайык (сброс) от 21.12.2023 года

Условия специального водопользования

1. Специальное водопользование разрешается при соблюдении следующих условий (указывается отдельно для каждого вида специального водопользования):

Вид специального водопользования сброс подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), попутно забранных при разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых, промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных, сточных и других вод в поверхностные водные объекты, недро, водохозяйственные сооружения или рельефместности;

Расчетные объемы водопотребления (водоотведение): 2024 год - 8661,8136 тыс.м3; 2025 год - 8401,7275 тыс.м3;

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код переданной организации	Код моря реки	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
					1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пруд-испаритель левобережной части г. Атырау расположен на окраине города в северо -востоку ТОО «АНПЗ».	накопитель – 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчетные объемы годового водозабора по месяцам												Обеспеченность годовых объемов			Вид использования	
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	95%	75%	50%	Код	Объем
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ПР – Производственные нужды	-



Расчетные объемы водопотребления

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код предприятия	Водохозяйственный участок	Код вида	Цели					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
						1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пруд испаритель АНПЗ в г. Атырау, на 2025 год	накопитель – 01	-	-	-	-	-	-	-	-	ВС	-	8411,7275 тыс.м3
2	Пруд испаритель АНПЗ в г. Атырау, на 2026 год	накопитель – 01	-	-	-	-	-	-	-	-	ВС	-	8661,8135 тыс.м3



1 - 5

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

"Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Атырау Қ.Ә., көшесі Абай, № 10А үй

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Атырау Г.А., улица Абай, дом № 10А

Номер: KZ10VTE00134357
Серия: Кас.Жайык

Вторая категория разрешений
Разрешение четвертого класса

Разрешение на специальное водопользование

Вид специального водопользования: забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса..

(в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года)

Цель специального водопользования: производственное водоснабжение - на переработку нефти, выработку электроэнергии, теплоэнергии, подпитку систем оборотного водоснабжения, на противопожарные и коммунальные нужды (полив зеленых насаждений).

Условия специального водопользования указаны в приложении к настоящему разрешению на специальное водопользование.

Выдано: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", 040740000537, 060001, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Проспект Зейнолла Қабдолов, строение № 1, -

(полное наименование физического или юридического лица, ИИН/БИН, адрес физического и юридического лица)

Орган выдавший разрешение: Республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Дата выдачи разрешения: 05.12.2022 г.

Срок действия разрешения: 31.12.2025 г.

Руководитель инспекции Азидуллин Галидулла Азидоллаевич

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжатт тексерісін www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение к разрешению на специальное водопользование
№KZ10VTE00134357 Серия Кас.Жайык от 05.12.2022 года

Условия специального водопользования

1. Специальное водопользование разрешается при соблюдении следующих условий (указывается отдельно для каждого вида специального водопользования)


Вид специального водопользования забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса.

Расчетные объемы водопотребления на 2023г – 12127,303 тыс м3, на 2024г. – 11786,807 тыс м3, на 2025г – 11786,806 тыс м3.

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код географической организации	Код морфологии	Приемы					Вид качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
					1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	р.Жайык г.Атырау, на 2023г.	река – 20	-	-	-	-	-	-	-	ВТ	-	11786,806 тыс.м3
2	р.Жайык г.Атырау, на 2024г.	река – 20	-	-	-	-	-	-	-	ВТ	-	11786,807 тыс.м3
3	р.Жайык, г.Атырау, на 2025г	река – 20	-	-	-	-	-	-	-	ВТ	-	12127,303 тыс.м3




Расчетные объемы годового водопотребления по месяцам												Обеспеченность годовых объемов			Вид использования	
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	95%	75%	50%	Код	Объем
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1048,003	949,016	1048,001	1006,736	1083,978	991,760	1034,913	1034,913	996,435	584,075	1016,685	1042,291	-	-	-	ПР - Производственные	11786,806
1048,003	973,884	1048,002	1006,736	1083,978	991,760	1034,913	1034,913	996,435	579,998	1020,762	1017,423	-	-	-	ПР - Производственные	11786,807
1105,002	1001,506	1105,002	1062,868	1091,877	1057,258	1092,812	1092,812	843,045	719,026	851,681	1102,816	-	-	-	ПР - Производственные	12127,305

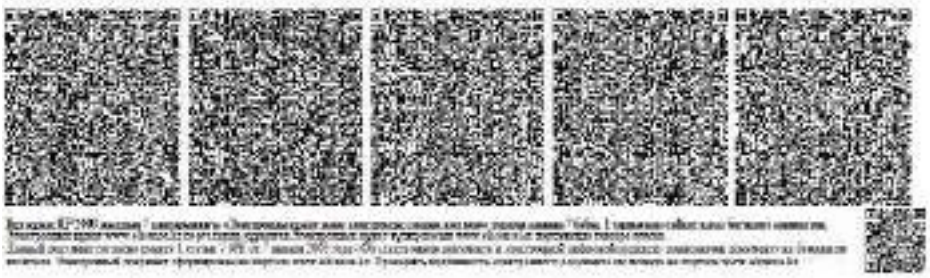

Расчетные объемы водопользования


№	Наименование водного объекта	Код источника	Код предыдущей организации	Водохозяйственный участок	Код морфоствора	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
						1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	р.Жайык	река - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

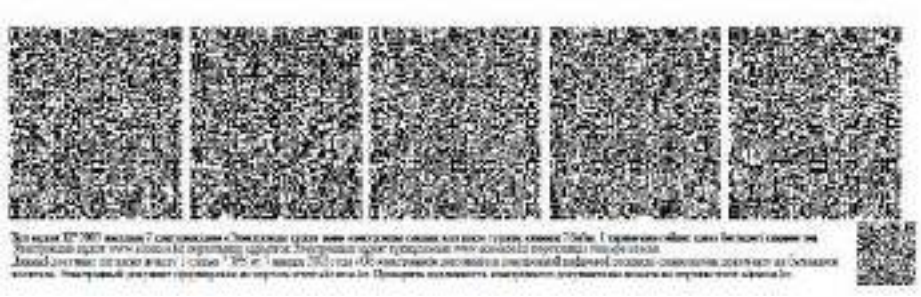

Расчетный годовой объем водоотведения по месяцам:												Загрязняющие		Нормативы чистые (без очистки)	Нормативы с очисткой
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Без очистки	Недостаточно очищенных		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	16	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Дополнительные требования к условиям водопользования, связанные с технологической схемой эксплуатации объекта в соответствии со статьей 72 Водного кодекса Республики Казахстан - выполнять все требования ст.72 Водного кодекс РК; -обеспечить безопасность физических лиц на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; - в соответствии ст.74 Водного кодекса РК, Жайык-Каспийская БИ оставляет право ограничения использования выделенного в пределах настоящего разрешения лимита на водопользование; - содержать расходно-измерительную аппаратуру в исправном состоянии и в установленные сроки проводить госповерки контрольно-измерительной аппаратуры; -содержать в исправном состоянии водохозяйственные сооружения и технические устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатационные качества; - принимать меры к внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной техники полива, оборотных и повторных систем водоснабжения; - на головном водозаборе регулярно вести учет потребляемой воды подсчетными приборам заполняем журнал приложение №1 к Правилам первичного учета вод, утвержденный приказом Министра сельского хозяйство РК от 30.03.2015 года №19/01-274; - ежеквартально в срок до 10 числа первого месяца следующего за отчетным кварталом предоставлять в Жайык-Каспийской БИ (адрес Атырау, ул.Абая 10А или на эл.почту kaspbi@ecogeo.gov.kz тел.8 7122 326909) сведения, полученные в результате первичного учета вод (ПУВ), согласно приложения 4 к ПУВ, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства РК от 30.03.2015г. №19-1/274; - ежегодно до 10 января представлять годовой отчёт по форме 2ТП (водхоз) в Жайык-Каспийскую БИИ (адрес Атырау, ул.Абая 10А, тел: 8 7122 326909); - в соответствии статьи 566-572 Налогового Кодекса внести в бюджет плату за пользование поверхностными водными ресурсами; - ежеквартально до 15 числа второго месяца следующего квартала согласовать в Жайык-Каспийской БИИ отчет по форме 860.00 требования, установленных водным законодательством РК, право специального водопользования и 860.01; - при несоблюдении водопользователем условий и прекращается путем отзыва разрешения на специальное водопользование; -своевременно осуществлять платежи за водопользование; Примечание: плата за пользование поверхностными водными ресурсами осуществляется по ставкам, устанавливаемым местными исполнительными органами (по месту водопользования) и возможно их изменение; - ведение наблюдений и контроля за качеством используемых вод эксплуатации водопользователей.

3. Условия использования подземных вод, представляемых территориальными подразделениями уполномоченного органа по изучению и использованию недр при согласовании условий специального водопользования -

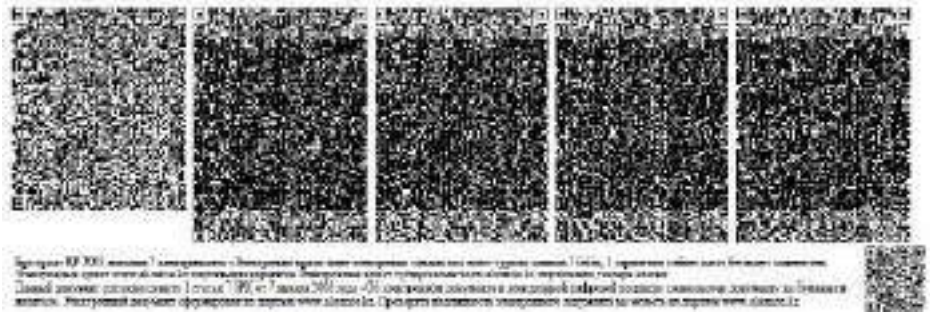

5

Расчетный годовой объем водопотребления по месяцам												Затверженные		Нормативно-чистые (без очистки)	Нормативно-очищенные
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Без очистки	Недостаточно очищенных		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
764,2438	691,8908	764,2438	733,3007	752,9912	728,7997	753,7414	753,7414	591,6302	515,1763	599,5624	762,4058	-	-	-	8811,7273 тыс.м3
768,2005	713,4441	768,1994	737,4469	756,9479	726,5807	757,6981	757,6981	730,3115	489,1416	748,6994	747,4654	-	-	-	8861,8136 тыс.м3

2. Дополнительные требования к условиям водопользования, связанные с технологической схемой эксплуатации объекта в соответствии со статьей 72 Водного кодекса Республики Казахстан - выполнять требования ст.32 и ст.89 Водного кодекса РК; - бережно относиться к водным объектам и водохозяйственным сооружениям, не допускать нанесения им вреда; - соблюдать установленные лимиты, разрешенные объемы и режим водопользования; - не допускать нарушения прав и интересов других водопользователей и природопользователей; - соблюдать требования промышленной безопасности на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; - выполнять в установленные сроки в полном объеме условия водопользования, определенные разрешением на специальное водопользование, а также предписания контролирующих органов; - не допускать загрязнения площади водосбора поверхностных вод и подземных вод; -не допускать сброса вредных веществ, превышающих установленные нормативы; - обеспечивать соблюдать установленного режима хозяйственной и иной деятельности на территории водоохранных зон водных объектов; соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; - обеспечивать безопасность физических лиц на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; - немедленно сообщать в территориальные органы уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы Атырауской области обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования, а также принимать меры по предотвращению вреда водным объектам; - выполнять другие обязанности, предусмотренные законами РК в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения. - ежедневно вести учет сброса сточной воды водоучётными приборами с заполнением «Журнала учета водопотребления» по форме согласно приложению 1,3 к правилам первичного учета вод (ПУВ) утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства РК от 30 марта 2015года №19/1-274; - ежеквартально в срок до 10 числа первого месяца следующего за отчетным кварталом предоставить в Жайык-Каспийской БИИ по адресу: г.Атырау, ул.Абая 10А, тел: 8 (7122) 326909; сведения, полученные в результате первичного учета вод (ПУВ), согласно приложения 4 к ПУВ, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства РК от 30.03.2015г. №19-1/274; -ежегодно до 10 января предоставлять годовой отчёт по форме 2ТП (водхоз в Жайык-Каспийской БИИ по адресу: г.Атырау, ул.Абая 10А, тел:8(7122) 326909; - своевременно предоставлять в государственные органы достоверную и полную информацию об использовании водного объекта по форме, установленной законодательством Республики Казахстан; Примечание: - при несоблюдении водопользователем условий и требований, установленных водным законодательством Республики Казахстан, специальное водопользование;

3. Условия использования [illegible] уполномоченного органа по изучению и использованию недр при соблюдении [illegible]

	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»		
	АО «НИПИ» «Каспиймунайгаз»	Дата выпуска:	
		Тип выпуска:	Выпущено для рассмотрения
Номер документа:			

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
СПРАВКА РГП «КАЗГИДРОМЕД» ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
«Қазгидромет» шаруашылық жүргізу
құқығындағы Республикалық
мемлекеттік кәсіпорнының
Атырау облысы бойынша филиалы

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Филиал Республиканского
государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения
«Казгидромет» по Атырауской области

060011, Атырау қаласы, Т.Бигельдинов көшесі 10А
тел./факс: 8/7122/ 52-20-96
e-mail:info_atr@meteo.kz

060011, город Атырау, ул. Т.Бигельдинова 10А
тел./факс: 8/7122/ 52-20-96
e-mail:info_atr@meteo.kz

24-05-5/531
C608EAF007A945DD
26.08.2025

И.о.Председателя Правления
АО «НИПИ «Каспиймунайгаз»
Кужагалиевой Э.З.

Филиал РГП «Казгидромет» по Атырауской области на Ваш запрос от 19.08.2025г. за №604 представляет метеорологическую информацию за 2022-2024гг. по данным наблюдений метеостанции г.Атырау Атырауской области.

Приложение: 1 лист.

И.о.директора филиала **Есимгалиева Г.К.**

Исп.: Корнева В.Г.
т-фон 8(7122)52-21-91

Приложение-1

Метеорологическая информация за 2022-2024гг. по данным наблюдений МС г.Атырау.

1. Количество осадков мм, по месяцам, за год и по сезонам.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	Сезон	
													XI-III	IV-X
45,5	105,8	59,3	46,8	91,1	37,9	44,5	8,7	25,0	84,0	65,7	37,3	651,6	313,6	338,0

Примечание:
1. Данные по годовой испаряемости не предоставляем – нет в плане наблюдений;

2. Определение структуры и параметров зоны аэрации не входит в компетенцию РГП «Казгидромет».

Исп.: Зевакина А.
т-фон 8(7122)52-21-91

https://seddoc.kazhydromet.kz/Vy3YNs

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, ЕСИМГАЛИЕВА ГУЛБАРША, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Атырауской области, BIN120841016202

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ДОГОВОР С АТЫРАУ ОБЛЫСЫ СУ АРНАСЫ

Сумен жабдықтау және (немесе) сарқынды суды бұру жөніндегі көрсетілген қызметтерді ұсынуға арналған № _1090 ШАРТЫ

Атырау қаласы «05» қаңтар 2025 жыл

Бұдан әрі «Қызмет беруші» деп аталатын, «Атырау облысы Су Арнасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, БСН 050840001451, оның атынан Жарты негізінде іс-әрекет етуші директор М.Ж.Калиев, бір тараптан және бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын қызметтер көрсетуді пайдалануы ЖШС «Атырау мұнай өңдеу зауыты», атынан 26.07.2024 жылы №146 сенімхат негізінде әрекет ететін ЕК, ҚОК және АҚ департаментінің директоры **Сулейменов Еркин Борисович** заңды тұлғаның мекен - жайы: **Атырау қаласы, З.Кабдолов даңғылы, құрылыс 1,** (құрылтай құжаттары, заңды тұлғанымемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік* немесе анықтама, берілген күні және берген орган) **БСН (ЖСН) 040 740 000 537,** екінші тараптан, төмендегілер туралы осы Шартты жасасты:

1. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

1.1. Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

есепке алу аспабы - нормаланған метрологиялық сипаттамалары бар, белгілі бір уақыт аралығы ішінде физикалық шаманың бірлігін шығаратын және сақтайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен суды коммерциялық есепке алу үшін қолдануға рұқсат етілген су көлемін (ауыз су, техникалық, ағынды және басқа да су түрлері) өлшеуге арналған техникалық құрал;

есепке алу аспаптарын тексеру - есепке алу аспаптарының жай-күйін тексеру, оның техникалық талаптарға сәйкестігін анықтау және растау, көрсеткіштерді алу, сондай-ақ су өлшеу торабында пломбалардың бар-жоғы мен бүтіндігін анықтау үшін Өнім берушінің өкілі орындайтын операциялар жиынтығы;

есеп айырысу кезеңі - Тұтынушы көрсетілетін қызмет үшін есеп айырысу жүргізетін айдың бірінші күні сағат 00:00-ден бастап айдың соңғы күні сағат 24:00-ге дейін күнтізбелік бір айға тең уақыт кезеңі ретінде Шартта айқындалған;

пайдалану жауапкершілігінің бөлу шекарасы - тараптардың келісімімен белгіленетін міндеттер белгісі (оларды пайдалану үшін жауапкершілік) бойынша сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерінің элементтерін бөлу орны. Мұндай келісім болмаған жағдайда пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы теңгерімдік тиесілілікті бөлу шекарасы бойынша белгіленеді;

су тұтыну нормасы - 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағының 34) тармақшасына сәйкес жергілікті атқарушы орган бекіткен бір адамның, жеке қосалқы шаруашылық жануарларының тәуліктік қажеттілігін қанағаттандыру үшін немесе нақты елді мекендегі сумарлы алқап бірлігіне арналған су мөлшері;

суды есепке алу торабына жібермеу - Өнім беруші өкілінің сарқынды сулардың сынамаларын алу үшін аумақта орналасқан немесе шаруашылық қарауындағы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің барлық элементтерінің көрсеткіштерін алу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру, техникалық жай-күйін және қауіпсіздігін бақылау үшін суды есепке алу торабына рұқсат берудең Тұтынушының бас тартуы (кедергі келтіру);

теңгерімдік тиесілілікті бөлу шекарасы - схемаларда көрсетілетін меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару белгісі бойынша желері арасындағы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің элементтерін бөлу орны;

төлем құжаты - Өнім берушінің ұсынған көрсетілетін қызметтері (тауарлары, жұмыстары) үшін төлемді жүзеге асыру үшін жасалған, соның негізінде төлем жүргізілетін құжат (шот, хабарлама, түбіртек, ескерту-шот);

тұтынушы - сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың реттелін көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын немесе пайдалануға ниеттенетін жеке немесе заңды тұлға;

уәкілетті органның ведомствосы - тиісті табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы.

Осы Шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне және Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес қолданылады.

2. Шарттың нысанасы

2.1. Шарт талаптарына сәйкес Өнім беруші Тұтынушыға қызметтер көрсетуге міндеттенеді, ал Тұтынушы ұсынылған көрсетілетін қызметтерге осы Шартта белгіленген мерзімдерде, тәртіппен және мөлшерде ақы төлеуге міндеттенеді.

2.2. Ұсынылатын көрсетілетін қызметтердің сипаттамалары мен берілетін судың сапасы Қазақстан Республикасы заңнамасының, санитарлық қағидалардың, мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

2.3. Шарт тұтынушымен жеке тәртіппен оның меншігінде немесе басқа да заңды негіздерде Өнім берушінің техникалық шарттарға сәйкес

ДОГОВОР № 1090
на предоставление услуг водоснабжения и/или водоотведения

город Атырау «05» января 2025 года

Коммунальное государственное предприятие «Атырау облысы Су Арнасы», БИН 050840001451, в лице директора Калиев М.Ж., действующего на основании Устава предприятия, именуемый в дальнейшем «УСЛУГОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и пользователь услугами **ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»** в лице директора департамента по ОТ и ГЗ **Сулейменов Еркин Борисович** действующий на основании доверенности № 146 от 26.07.2024г. адрес юридического лица: **г.Атырау, пр. З.Кабдолова, стр. 1, , БИН (ИИН) 040 740 000 537,** и пользователь (свидетельство или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, дата и орган выдачи) _____, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Договоре

1.1. В Договоре используются следующие основные понятия:

прибор учета - техническое средство для измерения объема воды (питьевой, технической, сточной и других видов вод), имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины в течение определенного интервала времени, разрешенное к применению для коммерческого учета воды в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

проверка приборов учета - совокупность операций, выполняемых представителем Поставщика для осмотра состояния приборов учета, определения и подтверждения его соответствия техническим требованиям, снятия показаний, а также определения наличия и целостности пломб на водомерном узле;

расчетный период - период, определенный в Договоре как период времени, равный одному календарному месяцу с 00:00 часов первого дня до 24:00 часов последнего дня месяца, за который производится расчет Потребителем за услугу;

граница раздела эксплуатационной ответственности - место раздела элементов систем водоснабжения и (или) водоотведения по признаку обязанностей (ответственности за их эксплуатацию), устанавливаемое соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница раздела эксплуатационной ответственности устанавливается по границе раздела балансовой принадлежности;

норма водопотребления - количество воды для удовлетворения суточной потребности одного человека, животных личного подсобного хозяйства или на единицу поливной площади в конкретном населенном пункте, утвержденная местным исполнительным органом в соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

недопуск к узлу учета воды - отказ (воспрепятствование) Потребителя в предоставлении допуска к узлу учета воды для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном ведении, для отбора проб сточных вод представителя Поставщика;

граница раздела балансовой принадлежности - место раздела элементов систем водоснабжения и водоотведения между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, которое указывается на схемах;

платежный документ - документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение) составленное для осуществления оплаты за предоставленные услуги (товары, работы) Поставщика, на основании которого производится оплата;

потребитель - физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться регулируемыми услугами водоснабжения и (или) водоотведения;

ведомство уполномоченного органа - ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

2. Предмет договора

2.1. В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется оказать Потребителю Услуги, а Потребитель обязуется оплачивать предоставленные услуги в сроки, порядке и размере, определенные настоящим Договором.

2.2. Характеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, санитарных правил, государственных стандартов.

2.3. Договор заключается с Потребителем в индивидуальном порядке при наличии у него в собственности или на иных законных основаниях систем водоснабжения и (или) водоотведения, присоединенных к системам водоснабжения и водоотведения населенного пункта, выполненных в

орындалған елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қосылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелері болған кезде жасалады.

2.4. Тұтынушыны сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелеріне қосуға арналған техникалық шарттарда көрсетілген көлемдерге сәйкес Тұтынушы алатын ауыз судың рұқсат етілген көлемі **203264** м³/жыл, техникалық су --- м³/жыл Тұтынушыдан шаруашылық-тұрмыстық және өндірістік сарқынды сулардың ластану құрамы бойынша оларға жақын белінетін **264** м³/жыл.

Ауыз суды тұрмыстық тұтыну үшін пайдаланатын жеке тұлға оны пайдалануға және түзілетін сарқынды суларды оған қажетті мөлшерде тастауға құқылы.

2.5. Қызмет көрсету режимі - тәулік бойы.

2.6. Кондоминиум объектілеріндегі пайдалану жауапкершілігін белу шекарасы:

сумен жабдықтау бойынша - гимаратта су құбырын енгізудегі бірінші ысырманың белуші фланеші;

су бұру бойынша - елді мекеннің су бұру желілеріне қосылған жердегі құдық.

3. Көрсетілетін қызметтерді ұсыну шарттары

3.1. Қызметтер көрсетуді тоқтата тұру мынадай жағдайларда жүргізіледі:

1) авариялық жағдай не азаматтардың өмірі мен қауіпсіздігіне қауіп - қатер төнген;

2) Өнім берушінің желісіне өздігінен қосылған;

3) есеп айырысу кезеңінен кейінгі екі ай ішінде қызметтер үшін төлемақы жасалмаған;

4) сарқынды сулардың сынамаларын алу үшін аумақта орналасқан немесе шаруашылық жүргізуіндегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің барлық элементтерінің көрсеткіштерін алу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру, техникалық жай-күйі мен қауіпсіздігін бақылау үшін суды есепке алу аспаптарына Өнім беруші өкілдерін бірнеше рет жібермеу;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарымен негізделген құбыр жолдарға дезинфекция жүргізу қажет болған жағдайда;

6) Нормативтік құқықтық актілерде және Тараптардың келісімінде көзделген басқа да жағдайларда тоқтатылады.

Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда қызметтер көрсетуді тоқтата тұру дереу жүргізіледі. Осы тармақтың 3), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда Тұтынушы көрсетілетін қызметті көрсетуді ұсынуды тоқтата тұрғанға дейін кемінде бір ай бұрын ескертіледі.

3.2. Шарттың 3.1. тармағының 1) және 2) тармақшаларында ескертілген жағдайларда пайда болған бұзушылықтарды алып тастаған және жойған кезде Тұтынушыны қосу жүргізіледі.

Шарттың 3.1. тармағының 3) тармақшасында көзделген бұзушылықтар үшін Тұтынушыға қызметтен ұсынуды тоқтата тұрған жағдайда, қосу борышты өтегеннен кейін жүргізіледі. Бірнеше рет ажыратылған жағдайда қосу борышты өтегеннен және қосқаны үшін ақы төлегеннен кейін жүргізіледі.

3.3. Өнім беруші жоспарлы-алдын алу жөндеуді, сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелеріне қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды, және Тұтынушыларды Тұтынушы қосылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру желілеріне қосу жөніндегі жұмыстарды жүргізген жағдайда, Өнім беруші Тұтынушыны кемінде үш жұмыс күні бұрын қызметтерді уақытша тоқтата тұру туралы ескертеді.

3.4. Тұтынушының өндірістік ағынды суларын Өнім берушінің су бұру жүйелеріне қабылдау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 шілдедегі № 546 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 11932 болып тіркелген) Елді мекендердің су бұру жүйелеріне ағынды суларды қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

3.5. Өнім берушінің аттестатталған зертханасы орындаған талдау нәтижелері бойынша Тұтынушының сарқынды суларындағы зиянды заттардың рұқсат етілген шоғырлануы асып кеткен кезде, Тұтынушы өндірістік сарқынды суларды су бұру жүйесіне ағызуды тоқтатады және зиянды заттардың рұқсат етілген шоғырлануына қол жеткізгенге дейін ластануды төмендету жөнінде шұғыл шаралар қабылдайды. Ластану құрамының артуына әкеп соққан себептерді жойғаннан кейін Тұтынушының өтінімі бойынша Өнім беруші сынамаларды қайта іріктеуді жүргізеді.

4. Көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу тәртібі

4.1. Осы Шарт бойынша ұсынылған қызметтер үшін ақы төлеу уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтер бойынша жүргізіледі. Тарифтерді өзгерту Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

4.2. Егер тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, Тұтынушы нақты ұсынылған қызметтердің мөлшері үшін ай сайын төлем құжатының негізінде есеп айырысу кезеңінен кейінгі айдың 25-не дейінгі мерзімде төлейді. Есептік кезең бір күнтізбелік айды құрайды.

5. Көрсетілетін қызметтерді босатуды және тұтынуды есепке алу

5.1. Көрсетілген сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көлемі коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша айқындалады.

Осы Шартпен қамтылмаған сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көрсетілген көлемін айқындау тәртібі Қазақстан

соответствии с техническими условиями Поставщика.

2.4. Разрешенный объем забираемой Потребителем питьевой воды **203264** м³/год, технической воды --- м³/год, отводимых от Потребителя хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу загрязнений производственных сточных вод **264** м³/год согласно объемам, указанным в технических условиях на подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения Поставщика.

Физическое лицо, использующее питьевую воду для бытового потребления, вправе использовать ее и сбрасывать образующиеся сточные воды в необходимом ему количестве.

2.5. Режим предоставления услуг - круглосуточный.

2.6. Границей раздела эксплуатационной ответственности на объектах кондоминиума являются:

по водоснабжению - разделительный фланец первой задвижки на вводе водопровода в здание;

по водоотведению - колодец в месте присоединения к сетям водоотведения населенного пункта.

3. Условия предоставления услуг

3.1. Приостановление подачи услуг производится в случаях:

1) аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;

2) самовольного присоединения к сети Поставщика;

3) отсутствия оплаты за услуги в течение двух месяцев, следующего за расчетным периодом;

4) неоднократного недопущения представителей Поставщика к приборам учета воды для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном ведении, для отбора проб сточных вод;

5) необходимости проведения дезинфекции трубопроводов, обусловленной требованиями законодательства Республики Казахстан;

6) в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением Сторон.

Приостановление подачи услуг в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта производится немедленно. В случаях, указанных в подпунктах 3), 4), 5), настоящего пункта, Потребитель предупреждается не менее, чем за месяц до приостановления подачи услуг.

3.2. В случаях, оговоренных подпунктами 1) и 2) пункта 3.1. Договора, подключение Потребителя производится при устранении и ликвидации возникших нарушений.

В случае приостановления предоставления услуг Потребителю за нарушения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 3.1. Договора, подключение производится после погашения долга. При неоднократном отключении подключение производится после погашения долга и внесения платы за подключение.

3.3. В случае проведения Поставщиком планово-предупредительного ремонта, работ по обслуживанию систем водоснабжения и (или) водоотведения, работ по присоединению новых Потребителей к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, к которым присоединен Потребитель, Поставщик предупреждает Потребителя о временной приостановке услуг не менее чем за три рабочих дня.

3.4. Прием производственных сточных вод Потребителя в системы водоотведения Поставщика осуществляется в соответствии с Правилами приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 11932).

3.5. При превышении допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах Потребителя по результатам анализа, выполненного аттестованной лабораторией Поставщика, Потребитель прекращает сброс производственных сточных вод в систему водоотведения и принимает срочные меры по снижению загрязнений до достижения допустимых концентраций вредных веществ. После устранения причины, вызвавшей повышение содержания загрязнений, по заявке Потребителя Поставщиком производится повторный отбор проб.

4. Порядок оплаты услуг

4.1. Оплата за предоставленные услуги по настоящему договору производится по тарифам, утвержденным ведомством уполномоченного органа.

Изменение тарифов производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.2. Оплата производится Потребителем ежемесячно за фактически предоставленное количество услуг на основании платежного документа в срок до 25 числа месяца, следующего после расчетного периода, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Расчетный период составляет один календарный месяц.

5. Учет отпуска и потребления услуг

5.1. Объем предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения определяется по показаниям приборов коммерческого учета.

Порядок определения объема предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения, не охваченный настоящим Договором, определяется в соответствии с Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденной приказом Председателя

Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 26 қыркүйектегі № 354 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 7257 болып тіркелген) Сумен жабдықтау және су бұру бойынша көрсетілген қызметтердің көлемін есептеу әдістемесіне сәйкес айқындалады.

5.2 Өнім берушінің су бұру жүйелеріне Тұтынушыдан бөлінген су мөлшері мына жағдайларда:

1) ыстық сумен жабдықтаудың жабық жүйесі кезінде, суық су Тұтынушыға орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінен келіп түскен кезде және ғимаратта екі құбырға бөлінеді: бірсуі - одан әрі үйішілік суық сумен жабдықтау тарату желісіне, екіншісі - жергілікті су жылытқыш арқылы ыстық сумен жабдықтаудың үйішілік тарату желісіне жіберілген суық судың мөлшеріне. Бұл ретте үйге ортақ есепке алу аспаптары суық сумен жабдықтау кірмелерінде пайдалану жауапкершілігін бөлу шекараларында орнатылады;

2) ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде, ыстық су орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесінен келіп түскен кезде-жіберілген суық су мен ыстық су мөлшері. Үйге ортақ су есепке алу аспаптары ыстық және суық сумен жабдықтау кірмелерінде пайдалану жауапкершілігін бөлу шекараларында орнатылады.

5.3. Тұтынушы қайтарымсыз пайдаланған, шығарылатын өнімнің құрамына кірген, суаруға сарқынды суларды бұру жүйесіне ағызылмайтын су бұру қызметтеріне ақы төлеуді есептеу кезінде ескерілмейді.

Есепке алынбаған судың көлемі технологиялық есептеулерге сәйкес анықталады.

5.4 Тұтынушының суды есепке алу аспабының техникалық және метрологиялық сипаттамалары су тұтынудың нақты келеміне сәйкес келуі тиіс.

Өнім беруші Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 621 бұйрығымен бекітілген Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі суды есептеу аспаптарын таңдау, монтаждау және пайдалану қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 12111 болып тіркелген) сәйкес есепке алу құралдарын пайдалануға жіберуді жүзеге асырады.

5.5. Тұтастығы бұзылған, бастапқы тексеру туралы белгі жоқ, тексеру мерзімі өткен есепке алу аспаптарын орнатуға және пайдалануға жол берілмейді.

5.6. Белгіленген тексеру мерзімі өткеннен кейін суды есепке алу аспабын техникалық талаптарға сәйкес келмейтін ретінде коммерциялық есептен автоматты түрде алынады. Өнім беруші тексеру мерзімі аяқталғанға дейін 30 күн бұрын Тұтынушыны есепке алу аспабын кезекті мемлекеттік тексеруді жүргізу немесе оны ауыстыру қажеттігі туралы хабардар етеді.

5.7 Өнім беруші хабарламаған кезде кезекті тексеруге, жөндеуге немесе ауыстыруға байланысты есепке алу аспаптары уақытша болмаған жағдайда, сондай-ақ Тұтынушының қинасінен емес есепке алу аспабының ақаулығы анықталған кезде ұсынылған сумен жабдықтау қызметтерінің ұсынылған қызметтерінің көлемі аспаптардың болмауы кезеңіне есепке алу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес алдыңғы үш айдағы орташа шығыс бойынша анықталады, бірақ бір айдан аспайтын мерзімде. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін, есептеу аспаптары болмаған жағдайда, ұсынылған сумен жабдықтау қызметтерінің көлемі жеке тұлғалар үшін су тұтыну нормалары бойынша, заңды тұлғалар үшін осы Шарттың 2.4.-тармағына сәйкес анықталады.

5.8. Пәтерде немесе жеке үйде орнатылған есепке алу аспаптарының сақталуын қамтамасыз ету Тұтынушыға жүктеледі. Өнім беруші есепке алу аспаптарын арнайы бөлінген үй-жайларға орнатқан кезде олардың сақталуына Өнім беруші тепкерімдік тиесілігіне шектеу актісіне және пайдалану жауапкершілігіне сәйкес жауапты болады.

5.9. Есепке алу аспаптарын белгісіз адамдар ұрлаған немесе сындырған жағдайда, олардың сақталуына жауапты адам, егер Тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, есепке алу аспаптарының ұрлануы немесе сынуы фактісі анықталған кезден бастап бір ай мерзімде есепке алу аспаптарын қалпына келтіруге міндетті. Өнім беруші есепке алу аспаптарын қалпына келтіру сәтіне дейін Тұтынушыны сумен жабдықтау жеңілдіне қосады.

5.10. Тұтынушыдан суды есепке алу схемасын бұзу, басқару тораптары мен есепке алу аспаптарында пломбаларды жұлып алу, есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін бұрмалайтын құрылғыларды орнату фактілері анықталған кезде Тұтынушыға соңғы тексеру жүргізілген күннен бастап анықталған күнге дейін, бірақ екі айдан аспайтын мерзімде, тәулігіне 24 сағат ішінде жұмыс істеген кезде құбырдан басқару торабына дейінгі толық өткізу қабілеті есебінен суды пайдаланғаны үшін қайта есептеу жүргізіледі.

5.11. Бұзушылықтар анықталған жағдайда ұсынылған, сумен жабдықтау қызметтері көлемінің есебі Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 26 қыркүйектегі № 354 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 7257 болып тіркелген) Сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі көрсетілген қызметтің көлемін есептеу әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

6. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

6.1. Тұтынушы:

1) Шартқа қосымшаларына сәйкес көлемде денсаулығына қауіпсіз, мүлкіне зиян келтірмейтін белгіленген сападағы қызметтерді алуға;

Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 7257).

5.2. Количество вод, отводимых от Потребителя в системы водоотведения Поставщика, принимается равным:

1) при закрытой системе горячего водоснабжения, когда холодная вода поступает Потребителю из централизованной системы водоснабжения и в здании разделяется на два трубопровода: один - далее во внутридомовую распределительную сеть холодного водоснабжения, второй - через местный водонагреватель во внутридомовую распределительную сеть горячего водоснабжения - количеству отпущенной холодной воды. При этом общедомовые приборы учета устанавливаются на границах раздела эксплуатационной ответственности на вводе холодного водоснабжения;

2) при открытой системе горячего водоснабжения, когда горячая вода поступает из системы централизованного горячего водоснабжения - количеству отпущенной холодной воды и горячей воды. Общедомовые приборы учета устанавливаются на границах раздела эксплуатационной ответственности на вводах горячего и холодного водоснабжения.

5.3. Вода, использованная Потребителем безвозвратно, поведенная в состав выпускаемой продукции, на полив, не сбрасываемая в систему отведения сточных вод, при расчете оплаты за услуги водоотведения не учитывается.

Объем не учитываемой воды определяется согласно технологическим расчетам.

5.4. Технические и метрологические характеристики прибора учета у Потребителя должны соответствовать реальным объемам водопотребления.

Поставщик осуществляет допуск приборов учета к эксплуатации согласно Правилам выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 621 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 12111).

5.5. Установка и эксплуатация приборов учета с нарушенной целостностью, не имеющих оттиска о первичной поверке, с истекшим сроком поверки не допускаются.

5.6. По истечении установленного срока поверки прибор учета автоматически снимается с коммерческого учета, как не соответствующий техническим требованиям. Поставщик услуг за 30 дней до окончания срока поверки уведомляет Потребителя о необходимости проведения очередной государственной поверки прибора учета или его замены.

5.7. В случае временного отсутствия приборов учета в связи с их очередной поверкой, ремонтом или заменой при извещении Поставщика, а также при обнаружении неисправности прибора учета не по вине потребителя объем предоставленных услуг водоснабжения определяется по среднему расходу за три предыдущих месяца согласно показаниям приборов учета на период отсутствия приборов, но не более одного месяца. По истечении указанного срока, при отсутствии прибора учета объем предоставленных услуг водоснабжения определяется для физических лиц по нормам водопотребления, для юридических лиц принимается согласно пункту 2.4. настоящего Договора.

5.8. Обеспечение сохранности приборов учета, установленных в квартире или индивидуальном доме, возлагается на Потребителя. При установке приборов учета Поставщиком в специально отведенные помещения ответственность за их сохранность несет Поставщик в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

5.9. В случае хищения или поломки приборов учета не установленными лицами лицо, ответственное за их сохранность, обязано восстановить приборы учета в месячный срок с момента установления факта хищения или поломки приборов учета, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. До момента восстановления приборов учета Потребитель подключается Поставщиком к сетям водоснабжения.

5.10. При обнаружении фактов нарушения схемы учета воды у Потребителя, срыва пломб на узлах управления и приборах учета, установления приспособлений, искажающих показания приборов учета, Потребителю производится перерасчет за пользование водой со дня проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев, из расчета полной пропускной способности трубопровода до узла управления при действии его в течение 24 часов в сутки.

5.11. При выявлении нарушений расчет объемов предоставленных услуг водоснабжения производится в соответствии с Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 7257).

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Потребитель имеет право:

1) на получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья, не причиняющих вреда его имуществу в количестве в соответствии с условиями Договора;

2) ағынды суларды рұқсат етілген жүктеме шегінде кажетті көлемде жіберуге;
3) Өнім берушіден қызметтерді есепке алу аспаптарын орнатуды талап етуге;
4) Өнім берушінің заңнамаға қайшы келетін іс-әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне уәкілетті органның ведомствосына және (немесе) сот тәртібімен шағымдануға;
5) көпшілік тыңдауларға қатысуға;
6) Қызметтерді тиісінше ұсынбау салдарынан өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды толық көлемде өтеулі, сондай-ақ моральдық зиянды өтеуді белгіленген тәртіппен талап етуге;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін қызмет ұсынылған жағдайда көрсетілетін қызметтердің құнын қайта есептеуді талап етуге;
8) Егер Өнім беруші белгіленген тәртіппен шот қоймаған болса, алынған қызмет үшін төлем жасамауға;
9) Тұтынушымен қызмет көрсетуге шарт жасасу;
10) ұсынылған қызметке толық төлем жасаған жағдайда бір айдан кешіктірмей бұл туралы Өнім берушіні жазбаша хабардар етіп, Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
6.2. Тұтынушы:
1) нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес өзіне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде тиесілі және (немесе) оның пайдалану жауапкершілігінің шекарасында орналасқан сумен жабдықтау және су бұру желілері мен жабдықтарының пайдаланылуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;
2) есепке алу құралдарының болуы және Өнім беруші ұсынған төлем құжаттарының негізінде ұсынылған қызметтерге олардың көрсеткіштеріне сәйкес уақтылы және толық көлемде ақы төлеуге;
3) Өнім берушіге көрсетілетін қызметтерді пайдалану кезінде туындаған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерінің желілері мен құрылыстарының, өзіне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде тиесілі және (немесе) оның пайдалану жауапкершілігі шекараларында орналасқан, орталықтандырылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйесінің жұмысына терiс әсер етуі және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін есепке алу аспаптарының жұмысындағы ақаулар туралы, ал сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерінің жеңілері немесе құрылыстары бүлінген немесе, төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі жергілікті органдарға, санитарлық - эпидемиологиялық қызметке және қорғалған ортаны қорғау қызметіне де дереу хабарлауға;
4) есепке алу аспаптарының, есепке алу аспаптарындағы пломбалар мен тексеру белгілерінің, есепке алу тораптарындағы пломбалардың, айналма желінің ысырмаларындағы, оның пайдалану жауапкершілігі шекарасындағы өрт гидранттарындағы пломбалардың сақталуын, тиісті техникалық жай-күйін қамтамасыз етуге, көрсетілген үй-жайларды тазa ұстауға, сондай-ақ су мен ағынды суларды есепке алу тораптары мен аспаптарына кіруге кедергі келтіретін заттарды, есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін бұрмалауы мүмкін механикалық, химиялық, электромагниттік немесе өзге де әсерлерді сақтауға жол бермеуге;
5) Өнім берушіні және мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жергілікті органдарын өрт сөндіру гидранттарын олар бұзылған немесе оның су құбыры желілерінде авария туындаған жағдайларда пайдалану мүмкін еместігі туралы дереу хабардар етуге;
6) есепке алу аспаптарының барлық закымданулары немесе ақаулары туралы, пломбалардың бүтіндігінің бұзылғандығы туралы Өнім берушіге дереу хабарлауға;
7) ағынды сулардың сынамаларын алу үшін, сондай-ақ берешегі болған жағдайда Тұтынушының желілерін жөндеу үшін аумақта орналасқан немесе шаруашылық жүргізуіндегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің барлық элементтерінің көрсеткіштерін алу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру, техникалық жай-күйін және қауіпсіздігін бақылау үшін Өнім беруші өкілдерінің есепке алу құралдарына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге;
8) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 шілдедегі № 546 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 11932 болып тіркелген) Елді мекендердің су бұру жүйелеріне ағынды суларды қабылдау қағидаларында көзделген жағдайларда ағынды суларды оқшау тазартуды қамтамасыз ету;
9) көрсетілетін қызметті тұтыну кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша талаптарды сақтауға;
10) орталықтандырылған су бұру жүйесінің жұмысына терiс әсерді болдырмау мақсатында белгіленген заңнды заттардың рұқсат етілген шоғырлануынан асатын ластануы бар ағынды суларды ағызуға жол бермеуге;
11) сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның рұқсатынсыз өзге Тұтынушыларды сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың меншікті желілеріне қоспауға;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды орындауға міндетті.
6.3. Өнім берушінің:
1) ұсынылған қызметтер үшін төлемді уақтылы және толық көлемде алуға;
2) уәкілетті орган бекіткен тәртіппен тарифтердің қолданылу кезеңінде барлық Тұтынушылар үшін ұсынылатын қызметтерге тарифтерді

2) сбрасывать сточные воды в необходимом объеме в пределах допустимых нагрузок;
3) требовать от Поставщика установки приборов учета услуг;
4) обжаловать в ведомство уполномоченного органа и (или) в судебном порядке действия или бездействие Поставщика противоречащие законодательству;
5) участвовать в публичных слушаниях;
6) требовать в установленном порядке от Поставщика возмещения в полном объеме вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие ненадлежащего предоставления услуг, а также возмещения морального вреда;
7) требовать перерасчета стоимости услуг в случае предоставления услуги, не соответствующей требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
8) не производить оплату за полученную услугу, если Поставщиком в установленном порядке не выставлен счет;
9) заключить с Потребителем договор на предоставление услуг;
10) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом Поставщика не позднее, чем за месяц при условии полной оплаты предоставленной услуги.
6.2. Потребитель обязан:
1) обеспечивать эксплуатацию и безопасность сетей и оборудования водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;
2) иметь приборы учета и своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные услуги в соответствие с их показаниями на основании выставленных Поставщиком платежных документов;
3) немедленно сообщать Поставщику о неисправностях в работе сетей и сооружений систем водоснабжения и (или) водоотведения, приборов учета, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, возникших при пользовании услугами, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения и причинить вред окружающей среде, а в случае повреждения сетей или сооружений систем водоснабжения и (или) водоотведения, или аварийного сброса загрязняющих, токсичных веществ - и в местные органы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологической службы и охраны окружающей среды;
4) обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние приборов учета, пломб и знаков поверки на приборах учета, пломб на узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, содержать указанные помещения в чистоте, а также не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, механических, химических, электромагнитных или иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета;
5) незамедлительно уведомлять Поставщика и местные органы государственной противопожарной службы о невозможности использования пожарных гидрантов в случаях их неисправности или возникновения аварии на его водопроводных сетях;
6) незамедлительно сообщать Поставщику обо всех повреждениях или неисправностях приборов учета, о нарушении целостности пломб;
7) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Поставщика к приборам учета для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном ведении, для отбора проб сточных вод, а также для отключения сетей потребителя при наличии задолженности;
8) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных Правилами приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 11932);
9) соблюдать требования по технике безопасности при потреблении услуги;
10) не допускать сброс сточных вод с загрязнениями, превышающими допустимые концентрации вредных веществ, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
11) не присоединять иных Потребителей к собственным сетям водоснабжения и (или) водоотведения без разрешения организации по водоснабжению и (или) водоотведению;
12) выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.
6.3. Поставщик имеет право:
1) своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные услуги;
2) снижать тарифы за предоставляемые услуги для всех Потребителей в период действия тарифов в порядке, утвержденном уполномоченным органом;
3) производить техническое обслуживание и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения Потребителя в границах эксплуатационной ответственности по отдельному договору

төмендетуге;
3) жеке шарт (келісім) бойынша пайдалану жауапкершілігі шегінде Тұтынушының сумен жабдықтау және (немесе) су бұру желілері мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды жүргізуге;
4) көрсетілетін қызметтерді тұтыну мен төлеуді бақылауды жүзеге асыруға;
5) тиісті лицензиясы болған кезде көрсетілетін қызметті есепке алу аспаптарының жұмыс қабілеттілігін тексеруді және салыстырып тексеруді жүргізуге құқылы.
6.4. Өнім беруші:
1) нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес өзіне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде тиесілі және (немесе) оның пайдалану жауапкершілігі шекарасында орналасқан елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тиісінше пайдалануды қамтамасыз етуге;
2) санитарлық ережелерге (гигиеналық нормативтерге) сәйкес ауыз суды дайындауды және оны Тұтынушыға беруді қамтамасыз етуге;
3) Тұтынушыны басқа Тұтынушылардың міндеттемелерін орындамау себептері бойынша қызмет алу кезінде шектемей, жасалған шартқа сәйкес Тұтынушыға қызметтерді уақтылы және үздіксіз ұсынуды қамтамасыз етуге;
4) құрылыс объектілерін қабылдау және пайдалануға беру жағдайларын қоспағанда, қызметтерді сатып алуға және орнатуға арналған шарт жасалған және уәкілетті органның ведомстволарымен келісілген төлем енгізілген жағдайда қызметтерді есепке алу аспаптарын сатып алуға және Тұтынушыларға орнатуға;
5) қызмет көрсетуге байланысты кез келген функцияларды басқа тұлғаларға беруге жол бермеуге;
6) көрсетілетін қызметтердің сапасы мен санын есепке алуды және бақылауды жүргізу, қызметтерді ұсынудың бұзылуының алдын алу және жою бойынша уақтылы шаралар қабылдау;
7) Тұтынушымен қызмет көрсетуге шарт жасасу;
8) уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтер бойынша сумен жабдықтау және (немесе) су бұру қызметтерін ұсынуға;
9) есептік кезеңнен кейінгі айдың оныншы күнінде дейінгі мерзімде Тұтынушыға ұсынылатын қызметтер үшін ақы төлеуге төлем құжатын ұсынуға;
10) Тұтынушыларды Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасында белгіленген мерзімдерде тарифтердің немесе олардың шекті деңгейлерінің өзгеруі туралы хабардар етуге;
11) 24 сағат ішінде Тұтынушының негіздеген талаптары бойынша ұсынылатын қызметтердің сапасы мен көлемін қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдауға;
12) сумен жабдықтау және су бұру желілерін, есепке алу аспаптарын тексеру кезінде, сондай-ақ Тұтынушының есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу кезінде қызметтің күзгігін көрсетуге;
13) профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде Тұтынушыға ауыз суын қолік құралдарымен жеткізіп беруге;
14) Тұтынушының желілері мен құрылыстары жарамды және (немесе) Өнім берушінің техникалық шарттары орындалған жағдайда Тұтынушының объектілерін сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелеріне қосуға рұқсат беруге;
15) үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуінен Тұтынушының дербес деректерінің құпиялылығын қамтамасыз етуге;
16) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде осы Шартты орындауға байланысты мәселелер бойынша абоненттің шағымдары мен өтініштеріне жауап беруге;
17) Тұтынушының қатысуымен орталықтандырылған сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қосуға (жалғауға) арналған есептеу аспаптарын, есептеу тораптарын, құрылғылар мен құрылыстарды пайдалануға рұқсат беруді жүзеге асыруға;
18) Тұтынушының есепке алу аспаптарын пломбалауды жүргізуге;
19) Тұтынушыны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда сумен жабдықтауды және (немесе) су бұруды уақытша тоқтату немесе шектеу туралы ескертуге;
20) өзіне меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде тиесілі орталықтандырылған сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі авариялар мен зақымдануларды нормативтік құжаттарда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде уақтылы жою жөнінде қажетті шараларды қабылдауға;
21) Қызмет көрсету жүзеге асырылатын сумен жабдықтау және су бұру желілеріне жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізудің кестесі мен мерзімдері туралы Тұтынушыларды хабардар етуге;
22) орталықтандырылған су бұру жүйесінің жұмысына теріс әсердің алдын алу мақсатында Тұтынушылардың өндірістік сарқынды суларының сынама алуды жүзеге асыру және зерттеу жүргізу.

7. Тараптарды шектеу

7.1. Тұтынушыға:
1) Өнім берушінің келісімінсіз есептеу тораптарын қайта жабдықтауға, сондай-ақ есептеу аспаптарын орнатуды және (немесе) алуды жүргізуге;
2) Өнім беруші келіскен және қабылдаған колда бар суды есепке алу схемаларын бұзуға тыйым салынады.
7.2. Өнім берушіге:
1) Басқа Тұтынушылардың талаптарды орындамау себептері бойынша қызмет көрсетуден бас тартуға немесе Тұтынушыны қызмет алудан

(соглашению);
4) осуществлять контроль потребления и оплаты услуг;
5) производить проверку работоспособности и поверку приборов учета услуг при наличии соответствующей лицензии.
6.4. Поставщик обязан:
1) обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;
2) обеспечивать подготовку питьевой воды и подачу ее Потребителю в соответствии с санитарными правилами (гигиеническими нормативами);
3) обеспечить своевременное и бесперебойное предоставление услуг Потребителю в соответствии с заключенным Договором без ограничения Потребителя в получении услуги по причинам невыполнения обязательств другими Потребителями;
4) приобретать и устанавливать Потребителям приборы учета услуг при условии заключения договора на их приобретение и установку и внесения согласованной ведомством уполномоченного органа платы, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию;
5) не допускать передачу любых функций, связанных с оказанием услуги другим лицам;
6) вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг;
7) заключить с Потребителем договор на предоставление услуг;
8) предоставлять услуги водоснабжения и (или) водоотведения по тарифам, утвержденным ведомством уполномоченного органа;
9) предоставлять Потребителю платежный документ на оплату предоставляемых услуг в срок до десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом;
10) уведомлять Потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;
11) принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям Потребителя в течение 24 часов;
12) при осмотре сетей водоснабжения и водоотведения, приборов учета, а также при снятии показаний приборов учета Потребителя предъявлять служебное удостоверение;
13) в период проведения профилактических и ремонтных работ предоставлять Потребителю питьевую воду транспортными средствами;
14) выдавать разрешение на подключение объектов Потребителя к системам водоснабжения и (или) водоотведения при условии исправности сетей и сооружений Потребителя и (или) выполнения технических условий Поставщика;
15) обеспечить конфиденциальность персональных данных Потребителя от несанкционированного доступа третьих лиц;
16) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан;
17) при участии Потребителя осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
18) производить опломбировку приборов учета Потребителя;
19) предупреждать Потребителя о временном прекращении или ограничении водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
20) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, установленные нормативными документами;
21) уведомлять Потребителей о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, через которые осуществляется оказание услуг;
22) осуществлять отбор проб и проводить исследования производственных сточных вод Потребителей в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

7. Ограничения Сторон

7.1. Потребителю запрещается:
1) переоборудовать узлы учета, а также производить установку и (или) снятие приборов учета без согласования с Поставщиком;
2) нарушать имеющиеся схемы учета воды, согласованные и принятые Поставщиком.
7.2. Поставщику запрещается:
1) отказывать в предоставлении услуги или ограничивать Потребителя в получении услуги по причинам невыполнения требований другими Потребителями;
2) взимать за предоставленную услугу плату, превышающую размер,

шектеуге;
2) ұсынылған қызмет үшін уәкілетті органның ведомствосы белгілеген мөлшерден асатын төлем алуға;
3) Тұтынушыдан төлем құжаттарын ұсынбай көрсетілетін қызметтердің ай сайынғы төлемін талап етуге тыйым салынады.
7.3. Тараптарға Тараптардың құқықтарын шектейтін не Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгеше түрде бұзатын іс-әрекеттер жасауға тыйым салынады.

8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Жабдықтар мен инженерлік желілерді тиісті ұстауға жауапкершілік оның меншік иесіне жүктеледі және теңгерімдік тиесілілік бөлінісінің шекаралары бойынша анықталады.
8.2. Шартта көзделген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда кінәлі Тарап екінші Тарапқа Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтірілген залалды өтейді.
8.3. Тұтынушы ұсынылған қызметтер үшін төлем ақы мерзімі өткен жағдайда Шартқа сәйкес 9.2. тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда осы сомаларды төлеу күні қолданыста болған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру ставкасы бойынша мерзімі өткен әрбір күн үшін, бірақ негізгі борыш сомасынан аспайтын тұрақсыздық айыбын төлейді.

Тұрақсыздық айыбының мөлшерін белгілеу Тұтынушымен шарт жасасқан кезде жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбын есептеу мерзімінің басталуы, егер Тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, есеп айырысу кезеңінен кейінгі айдың 26 күні болып табылады.
8.4. Егер Өнім беруші үшін Тұтынушыға қызмет көрсету мүмкін еместігі Өнім берушімен шарттық қатынастарда тұратын басқа тұлғалардың кінәсінен болса, Тұтынушы алдында Өнім беруші жауапты болады.
8.5. Тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) төлеу Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
8.6. Тараптардың келісімі бойынша құжаттен расталған ауыр материалдық шығынға немесе уақытша еңбекке жарамсыздыққа әкеп соққан ауру немесе жазатайым оқиға кезінде Тұтынушыға, оның жазбаша өтінішімен есімпұл есептеу жөніндегі мерзім ұзартылуы мүмкін.

9. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары

9.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер бұл еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысы шығындарды өтеуге құқылы болмайды. Тараптардың кез келгенінің талап етуі бойынша озара міндеттемелердің орындалуын айқындайтын комиссия құрылуы мүмкін. Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталғанға дейін туындайтын шарт бойынша міндеттерден босатылмайды.

Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Тараптар олар басталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті ұйымы растаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталу күнін және сипаттамасын нақтылайтын жазбаша хабарламаны кейіннен табыс ете отырып не пошта арқылы жібере отырып, бұл туралы бір-біріне хабарлайды.
9.2. Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері еңсерілмейтін күш мән-жайларының қолданылу мерзіміне, бірақ мұндай мән-жайлар Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін дәрежеде ғана тоқтатыла тұруы мүмкін.

Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары үш және одан да көп айға созылатын болса, Тараптардың әркайсысы екінші Тарапқа болжамды бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік жиырма күн бұрын алдын ала хабарлаған жағдайда Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте Тараптар отыз күнтізбелік күн ішінде Шарт бойынша барлық өзара есеп айырысуларды жүргізуге міндеттенеді.

10. Жалпы ережелер және дауларды шешу

10.1. Шарттың қандай да бір ережесі бойынша немесе тұтастай алғанда, немесе Шарттың ережелеріне қатысты қандай да бір мәселеге немесе іс-әрекетке байланысты туындаған қандай да бір дау немесе келіспеушілік жағдайында Тараптардың кез келгені екінші тарапқа даудың мәнін толық баяндай отырып, наразылық жолдауға құқылы.

Тараптар барлық дауларды келіссөздер жолымен реттеу үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.
10.2. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Шарт бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктер жауапкердің орналасқан жері бойынша соттарда шешіледі.

Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда Шартты бұзуға құқылы.
10.3. Тараптардың Шарттан туындайтын және онымен реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
10.4 Шарт екі данада қазақ және орыс тілдерінде әрбір Тарап үшін бір данадан жасалады.
10.5. Тараптардың келісімі бойынша Шарт Ұлғілік шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да талаптармен толықтырылуы мүмкін.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органдарында тіркеледі және тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

установленный ведомством уполномоченного органа;
3) требовать от Потребителя ежемесячной оплаты услуг без предоставления на них платежных документов.
7.3. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права Сторон либо иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан.

8. Ответственность Сторон

8.1. Ответственность за надлежащее содержание оборудования и инженерных сетей возлагается на его собственника и определяется по границам раздела балансовой принадлежности.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.3. В случае просрочки платы за предоставленные услуги Потребитель, в соответствии с Договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2., выплачивает неустойку по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, действующей на день уплаты этих сумм, за каждый день просрочки, но не более суммы основного долга.

Установление размера неустойки производится при заключении Договора с Потребителем. Началом срока начисления неустойки является 26 число месяца, следующего за расчетным периодом, если иное не оговорено соглашением Сторон.
8.4 Если невозможность для Поставщика предоставить Потребителю услугу наступила по вине других лиц, состоящих с Поставщиком в договорных отношениях, ответственность перед Потребителем несет Поставщик.
8.5 Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
8.6. По соглашению Сторон при болезни или несчастных случаях, повлекших тяжелые материальные затраты или временную нетрудоспособность и подтвержденных документально, возможна отсрочка по начислению пени Потребителю, при его письменном обращении.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. По требованию любой из Сторон может быть создана комиссия, определяющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна из Сторон не освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны в течение пяти рабочих дней с даты их наступления уведомляют об этом друг друга, с последующим вручением либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующей уполномоченной организацией Республики Казахстан.
9.2. Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но только в той степени, в которой такие обстоятельства препятствуют исполнению обязательств Сторон по Договору.

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться три и более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой стороны не менее, чем за двадцать календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязуются в течение тридцати календарных дней произвести все взаиморасчеты по Договору.

10. Общие положения и разрешение споров

10.1. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-либо положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в отношении положений Договора, любая из Сторон вправе направить другой стороне претензию с полным изложением сущности спора.
Стороны предпринимают все усилия для урегулирования всех споров путем переговоров.
10.2. В случае не достижения согласия все споры и разногласия по Договору разрешаются в судах по месту нахождения ответчика.

Стороны имеют право расторгнуть Договор в иных случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
10.3. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
10.4. Договор составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.5. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими типовому Договору и законодательству Республики Казахстан.

Договор для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, регистрируется в территориальных органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, и вступает в силу со дня его регистрации.

11. Срок действия Договора

11. Шарттың қолданылу мерзімі

11.1. Шарт **2025** жылғы «01» қаңтар сағат 00:00-ден (Астана қаласының уақыты бойынша) бастап күшіне енеді және **2025** жылғы «31» желтоқсан сағат 24:00-ге дейін қолданылады.

11.2. Шарттың қолданылу мерзімі, егер Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік отыз күн бұрын тараптардың біреуі бұл туралы мәлімдесе, көрсетілетін қызметтерді ұсыну көлемін пысықтай отырып, белгілі бір мерзімге ұзартылады. Шарттың мерзімін ұзарту Шартқа қосымша келісіммен ресімделеді.

Тараптардың бірінің мерзім аяқталғанан кейін шартты тоқтату немесе өзгерту туралы өтінші болмаған жағдайда, ол шартта көзделген мерзімге және шарттарда ұзартылған болып есептеледі.

12.Тараптардың деректемелері

«Қызмет беруші»
«Атырау облысы Энергетика және тұрғын – үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Атырау облысы Су Арнасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны
060003,Атырау қ., М. Өтемісов к-сі, 80
БСН 050840001451
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ956010141000023031
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Директор _____ **М.Ж.Калаун**

Тұтынушы

ЖШС «Атырау мұнай өңдеу зауыты»
Атырау қаласы, З.Кабдолов даңғылы, құрылыс 1
БСН 040 740 000 537
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ44 6010 1410 0000 7156
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Атырау қаласы
Телефон 8 7122 259496, 259483
E-mail: ref@anpz.kz

ӨК, ҚОҚ және АҚ департаментінің Директоры _____ **Сулейменов Е.Б.**

11.1. Договор вступает в силу с 00:00 часов (по времени города Астаны) «01» января 2025 года и действует до 24:00 часов «31» декабря 2025 года.

11.2. Срок действия Договора продлевается на определенный срок с уточнением объема передачи услуги, если одна из сторон заявит об этом за тридцать календарных дней до окончания срока действия Договора. Продление срока договора оформляется дополнительным соглашением к Договору.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменения договора по окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

12.Реквизиты сторон:

«Услугодатель»
Коммунальное государственное предприятие «Атырау облысы Су Арнасы» государственного учреждения «Управление Энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Атырауской области»
060003, г. Атырау, ул. М. Атемова, 80
БИН 050840001451
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ956010141000020031
АО «Народный Банк Казахстана»

Директор _____ **Калаун М.Ж.**

Потребитель

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
г.Атырау, пр. З.Кабдолова, стр. 1
БИН 040 740 000 537
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ44 6010 1410 0000 7156
АО «Народный Банк Казахстана» г.Атырау
Телефон 8 7122 259496, 259483
E-mail: ref@anpz.kz

Директор департамента по ОТ и ГЗ _____ **Сулейменов Е.Б.**

№1090
шартқа №1 тіркеме
приложение №1
к договору №_____

2025 жылға белгіленген су тұтыну көлемдері
Установленные объемы водопотребления и водоотведения

пр.З.Кабдолова,1

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

Рет.№ №п/п	Ай,тоқсан Месяц,квартал			Қызмет көрсетушімен бөлінді,м3 Выделено услугодателем м3(лимит)		
		Су м3 Вода м3	Сарқынды суды бұру м3 Отведения сточных вод м3	Су м3 Вода м3	Сарқынды суды бұру м3 Отведения сточных вод м3	
1	Қаңтар Январь	16000		16000		
2	Ақпан Февраль	17000		17000		
3	Наурыз Март	17000		17000		
1-тоқсан бойынша барлығы Итого за I-кв						
4	Сәуір Апрель	17000		17000		
5	Мамыр Май	17000		17000		
6	Маусым Июнь	17000		17000		
2-тоқсан бойынша барлығы Итого за II-кв						
7	Шілде Июль	17000		17000		
8	Тамыз Август	17000		17000		
9	Қыркүйек Сентябрь	17000		17000		
3-тоқсан бойынша барлығы Итого за III-кв						
10	Қазан Октябрь	17000		17000		
11	Қараша Ноябрь	17000		17000		
12	Желтоқсан Декабрь	17000		17000		
4-тоқсан бойынша барлығы Итого за IV-кв						
Жыл бойынша барлығы Всего за год 203000 м3/ год						

«Қызмет көрсетуші» / «Услугодатель»
«Атырау облысы Су Арнасы» КМК /

«Тұтынушы»
«Потребитель»

№1090
шартқа №1 тіркеме
приложение №1
к договору №_____

2025 жылға белгіленген су тұтыну көлемдері
Установленные объемы водопотребления и водоотведения

ул.Ауэзова,1-28

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

Рет.№ №п/п	Ай,тоқсан Месяц,квартал			Қызмет көрсетушімен бөлінді,м3 Выделено услугодателем м3(лимит)		
		Су м3 Вода м3	Сарқынды суды бұру м3 Отведения сточных вод м3	Су м3 Вода м3	Сарқынды суды бұру м3 Отведения сточных вод м3	
1	Қаңтар Январь	2	2	2	2	
2	Ақпан Февраль	2	2	2	2	
3	Наурыз Март	2	2	2	2	
1-тоқсан бойынша барлығы Итого за I-кв						
4	Сәуір Апрель	2	2	2	2	
5	Мамыр Май	2	2	2	2	
6	Маусым Июнь	2	2	2	2	
2-тоқсан бойынша барлығы Итого за II-кв						
7	Шілде Июль	2	2	2	2	
8	Тамыз Август	2	2	2	2	
9	Қыркүйек Сентябрь	2	2	2	2	
3-тоқсан бойынша барлығы Итого за III-кв						
10	Қазан Октябрь	2	2	2	2	
11	Қараша Ноябрь	2	2	2	2	
12	Желтоқсан Декабрь	2	2	2	2	
4-тоқсан бойынша барлығы Итого за IV-кв						
Жыл бойынша барлығы Всего за год 24 м3/ год						

«Қызмет көрсетуші» / «Услугодатель»
«Атырау облысы Су Арнасы» КМК /

«Тұтынушы»
«Потребитель»

№1090
шартқа №1 тіркеме
приложение №1
к договору №_____

2025 жылға белгіленген су тұтыну көлемдері
Установленные объемы водопотребления и водоотведения

ул.Бимаганова,45

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

Рет.№ №п/п	Ай,тоқсан Месяц,квартал			Қызмет көрсетушімен бөлінді,м3 Выделено услугодателем м3(лимит)		
		Су м3 Вода м3	Сарқынды суды бұру м3 Отведения сточных вод м3	Су м3 Вода м3	Сарқынды суды бұру м3 Отведения сточных вод м3	
	Қаңтар Январь	20	20	20	20	
	Ақпан Февраль	20	20	20	20	
	Наурыз Март	20	20	20	20	
I-тоқсан бойынша барлығы Итого за I-кв						
	Сәуір Апрель	20	20	20	20	
	Мамыр Май	20	20	20	20	
	Маусым Июнь	20	20	20	20	
II-тоқсан бойынша барлығы Итого за II-кв						
	Шілде Июль	20	20	20	20	
	Тамыз Август	20	20	20	20	
	Қыркүйек Сентябрь	20	20	20	20	
III-тоқсан бойынша барлығы Итого за III-кв						
10	Қазан Октябрь	20	20	20	20	
11	Қараша Ноябрь	20	20	20	20	
12	Желтоқсан Декабрь	20	20	20	20	
IV-тоқсан бойынша барлығы Итого за IV-кв						
Жыл бойынша барлығы Всего за год 240 м3/ год						

«Қызмет көрсетуші» / «Услугодатель»
«Атырау облысы Су Арнасы» КМК /

«Тұтынушы»
«Потребитель»